


W1
Innenwand tragend, 315 mm
TW1 (Rw = 60 dB)
F30 (teils)

Bekleidung A, 27,5 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 12,5 mm
- OSB-Platte, 15 mm (aussteifend)

Holzrahmenbaukonstruktion, 200 mm
- Holzständer (e = 62,5 cm), 200 mm
- ausgefacht mit Dämmung, 200 mm

Bekleidung B, 90 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 2x 12,5 mm
- CW-Profil, 50 mm
- mit Dämmung, 40 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 1x 12,5 mm

Hohlwand Gerätedose, 68 / 61 mm

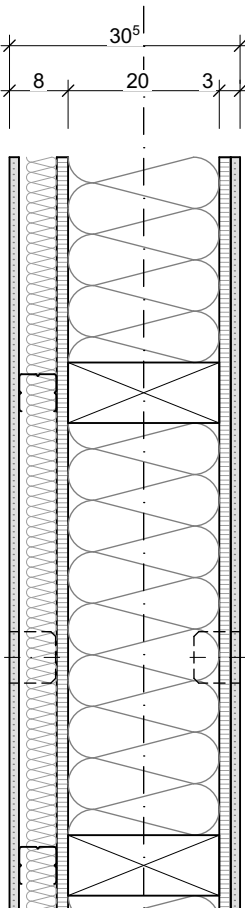


W3
Innenwand tragend, 305 mm
F30 (teils)

Bekleidung A, 27,5 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 1x 12,5 mm
- OSB-Platte, 15 mm (aussteifend)

Holzrahmenbaukonstruktion, 200 mm
- Holzständer (e = 62,5 cm), 200 mm
- ausgefacht mit Dämmung, 200 mm

Bekleidung D, 77,5 mm (wie AW1)
- OSB-Platte, 15 mm
- CW-Profil, 50 mm
- mit Dämmung, 40 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 12,5 mm

Hohlwand Gerätedose, 68 / 61 mm

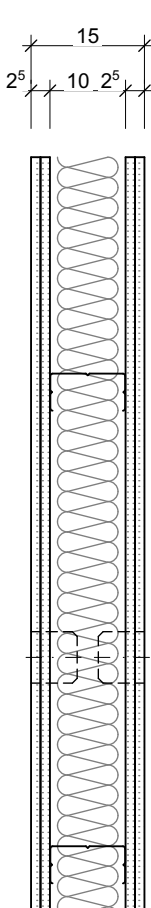


W5
Innenwand nichttragend, 150 mm
F30 (teils)

Bekleidung F, 25 mm
- GKB(l)-Platte, 2x 12,5 mm

Metallständerkonstruktion, 100 mm
- Metallständer, 100 mm
- ausgefacht mit Dämmung, 80 mm


Bekleidung F, 15 mm
- GKB(l)-Platte, 2x 12,5 mm



W6
Vorsatzschale, 75 mm

- Metallständer freistehend, 50 mm
- GKB(l)-Platte, 2x 12,5 mm

(- Fliesen, inkl. Kleber, 10 mm)

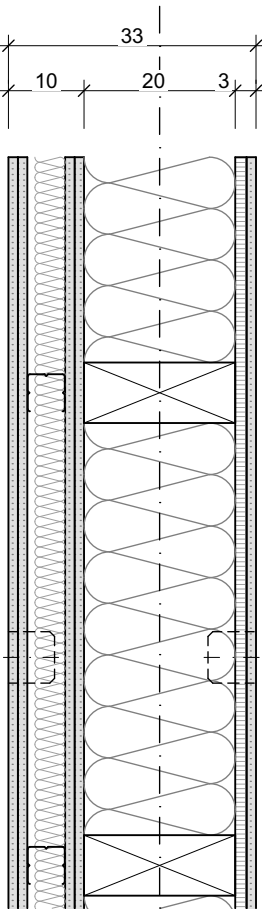


W2
Innenwand tragend, 330 mm
Rw = 66 dB
F30 (teils)

Bekleidung A, 27,5 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 12,5 mm
- OSB-Platte, 15 mm (aussteifend)

Holzrahmenbaukonstruktion, 200 mm
- Holzständer (e = 62,5 cm), 200 mm
- ausgefacht mit Dämmung, 200 mm

Bekleidung C, 100 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 2 x 12,5 mm
- CW-Profil, 50 mm
- mit Dämmung, 40 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 2 x 12,5 mm

Hohlwand Gerätedose, 68 / 61 mm

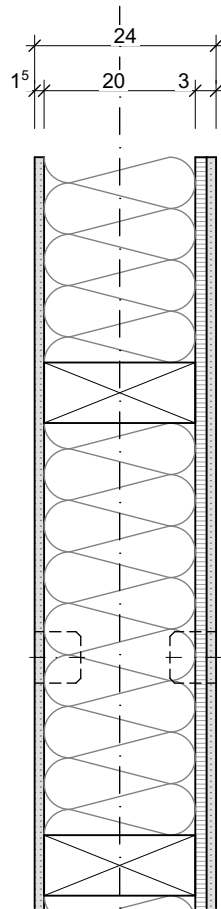


W4
Innenwand tragend, 240 mm

Bekleidung A, 27,5 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 1x 12,5 mm
- OSB-Platte, 15 mm (aussteifend)

Holzrahmenbaukonstruktion, 200 mm
- Holzständer (e = 62,5 cm), 200 mm
- ausgefacht mit Dämmung, 200 mm

Bekleidung E, 12,5 mm
- Gipsfaserplatte ($m \geq 14 \text{ kg/m}^2$), 12,5 mm

Hohlwand Gerätedose, 68 / 61 mm

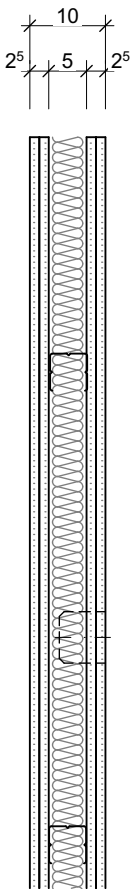


W6
Innenwand nichttragend, 100 mm


Bekleidung F, 25 mm
- GKB(l)-Platte, 2x 12,5 mm

Metallständerkonstruktion, 50 mm
- Metallständer, 50 mm
- ausgefacht mit Dämmung, 40 mm

Bekleidung F, 15 mm
- GKB(l)-Platte, 2x 12,5 mm



Installationsebene WT
zw. angrenzenden Bauteilen u. Metallständer, i.L. 100 mm
zw. angrenzenden Bauteilen u. Beplankung, i.L. 150 mm

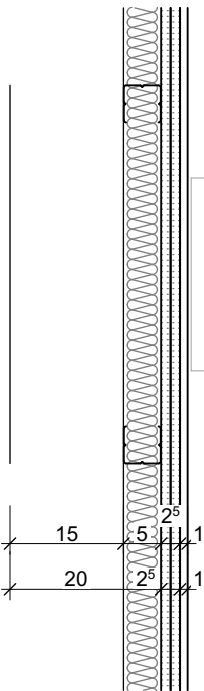

Installationsebene WC
zw. angrenzenden Bauteilen u. Metallständer, i.L. 150 mm
zw. angrenzenden Bauteilen u. Beplankung, i.L. 200 mm