


NSHV UG1	116.01
Verkehrslast: 3 kN/m² gem. Statik Ausbau­last: 2,6 kN/m² gem. Statik	
-	Bodenbelag n.A. ELT
-	Doppelbodensystem n.A. ELT 17,0 cm netto für ELT Hauseinführung
5,5 cm	Zementestrich auf Dämmschicht CT-C40-F5 gem. DIN EN 13813 als Zementschnellestrich
2,0 cm	Trittschalldämmung, EPS-T s' ≤ 30 MN/m³ gem. Angabe Bauphysik
ca. 5,0 cm	Ausgleichsschüttung, leichte Schüttung Verzugsebene ELT
22,0 cm	StB.-Decke gem. Angabe Statik


Doppelbodensystem n.A. ELT
hier nur nachrichtlich !

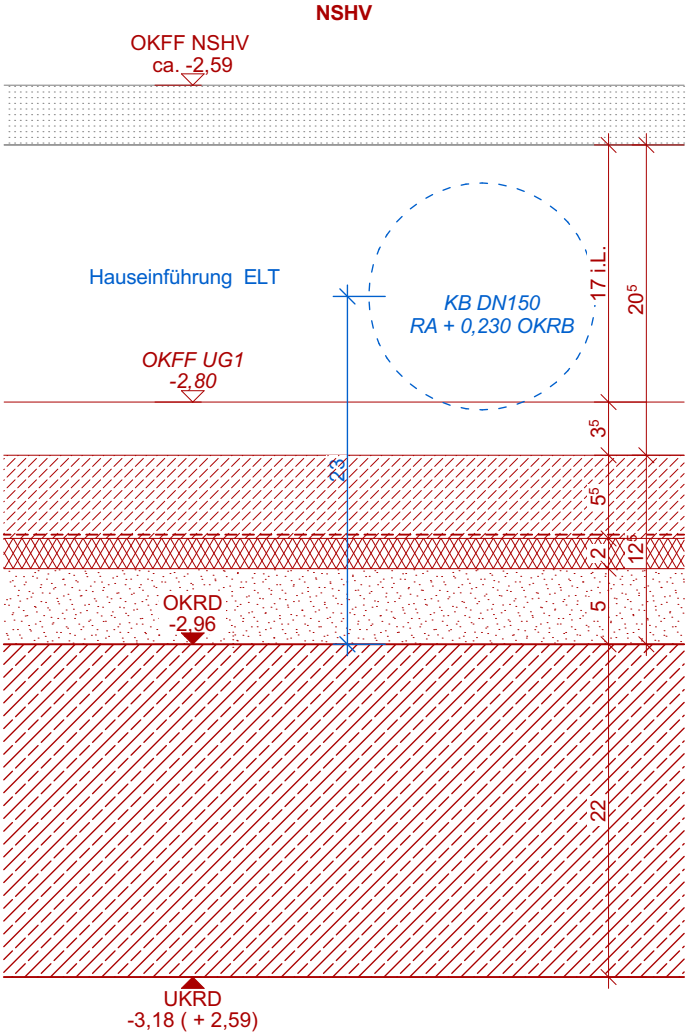

ELT/BMZ

Lager Bibliothek unter Treppe UG1	116.02
Verkehrslast: 3 kN/m² gem. Statik Ausbau­last: 1,2 kN/m² gem. Statik	
Bauteilkatalog Bauphysik GA1	
-	PVC
3,0 cm	Trockenestrichsystem, Anwendungsbereich 3 2 x 1,25 cm Gipsfaserplatte
1,0 cm	Trittschalldämmung gem. Systemaufbau Holzfaserdämmung
ca. 2,0 cm	Ausgleichsschüttung, leichte Schüttung
22,0 cm	StB.-Decke Bestand
12,5 cm	Innendämmung siehe Detailnr. 109.04 hier nur nachrichtlich

Lager Bibliothek

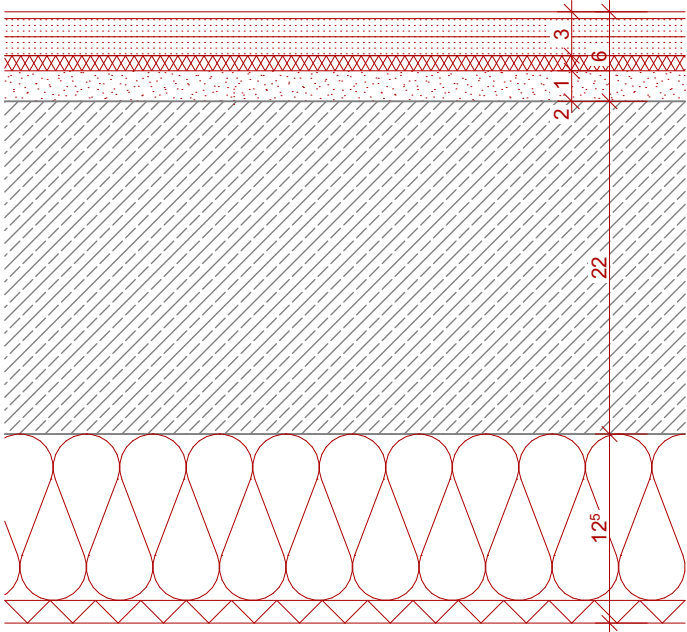

d.n.a.

HINWEISE

ALLE MATERIALANGABEN ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDS-UNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. ALLE MASZE ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDSUNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG U. ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

ZEICHEN

Neubau

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau

Bestand

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau

Abbruch

Stahlbeton

Mauerwerk

-x-x-

 Untersicht tragend

-x-x-

 Aufsicht nichttragend

ABKÜRZUNGEN

BRH

Brüstungshöhe
fertig, ab OKFFB

ABS

Absturzsicherung
fertig, ab OKFFB

LB

Lichte Breite

LD

Lichter Durchgang

LH

Lichte Höhe

LO

Lichte Öffnung

AK

Außenkante

IK

Innenkante

OK

Oberkante

UK

Unterkante

VK

Vorderkante

UZ

Unterzug

ÜZ

Überzug

FFB

Fertigfußboden

RB

Rohboden

RD

Rohdecke

FB

Bauteil feuerbeständig

BBW

Bauteil Bauart Brandwand

FH

Bauteil feuerhemmend

MW

Mauerwerk

StB

Stahlbeton

GKB

Gipskartonbauplatte

GKBI

GKB imprägniert

Neubau

Kote Fertighöhe

Kote Rohhöhe

Bestand

Kote Fertighöhe

Kote Rohhöhe

±0,00m = + 412,90

PLANINDIZES

01	010002	Detailverweis AHD
02	020001	Schüttung
03	030001	Trittschalldämmung EPS
	030002	Biegezugfestigkeit Estrich
Nr.	Inhalt Änderung	

31.10.2025		00
17.04.2026		01
01.07.2026		02
20.08.2026		03
Datum	Name	Index

tanz

PROJEKT

Tanzhaus Donauwörth
Multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort
Reichsstraße 34
86609 Donauwörth

Plan Inhalt:	5
Bodenaufbauten Boden UG1 NSHV + Abstellr.	
116	
Plan Nr:	AT_TK_PD_116_5_ADTA_000_V_03
Planerstellung:	26.05.2025
Maßstab:	1:5
Index Datum:	20.08.2026
Projekt ID.: tanz	Plangröße: 42 x 29,7 cm