


Küche - Saal

OG1 Achse B/3 - 6'

Brandschutz: fb
Schallschutz: ohne Schallschutz

	Küche
ca. 1,0 cm	Wassereinwirkungsklasse W3-I
min 1,0 cm	Fliesen n.A. Architektur
	Kalkzementputz, abgezogen Q3
	Druckfestigkeit $\geq 2,0$ N/mm ²
30,0 cm	Trockenrohddichte ≥ 1000 kg/m ³
	StB.-Wand Bestand
variiert	Hohlraum, Verzugsebene HLS/ELT
	GK-Vorwand WH bis ca. 3,49 m OKRB - UKR Empore
7,5 cm	Metallständerwerk, a=62,5 cm
	Gefachdämmung: 40 mm Mineralwollplatte A1 WLS 035
2,5 cm	Gipskartonplatte 2-lagig (GKB)
	Saal
	Oberfläche: Q2 gespachtelt
ca. 1,0 cm	Wandbekleidung Sockel bis ca. + 85 cm OKFF
	Einhängeschienen zur unsichtbaren
	Befestigung Wandbekleidung
ca. 5,0 cm	Wandbekleidung gem. Anforderung Versammlungsstätte
	Trägerplatte, farbig lackiert
	+ Deckleisten, farbig lackiert
	Übergang: Metallleiste, Messing
	Wandbekleidung ab ca. + 85 cm OKFF
ca. 1,0 cm	Einhängeschienen zur unsichtbaren
	Befestigung Wandbekleidung
ca. 5,0 cm	Wandbekleidung gem. Anforderung Versammlungsstätte
	Trägerplatte, furniert + Deckleisten, furniert

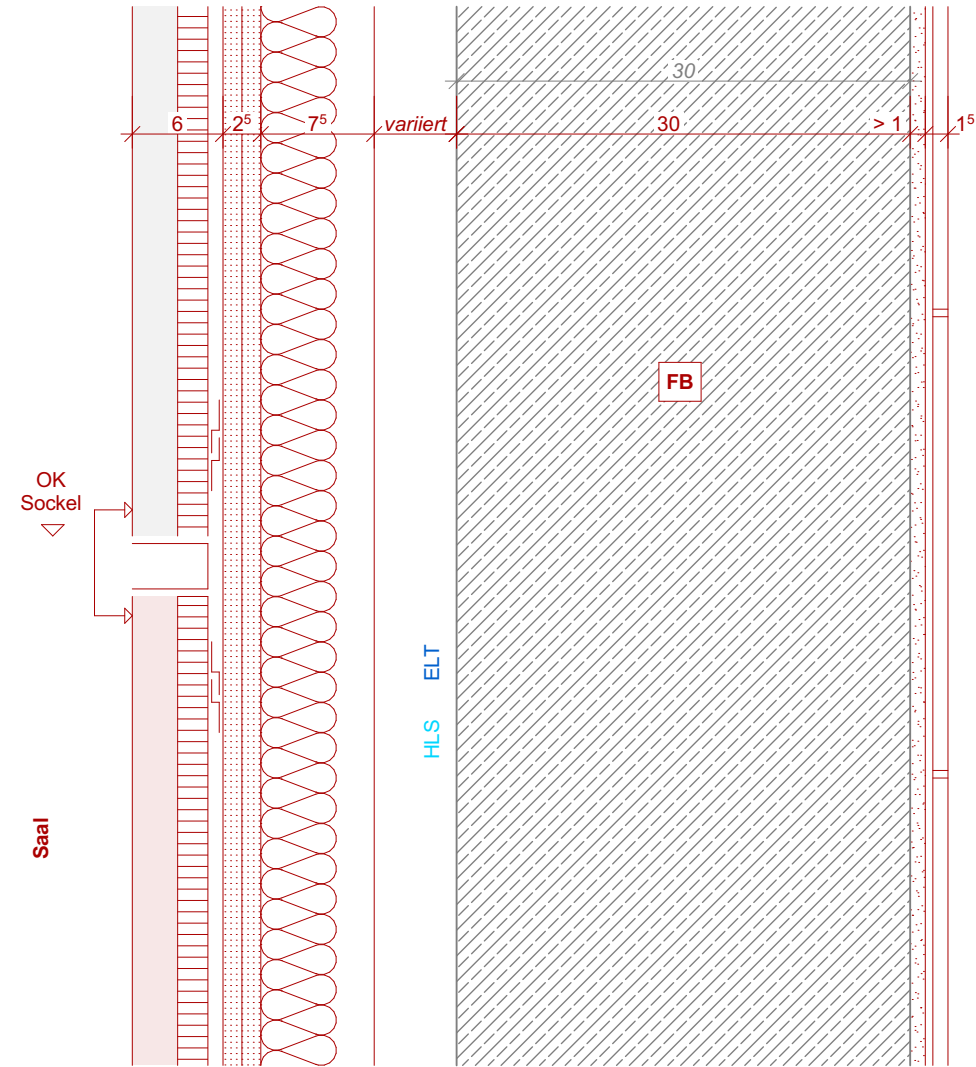


173.01

notw. Flur - Saal | OG2 Achse B/3 - 6'
Foyer - Saal | OG2 Achse 3/B - D

Brandschutz: fb / BBW
Schallschutz: ohne Schallschutz

	notw. Flur
ca. 0,3 cm	Spachtelung StB. Wand Q3
	2,0 - 3,0 mm Lehmfeinputz, geglättet Q3
	+ zusätzliches Aufbringen vom Lehmfestiger
	als nachträglicher Anstrich o. Einarbeiten in Putz
	Farbton hellgrau n.A. Architektur
	z.B. Fa Tierrfino Lehmfeinputz Duro o.glw.
	zementgebundene Haftbrücke
	z.B. Fa Tierrfino contact extra o.glw.
30,0 cm	StB.-Wand Bestand
variiert	Hohlraum, Verzugsebene HLS/ELT
	GK-Vorwand WH ca. 2,53 m OKRB - UK AHD
5,0 cm	Metallständerwerk a=41,7 cm
	Gefachdämmung: 40 mm Mineralwollplatte A1 WLS 035
2,5 cm	Gipskartonplatte 2-lagig (GKB)
	Saal
	Oberfläche: Q3 gespachtelt + Armierungssteifen Glasgitterfugenband
ca. 0,3 cm	Lehmfeinputz, geglättet Q3 ab ca. + 1,00 m OKFF bis UK AHD
	Farbton hellgrau n.A. Architektur
	z.B. Fa Tierrfino Lehmfeinputz Duro o.glw.
-	Lehmhaftgrundierung
	z.B. Fa Tierrfino Contact fein o.glw.
	Grundierung, diffusionsoffen
	z.B. Fa Knauf Tiefengrund o.glw.
	Übergang: Metallleiste, Messing
ca. 1,0 cm	Wandbekleidung Sockel bis + ca. 1,00 m OKFF
	Einhängeschienen zur unsichtbaren
	Befestigung Wandbekleidung
ca. 5,0 cm	Wandbekleidung gem. Anforderung Versammlungsstätte
	Trägerplatte, furniert + Deckleisten, furniert

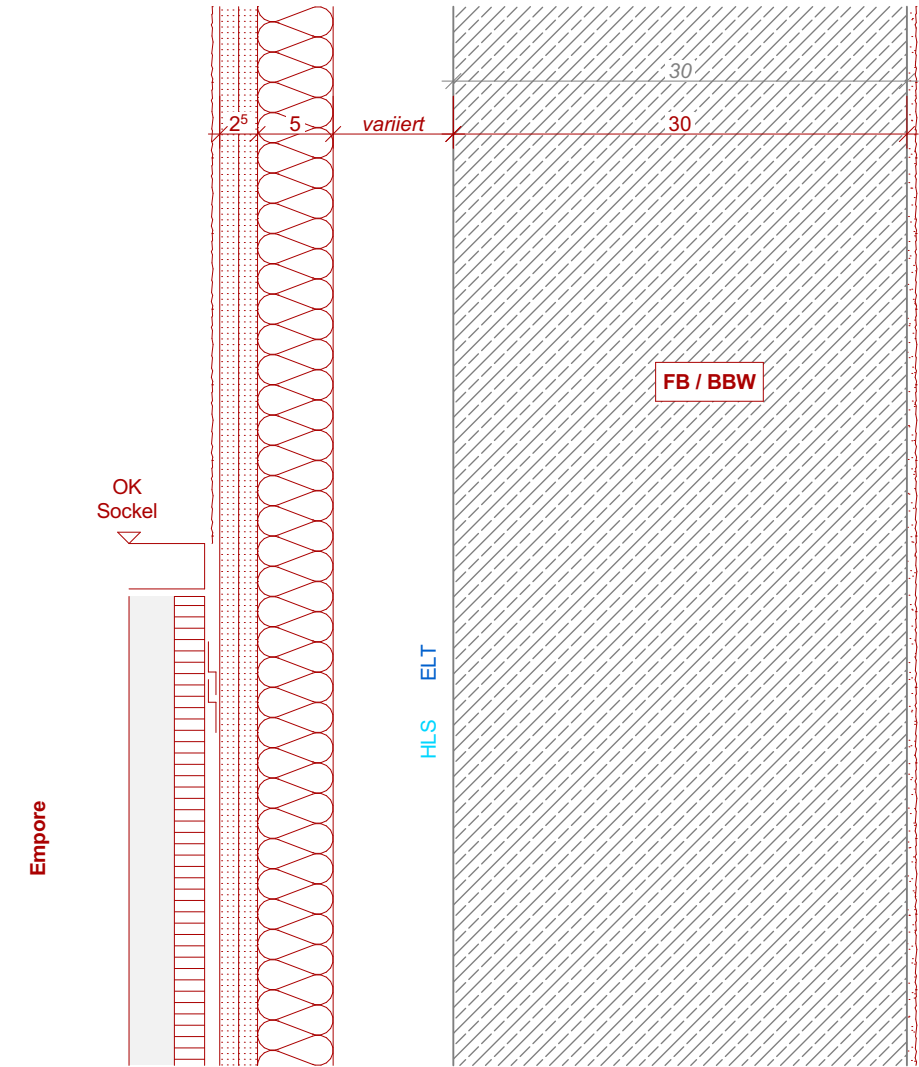

173.02

d.n.a.

HINWEISE

ALLE MATERIALANGABEN ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDS-UNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. ALLE MASZE ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDSUNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG U. ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

ZEICHEN

Neubau

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau

Bestand

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau

Abbruch

Stahlbeton

Mauerwerk

- x - x

- x - x

ABKÜRZUNGEN

BRH

ABS

LB

LD

LH

LO

AK

IK

OK

UK

VK

UZ

ÜZ

FFB

RB

RD

Brüstungshöhe fertig, ab OKFFB

Absturzsicherung fertig, ab OKFFB

Lichte Breite

Lichter Durchgang

Lichte Höhe

Lichte Öffnung

Außenkante

Innenkante

Oberkante

Unterkante

Vorderkante

Unterzug

Überzug

Fertigfußboden

Rohboden

Rohdecke

FB

BBW

FH

MW

StB

GKB

GKBi

Neubau

▽

▼

Bestand

▽

▼

Bauteil feuerbeständig

Bauteil Bauart Brandwand

Bauteil feuerhemmend

Mauerwerk

Stahlbeton

Gipskartonbauplatte

GKB imprägniert

Kote Fertighöhe

Kote Rohhöhe

Kote Fertighöhe

Kote Rohhöhe

±0,00m = + 412,90

PLANINDIZES

01	010001	Planfortschreibung	25.03.2026		00
	010002	Änderung Detail	22.05.2026		01
02	020001	Planfortschreibung	10.07.2026		02
03	030001	Planfortschreibung	22.07.2026		03
	Nr.	Inhalt Änderung	Datum	Name	Index

tanz

PROJEKT

Tanzhaus Donauwörth

Multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort

Reichsstraße 34

86609 Donauwörth

Plan Inhalt:

Innenwandaufbauten

massiv

Innenwand massiv Saal

5

173

Plan Nr:

AT_TK_PD_173_5_ADTA_000_V_03

Planerstellung:

21.01.2026

Maßstab:

1:5

Index Datum:

22.07.2026

Projekt ID:

tanz

Plangröße:

42 x 29,7 cm

notw. Flur