

Treppe Trauzimmer - Verwaltung

175.01

DG2

Brandschutz: fb
Schallschutz: R'w ≥ 52 dB gem. Bauphysik

Bauteilkatalog Wi7

-	Verwaltung (außen)
7,5 cm	Oberfläche Q3 gespachtelt
> 1,0 cm	Anstrich
min. 2,0 cm	freitragende Vorsatzschale gem. Aufbau 175.02
	Fuge
	20,0 mm Kalkzementputz, abgezogen Q2
	Festigkeitsklasse: CSII gem. EN 998-1
	Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
	MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
17,5 cm	Mauerwerk, Hochlochziegel
	Rohdichteklasse 0,8, Druckfestigkeitsklasse 12
min. 1,5 cm	Treppe Trauzimmer (innen)
	15,0 mm Gipsmörtel B4 ???, abgezogen Q2
	Gipsmörtel B1-B6 gem. EN13279-1
	Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
	MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
ca. 6,0 cm	Wandbekleidung gem. XXXXX

TH1 - Verwaltung

175.02

DG1

Brandschutz: BBW
Schallschutz: R'w ≥ 52 dB gem. Bauphysik

Bauteilkatalog Bauphysik Wi7

-	Verwaltung (außen)
7,5 cm	Anstrich
	freitragende Vorsatzschale, Oberfläche Q3 gespachtelt
	1-lagig GKB 1,25 mm, CW50 a ≥ 60,0 cm
	ausgedämmt 40 mm Mineralwolle, längenbezogener
	Strömungswiderstand5 kPa s/m² ≤ r ≤ 50 kPa s/m²
	Anwendungstyp WTR nach DIN 4108-10 n.A. Bauphysik
> 1,0 cm	Fuge
min. 2,0 cm	20,0 mm Kalkzementputz, abgezogen Q2
	Festigkeitsklasse: CSII gem. EN 998-1
	Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
	MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
17,5 cm	Mauerwerk, Hochlochziegel
	Rohdichteklasse 0,8, Druckfestigkeitsklasse 12
> 1,5 cm	TH1 (innen)
	15,0 mm Gipsmörtel B4 ???, geglättet Q3
	Gipsmörtel B1-B6 gem. EN13279-1
	Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
	MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
	Grundierung
	z.B. Fa Tierrfino Contact fein o.glw.
ca.0,3	2,0 - 3,0 mm Lehmfeinputz, 2-lagig, geglättet Q3
	+ zusätzliches Aufbringen vom Lehmfestiger
	als nachträglicher Anstrich o. Einarbeiten in Putz
	Farbton hellgrau n.A. Architektur
	z.B. Fa Tierrfino Lehmfeinputz Duro o.glw.

TH2 - Lager Requisite

175.03

DG1 + DG2

Brandschutz: fb o. BBW
Schallschutz: ohne Schallschutz

min. 2,0 cm	Lager Requisite, Pumi, Heizungsverteiler (außen)
	20,0 mm Kalkzementputz, abgezogen Q2
	Festigkeitsklasse: CSII gem. EN 998-1
	Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
	MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
17,5 - 24,0 cm	Mauerwerk, Hochlochziegel
	Rohdichteklasse 0,8, Druckfestigkeitsklasse 12
> 1,5 cm	TH2, Flur (innen)
	15,0 mm Gipsmörtel B4 ???, geglättet Q3
	Gipsmörtel B1-B6 gem. EN13279-1
	Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
	MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
ca. 0,3 cm	Grundierung
	z.B. Fa Tierrfino Contact fein o.glw.
	2,0 - 3,0 mm Lehmfeinputz, 2-lagig, geglättet Q3
	+ zusätzliches Aufbringen vom Lehmfestiger
	als nachträglicher Anstrich o. Einarbeiten in Putz
	Farbton hellgrau n.A. Architektur
	z.B. Fa Tierrfino Lehmfeinputz Duro o.glw.

HINWEISE

ALLE MATERIALANGABEN ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDS-UNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. ALLE MASZE ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDSUNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG U. ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

ZEICHEN

Neubau	
Stahlbeton	
Mauerwerk	
Leichtbau	
Bestand	
Stahlbeton	
Mauerwerk	
Leichtbau	
Abbruch	
Stahlbeton	
Mauerwerk	
Untersicht tragend	
Aufsicht nichttragend	

ABKÜRZUNGEN

BRH	Brüstungshöhe fertig, ab OKFFB	FB	Bauteil feuerbeständig
ABS	Absturzsicherung fertig, ab OKFFB	BBW	Bauteil Bauart Brandwand
		FH	Bauteil feuerhemmend
LB	Lichte Breite	MW	Mauerwerk
LD	Lichter Durchgang	StB	Stahlbeton
LH	Lichte Höhe	GKB	Gipskartonbauplate
LO	Lichte Öffnung	GKBI	GKB imprägniert
AK	Außenkante	Neubau	
IK	Innenkante	▽	Kote Fertighöhe
OK	Oberkante	▼	Kote Rohhöhe
UK	Unterkante		
VK	Vorderkante	Bestand	
UZ	Unterzug	▽	Kote Fertighöhe
ÜZ	Überzug	▼	Kote Rohhöhe
FFB	Fertigussboden		
RB	Rohboden		
RD	Rohdecke		

±0,00m = + 412,90

PLANINDIZES




00	
01	010001 Planfortschreibung
02	020001 Kalkzementputz > 2 mm
Nr.	Inhalt Änderung

25.03.2026		00
10.07.2026		01
20.08.2026		02
Datum	Name	Index

tanz

PROJEKT

Tanzhaus Donauwörth
Multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort
Reichsstraße 34
86609 Donauwörth

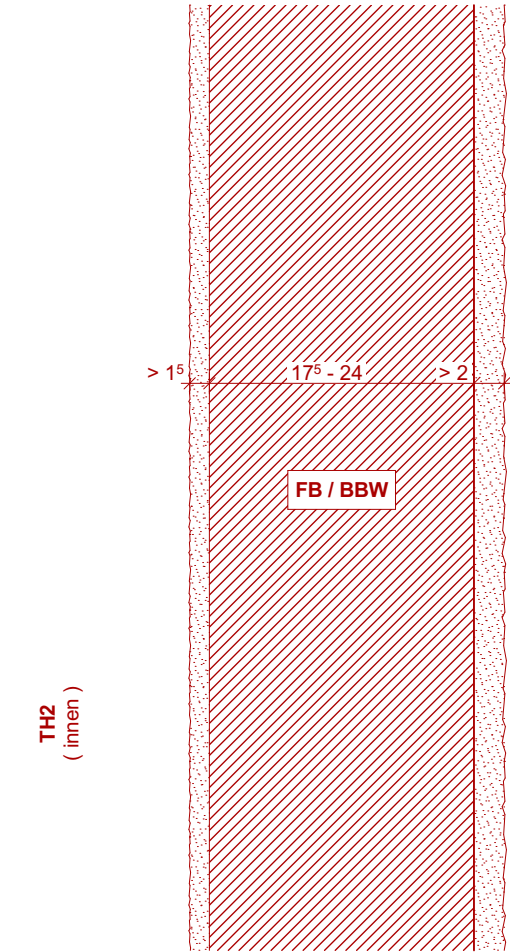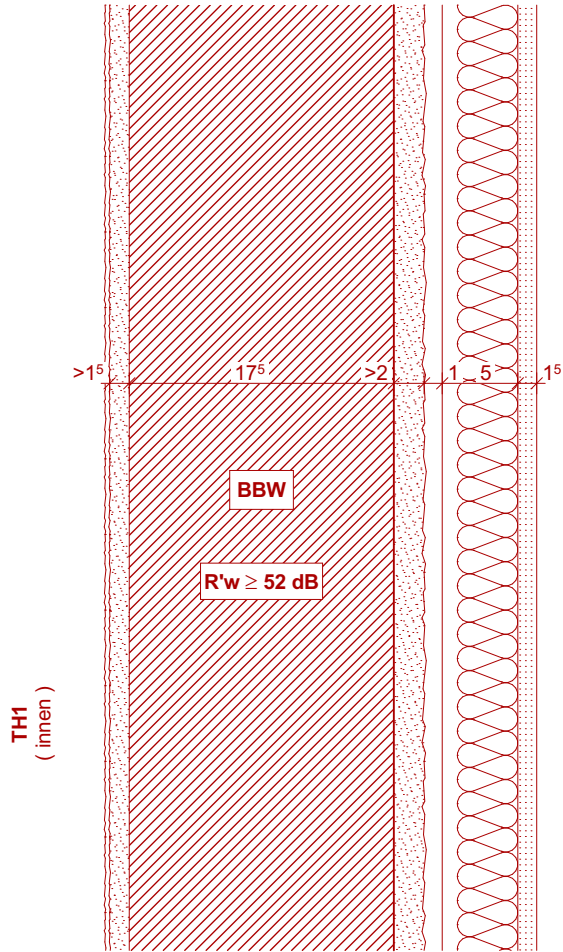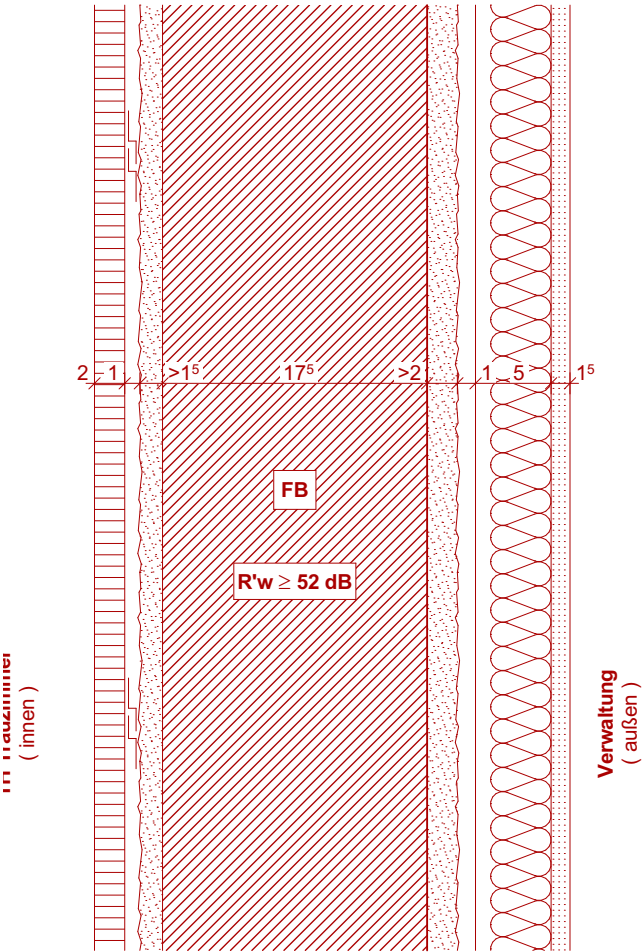

Plan Inhalt:	5
Innenwandaufbauten massiv	
Innenwand massiv THs DG1	175
Plan Nr:	AT_TK_PD_175_5_ADTA_001_V_02
Planerstellung:	21.01.2026 Maßstab: 1:5
Index Datum:	20.08.2026
Projekt ID.: tanz	Plangröße: 42 x 29,7 cm