

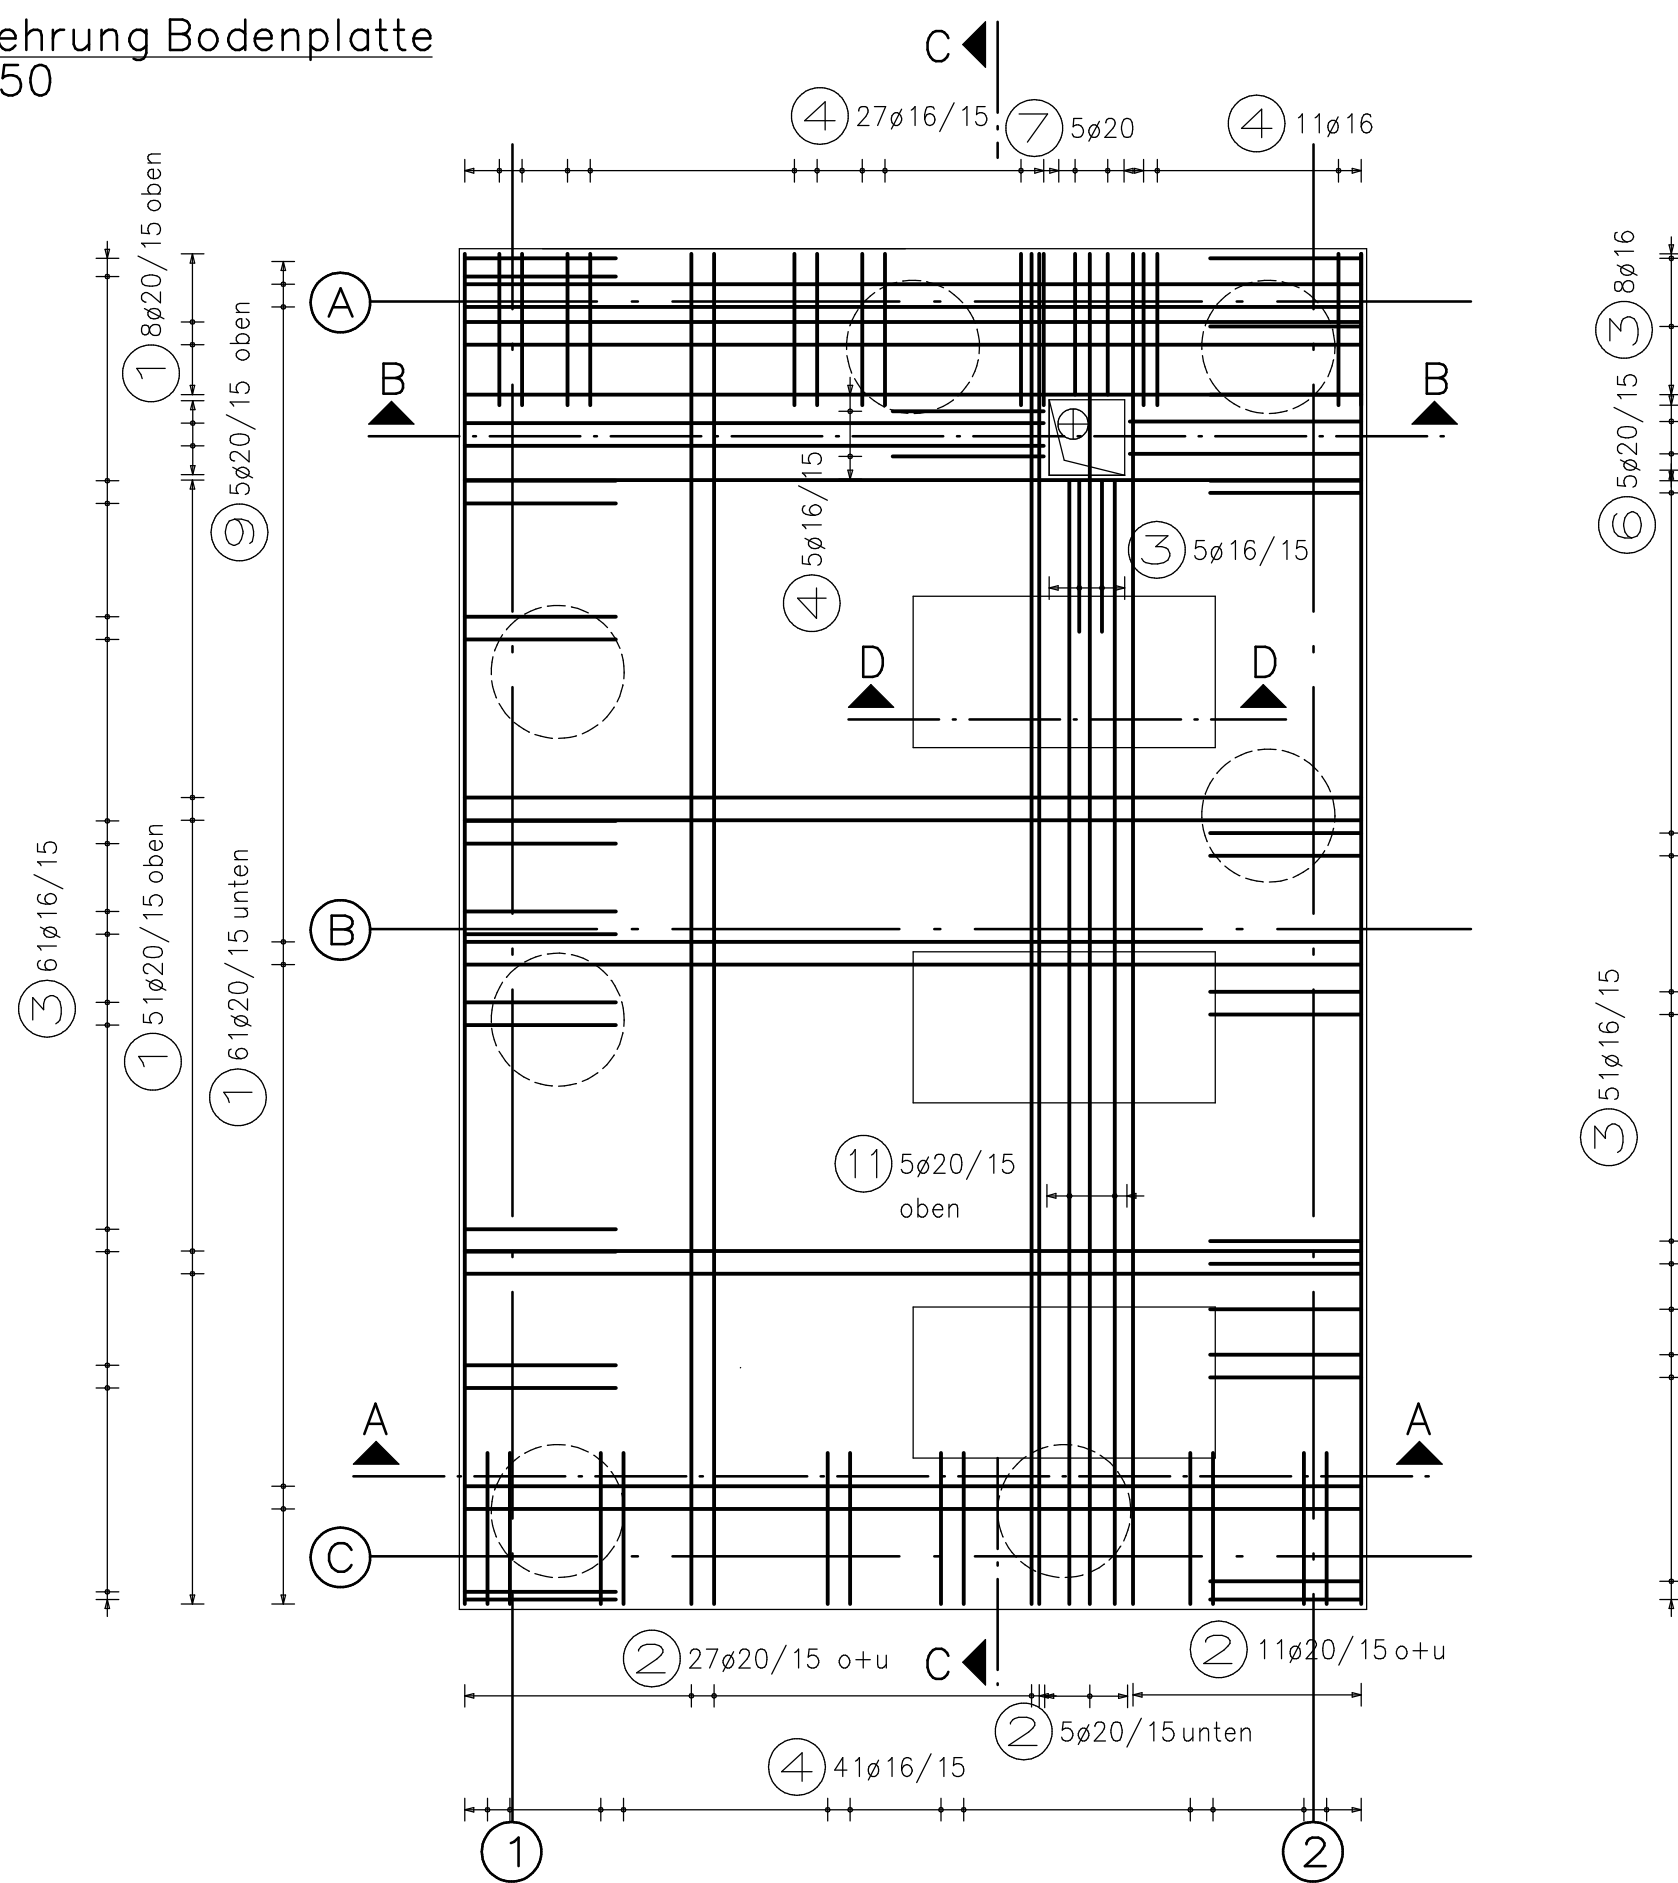



Bewehrung Bodenplatte
M 1:50




Schnitt A – A
M 1:50

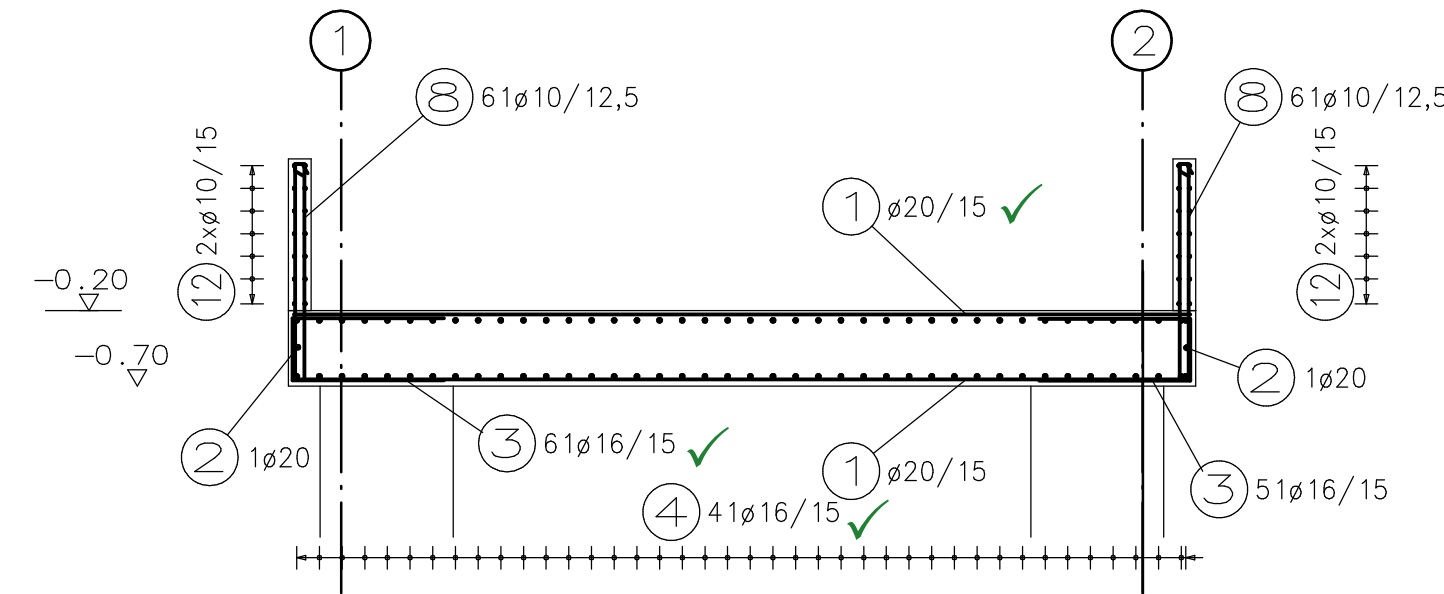


Schnitt B – B
M 1:50
(ohne Wände)

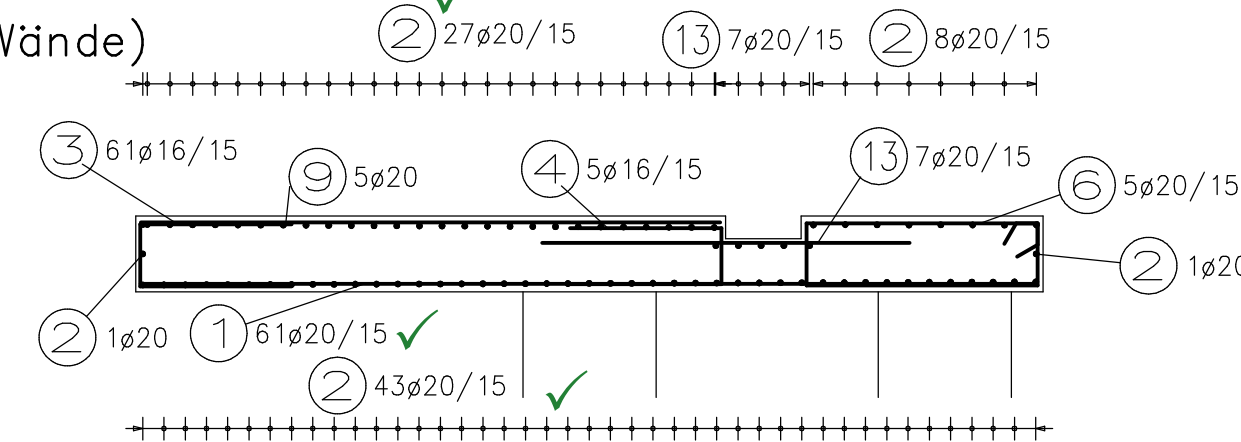

Schnitt C – C
M 1:50


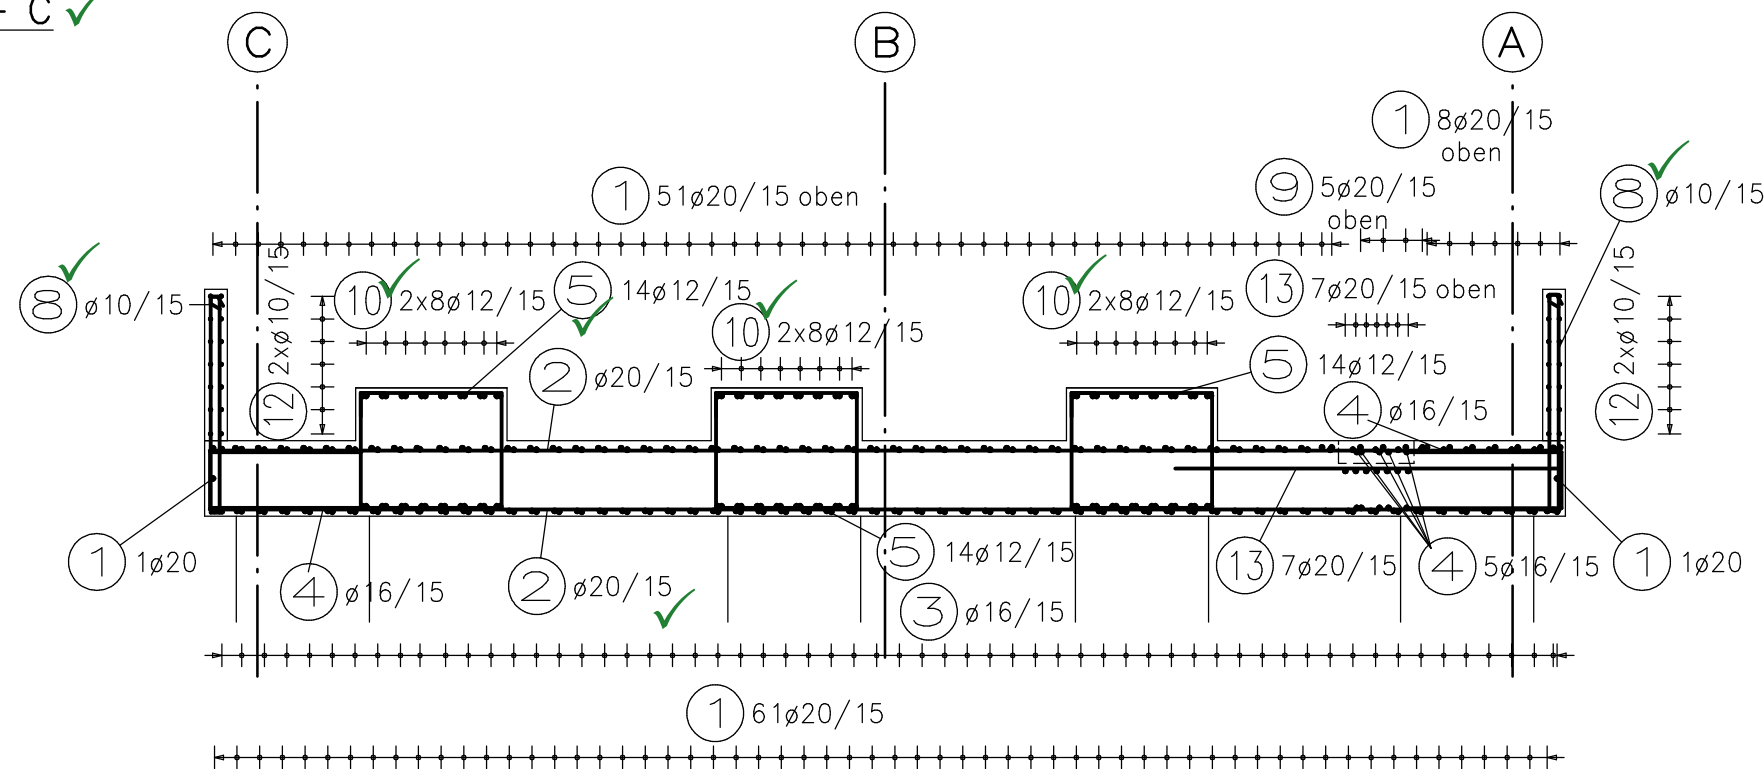


Bewehrung Wand auf Bodenplatte
M 1:50

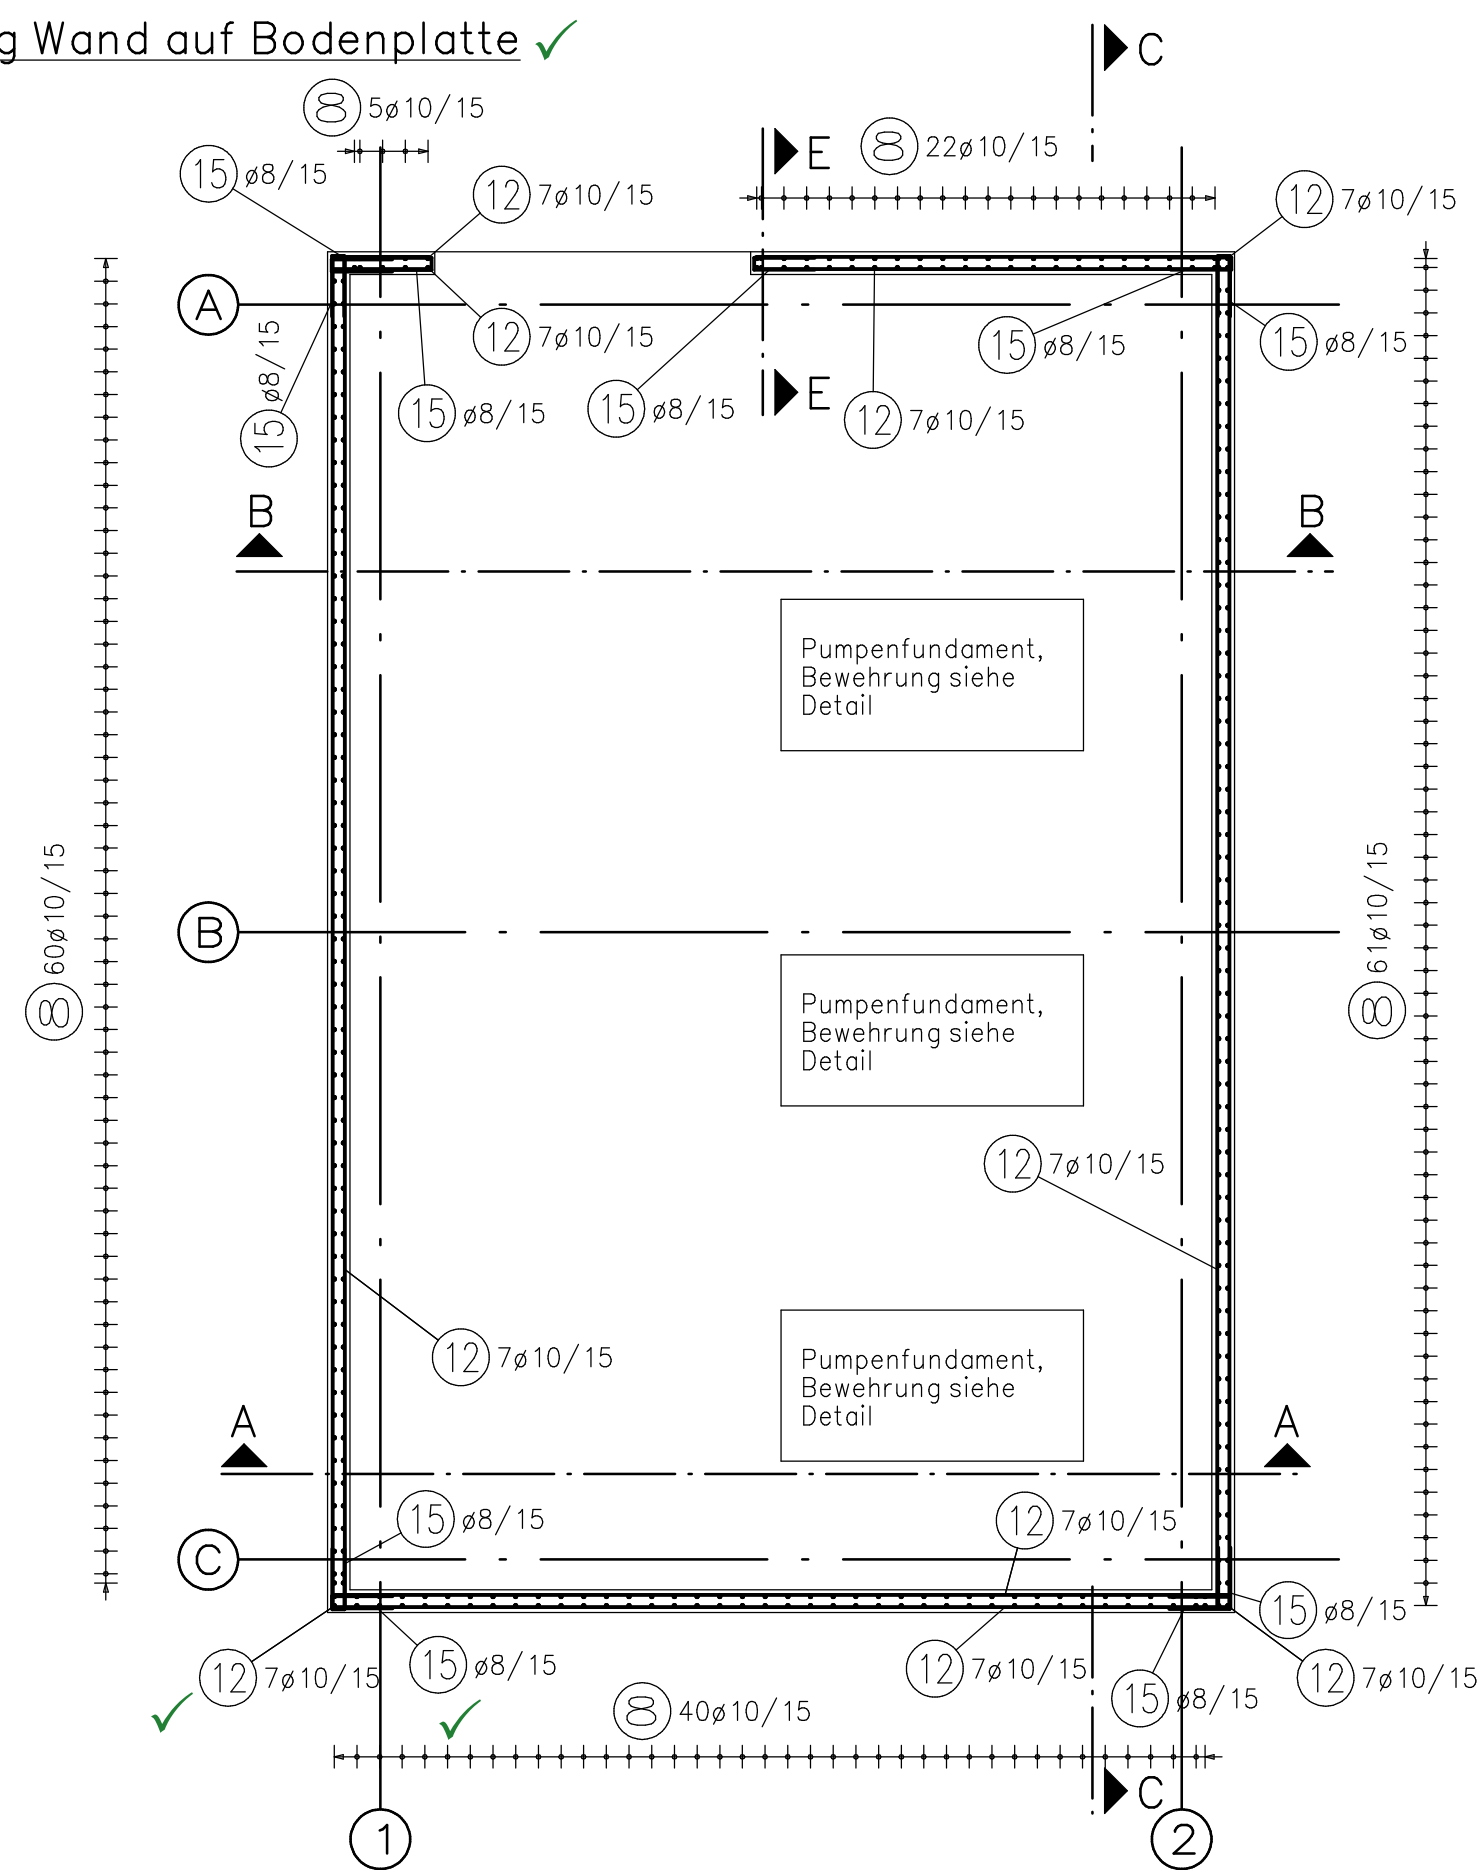


Detail Pumpensumpf
M 1:25


Schnitt E – E
M 1:20

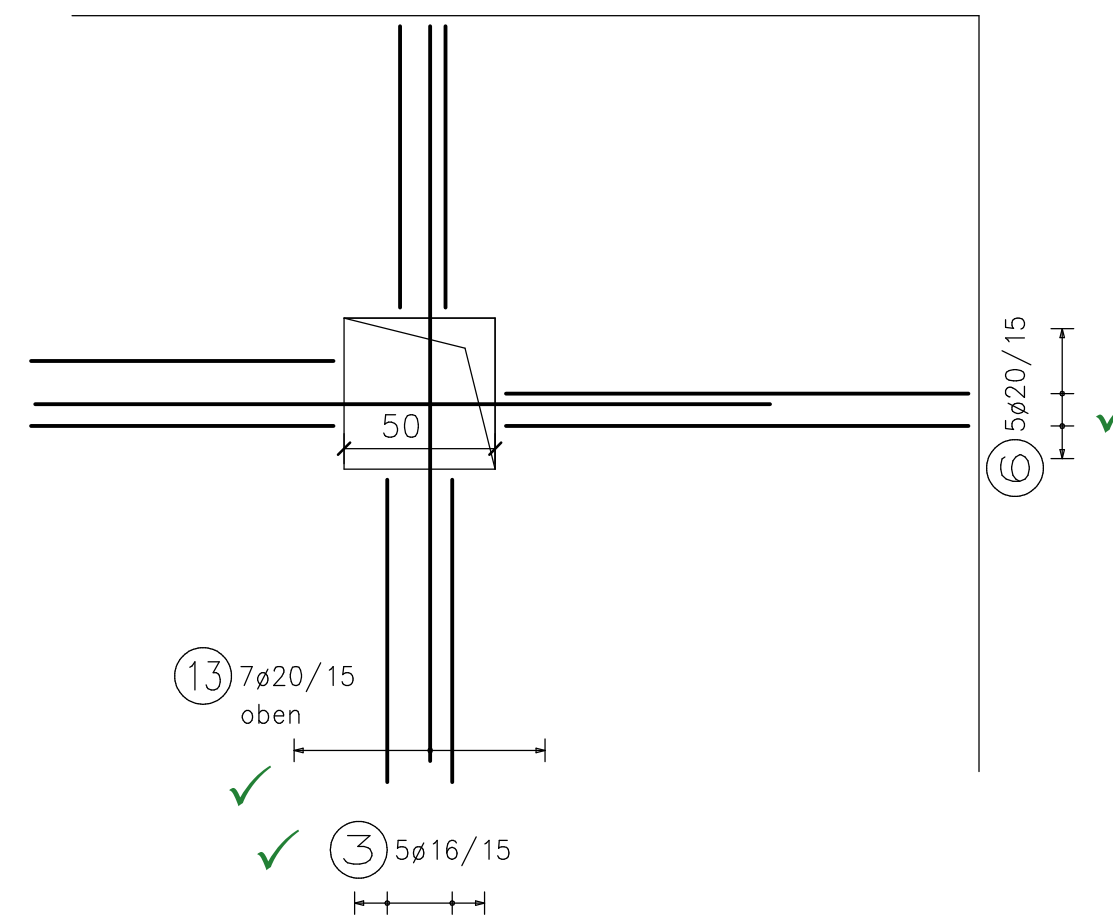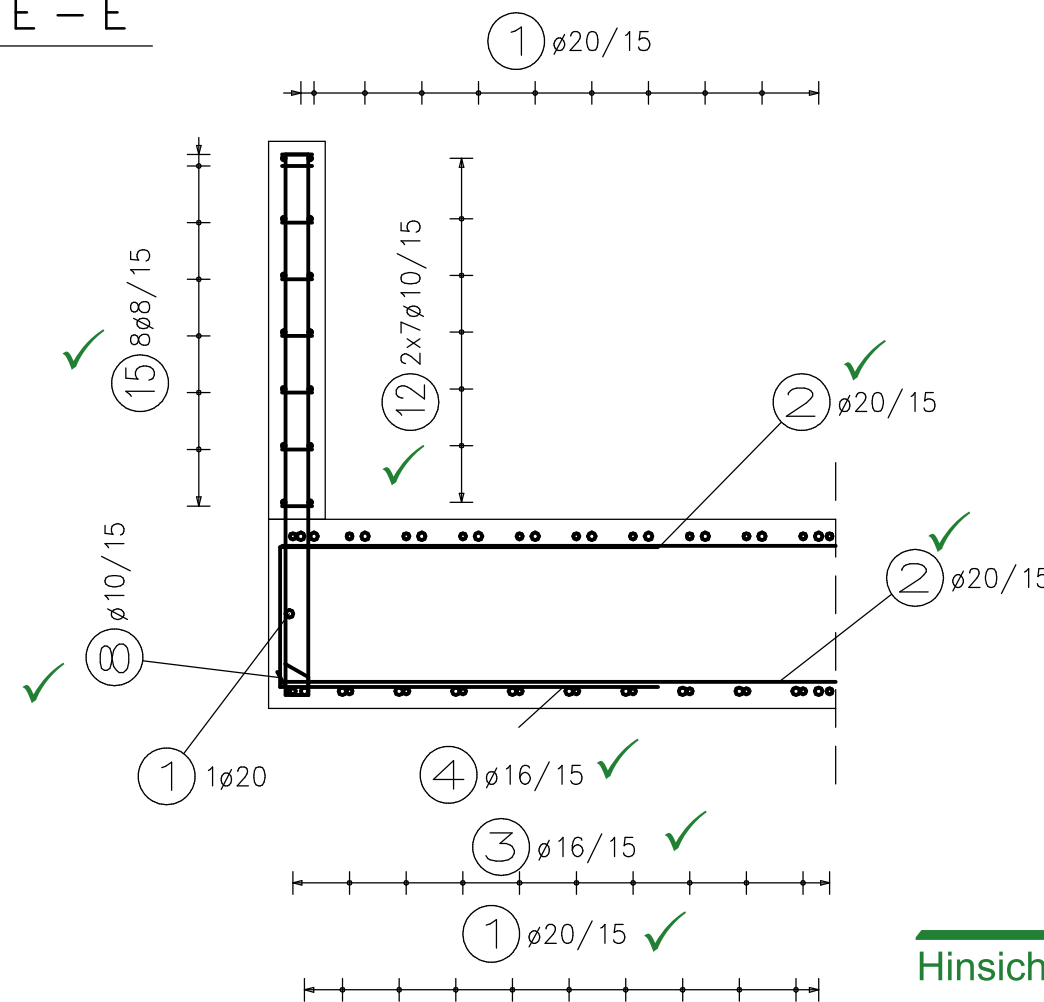


Stabstahl:

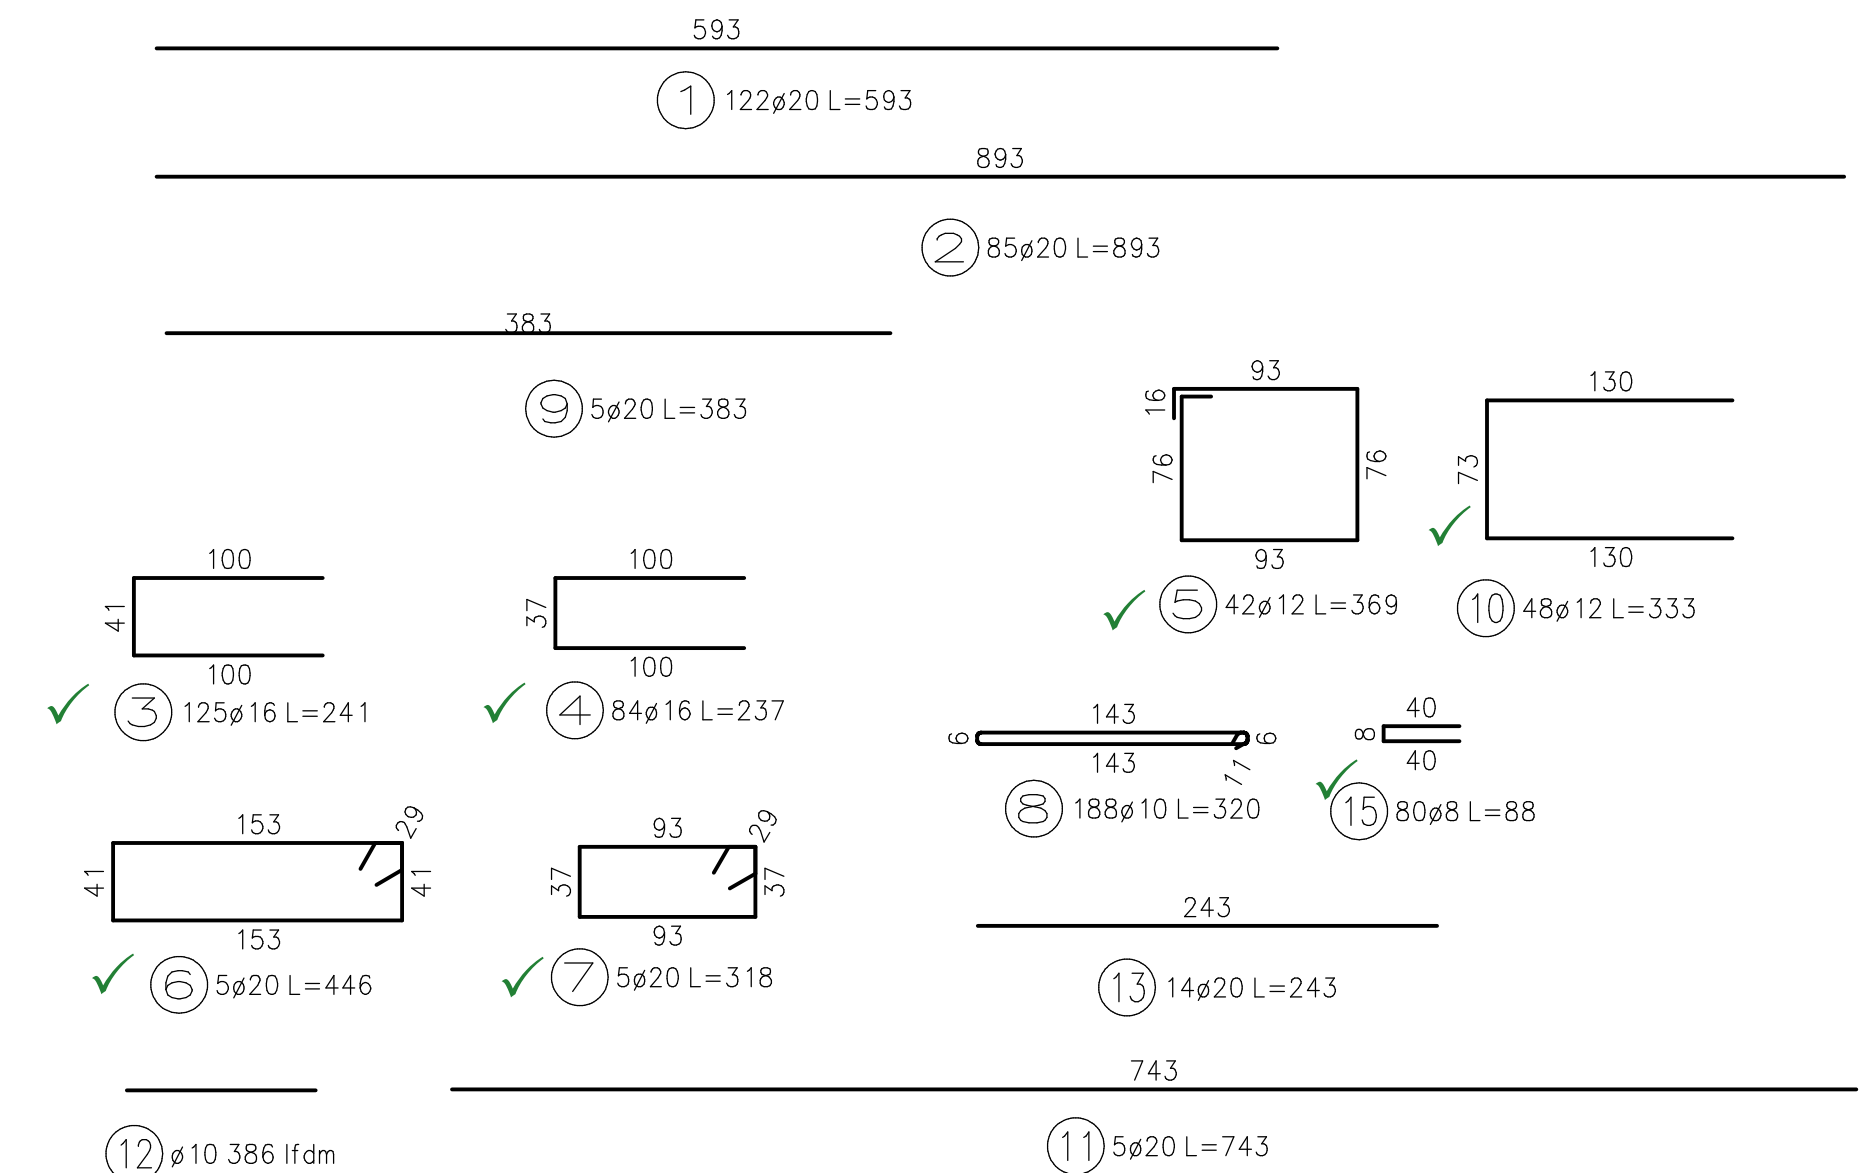

Regeldetail Pumpenfundament, Grundriss
M 1:30

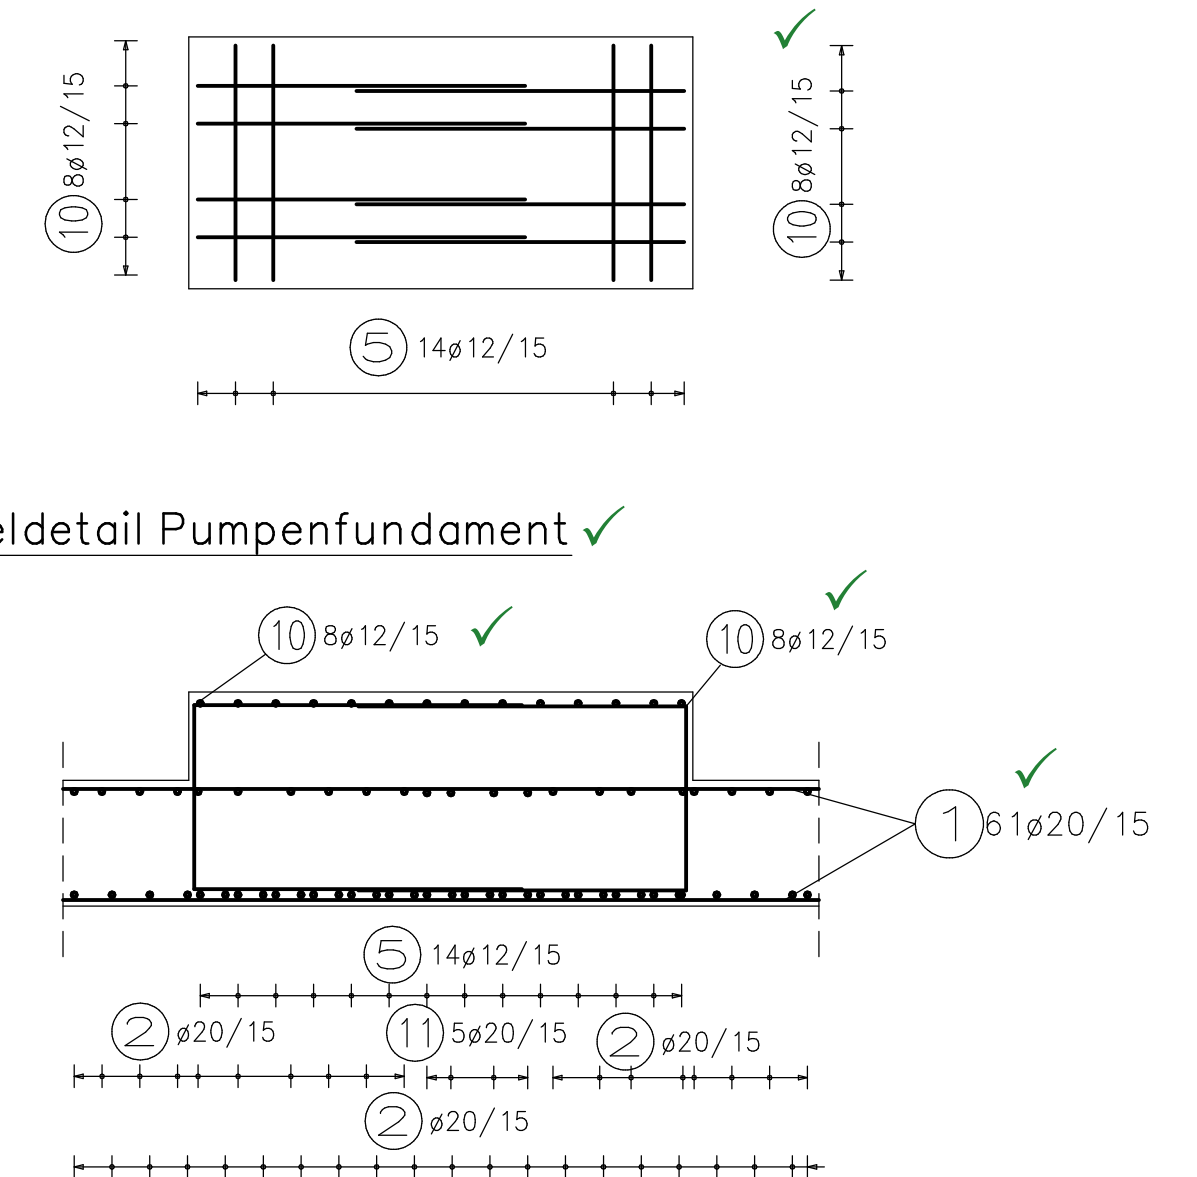

Schnitt D–D: Regeldetail Pumpenfundament
M 1:30

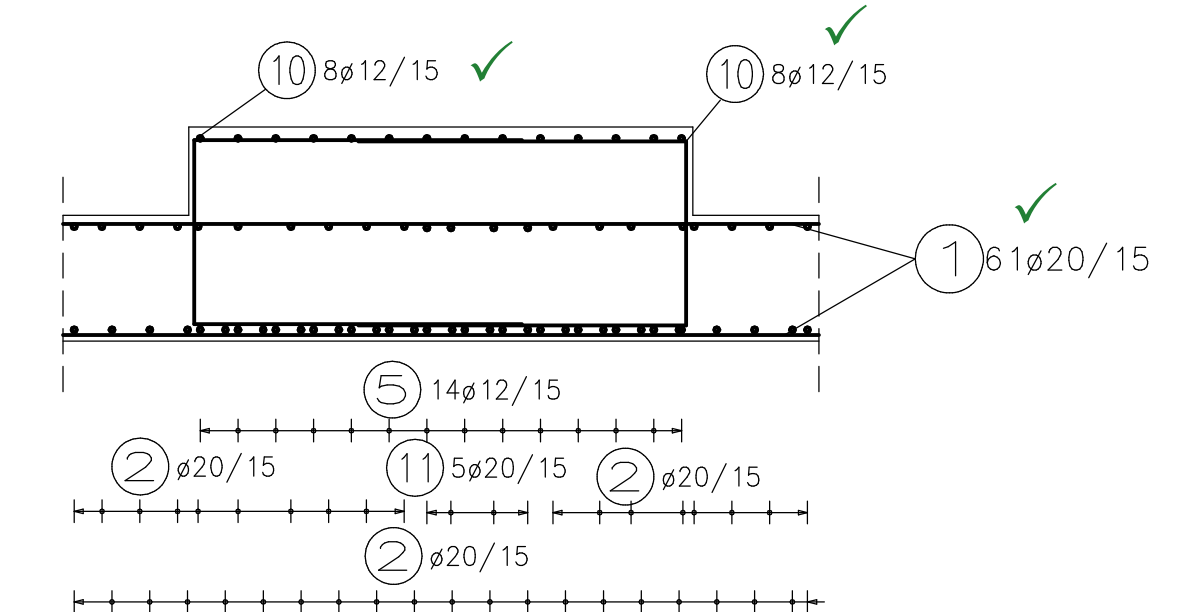

± 0,00 = Kraftwerksnull $\hat{=}$ 493,12 m ü. NN
– 0,20 = Betriebsgebäude $\hat{=}$ 492,92 m ü. NN

Betongüte Platte: C 30/37 Wand: C 25/30	Expositionsklasse XC2,(außen) XC1,(innen) XF1	Feuchteklasse (DIN 1045-2) Platte: WU Wand: WO	Bemerkungen sichtbare Kanten mit 1,5cm Fuge herstellen!
Betongüte BSt 500 S(A)	Betondeckung – Wände C _{v,außen} = 3,5 cm C _{v,innen} = 3,5 cm	Betondeckung – Bodenplatte C _{v,oben} = 3,0 cm C _{v,unten} = 3,5 cm	
IND.	DATUM	NAME	ÄNDERUNG
Bauherr			Phase Ausführung
			bearb. Fucke
			gez. Seidel
			Dat. 01.12.2025
Projekt			Mst. 1:50, :20, :25
GfA Olching Betriebsgebäude			Blattgröße DIN A1
Zeichnung			Plan-Nr. Phase Typ Plan-Nr. Index
Bewehrungsplan Bodenplatte			V 90201 –
Planungsbüro			Entwurfsverfasser
			Dipl.-Ing. Architekt Paul Böhme Zul.-Nr. 5569

Hinsichtlich Standsicherheit geprüft
S-R/250210
ELBA-ID00030
Siehe Prüfbericht Nr. 3
LGAI Statik Regensburg
Bearbeiter(in) Prüfsachverständige(r) für Standsicherheit
Digital signiert
Christian Merkl
signiert durch
Lfd. BD Dipl.-Ing.
Martin Koller
10.07.2026

Biege- und Verlegeanweisung
nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung" 07/02

Abstandhalter nach DBV-Merkblatt Abstandhalter 07/02 (Typ.....)
nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung" Tab.4

