

LEGENDE			
	SCHMUTZWASSER		MISCHWASSER-BESTAND
	SCHMUTZWASSER-GRUNDLEITUNG		TEMPORÄRE REGENWASSER-GRUNDLEITUNG
	SCHMUTZWASSER-BESTAND		TRINKWASSER KALT
	REGENWASSER		FERMWÄRME
	REGENWASSER-GRUNDLEITUNG		ANBINDUNG ELT (NGS)
	REGENWASSER-BESTAND		ANBINDUNG FMT (TELEKOM)
	REGENWASSER-DRUCKLEITUNG		

- Vorgaben und Festlegungen:**
1. Einbau von Anlagenteilen nach Herstellerunterlagen
  2. Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen.
  3. Sämtliche Maße und Einbauorte der Anschlüsse sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen und Differenzen mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
  4. Ausführungspläne gelten nur in Zusammenhang mit den Detailplänen des Architekten, den Schalplänen des Tragwerkplaners sowie der Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplaner.

**Ausführungsplan. Kein Montageplan!**


EFH 48,60m üNNH = ± 0,00 OK FFB Ebene 0      DIN 18533-1: W2.1-E

Index	Gegenstand	Datum	Name

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Bauherr:  
Erzbistum Hamburg  
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg

Auftraggeber:  
Erzbistum Hamburg Generalvikariat  
Referat Bauprojektentwicklung  
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg

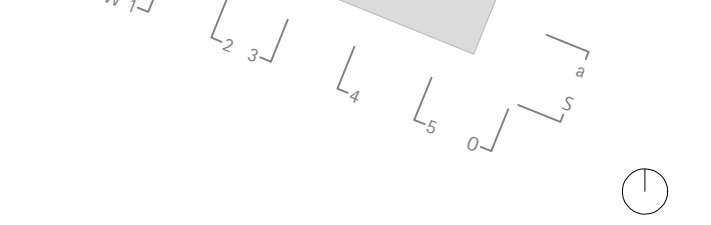

Fachbereich  
**Technische Ausrüstung**  
Planart und Planinhalt  
**Grundleitungs- Erschließungsplan**  
**Grundriss Freianlagen**

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

6-742-gl-NSS-1-E0	1:100	1189x594	10.10.2025	MR
Plancodierung / Filename	Maßstab	Format (mm)	Stammdatum	gez.

Bauherr	Projektleiter	Architekt	Fachplaner

Angaben Vermesser (pink) - DHHN92  
Leitungsauskuft SWN - HN76