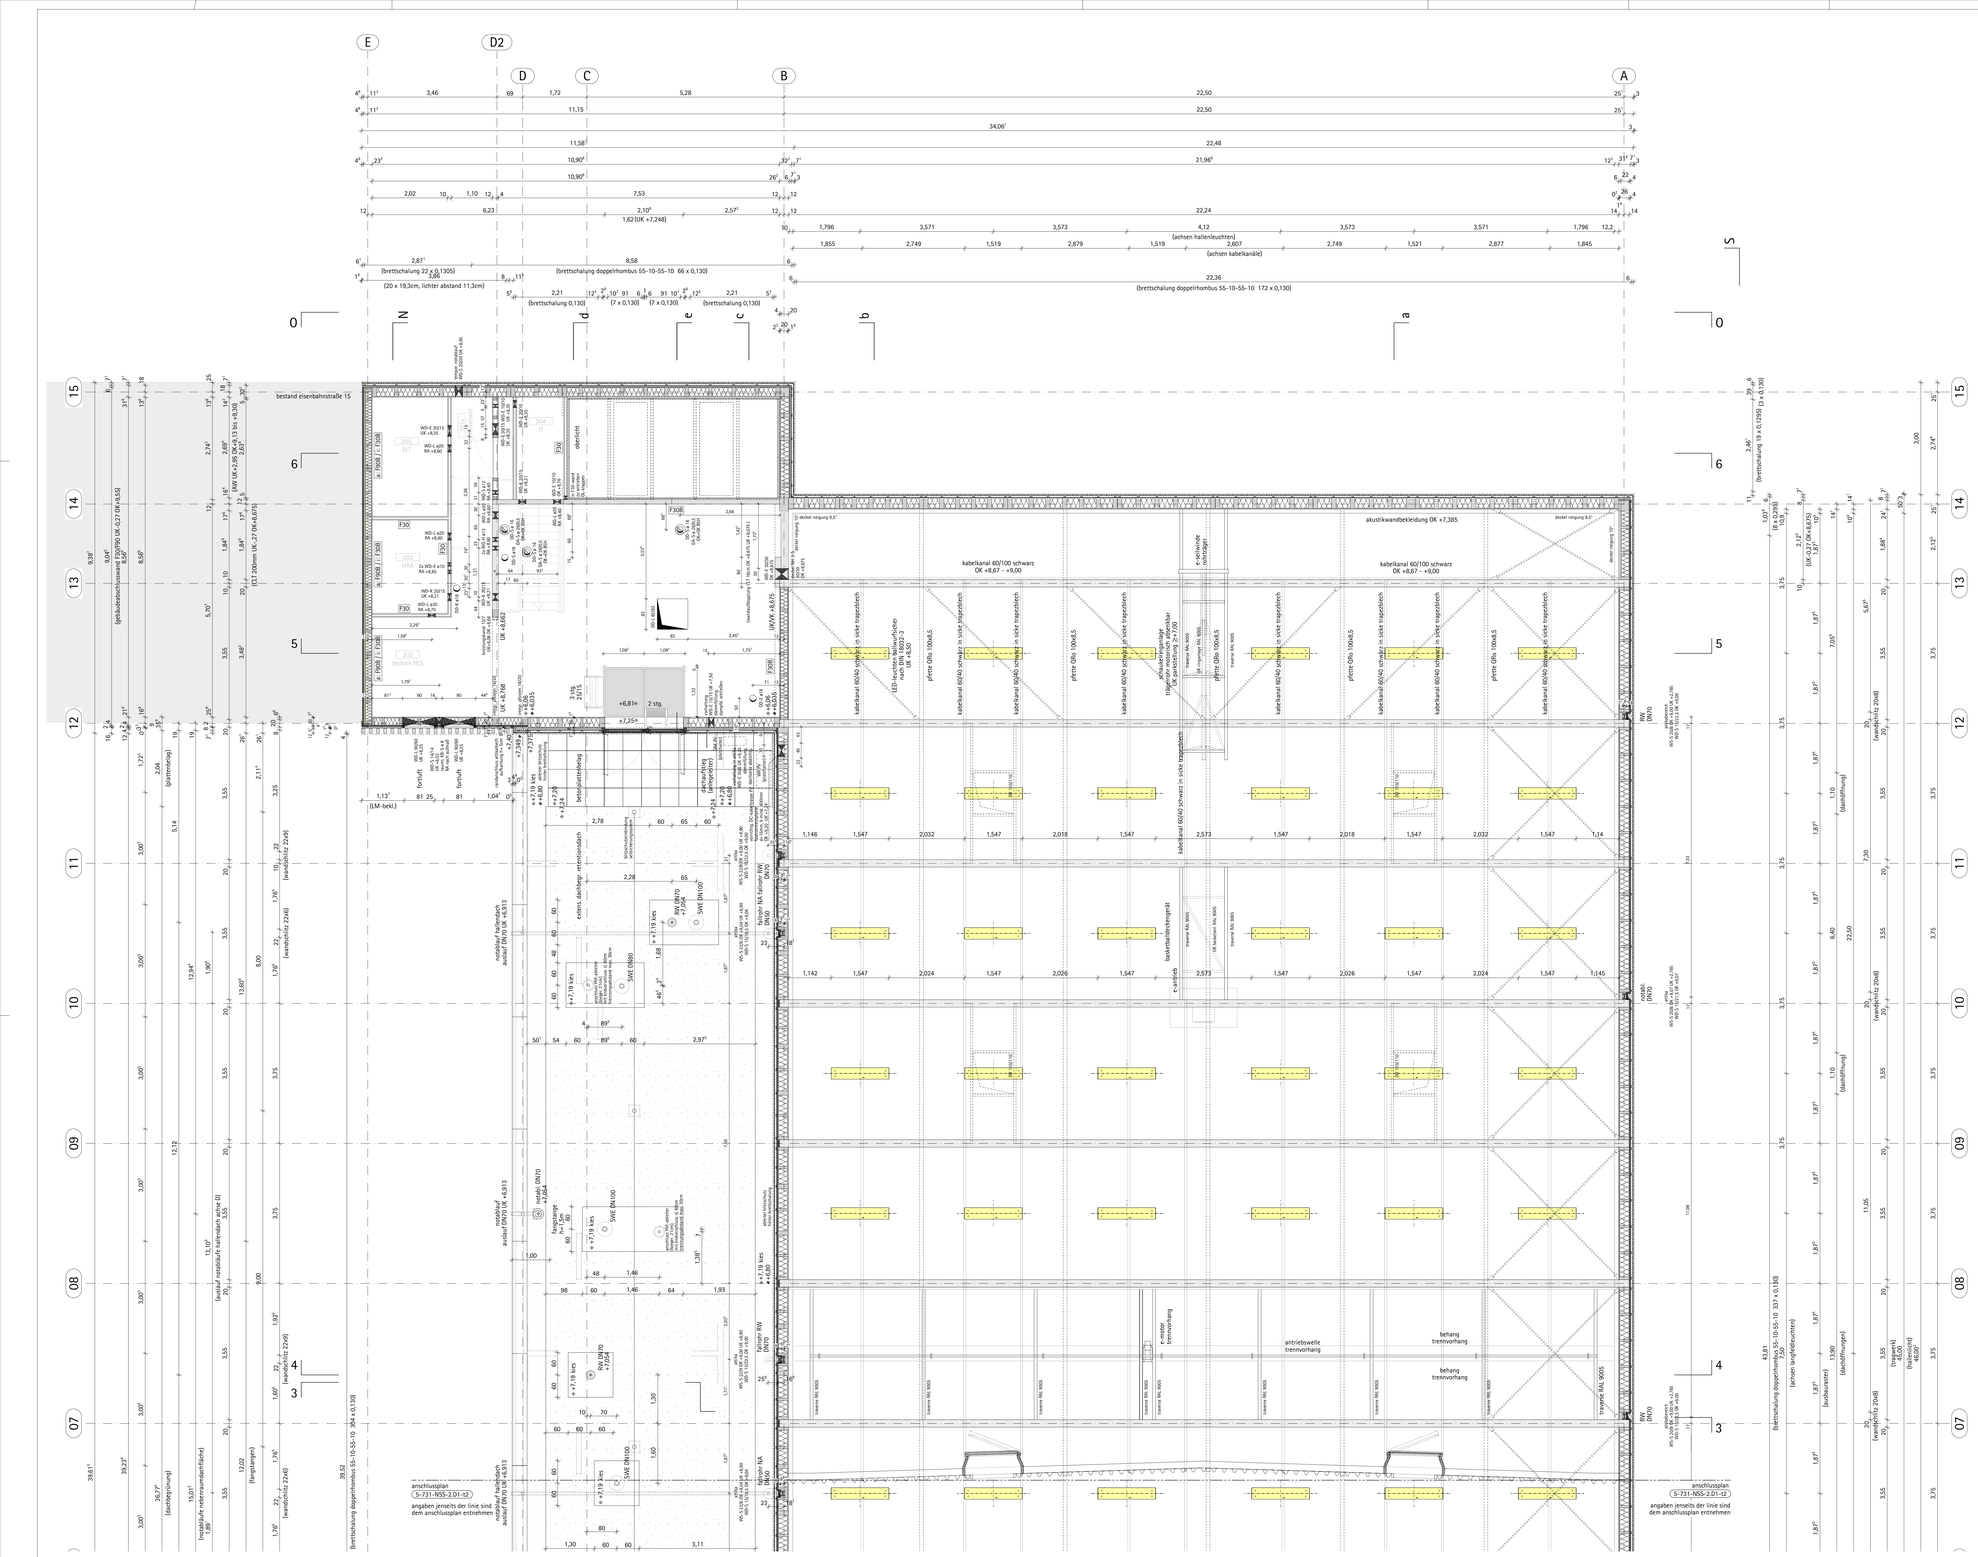
E
D2
D
C
B
A
N
d
e
c
b
a
S
0
4
3
anschlussplan
S-731-NSS-2.01-t2
angaben jenseits der linie sind dem anschlussplan entnehmen
kabelkanal 60/100 schwarz
akustikwandbekleidung OK +7,385
bestand eisenbahnstraße 15
(gebäudeabschlusswand EI30)
(brettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 264 x 0,130)
(brettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 337 x 0,130)
(brettschalung 19 x 0,1393)
(brettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 66 x 0,130)
(brettschalung 22 x 0,1305)
(20 x 19,3cm, lichter abstand 11,3cm)
(achsen hallenleuchten)
(achsen kabelkanäle)
(brettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 172 x 0,130)
(brettschalung 0,130)
(7 x 0,130)
(dachöffnungen)
(lichtkuppeln)
(lüftungsöffnungen)
(notabluftöffnungen)
(notabluft-rohrverzweigstandaftlage)
(notabluftöffnungen)
(gasstation)
(abschlussblech)
(aufdachdämmung)
(aufbauwand)
(dachaufbau)
(dachaufbau 22x40)
(aufdachdämmung 22x40)
(aufdachdämmung 22x60)
(aufdachdämmung 22x60)
(aufdachdämmung 22x40)
(aufdachdämmung 22x40)
(aufdachdämmung 22x40