A
B
C
D
E
F
G
H
H1
I
J
1
2
3
4
5
6
FA-1
FA-2
H1 Einmesspunkt
4-3 Einmesspunkt
Einfügepunkt
Achsen
Abstand Stützen 40/40
Öffnung Verblender
Rohbauwand innen
Öffnung Rohbau
2.09 Überw./Aufn. 1 A= 27.64 m² U= 23.55 m LRH= 2.75 m W= GF/ Anstrich D= GK FB= Linoleum
2.08 Überw./Aufn. 2 A= 27.59 m² U= 23.60 m LRH= 2.75 m W= GF/ Anstrich D= GK FB= Linoleum
2.07 Überw./Aufn. 3 A= 27.59 m² U= 23.60 m LRH= 2.75 m W= GF/ Anstrich D= GK FB= Linoleum
2.05 Überw./Aufn. /liegend Warten A= 34.24 m² U= 26.85 m LRH= 2.75 m W= GF/ Anstrich D= GK FB= Linoleum
2.04 Speiseversorgung A= 16.63 m² U= 19.20 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= MF FB= LI
2.03 Eingriffsr. aseptisch A= 25.54 m² U= 20.45 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.03.01 Schleuse A= 14.24 m² U= 16.65 m LRH= 2.50 m
2.02 Eingriffsraum sept. A= 28.90 m² U= 22.35 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.01 Schockraum A= 40.09 m² U= 25.62 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
Flur 1 A= 35.49 m² U= 23.83 m LRH= 2.60 m W= GF/ Anstrich D= MKD mit GK Fries FB= Linoleum
siehe Werksplanung Aufzug
2.09.01 WC A= 4.28 m² U= 8.42 m LRH= 2.50 m
2.08.01 WC A= 4.36 m² U= 8.42 m LRH= 2.50 m
2.07.01 WC A= 5.11 m² U= 9.14 m LRH= 2.50 m
2.06 WC A= 5.66 m² U= 9.92 m LRH=2.50 m
Flur 3 A= 43.30 m² U= 37.53 m LRH=2.50m+2.60m W= GF/ A D= MKD mit GK Fries FB= Linoleum
Flur 2 A= 95.26 m² U= 80.71 m LRH= 2.50 m W= GF/ Anstrich D= MKD mit GK Fries FB= Linoleum
Nebentreppe A= 7.27 m² U= 16.41 m LRH= 3.41 m
2.10 Treppenhaus A= 26.99 m² U= 29.84 m LRH= W = SB3 D = SB3 FB= BW
Treppenhaus, siehe Detail TRH
2.11 U+B 9 A= 15.28 m² U= 15.84 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.12 AR unrein/ Entsorg. A= 19.08 m² U= 21.90 m LRH= 2.50 m W= GF/ A D= MF FB= LI
2.13 Gerätelager A= 11.09 m² U= 13.40 m LRH= 2.50 m W= GF/ A D= MF FB= LI
2.14 U+B 10 A= 23.46 m² U= 20.62 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.15 U+B 8 A= 11.35 m² U= 15.39 m LRH= 2.75 m
2.16 U+B 7 A= 11.60 m² U= 13.63 m LRH= 2.75 m
2.17 U+B 6 A= 11.49 m² U= 13.83 m LRH= 2.75 m
2.18 Elt A= 5.44 m² U= 10.03 m LRH= 3.41 m
2.19 DV / TK A= 9.32 m² U= 12.30 m LRH= 3.41 m
Flur 4 A= 34.32 m² U= 30.83 m LRH= 2.50 m
Flur 5 A= 45.97 m² U= 40.73 m LRH= 2.50 m
2.20 U+B 1 (Iso-Zimmer) A= 16.02 m² U= 16.10 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.20.01 WC A= 3.06 m² U= 6.96 m LRH= 2.50 m
2.20.02 Schleuse A= 9.14 m² U= 12.45 m LRH= 2.50 m
2.21 U+B 2 (Iso-Zimmer) A= 16.02 m² U= 16.10 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.21.01 WC A= 3.06 m² U= 6.95 m LRH= 2.50 m
2.22 U+B 3 (Iso-Zimmer) A= 16.02 m² U= 16.10 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.22.01 WC A= 3.06 m² U= 6.95 m LRH= 2.50 m
2.22.02 Schleuse A= 4.39 m² U= 8.45 m LRH= 2.50 m
2.23 U+B 4 (Iso- Zimmer) A= 16.02 m² U= 16.10 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.23.01 WC A= 2.71 m² U= 6.60 m LRH= 2.50 m
2.23.02 Schleuse A= 10.12 m² U= 13.28 m LRH= 2.50 m
2.24 U+B 5 (Iso-Zimmer) A= 18.25 m² U= 17.10 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.25 Pers. WC A= 3.07 m² U= 7.23 m LRH= 2.50 m
2.26 Triage A= 15.58 m² U= 16.75 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.27 Beh.WC 2 A= 8.70 m² U= 12.25 m LRH= 2.50 m W= FL D= MF FB= FL
2.28 Pat. WC-H A= 3.89 m² U= 8.49 m LRH= 2.50 m
2.29 Pat. WC-D A= 3.26 m² U= 7.55 m LRH= 2.50 m
2.30 Warten mobil 1 A= 13.94 m² U= 15.44 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK-Akustik FB= LI
2.31 Windfang A= 14.09 m² U= 15.54 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= SLM
2.32 Warten mobil 2 A= 10.72 m² U= 13.28 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK-Akustik FB= LI
2.33 IT/Elt AV A= 6.24 m² U= 10.08 m LRH= 3.41 m W= A D= Roh FB= A
2.34 KV A= 11.12 m² U= 13.00 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.35 Backoffice A= 14.09 m² U= 15.17 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.36 Arbeitsr. rein / Medi.-Lager A= 12.98 m² U= 14.77 m LRH= 2.50 m W= GF/ A D= MF FB= LI
2.37 Zentrale Leitstelle A= 19.68 m² U= 19.53 m LRH= 2.75 m W= GF/ A D= GK FB= LI
2.38 Koord. 1 A= 15.78 m² U= 16.28 m LRH= 2.75 m
2.39 Koord. 2 A= 12.20 m² U= 13.93 m LRH= 2.75 m
2.40 Materiallager A= 31.92 m² U= 25.24 m LRH= 2.50 m W= GF/ A D= MF FB= Linoleum
2.41 IT/Elt SV A= 8.99 m² U= 12.59 m LRH= 3.41 m W= A D= Roh FB= A
Flur 6 A= 68.85 m² U= 56.00 m LRH= 2.50 m W= GF/ A D= MKD mit GK Fries FB= Linoleum
Flur 7 A= 16.31 m² U= 17.71 m LRH= 2.50 m
Flur A= 73.86 m² W= U= D= LRH= FB=
Flur 01
EINGANG Patienten gehfähig
Vordach
Länge Vordach
Achsen runde Stützen
Stb.-Stütze d=24cm
S1-1
S1
S2
S3
S4
Oberlicht
Tür 90cm im lichten
Abdeckung reversibel siehe Detail
DN100 bis in die Dachdämmung und dort verschließen
Be- Entlüftungsventil Typ BEL 2200, DN50 Einbauschrank für Be- Entlüftungs-ventil Typ E 310/B Nieschenmaß: 420 x 520 x 190 mm
Löschwasserent-nahmestelle gem. DIN 14461 Trockene Steigleitung, Nischenmaß: 320 x 420 x 150 mm Typ 310
+66.76 üNN +0,00 OK FFB
+66.64 üNN -0,12 OK RFB
+65.06 üNN -1,70 OK FFB
Bauart Brandwand
Brandwand
3cm Dehnungsfuge
Stahlträger HEM 220 gemäß. Statik
Stahlstützen HEB 200 gemäß Statik
Stahlträger HEA 180 gemäß. Statik
2x F90 Schachtwand mit GK freispannend zweilagig beplanken
Bestand Stb.-Stütze b/d=40/24cm
Bestandstütze 40/24 vor Ort zu Prüfen?
Bestandunterzug? vor Ort zu Prüfen?
Auflager UZ vor Ort zu Prüfen?
Abbruch Brüstung
Alle Maße vor Ort prüfen!
Höhe Bestand
Fallrohr
best. Stützwand
ENTWICKLUNGSFLÄCHE RADIOLOGIE
Technik
Klimaregelung
Elt. Verteil.
Beh. WC
Flur
Warten 10 m²
KV 20 m²
KV 25 m²
1AP
2AP
ZUGANG VOM HAUPTEINGANG
ELEKTIVE AUFNAHME / PS
INTERN
Außen-Transponder
immer offen
mit Zeitschalter
innen gesichert

Legende

- ■ Bestand
- ☒ Abbruch
- 🟥 Neubau im Bedstand
- ▨ Neubau Stb.-Wand 24cm und Stb.-Stützen 40/40cm
- ▨ Neubau KS - Mauerwerk
- ▨ Neubau Verblender
- ▨ Neubau Verblender beim Bestand
- ☐ Neubau Trockenbau
- ▨ Neubau Trockenbau F30
- ▦ Neubau Trockenbau F90
- ☒ Neubau Dämmung beim Bestand
- ☒ Neubau Dämmung
- ○ Brandwand
- ◣ Bodendurchbruch
- ■ Quadratrohr in der Trockenbauwand
- ☐ BD 20/15 in der Nähe der Stütze
- ☐ BD 20/15 in Nähe Stütze für spätere Umbauplanung vorsehen und mit Magerbeton verschließen.
- ☐ Aussparung in Wand für Heizungsleitung UK=OKRFB 10x12x25
- ← Rauchableitung

Brüstungshöhe (BRH) Fenster
ab OK FFB 0.87^5
ab OK ROH 0.99^5

Beachtung des Bodengutachtens mit Gründungs- und Abdichtungsempfehlung.

Gültig nur in Verbindung mit der geprüften Statik! Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und mit den Architektenplänen zu vergleichen! Unklarheiten und Widersprüche in den Plänen sind mit dem Planverfasser vor der Ausführung zu klären! Auflagen der Bauaufsicht sind zu berücksichtigen!

OK	Oberkante	Elt	Elektro	WA	Wandaussparung
UK	Unterkante	Hz	Heizung	WD	Wanddurchbruch
VK	Vorderkante	Lft	Lufttechnik	WS	Wandschlitz
RD	Rohdecke	San	Sanitär	AD	Abgehängte Decke
FF	Fertigfussboden	BD	Bodendurchbruch	GA	Glasausschnitt in Tür
BRH	Brüstungshöhe	DA	Deckenaussparung	RD	Tür, rauchdicht
LRH	Lichte Raumhöhe	DD	Deckendurchbruch	T 30	Tür, feuerhemmend
UZ	Unterzug	DS	Deckenschlitz	T 90	Tür, feuerbeständig
ST	Sturz	FD	Fundament-Durchbruch	RS	Rauchschutztür
FT	Flachsturz	UD	Unterzugdurchbruch		
OL	Oberlicht				
GK	Gipskarton	F	Fliesen		
PA	Putz Anstrich	Li	Linoleum		
GF	Glasfaser	T	Teppich		
RF	Rauhfaser	P	Parkett		
MF	Mineralfaser	NS	Naturstein		
		BW	Betonwerkstein		

A Schnittlinie
+/-0.00 OKFF
+/-0.00 OKRD

TÜR NEU
TÜR BESTAND

- FD (l / b) Fußboden-Durchbruch
- DD (l / b) Decken-Durchbruch
- WD (l / b) Wand-Durchbruch
- WS (b / t) senkrechter Wandschlitz

- ☆ Klärung!
- ☁ Änderung ! (neu)

Unterkonstruktionen

UK für Oberschränke und eventuelle Wandmontagen Angabe Achshöhe ü. OKFF / Bretthöhe = 0.30m

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF sowie Achsmaß der Unterkonstruktion.

Wandverstärkungen in Bädern und WC's sind den Wandansichten zu entnehmen !

Index	Datum	Änderung	Bearb.
01	20.12.24	Aufzugsschachtbreite verändert nach Plan Aufzugsplaner. Septisch und Schockraum etwas breiter geplant.	DZ
		ISO-Zi.: Breite FE geändert, ISO-Zi. 4+5:FE-Element von eins in zwei geändert.	
		2.23.01 WC und 2.25 WC:Raumbreite geändert, Lage WB und WC getauscht.	
02	05.02.25	Nebentreppe: keine Nische. Nicht bodentiefe Fensterelemente: Fensterhöhe auf 1.76m geändert.	DZ
		2.28 Pat. WC-H: hat ein zusätliches Urinal bekommen.	
03	18.03.25	Ergänzung lichte Höhen + Oberflächen Fußboden, Wände, Decke im Raumstempel	JS
		Anpassung der Löschwasserentnahmestelle/ -einspeisung, Korrektur Beschriftung U+B- Räume, Eingriffsräume	
		2.02 Eingrifsraum sept.: Schiebetür auf Flurseite gespiegelt / Schockraum: Vorwand durchgezogen	DZ
04	23.05.25	2.25 Pers.WC	TH
05	13.08.25	Med.-Planung Möbel von Büro Kaiser eingpflegt.	DZ
06	10.10.25	Abbruch für die 2 Türöffnungen mit eingetragen.	DZ
07	07.11.25	Alle Bodendruchbrüche wurden entfernt.	DZ
08	24.11.25	Heizkörper von HLS übernommen.	DZ
09	05.12.25	Ausgangstür im neuen Treppenhaus wird bodentiefes Fenster, Ausgangstür wird auf Podest zwischen SG und EG gesetzt	DZ
10	02.02.26	Durchbrüch, Text und Maße eingearbeitet.	DZ
11	23.02.26	Überarbeitete Durchbrüche, Text und Maße eingearbeitet.	DZ
12	16.03.26	Überarbeitete Durchbrüche, Text und Maße eingearbeitet. Plan übersichtlicher gestaltet.	DZ
13	27.04.26	REVI - Wolken und Bemaßungen bei den Stb.-Durchbrüchen rausgenommen (wird aus Schalplan entnommen)	DZ
14	07.05.26	Raum 2.41 IT/Elt SV, Bodendurchbrüche verschoben	RS
15	28.05.26	Fehlendes WD Maß eingefügt	DZ
16	02.06.26	Bei den Leichtmetalltüren in den Fluren, die Türhöhen von 2.38^{5}m auf 2.26m geändert	DZ
17	24.06.26	Bei den Bestandsöffnungen, wo die Fassade erneuert wird, Abbruch Brüstung eingetragen.	DZ

STAND: 24.06.2026 **INDEX: 17**

St. Elisabeth Krankenhaus - Damme
ZENTRALE NOTAUFNAHME

AUSFÜHRUNG
GRUNDRISS

Übersicht Lageplan

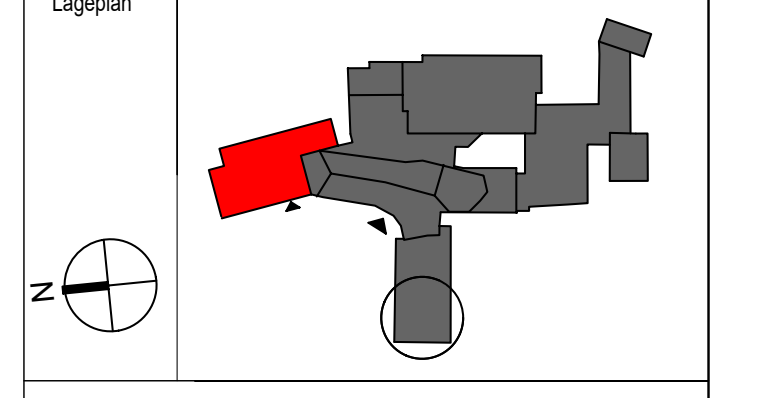

Zeichnung **ERDGESCHOSS**

Blatt-Nr.	AF GR 32- Grundriss EG		
Maßstab	1 : 50	Index:	--
OKFF Ebene EE	+ 66.76m ü. NN	(entspr.: +/-0.00)	
Blattgröße	1430 / 841	Bearbeiter	TH/ DZ/JS/RS
Erstellung	06.08.2024	Version	24.06.2026

Allplan - Plan-Nr.: ST.E_Damme AFP-PL4102

06|26
EG
GRUNDRISS

Bauherr: Krankenhaus St. Elisabeth Damme gGmbH
Lindenstrasse 3-7
49401 Damme
Tel.: 05491 - 60 1
Fax: 05491 - 60 275
www.krankenhaus-damme.de
info@krankenhaus-damme.de

Planung: