


Schnitt A-A

Tremskamp

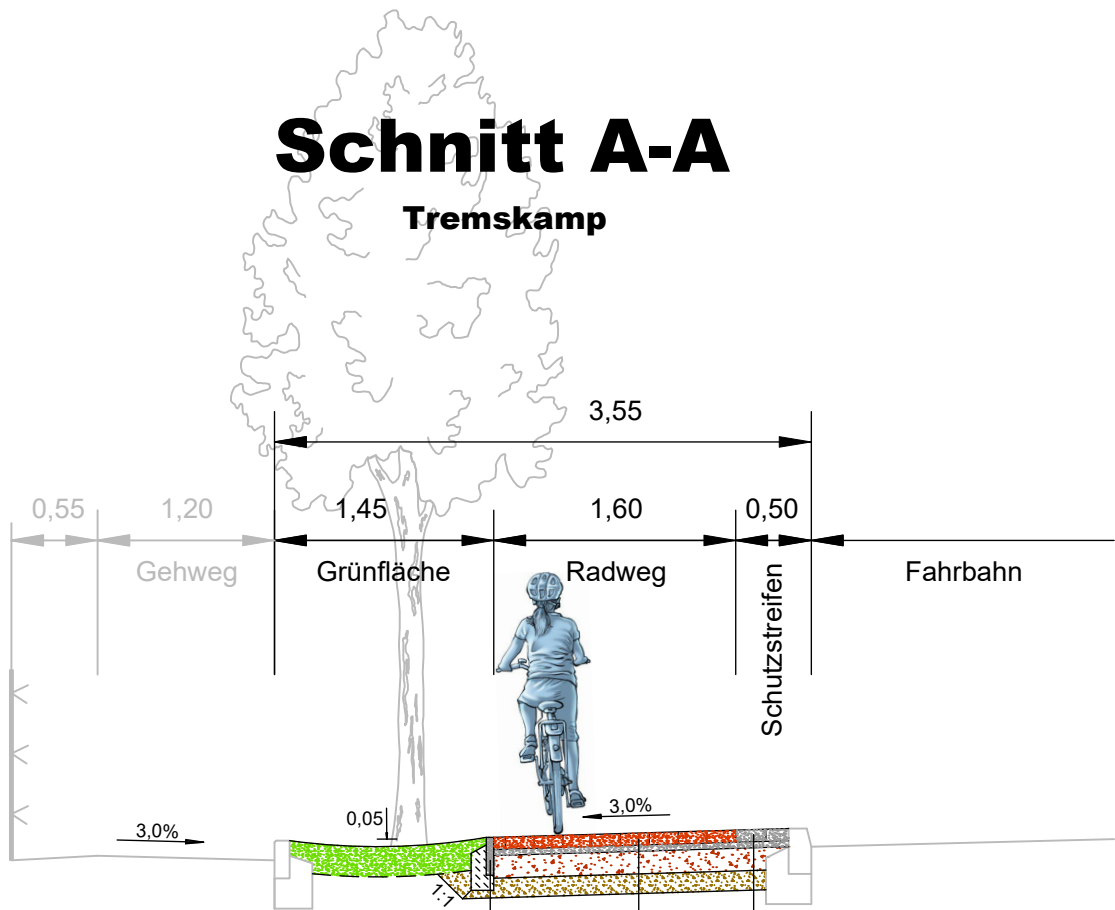

Einfassungsstein DIN EN 1340 Qualität DTI - DIN 483 EF 50 x 250
in 10 cm Unterbeton und 10 cm Rückenstütze C 20/25 nach DIN EN 206

Aufbau Schutzstreifen

gem. RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 1

- 8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm gem. DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 06/15; Farbe: grau
- 4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
- 15,0 cm Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 20
 $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$ (Dpr $\geq 100\%$)
- 13,0 cm frostsichere Schicht (GW/GI) gem. ZTV SoB-StB 20
- 40,0 cm

Aufbau Gehweg

gem. RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 1

- 8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm gem. DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 06/15; Farbe: rot
- 4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
- 15,0 cm Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 20
 $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$ (Dpr $\geq 100\%$)
- 13,0 cm frostsichere Schicht (GW/GI) gem. ZTV SoB-StB 20
- 40,0 cm

Der Plan wurde auf Grundlage der automatisierten Liegenschaftskarte und dem örtlichen Aufmaß erstellt.
Die Lagegenauigkeit der Flurstücksgrenzen und Gebäude ist durch die Qualität der ALKIS Daten bedingt.

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH
(WWW.LVermGeoSH.Schleswig-holstein.de)

Änderungsindex	Nr.	Datum	Name	Art der Änderung		
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder nachgeahmt, vervielfältigt, noch dritten vorgelegt oder ausgehändigt werden. Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums BGB § 823.						
Auftraggeber		Stadt Bad Schwartau Markt 15 23611 Bad Schwartau				
Planersteller		 WASSER- UND VERKEHRS - KONTOR INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN INGENIEURE KRÜGER & KOY Havelstraße 33 T. 04321 . 260 270 www.wvk.sh 24539 Neumünster F. 04321 . 260 27 99 info@wvk.sh				
Lagebezug:		EPSG-Code:	Höhenbezug:			
Ausführungsplanung						
	Datum	Name	Stadt Bad Schwartau Tremskamp Neubau eines Radweges			
bearbeitet:	09.07.2026	Steffen Reiter				
gezeichnet:	09.07.2026	Hendrik Ketels				
geprüft:	09.07.2026	Christoph Krüger				
Projekt-Nr.: 125.4225		Maßstab:	1 : 50	Ausbauquerschnitt A-A	Anlage: 14.1	Blatt: 01