


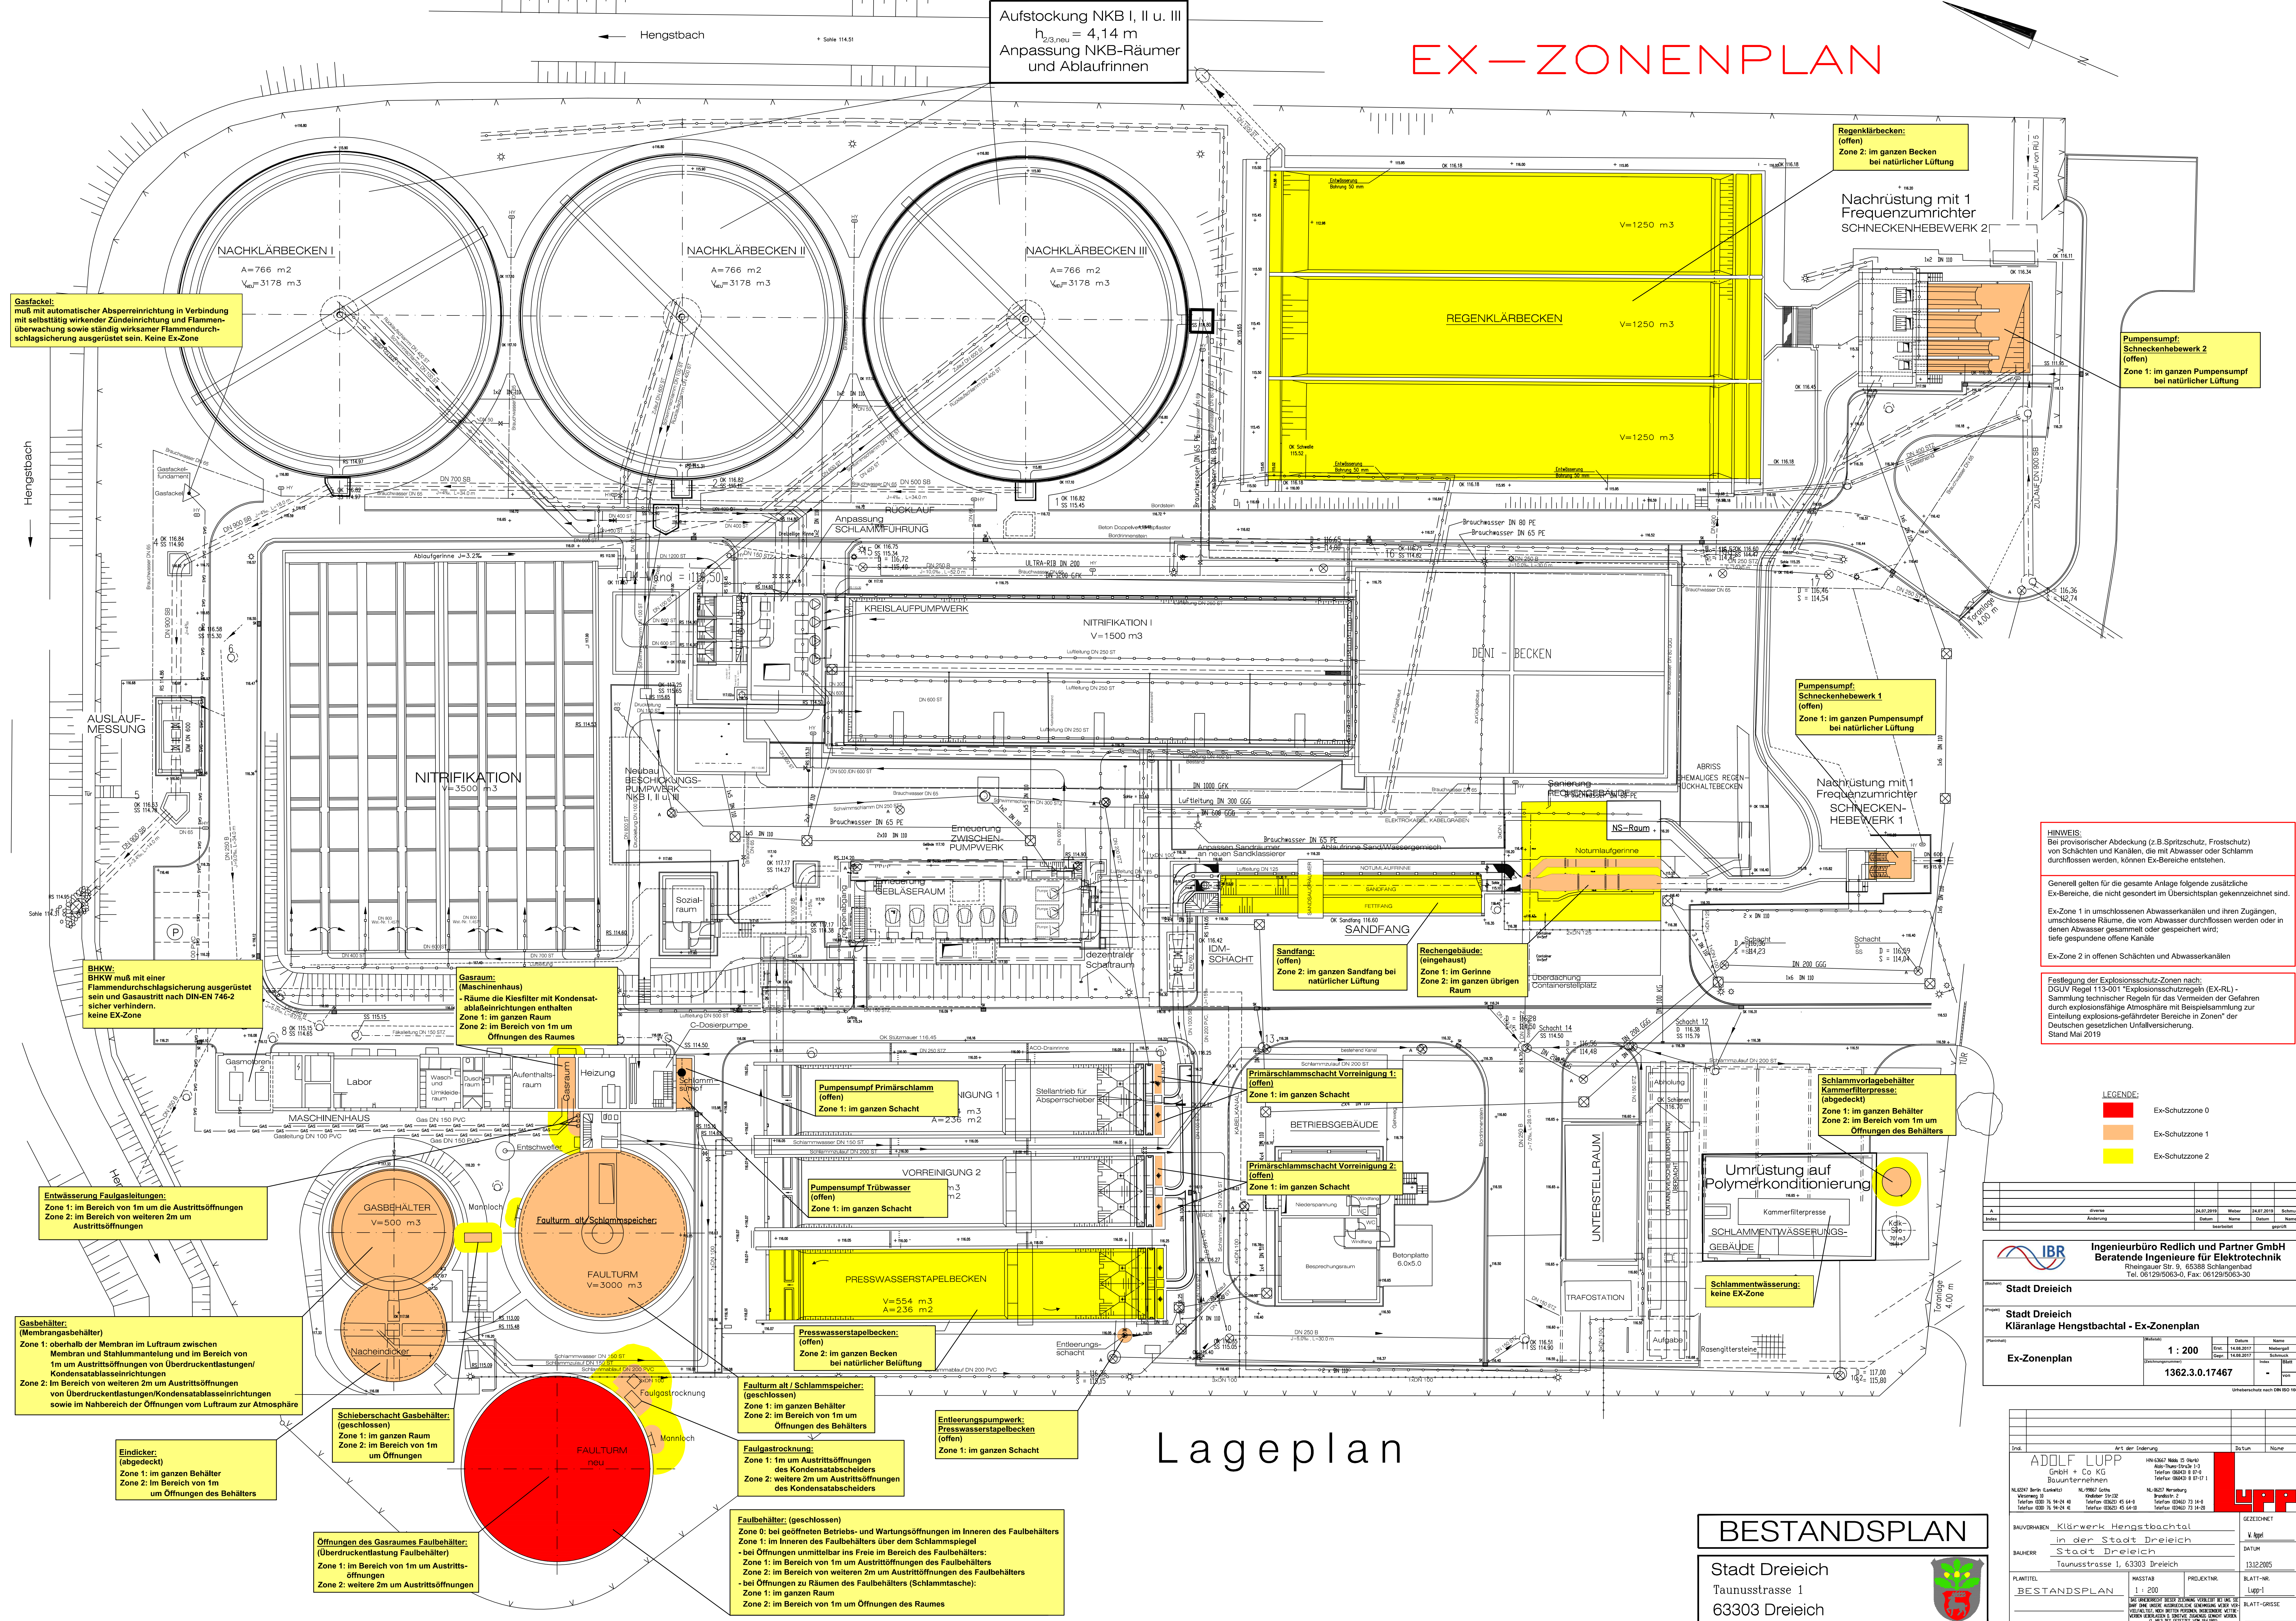

EX-ZONENPLAN

Lageplan

BESTANDSPLAN

Stadt Dreieich
Tannusstrasse 1
63303 Dreieich

HINWEIS:
Bei provisorischer Abdeckung (z.B. Spritzschutz, Frostschutz) von Schächten und Kanälen, die mit Abwasser oder Schlamm durchflossen werden, können Ex-Bereiche entstehen.
Generell gelten für die gesamte Anlage folgende zusätzliche Ex-Bereiche, die nicht gesondert im Übersichtsplan gekennzeichnet sind.
Ex-Zone 1 in umschlossenen Abwasserkanälen und ihren Zugängen, umschlossene Räume, die vom Abwasser durchflossen werden oder in denen Abwasser gesammelt oder gespeichert wird; tiefe gesonderte offene Kanäle
Ex-Zone 2 in offenen Schächten und Abwasserkanälen
Festlegung der Explosionschutz-Zonen nach:
DGVV Regel 113-001 "Explosionsschutzregeln (EX-RL)"
Sammlung technischer Regeln für das Vermeiden der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung zur Einteilung explosionsgefährdeter Bereiche in Zonen" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
Stand Mai 2019

LEGENDE:

Ex-Schutzzone 0
Ex-Schutzzone 1
Ex-Schutzzone 2

Stadt Dreieich	Art der Änderung	24.07.2019	Walter	24.07.2019	Schuck
Stadt Dreieich	Art der Änderung	24.07.2019	Walter	24.07.2019	Schuck

Stadt Dreieich	Art der Änderung	24.07.2019	Walter	24.07.2019	Schuck
Stadt Dreieich	Art der Änderung	24.07.2019	Walter	24.07.2019	Schuck

Stadt Dreieich	Art der Änderung	24.07.2019	Walter	24.07.2019	Schuck
Stadt Dreieich	Art der Änderung	24.07.2019	Walter	24.07.2019	Schuck