


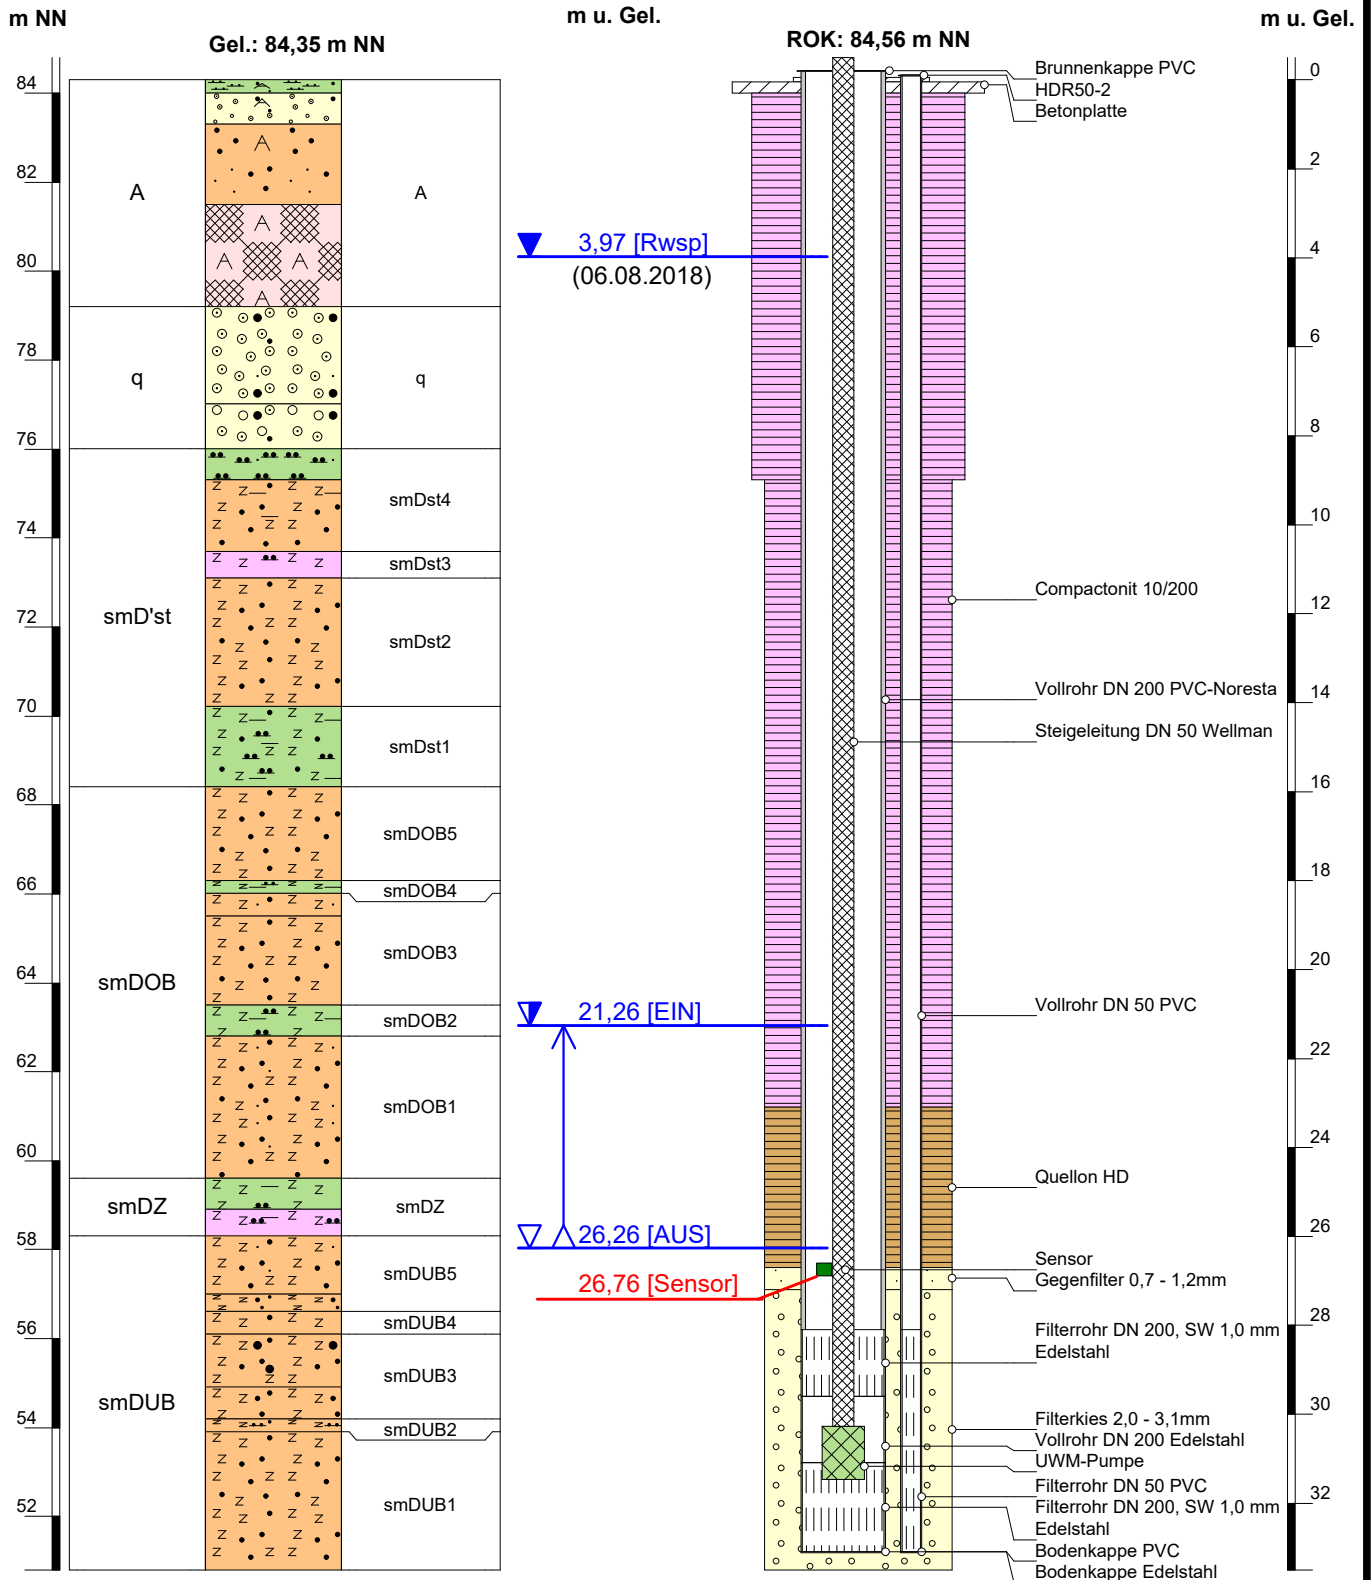

Projekt: **ÖGP Buna**

Optimierung RR 3.2 / RR-Br. 9696

Auftraggeber: **Dow** Dow Olefinverbund GmbH

MGWL: 3.2u (smDUB1-5)

Rechtswert (LS489):	706611,79	Endteufe (m u. Gel.):	33,30	Filter (m u. Gel.):	28,3-29,8/31,3-33,3	Bearbeiter: Dipl.-Geol. F. Synwoldt
Hochwert (LS489):	5699171,06	Brunnenpumpe SP3A-9NE (Fa. Grundfos)				Bearbeitungsstand:
Gel.-Höhe (m NN):	84,35	Sollfördermenge (m³/h):	1,58	Ansaugöffnung (m u. Gel.):	30,97	08.09.2020
OK Brunnenkopf (m NN):	84,56	oberer Schaltpunkt EIN (m u. Gel.):	21,26	unterer Schaltpunkt AUS (m u. Gel.):	26,26	
OK Peilrohr (m NN):	84,34	Sensor FDS 35 (Fa. Eggs)				
OK Betonplatte (m NN):	84,39	Einhängeteufe (m u. Gel.):	26,76	Messbereich:	0 - 40 m WS	