

Grabenprofile SH-Netz Alt Duvenstedt B Plan 17


Schnitt A - A

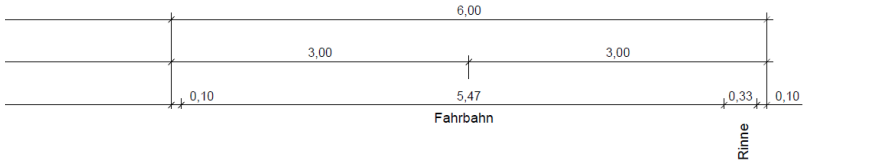


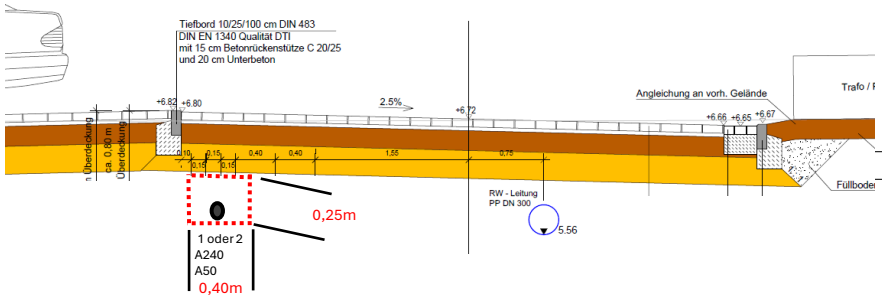

Graben a+v / Bodenaustausch 0,4x0,25 in m^3:
1 oder 2 NS A240[2] oder A50
*Abstände Kabel Umfänglich mind. 20cm

Schnitt C - C

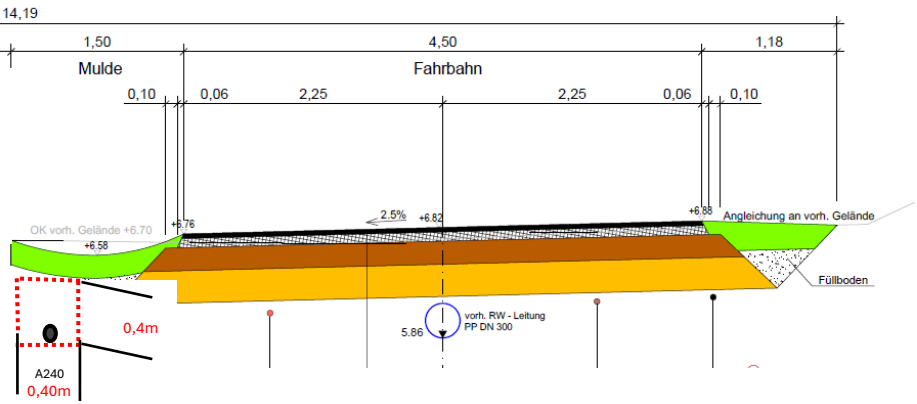



Graben a+v / Bodenaustausch 0,4x0,4 in m^3:
1xNS A240[2]
oder
Graben a+v / Bodenaustausch 0,6x0,4 in m^3:
3xNS A240[2] oder 2xSchutzrohr PVC

*Abstände Kabel Umfänglich mind. 20cm