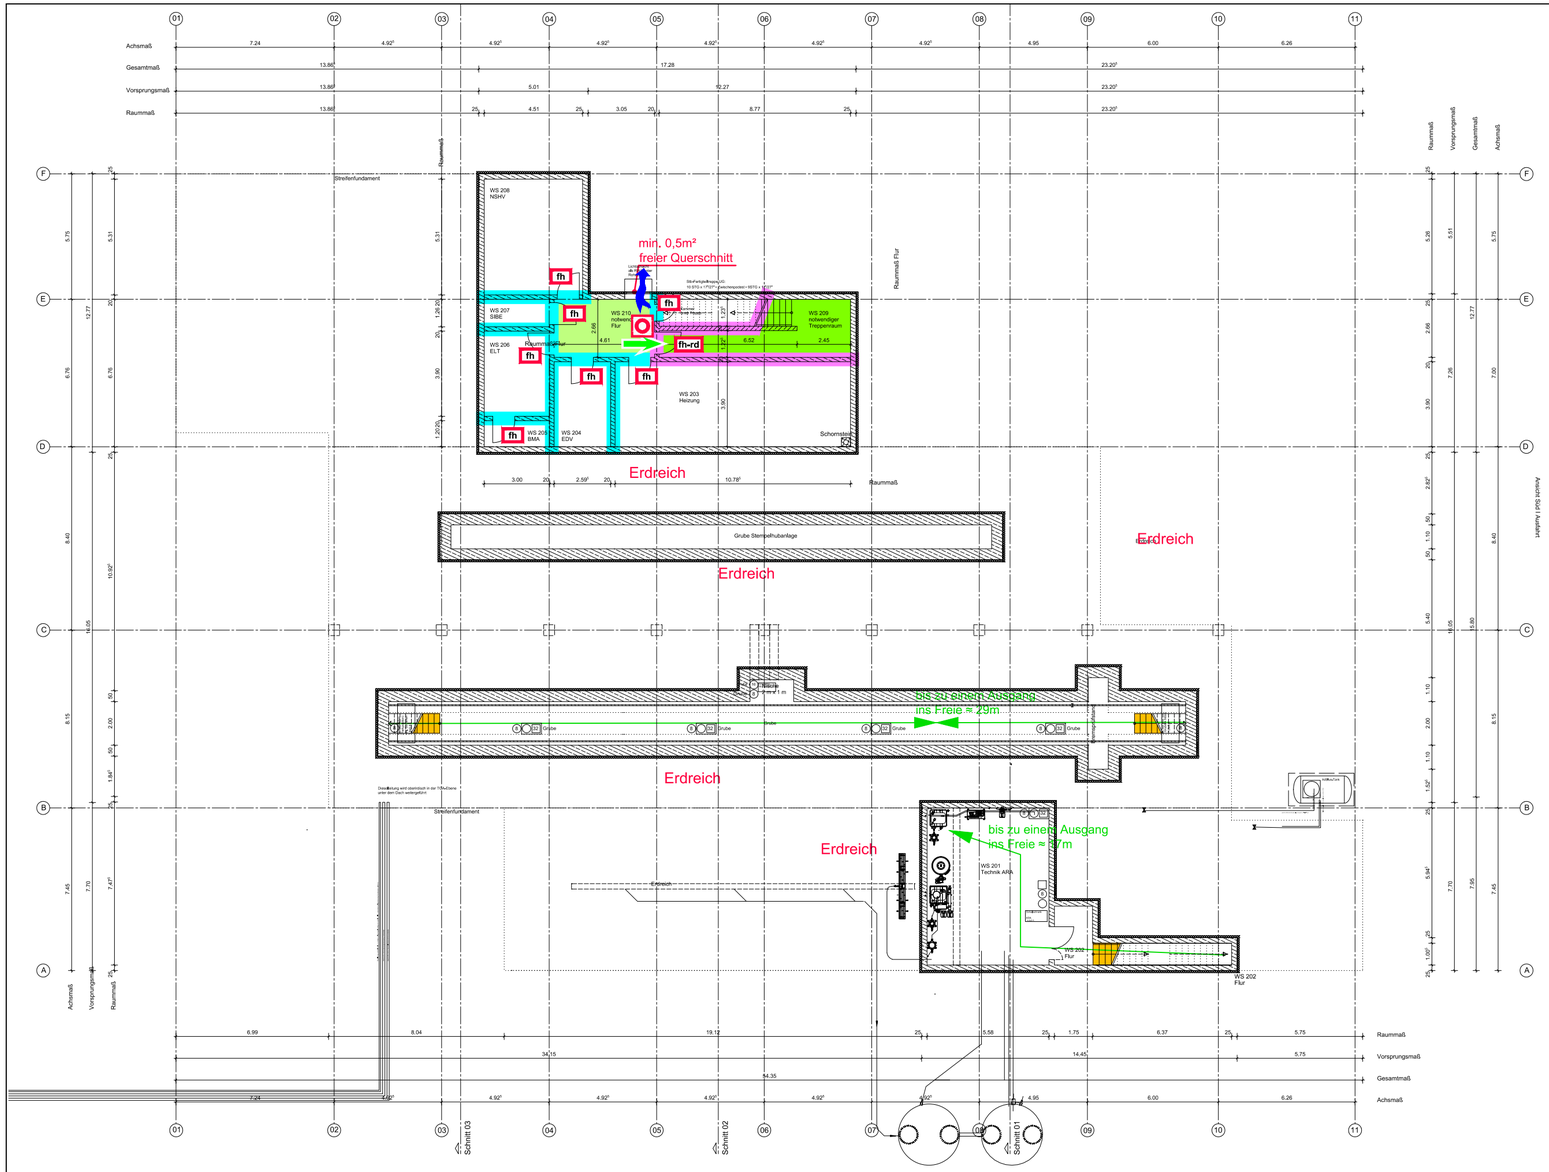

Werkstattgebäude
Untergeschoss

WS 201 Technik ARA UG	
Fläche	39,25 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Epoxidharz

WS 202 Flur (ARA-Technik) UG	
Fläche	8,82 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Epoxidharz

WS 203 Heizung UG	
Fläche	41,70 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

WS 204 EDV UG	
Fläche	10,14 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

WS 205 BMA UG	
Fläche	3,60 m² Fliesen
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

WS 206 ELT UG	
Fläche	11,70 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

WS 207 SIBE UG	
Fläche	3,78 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

WS 208 NSHV UG	
Fläche	23,88 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

WS 209 notw. Treppenraum UG	
Fläche	14,57 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

WS 210 notw. Flur UG	
Fläche	12,26 m²
Decke	Rohdecke STB ls, RH + 3,00 m
Boden	Fliesen

LEGENDE HHP

Anforderungen an die Baustoffklassifizierungen nachstehender raumabschließender Bauteile sind dem Textteil des Brandschutzdokuments zu entnehmen!

Brandschutztechnische Anforderungen in diesem Plan beziehen sich auf in 1m ü. OKFF geschnittene Bauteile.

Für im Grundriss dargestellte Deckendurchbrüche von Leitungsdurchführungen ist im Brandschutzplan eine baurechtskonforme Ausführung ausgewiesen (d. h. entweder Schacht mit definiertem Feuerwiderstand oder Brandschutzabschottung im Zuge der Geschossdecke).

- feuerbeständige Wand
- Brandwandqualität
- Dach raumabschließend feuerbeständig
- von Originalplanung abweichende Eintragung HHP
- Fluchtrichtung
- Rettungsfenster / anleiterbare Stelle
- Rauchableitungsöffnung
- notwendiger Treppenraum oder gleichwertig
- notwendiger Flur oder gleichwertig
- Schacht / Luftraum
- reine Verkehrsfläche
- Druckknopfmelder
- Bedienstelle Rauchabzug
- dsT dicht- und selbstschließender Abschluss
- fh feuerhemmender, dichtschließender Abschluss
- fh-rd feuerhemmender, rauchdichter Abschluss

Anlage 4 zum Brandschutzkonzept 23HHP-158G

Datum:	16.10.2023	
Index:	-	
Planersteller:	Zi/Th/La/Ab	Vorgang: 23HHP-143V

Textteil und Plananlagen des Brandschutzdokuments bilden eine untrennbare Einheit!

HHP® West
Beratende Ingenieure GmbH
Herforder Straße 20
D-33602 Bielefeld
Fon: +49(0)521-98644-0
Fax: +49(0)521-98644-20 **Sachverständige**

Projekt

Generalplanung Werkstatt Delmenhorst
Abbruch und Neubau Betriebshof Delbus

Planinhalt

Werkstattgebäude
Grundriss Untergeschoss

Planungsphase

Genehmigungsplanung (Nachforderung)
Planungsteil Werkstatt

Bauherr

DELBUS
delbus GmbH
Betriebshof
Bremer Straße 131a
2870 Delmenhorst

Bauherr

Planfertiger

VÖSSING INGENIEURE
Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
Hafenweg 26
D - 22769 Hamburg
+49 40/85 37 55 - 0
www.voessing.de

Objektplaner

Datum	12.10.2023	Kartengrundlage	Auszug aus der ALK von Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen sowie Dipl.-Ing. Wolfgang Rowe Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Bearbeiter/-in	Kruse		
Maßstab	1:100	Plannummer	3795_Delbus_WS_GR_UG_302