


KIT: Grabenprofil der 20kV-Kabeltrasse

(Darstellung nicht maßstabsgerecht!)

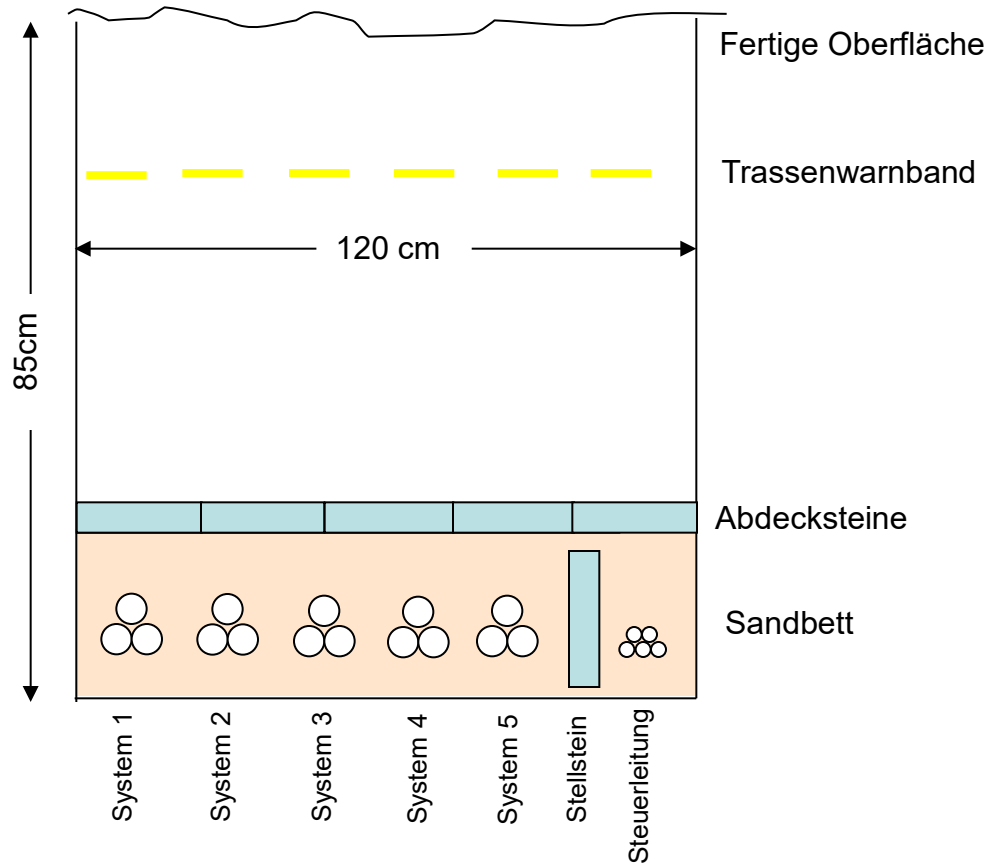

Mindestüberdeckung 70 cm

Bündelung der Systeme
mittels Kabelbinder alle 1,5 m

Stellstein alle 1,0 m

Sandbettstärke min. 20 cm