Die Infrastrukturleitungen erst ab Gebäudeeintritt zeichnen - ca. 1000 mm zw den Rohrachsen und mindestens 500 mm RA Abstand zur nächsten Wand.

Falls Platz nicht reicht bei Einführung übereinander Konstruieren. Grund für die Abstände sind die Festflansche

TW

Kälte

SW

Hzg

Kühlsegel
Labor-Kühlwasser
Maschinen Kühlung
ULK Labor

ULK ELT
Hzg Heizkörper

Türe weg.

Wand weg.

Vorhalt 2. BA nach Mischung NT HT

Türe weg.

TW Übergabe Hzg

Einfädelzone Schacht

Hzg RLT

Hzg W/G
Kae W/G
KAE RLT

Geht in TZ Kälte / Wärme mit ein.

W/G Fundamentpumpen fehlen
1,6 MW dT 5K Kae Hzg

Einspeisung Kälte aus Kältenetz auch vermutlich Blockpumpen... Schnellauslegen..

Platz wird zus. durch TGA bemötigt

TW Übergabe Kae

Heizsegel

Verteiler Heizung
- Heizsegel
- Heizkörper
- RLT Heizung

Verteiler Kälte
- RLT Kaelte
- Kühlsegel
- ULK ELT
- ULK Labor
- Rechenzentrum
- Maschinenkühlung
- Labor-Kühlwasser

möglicher 2. BA nach Bebauungsplan

Kellergeschoss

RLT Kälte
Kühlsegel
ULK ELT
ULK Labor
R-Zentrum
Lab. KW
Masch K
KKM W/G Kae
KKM W/G Hzg
RLT Hzg
Heizsegel
Heizkörper

## Höhen/Lage-Konzeption KG
## Prinzipschnitt
M 1:100




im Bereich des Lichthofes eine Reduktion um 1m weniger möglich

Referenzierte Planung

| Farbe | Fachplaner | Fachmodell | Uploaddatum | Dateiname (ifc / ifczip / dwg / pdf) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

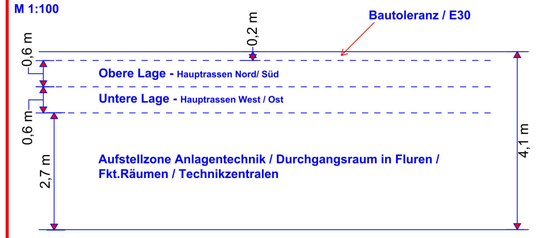


Projekt
**Neubau Processing Health**
Gebäude 50.18
innerhalb des Campus Süds in Karlsruhe

Generalplaner

Planverfasser

| Index | Datum | Name | Änderung |
|---|---|---|---|
| | | | |

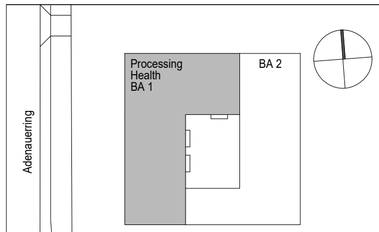**BAU 50.18**

Maßstab: -

Format Blattgröße: DIN A2 594 x 420

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | | |
| Gepr. | | |
| Ges. | | |

Bauherr
Karlsruher Institut für Technologie

Benennung
Koordinationsplan
Grundriss
Grundriss KG Kellergeschoss

Zeichnungs-Nr.: CS5018_H2GRKG_210-00

Blatt: 1

Fo.: --

Dateiname: CS5018_H2GRKG_210-00_KG Aufstellungsplan Technikzentrale

Ersatz für

Ersetzt durch