Legende Sanitär

- Trinkwasser, kalt
- Brauchwasser, kalt
- Abwasser
- Abwasser-Entlüftung
- Abwasser-Druckleitung (DS)
- Labor-Abwasser
- Labor-Abwasser-Entlüftung
- Grundleitung
- Leistungsgrenze

Warmwasser über Durchlauferhitzer,
Trinkwasserhygienisch und energiesparend gegenüber
Zirkulationsleitung direkt beim benötigen Verbraucher.

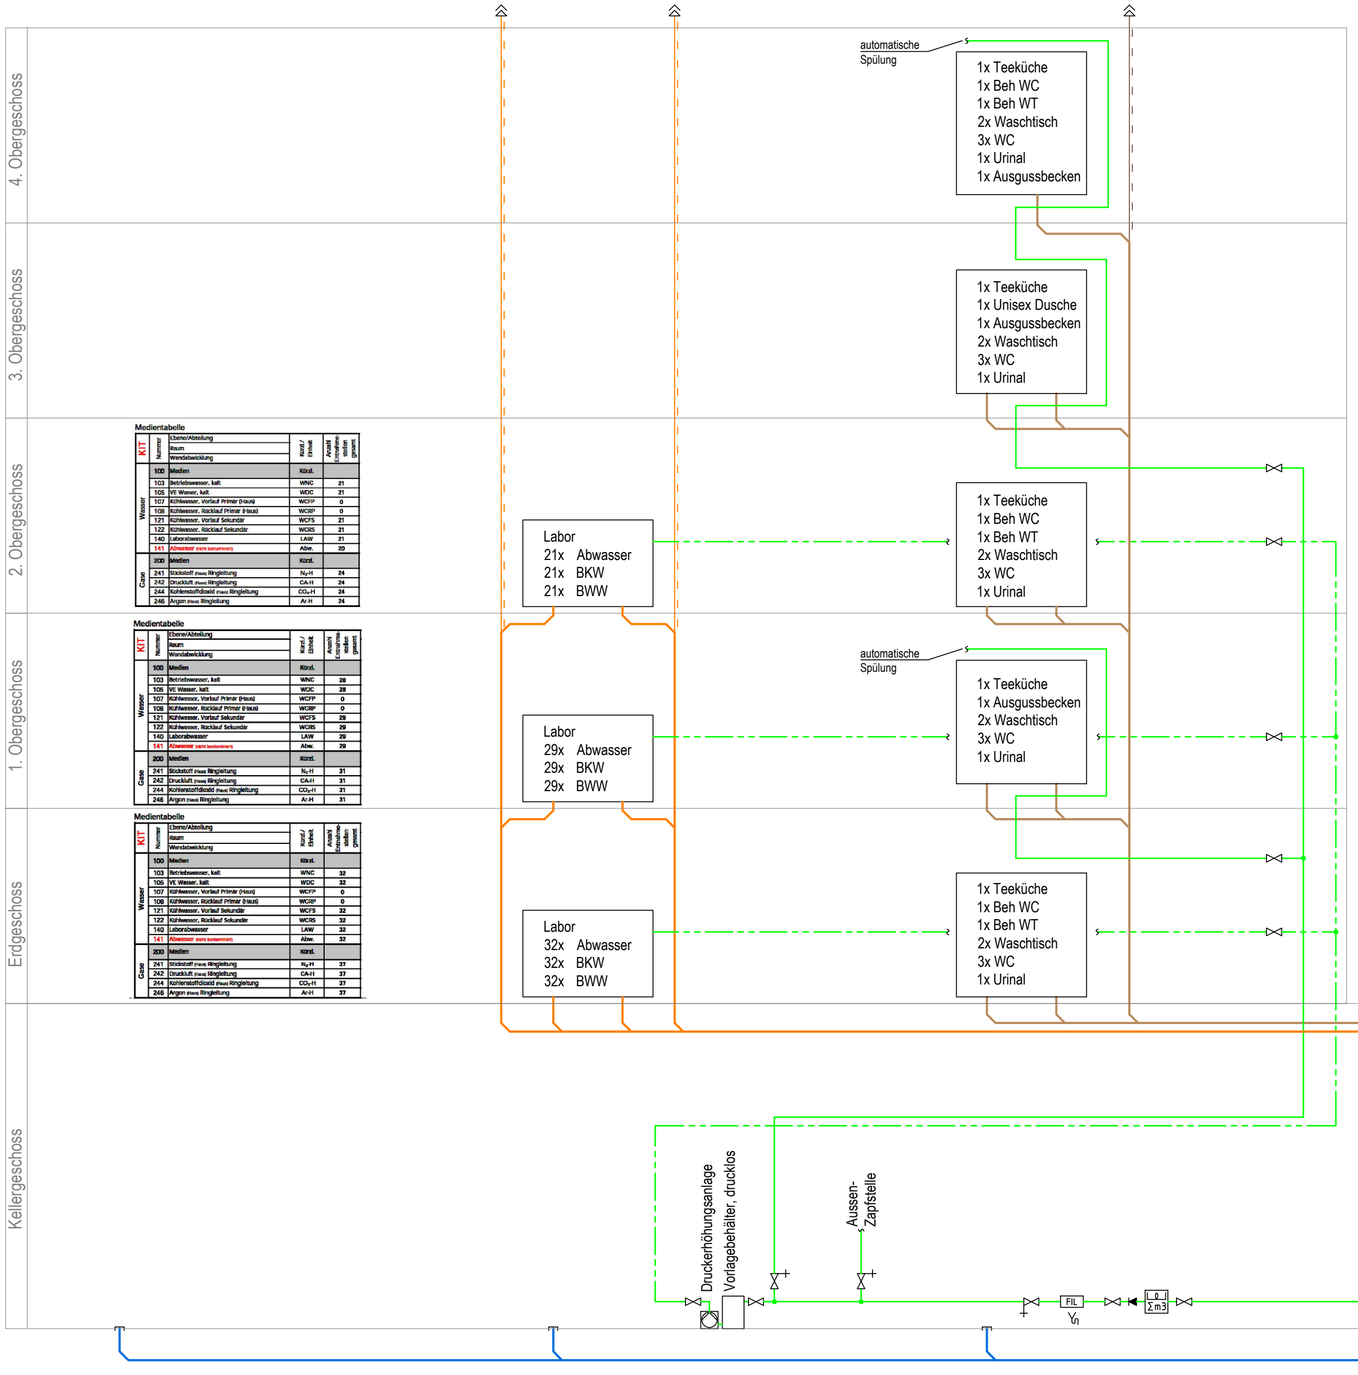

Medientabelle

KIT	Nummer	Ebene/Abteilung / Raum / Wandabwicklung	Kürzl. / Einheit	Anzahl Einzelleitungen gesamt
Wasser	100	**Medien**	Kürzl.	
	103	Betriebswasser, kalt	WNC	21
	105	VE Wasser, kalt	WDC	21
	107	Kühlwasser, Vorlauf Primär (Haus)	WCFP	0
	108	Kühlwasser, Rücklauf Primär (Haus)	WCRP	0
	121	Kühlwasser, Vorlauf Sekundär	WCFS	21
	122	Kühlwasser, Rücklauf Sekundär	WCRS	21
	140	Laborabwasser	LAW	21
	141	Abwasser zum kontrollieren	Abw.	20
Gase	200	**Medien**	Kürzl.	
	241	Stickstoff (Haus) Ringleitung	N_2-H	24
	242	Druckluft (Haus) Ringleitung	CA-H	24
	244	Kohlenstoffdioxid (Haus) Ringleitung	CO_2-H	24
	246	Argon (Haus) Ringleitung	Ar-H	24

Medientabelle

KIT	Nummer	Ebene/Abteilung / Raum / Wandabwicklung	Kürzl. / Einheit	Anzahl Einzelleitungen gesamt
Wasser	100	**Medien**	Kürzl.	
	103	Betriebswasser, kalt	WNC	29
	105	VE Wasser, kalt	WDC	29
	107	Kühlwasser, Vorlauf Primär (Haus)	WCFP	0
	108	Kühlwasser, Rücklauf Primär (Haus)	WCRP	0
	121	Kühlwasser, Vorlauf Sekundär	WCFS	29
	122	Kühlwasser, Rücklauf Sekundär	WCRS	29
	140	Laborabwasser	LAW	29
	141	Abwasser zum kontrollieren	Abw.	29
Gase	200	**Medien**	Kürzl.	
	241	Stickstoff (Haus) Ringleitung	N_2-H	31
	242	Druckluft (Haus) Ringleitung	CA-H	31
	244	Kohlenstoffdioxid (Haus) Ringleitung	CO_2-H	31
	246	Argon (Haus) Ringleitung	Ar-H	31

Medientabelle

KIT	Nummer	Ebene/Abteilung / Raum / Wandabwicklung	Kürzl. / Einheit	Anzahl Einzelleitungen gesamt
Wasser	100	**Medien**	Kürzl.	
	103	Betriebswasser, kalt	WNC	32
	105	VE Wasser, kalt	WDC	32
	107	Kühlwasser, Vorlauf Primär (Haus)	WCFP	0
	108	Kühlwasser, Rücklauf Primär (Haus)	WCRP	0
	121	Kühlwasser, Vorlauf Sekundär	WCFS	32
	122	Kühlwasser, Rücklauf Sekundär	WCRS	32
	140	Laborabwasser	LAW	32
	141	Abwasser zum kontrollieren	Abw.	32
Gase	200	**Medien**	Kürzl.	
	241	Stickstoff (Haus) Ringleitung	N_2-H	37
	242	Druckluft (Haus) Ringleitung	CA-H	37
	244	Kohlenstoffdioxid (Haus) Ringleitung	CO_2-H	37
	246	Argon (Haus) Ringleitung	Ar-H	37

Referenzierte Planung

Farbe	Fachplaner	Fachmodell	Uploaddatum	Dateiname (ifc / ifczip / dwg / pdf)

Adenauerring



Projekt
Neubau Processing Health
Gebäude 50.18
innerhalb des Campus Süds in Karlsruhe

Generalplaner

Planverfasser

Index	Datum	Name	Änderung

BAU 50.18

Maßstab	Format Blattgröße
-	DIN A2 594 x 420

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Ges.		

Dateiname CS5018_S2SPG-_202-00_BSB Trinkwasser

Bauherr
Karlsruher Institut für Technologie

Benennung
Sanitärtechnik / Medien
Blockschaltbild
Trinkwasser

Zeichnungs-Nr.
CS5018_S2SPG-_202-00

Blatt 1
Fo. --

Ersatz für | Ersetzt durch