1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B0
3.75
7.50
2.32⁵
111.19⁵
MITTE HALLE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
N
7.00
7.48
8.88
6.98
2.50
49.38
Schachtdeckel
-1.S015
ZB2.U1.930
Schacht ELT 1
2.28 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.S016
ZB2.U1.931
Schacht ELT 2
6.57 m²
li.RH 3.48 m=RD
3.04.05
ZB2.U1.002
Waschraum/Umkl. beh.
Personalumkleiden
20.39 m²
li.RH 2.50 m
MIN. 1M² RA
F1A.06.x.xx
-1.TR001
ZB2.U1.600
Treppe 1
24.84 m²
B5.08.x.xx
3.04.01.01
ZB2.U1.000
Umkleide 1
Personalumkleiden
82.96 m²
li.RH 2.50 m
P4.01.x.xx
F4.00.x.xx
F9.00.x.xx
F10.00.x.xx
3.04.01.01.01
ZB2.U1.001
Waschraum
Personalumkleiden
20.66 m²
li.RH 2.50 m
3.04.01.02.01
ZB2.U1.003
Waschraum
Personalumkleiden
21.00 m²
li.RH 2.50 m
OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN
OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN
S3.06.x.xx
Sauberlauf
3.04.01.02
ZB2.U1.004
Umkleide 2
Personalumkleiden
98.94 m²
li.RH 2.50 m
-1.F001
ZB2.U1.500
Flur
182.67 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.TR002
ZB2.U1.601
Treppe 2
60.47 m²
-1.T011
ZB2.U1.802
SV
2.14 m²
-1.T012
ZB2.U1.803
AV
2.14 m²
3.04.01.03
ZB2.U1.005
Umkleide 3
Personalumkleiden
98.83 m²
li.RH 2.50 m
-1.F002
ZB2.U1.501
Flur
159.58 m²
li.RH 3.48 m=RD
B5B.08.x.xx
3.04.01.03.01
ZB2.U1.006
Waschraum
Personalumkleiden
19.13 m²
li.RH 2.50 m
3.04.01.04.01
ZB2.U1.007
Waschraum
Personalumkleiden
23.36 m²
li.RH 2.40 m
3.04.01.04
ZB2.U1.008
Umkleide 4
Personalumkleiden
99.09 m²
li.RH 2.50 m
-1.TR003
ZB2.U1.602
Treppe 3
29.31 m²
-1.F003
ZB2.U1.502
Flur
290.86 m²
li.RH 3.48 m=RD
B5B.xx.x.xx
-1.F018
ZB2.U1.515
Übergang Tunnel
12.56 m²
li.RH 3.48 m=RD
AUSSPARUNG FÜR OPTIONALE FTS HUBBÜHNE
3.04.02
ZB2.U1.010
Bekleidungsausgabe
Personalumkleiden
78.12 m²
li.RH 3.48 m=RD
3.04.04
ZB2.U1.012
Putz
Personalumkleiden
9.94 m²
li.RH 2.50 m
-1.F013
ZB2.U1.503
Flur
313.48 m²
li.RH 3.48 m=RD
2.04.07.01
ZB2.U1.009
Lager Dialyse
Dialyse KSG
61.75 m²
li.RH 3.48 m=RD
B6.08.x.xx
BODENABLAUF 1m²
-1.T004
ZB2.U1.809
GHV-SV1
25.60 m²
li.RH 2.70 m=RD
-1.T003
ZB2.U1.810
GHV-AV1
16.98 m²
li.RH 4.13 m=RD
OKFFB -4.54 = 112.96 m NHN
OKRFB -4.64 = 112.86 m NHN
-1.T009
ZB2.U1.811
Lüftung
54.04 m²
-1.F004
ZB2.U1.500A
Flur
31.80 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.T005
ZB2.U1.808
DV-IT
21.08 m²
li.RH 3.48 m=RD
Doppelboden/Auffüllung
Doppelboden F30 u
-1.T010
ZB2.U1.812
Lüftung
787.46 m²
li.RH 5.18 m=RD
OKFFB -5.605 = 111.86 m üNHN
OKRFB -5.70 = 111.80 m üNHN
B5A.08.x.xx
Rinne 80x1500mm
Rinne 80x3000mm
DN 50 0,5% =>
RS= -0.12 OK Potest
RS= -0.15 OK Potest
Hohlraumboden
-1.T015
ZB2.U1.815
SV-Steiger
29.37 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.T016
ZB2.U1.816
AV-Steiger
19.05 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.A006
ZB2.U1.705
Aufzug T1
5.17 m²
-1.T013
ZB2.U1.813
FMT-GA
7.13 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.F008
ZB2.U1.508
Flur
38.45 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.T014
ZB2.U1.814
DV-IT
10.39 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.T020
ZB2.U1.820
Heizung
139.57 m²
li.RH 5.18 m=RD
-1.A003
ZB2.U1.706
Aufzug BA1
11.22 m²
-1.A004
ZB2.U1.707
Aufzug B2
8.88 m²
-1.S009
ZB2.U1.913
Schacht L+H
4.56 m²
5.01.01.08.01
ZB2.U1.017A
WC Pers
Allgemeine Lager
2.03 m²
li.RH 2.50 m
-1.F009
ZB2.U1.507
Flur
29.75 m²
li.RH 2.50 m
5.01.01.08.01.01
ZB2.U1.017
WC Vorraum
Allgemeine Lager
2.91 m²
li.RH 2.50 m
-1.T017
ZB2.U1.817
DV-IT-HV
16.06 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.T019
ZB2.U1.818
SV
4.50 m²
-1.T018
ZB2.U1.819
AV
4.51 m²
-1.T024
ZB2.U1.823
SV
4.79 m²
-1.T025
ZB2.U1.824
AV
5.00 m²
-1.T026
ZB2.U1.825
Kälte
190.69 m²
li.RH 5.18 m=RD
OKFFB -5.64 = 111.86 m üNHN
5.11.02.06
ZB2.U1.011
Rohrpost
Materialtransport
76.37 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.T027
ZB2.U1.826
Sanitär 1
28.32 m²
-1.T028
ZB2.U1.827
Sanitär 2
55.01 m²
-1.F007
ZB2.U1.506
Flur
167.51 m²
li.RH 2.40 m
xxx
ZB2.U1.013
ZBV
468.92 m²
li.RH 3.48 m=RD
KEIN AUSBAU
-1.R006
ZB2.U1.921
Schacht Rauch
0.94 m²
vertikale Dehnungsfuge im MW
5.01.01.13
ZB2.U1.040
Reinigungsmittel
Allgemeine Lager
10.98 m²
li.RH 2.50 m
-1.T063
ZB2.U1.804
Zugang Kollektor
Technik
22.54 m²
li.RH 3.48 m=RD
OKRFB -7.34 = 110.16m üNHN
Gitterrost + Steigleiter
-1.F005
ZB2.U1.504
Flur
150.34 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.S008
ZB2.U1.918
Schacht L+H
3.77 m²
-1.A001
ZB2.U1.701
Aufzug BA4
11.22 m²
-1.A002
ZB2.U1.702
Aufzug B3
8.88 m²
-1.T008
ZB2.U1.807
BMA
3.31 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.F006
ZB2.U1.505
Flur
47.19 m²
li.RH 2.50 m
-1.T006
ZB2.U1.805
AV
7.30 m²
li.RH 3.48 m=RD
2.04.08
ZB2.U1.015
Zentrale Osmose
Kinderdialyse
10.51 m²
2.04.07
ZB2.U1.016
Osmoselager
Kinderdialyse
22.18 m²
li.RH 2.50 m
B9.08.x.xx
-1.R013
ZB2.U1.922
Schacht Rauch
0.94 m²
KBZ OPTION ANSCHLUSS ZB III
-1.TR004
ZB2.U1.605
Treppe 4
25.25 m²
F11.05.x.xx
5.11.02.07
ZB2.U1.030
Waschplatz Container
Materialtransport
16.30 m²
li.RH 3.48 m=RD
5.11.02.04
ZB2.U1.029A
Waschen FTS
Materialtransport
32.59 m²
li.RH 3.48 m=RD
B7.07.x.xx
5.09.02.02
ZB2.U1.029B
Wertstofftrennung
Wertstofftrennung/ A
23.26 m²
li.RH 3.48 m=RD
5.09.02.03
ZB2.U1.029
Wertstoff/Container
Wertstofftrennung/ A
80.17 m²
li.RH 3.48 m=RD
5.09.02.04
ZB2.U1.031
DR Wertstoff (1AP)
Wertstofftrennung/ A
6.27 m²
li.RH 3.48 m=RD
5.05.01
ZB2.U1.028
Betten unrein
Bettenaufbereitung
56.72 m²
li.RH 2.90 m
5.05.02
ZB2.U1.026
Betten rein
Bettenaufbereitung
41.79 m²
li.RH 2.90 m
5.05.01.01
ZB2.U1.027A
Aufbereitung unrein
Bettenaufbereitung
21.59 m²
li.RH 2.90 m
5.05.05.02
ZB2.U1.027
Aufbereitung rein
Bettenaufbereitung
19.72 m²
li.RH 2.90 m
5.05.03
ZB2.U1.025
Wartung
Bettenaufbereitung
24.83 m²
li.RH 2.90 m
-1.TR005
ZB2.U1.604
Treppe 5
24.54 m²
5.01.05.02
ZB2.U1.024
Wäsche unrein
Wäscheübergabe
87.11 m²
li.RH 3.48 m=RD
1.01.08.01
ZB2.U1.829
CT Technik
ZNA
10.74 m²
li.RH 3.48 m=RD
5.01.05.01
ZB2.U1.023
Wäsche rein
Wäscheübergabe
79.70 m²
li.RH 3.48 m=RD
5.11.02.02.02
ZB2.U1.018
Containerbahnhof 2
Materialtransport
54.85 m²
li.RH 3.48 m=RD
xxx
ZB2.U1.014
ZBV
Materialtransport
38.30 m²
li.RH 3.48 m=RD
-1.T029
ZB2.U1.828
Technik FTS
5.20 m²
li.RH 3.48 m=RD
5.11.02.05
ZB2.U1.021
Leitwarte FTS
Materialtransport
11.08 m²
li.RH 2.50 m
-1.TR006
ZB2.U1.603
Treppe 6
24.54 m²
5.01.01.02
ZB2.U1.019A
Palettenkommission
Allgemeine Lager
82.87 m²
li.RH 3.00 m=RD
5.01.01.01.01
ZB2.U1.019
Warenumschlag
Allgemeine Lager
116.44 m²
li.RH 3.14 m=RD
5.01.01.03
ZB2.U1.019B
Umschlagfläche Cont
Allgemeine Lager
79.08 m²
li.RH 3.00 m=RD
5.11.02.02.01
ZB2.U1.019D
Containerbahnhof 1
Materialtransport
21.57 m²
li.RH 2.80 m=RD
5.01.01.04
ZB2.U1.022
DR Kontrolle 1AP
Allgemeine Lager
2.67 m²
li.RH 3.14 m=RD
5.01.01.01.03
ZB2.U1.019C
Warenumschlag
Allgemeine Lager
98.62 m²
li.RH 2.60 m=RD
5.01.01.09.03
ZB2.U1.513A
Laderampe Müllhof
Allgemeine Lager
37.12 m²
li.RH 2.28 m=RD
B9.xx.x.xx
OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN
OKR Bodenplatte -4.04 = 113.46 m üNHN
OKR Elementdecke -4.04 = 113.46 m üNHN
5.01.01.09.02
ZB2.U1.513
Laderampe
Allgemeine Lager
182.31 m²
li.RH 3.14 m=RD
5.09.02.01.08
ZB2.U1.032
Abfall Org/ Infekt
Wertstofftrennung/ A
20.24 m²
li.RH 3.40 m=RD
5.09.02.01.01
ZB2.U1.033
Abfall Gefahrst.
Wertstofftrennung/ A
14.53 m²
li.RH 3.40 m=RD
5.09.02.01.07
ZB2.U1.034
Abfall Datenschutz
Wertstofftrennung/ A
8.16 m²
li.RH 3.40 m=RD
OKFFB -6.84
OKRFB -6.84
GRUBE ELT
B8.08.x.xx
OKFFB -3.94
OKR Elementdecke -4.04
OK Estrich
OKF Hof -4.92 = 112.58 m üNHN
OKF Hof -5.11 = 112.39 m üNHN
OKF Hof -5.00 = 112.50 m üNHN
OKF Hof -5.025 = 112.475 m üNHN
OKF Hof -5.085 = 112.415 m üNHN
OKF Hof -5.03 = 112.47 m üNHN
OKF Hof -5.07 = 112.43 m üNHN
OKF Hof -5.04 = 112.46 m üNHN
OKF Rinne -5.11 = 112.39 m üNHN
OKRD Hof -5.34 = 112.76 m üNHN
AUSZENMASZ
OHNE GEFÄLLE
75.84⁵
1.6 %
1.8 %
1.5%
1.0 %
0.9 %
0.5 %
3.0 %
2.0 %
5.01.01.09.01
ZB2.U1.512B
Müllhof
5.01.01.08
ZB2.U1.512A
Durchfahrt
211.69 m²
li.RH 4.50 m=RD
BETONIERUNG DAMPFERZEUGER
-2.50 = 115.00NN
A11
F90-A
T30
T30RS
OKF Gitterrost -3.945 = 113.55 m üNHN
ÖKR HAVARIEPUMPE -7.00=110.50m üNHN
BEREICH ZWISCHENDECKE / BODENPLATTE OK -5.70
UNTERFAHRT OHNE AUFFÜLLUNG OKR -5.70
KBZ OPTION ANSCHLUSS ZB III
Ausführung Hohlraumboden Gewerk Estrich 2 / F30 u
Noppenbahn als Dränage- und Schutzschicht, Perimeterdämmung 12cm WLG 040 an Bestand anarbeiten wenn nicht vorhanden min 1m, Außenabdichtung nach DIN 18533 gegen drückendes Wasser bis 5.00 m Eintauchtiefe aus Bitumen-Schweißbahnen oder Polymerbitumenschweißbahnach DIN EN 13969, Ausführung von Unterkante Bodenplatte bis 0.30 m über OK Gelände. Voranstrich [Gewerk Rohbau]
Stirnseite Mauerwerk mit Kunststoffmodifizierte Abdichtung für kS-MW FPD mit RÜ 2-E und W2.1-E für Klemmfugenband vorbereiten.
Fensteröffnungen ausmauern mit breite 30cm 2.0 KS Blöcken und Verpressmörtel dreiseitig oben und seitlich
BRH 95
UKUZ 3.18 = -0.76
GELÄNDER RÜCKBAUBAR

LEGENDE ESTRICH

Siehe FB-Aufbauten Details 2401 / 2402

🟧 BAUTEILFUGE

🟥 DEHN-/ BEWEGUNGSFUGE

🟩 SCHEINFUGE **exemplarisch**

🟦 ABSTELLUNG ESTRICH

○ ▭ ABSTELLUNG AUS-SPARUNGEN / DURCHBRÜCHE

▨ BRANDSCHUTZSTREIFEN DÄMMSCHICHT KLASSE A1 NACH DIN 4102 (bei BS-Türen)

🟫 NICHT BRENNBARER RAND-DÄMMSTREIFEN (in Treppenhäusern und notwendigen Fluren)

▨ NACHTRÄGL. EPOXID-HARZESTRICH (im Bereich von T90-Türen, T30-Rohrrahmen-T. u. Rohrrahmen-Türen mit Festglas-Seitenelement) - BODENLEGER

BODENAUFBAU

P1.01.x.xx Verweis: Fußbodenaufbauten Details M 1:5
siehe Pläne 2401 + 2402
Bodenbeschichtung, **F**liese, **P**VC [Plan **2401**]
Sauberlauf, **W**erkstein [Plan **2402**]

Beispiel:
67mm (=Estrichhöhe) CT-F5 (=Estrichart)
(F2=107mm => Fußbodenaufbau-Detail Nr. F2 _ OK Estrich = 107mm über OK RFB)

1. Schwimmender Estrich

1.1. CT-F5 (5 kN/m²)

- 58mm CT-F5 (**S1**=98mm | **S5**=78mm)
- 60mm CT-F5 (**F1A, F4, F9, F10, F11**=85mm)
- 65mm CT-F5 (**F8**=145mm | **F14**=85mm | **P4**=95mm)
- 67mm CT-F5 (**B5, B6, B7**=97mm | **F2**=107mm | **F3**=147mm)
- 68mm CT-F5 (**S3**=78mm | **S4**=138mm)
- 75mm CT-F5 (**P2**=115mm | **P3**=155mm | **W2**=95mm | **W3**=135mm)
- 77mm CT-F5 (**B2**=79mm | **B3**=117mm | **B4**=157mm)
- 78mm CT-F5 (**S2**=138mm)
- 85mm CT-F5 (**F7**=105mm)
- 87mm CT-F5 (**B5A**=97mm)
- 75mm CT-F5, Heizestrich (**W5, W6**=135mm)

1.2. CT-F7 (7,5 kN/m²)

- 77mm CT-F7 (**B4A**=157mm | **B5B**=87mm)
- 85mm CT-F7 (**P6**=115mm)

2. Hohlboden / Doppelboden

2.1. F30 von unten (5 kN/m²)

▨ 40mm Faserverstärkte Calziumsulfatplatte - Hohlraumboden
(**P5, F13** bis 380mm, im 4.OG teilweise als Rampe ausgebildet
siehe Text im Plan und Details 2546, 2547)

▤ Doppelboden (siehe Text im Plan)

3. Verbundestrich

VORARBEIT LOS1302 Rohbau
Flächen maschinell abscheiben zur Vermeidung von Feinkornablagerungen auf der Oberseite

3.1. CT-F4 (5 kN/m²)

- 35mm CT-F4, Dünnbett (**W1**=35mm)
- 57mm CT-C30-F4 (**B1**=57mm)

3.2. CT-F5 (5 kN/m²)

- 47mm CT-F5 (**B8**, **F1**=47mm)
- 45mm CT-F5 (**F5**=45mm)
- 52mm CT-F5 (**P1**=57mm)
- 37mm CT-F5,
  3KN Verkehrslast, eingelegt Fußbodenheizung elektrisch (**F6**=37mm)
- 57mm CT-F5,
  3KN Verkehrslast, eingelegt Fußbodenheizung elektrisch (**F12**=97mm)

5. Kein Estrich

☐ kein Estrich (**B9**, **B10**, **B11**)

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
06	04.08.2026	tp	Anpassung der Bewegungsfugen
05	10.06.2026	sk	Angaben Hohlböden
04	09.10.2025	mg	Aktualisierung Brandschutzstreifen, Abstellungen
03	06.08.2025	up	Planfortschreibung Freigabe
02	16.05.2025	tp	Fugen und Brandschutzstreifen ergänzt
01	18.09.2024	aw	erstellt

STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
EUT	060	LP5	353	VPL	UG1	0470	F06

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE

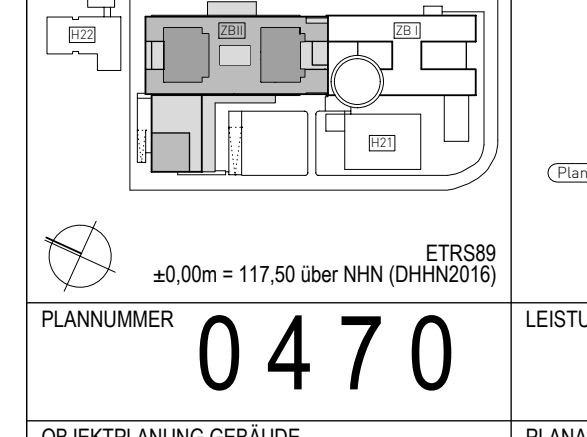
H11
H08
H04
H03
H22
ZB II
ZB I
H21
ETRS89
±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

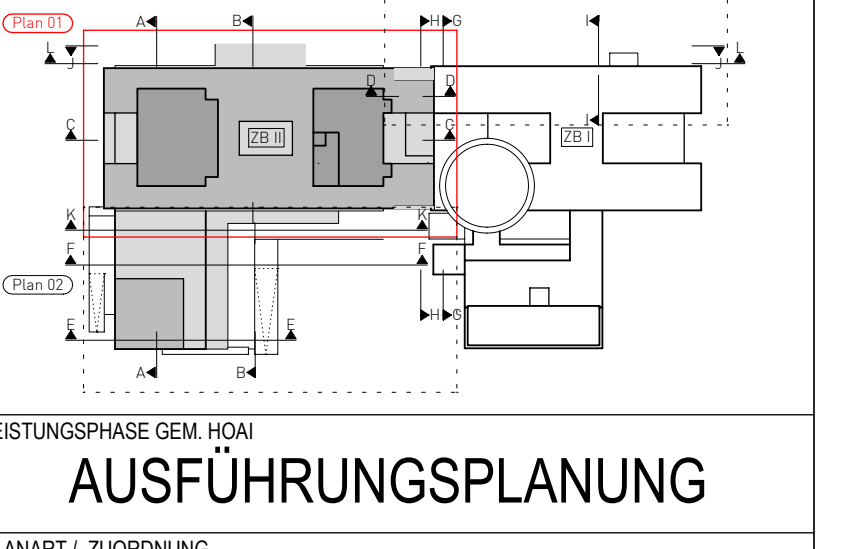
Plan 03
Plan 01
Plan 02
ZB II
ZB I
A
B
C
D
H
G
K
L
J
E
F
I

PLANNUMMER
0470

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG
ÜBERSICHT ESTRICH UNTERGESCHOSS

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

PLANSCHNITT
PLAN 01

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD
W4 - FREIGABE

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG :
EUT-060_LP3_353_BOD_OG01_----_V01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK :
EUT_060_LP5_473_GR-_OG01_MT--_V07
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BRANDSCHUTZ

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BAUPHYSIK

FREIGABE	FREIGABE
ORT/DATUM BAUHERR	ORT/DATUM PLANVERFASSER

21.03.2024 / AYA	1:100	18554	leipzig_KSG ZB2 _LPH5.1	04.08.2026
ERST. - DATUM / ERST.	MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM

H/B = 841 / 1730 (1.45m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

Allplan 2017