8
9
10
11
12
7.50
A
B
C
D
E
F
G
H
7.00
7.48
8.88
6.98
2.03.01 Intensivmedizin ICU/ ITS - 40 Betten
OKF Dachrand +4.53 = 122.03 m üNHN
OKF Substrat +4.32 = 121.42 m üNHN
OKRD +3.88 = 121.38 m üNHN
C IV
DET. 2554
DET. 2582
DET. 2583/2584
ATTIKA- NOTABLAUF ALS SPEIER DN 70 Q = 4.2 l/s
2.03.01.02.10 ZB2.1.012 2-Bett ICU/ITS 39.71 m² li.RH 2.90 m
2.03.01.02.11 ZB2.1.013 2-Bett ICU/ITS 39.58 m² li.RH 2.90 m
2.03.01.02.12 ZB2.1.014 2-Bett ICU/ITS 39.25 m² li.RH 2.90 m
2.03.01.02.13 ZB2.1.015 2-Bett ICU/ITS 39.59 m² li.RH 2.90 m
HKD
BRH 40
OKRFB +3.88 m
OKR Podest +1.87 m
1.TR002 ZB2.1.601 Treppe 2 27.27 m²
2.03.01.13 ZB2.1.009 Aufenthalt Pers ICU/ITS 34.18 m² li.RH 2.90 m
2.03.01.06.01 ZB2.1.011 AR unrein/ Ents. ICU/ITS 7.78 m² li.RH 2.50 m
1.F003 ZB2.1.502 Flur 85.01 m² li.RH 2.40 m
2.03.01.18.05 ZB2.1.010A WC Pers ICU/ITS 2.10 m² li.RH 2.50 m
2.03.01.18.05.01 ZB2.1.010 WC Vorraum ICU/ITS 2.16 m² li.RH 2.50 m
1.S002 ZB2.1.903 Schacht L+H 10.40 m²
2.03.01.11 ZB2.1.039 DR LT Stat 1AP ICU/ITS 9.58 m² li.RH 2.75 m
2.03.01.28.01 ZB2.1.038 Schleuse ICU/ITS 12.65 m² li.RH 2.40 m
2.03.01.28 ZB2.1.038A Arzneimittel ICU/ITS 14.86 m² li.RH 2.75 m
Röntgen/Durchleuchtung mobil Annahme: Störstrahlung 80 kV
2.03.01.22 ZB2.1.037 U/B Raum ICU/ITS 25.68 m² li.RH 2.75 m
2.03.01.31 ZB2.1.036 Dialyse ICU/ITS 18.65 m² li.RH 2.75 m
1.T007 ZB2.1.805 SV-IT 9.42 m² li.RH 3.58 m=RD
1.T008 ZB2.1.807 BSV 7.59 m² li.RH 3.58 m=RD
1.T013 ZB2.1.810 FMT-GA 5.90 m² li.RH 3.58 m=RD
1.T012 ZB2.1.811 DV-IT 13.00 m² li.RH 3.58 m=RD
1.T010 ZB2.1.809 Steiger AV 5.98 m² li.RH 3.58 m=RD
1.A006 ZB2.1.705 Aufzug T1 5.17 m²
1.T011 ZB2.1.808 Steiger SV 6.65 m² li.RH 3.58 m=RD
2.03.01.26 ZB2.1.035 Stationsküche ICU/ITS 10.79 m² li.RH 2.75 m
ENTRAUCHUNGSKLAPPE
3.05.01.07 ZB2.1.034 Bereitsch./DR OA 2AP Bereitschaftsdienst 12.29 m² li.RH 2.75 m
2.03.02.27 ZB2.1.032 FTS/ Container IMC 42.79 m² li.RH 2.50 m
Türöffnung optional für Durchlader
LUFTRAUM HALLE i. RH 6.69
Querbinder +6.69
UK Brettschicht-Binder +6.69
1.03.10 ZB2.1.144 Personallounge Arztdienst 45.34 m² li.RH 3.36 m
20 Plätze
1.TR010 ZB2.1.609 Zugang Lounge 4.90 m²
OKFFB +3.33
OKRFB +3.27
1.03.02.07 ZB2.1.033 DR A-Arzt 5AP Arztdienst Interdisz 23.78 m² li.RH 2.75 m
3.05.01.08 ZB2.1.070 Bereitsch./DR OA 2AP Bereitschaftsdienst 12.80 m² li.RH 2.75 m
1.A003 ZB2.1.706 Aufzug BA1 11.22 m²
Kabine 2.00 x 2.70
1.A004 ZB2.1.707 Aufzug B2 8.88 m²
Kabine 1.80 x 2.70
1.S009 ZB2.1.913 Schacht L 4.56 m²
1.F007 ZB2.1.508 Flur 69.94 m² li.RH 2.40 m
OKFFB +3.94 = 121.41 m üNHN
OKRFB +3.88 = 121.35 m üNHN
DET. 2108
1.S005 ZB2.1.914 Schacht L+H 10.40 m²
2.03.04.04 ZB2.1.067 AR rein Chest-Pain-Unit 9.87 m² li.RH 2.75 m
2.03.04.02 ZB2.1.068 Überwachung Chest-Pain/Stroke 26.24 m² li.RH 2.75 m
DET. 2669-2673
2.03.03.04 ZB2.1.069 AR rein Stroke Unit 9.87 m² li.RH 2.75 m
1.F012 ZB2.1.513 Flur 51.42 m² li.RH 2.40 m
2.03.04.07 ZB2.1.073 Versorgung Chest-Pain/Stroke 29.55 m² li.RH 2.75 m
1.F011 ZB2.1.514 Flur 67.25 m² li.RH 2.40 m
2.03.04.05 ZB2.1.066 AR unrein/ Ents. Chest-Pain-Unit 12.33 m² li.RH 2.50 m
OKFFB +3.94
OKRFB +3.88
1.TR005 ZB2.1.604 Treppe 5 24.37 m²
ZB2.1.925 Entrauchungsgang 4.71 m² li.RH 3.58 m=RD
ENTRAUCHUNGSGANG
2.03.03.15.01 ZB2.1.090 WC Pers Stroke Unit 2.03 m² li.RH 2.50 m
2.03.03.15.02 ZB2.1.089 WC Pers Stroke Unit 2.03 m² li.RH 2.50 m
2.03.04.11 ZB2.1.086 Putz Chest-Pain-Unit 6.49 m² li.RH 2.50 m
2.03.04.27 ZB2.1.088 Patiententerrasse Chest-Pain-Unit 14.37 m² li.RH 2.90 m
Abhangdecke im Außenbereich korrosionsgeschützt
MB: Leuchten für Außen geeignet!
2.03.04.01.04 ZB2.1.093 2-Bett Chest-Pain-Unit 34.86 m² li.RH 2.90 m
2.03.04.01.05 ZB2.1.092 2-Bett Chest-Pain-Unit 35.00 m² li.RH 2.90 m
2.03.04.01.06 ZB2.1.091 2-Bett Chest-Pain-Unit 34.86 m² li.RH 2.90 m
2.03.03.09 ZB2.1.087 DR LT Stat 1AP Stroke Unit 24.38 m² li.RH 2.90 m
2.03.03.10 ZB2.1.085 Aufenthalt Pers Stroke Unit 28.14 m² li.RH 2.90 m
VZ
OPTION ANBINDUNG
VORDACH-SEGMENT DEMONTIERBAR
DACHABLAUF DN 70 | Q = 0.35 l/s
ABLAUFPUNKT DN 100 | Q = 2,8 l/s
DET. 2556
DET. 2570
DET. 2572
OKF DACHRAND +4.355
Anschlussplan: EUT-060_LP5_354_DS-_OG01_0332
Anschlussplan: EUT-060_LP5_354_DS-_OG01_0334
Anschlussplan: EUT-060_LP5_354_DS-_OG01_0336
2.03.04 Chest-Pain-Unit - 12 Betten
2.03.03 Stroke Unit - 12 Betten

LEGENDE HAUSTECHNIK

RAUCHMELDER

RAUCHMELDER ZWISCHENDECKE MIT REVISIONSÖFFNUNG 60x60

PRÄSENZMELDER

FLUCHTWEGPIKTOGRAMM

LÜFTUNG

LEGENDE TROCKENBAUWÄNDE

Typ	Dicke	Brandschutz	Schallschutz Tür Rw / Wand R'w	Sonstiges
TW1	10cm	-	normal 32 / 47	-
TW2	12,5cm	-	normal 32 / 47	-
TW3	15cm	-	normal 32 / 47	-
TW4	20 - 25cm	-	normal 32 / 47	Doppelständer
TW5	10cm	-	normal 32 / 47	reduzierte Höhe der Beplankung bis OK AD
TW6	15cm	-	normal 32 / 47	reduzierte Höhe der Beplankung bis OK AD
TW7	10cm	F30	normal 32 / 47	-
TW8	12,5cm	F30	normal 32 / 47	-
TW9	15cm	F30	normal 32 / 47	-
TW10	20 - 25cm	F30	normal 32 / 47	Doppelständer
TW11	10cm	F90	normal 32 / 47	-
TW12	12,5cm	F90	normal 32 / 47	-
TW13	15cm	F90	normal 32 / 47	-
TW14	15cm	F90+M	normal 32 / 47	tragende Wand
TW15	Vorwand			
TW16	Vorwand reduzierte Höhe der Bepl. bis 15cm ü OK AD			
TW17	Vorwand F30			
TW20	Freistehende Wand mit Brüstungsabschluss			

Zulage

-UKAD F0 Anschluß Wand an UK GK-Abhangdecke. Deckenzulage: Horizontalaussteifung durch diagonale Verstrebung im Bereich der Abhänger

-UKFD F0 Anschluß Wand an UK GK-Freitragende Decke
Deckenzulage: Horizontalaussteifung durch Lastweiterleitung über die Deckenscheibe auf die flankierenden Wände

LEGENDE DECKENSPIEGEL

GIPSKARTON

GK FEUCHTRAUMGEEIGNET

GK NASSRAUMGEEIGNET

ZEMENTPLATTE FÜR AUSSEN-DECKEN

GK-AKUSTIKDECKE MIT RANDFRIES

METALL-LANGFELDDECKE B = 30 CM

HEIZ- KÜHLDECKE GEWERK TGA

METALLKASSETTENDECKE (62.5 x 62.5 CM)

MINERALFASER-RASTERDECKE (62.5 x 62.5 CM)

SCHWERLASTDECKE

Trockenbau Deckenleuchten
E... Einbau - A... Anbauleuchten
genaue Typen siehe ELT-Planung

UNTERKONSTRUKTION / VERSTÄRKUNG EINRICHTUNG DECKENMONTIERT

AUSSTATTUNG RAUMHOCH / DECKENNAH

FERTIGTEIL

WÄRMEDÄMMUNG / SCHALLDÄMMUNG

UNTERDECKENSCHOTT

DEHNUNGSFUGE

REVISIONSÖFFNUNG FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG

REVISIONSÖFFNUNG ZUSÄTZLICH NUTZBAR FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG

ZUSÄTZLICHER DECKENMELDER BEI STURZHÖHEN ÜBER 1m

ROHDECKE li.H ab OKFFB

UNTERDECKE/OBERFLÄCHENFERTIG li.H ab OKFFB

L Zu- bzw. Abluft
Genaue Typen siehe HLS Planung
Bei F30: Einbau von Wildeboer FK-U30

BAULICHER BRANDSCHUTZ

DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-30

DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-90

MEDIZINTECHNIK

BEREICH VON REVI-ÖFFNUNGEN FREIZUHALTEN

BEREICH VON INSTALLATIONEN FREIZUHALTEN

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

Startkante Rasterdecke 62,5x62,5cm

Start Mittelachse Rasterdecke 62,5x62,5cm

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

PB BLEIGLEICHWERT: PbGw (mm)

UNTERDECKEN KONSTRUKTIONSARTEN

		DETAILVERWEIS
TYP 1	F30 o/u, Fries abgehangen für F30-Langfelddecke	Plan 2460 / 2466
TYP 2	F30 o/u, Fries freitragend für F30-Langfelddecke	Plan 2461 / 2467 / 2468
TYP 3	F30 o/u, Abhangdecke	Plan 2462 / 2464 / 2466
TYP 4	F30 o/u, Freitragende Decke	Plan 2463 / 2465 / 2467 / 2468
TYP 5	F30 o/u, Abhangdecke mit Akustik	Plan 2464
TYP 6	F30 o/u, Freitragende Decke mit Akustik	Plan 2465
TYP 7	Freitragende Decke ohne Brandschutz	Plan 2470 / 2471 / 2472
TYP 8	Abhangdecke ohne Brandschutz	
TYP 9	F90 o/u, Freitragende Decke	
TYP 10	F90 o/u, Abhangdecke	
DS 1	F30 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	Plan 2462 / -64 / -65 / -67 / -68
DS 2	Deckenschott F0 für Deckenanschlüsse	Plan 2470 / 2472
DS 3	F90 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	
DV 1	F30 o/u, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	Plan 2465
DV 2	F30 o/u, Deckenversprung nicht selbsttragend	Plan 2464
DV 3	F0, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	
DV 4	F0, Deckenversprung nicht selbsttragend	
DV RD	F0, Deckenversprung in Rasterdecke	Plan 2473
a	Fries bei Langfelddecke in F0	
b	Fries bei Langfelddecke als freitragend	
d	Abhangdecke mit Direktabhänger	
g	Gleitender Anschluss AD an Wand	
s	Akustik	

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN HAUSTECHNIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
03	24.07.2026	mg	Fortschreibung AFU
02	13.02.2026	sk	Fortschreibung Typen
01	12.09.2025	up	Fortschreibung Integration FP

E U T | 0 6 0 | L P 5 | 3 5 4 | D S | O G 1 | 0 3 3 3 | F 0 3
STANDORT | GEBÄUDE-NR. | LPH | KOSTENGRUPPE | PLANART | ZUORDNUNG | INTERNES KENNZEICHEN | INDEX

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH
DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE

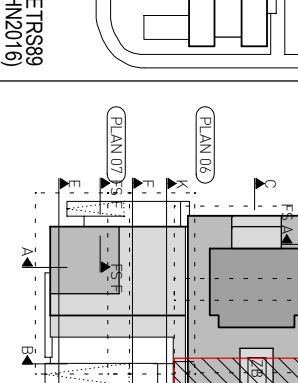

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

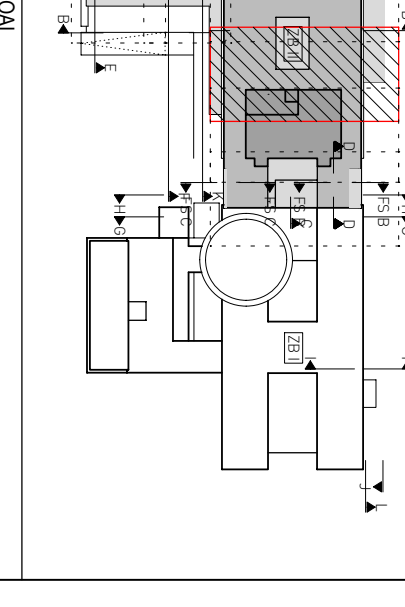
H22
H11
H08
H04
H03
H21
ZB II
ZB I
PLAN 01
PLAN 02
PLAN 03
PLAN 04
PLAN 05
PLAN 06
PLAN 07

ETRS89
±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)

PLANNUMMER
0 3 3 3

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG
DECKENSPIEGEL
1. OBERGESCHOSS

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

PLANSCHNITT
PLAN 03

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD
W4 - FREIGABE

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG :
EUT-060_LP5_354_DS-_OG01_ARC-_F01

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK :
EUT-060_LP3_473_DS-_OG01_----_V01

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :
EUT-060_LP5_430_DS-_OG01_HLS-_F01

BRANDSCHUTZ

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
EUT-060_LP5_445_DS-_OG01_ELT-_F01

BAUPHYSIK

FREIGABE | | FREIGABE |
ORT/DATUM | BAUHERR | ORT/DATUM | PLANVERFASSER

30.05.2022 / jhi	1:50	18554	leipzig_KSG ZB2_LPH5.1	24.07.2026
ERST. - DATUM / ERST.	MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM

H/B = 841 / 1809 (1.52m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - Allplan 2021