1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.75
7.50
K
L
M
N
O
A
B
E
F
Anschlussplan: EUT-060_LP5_354_DS-_UG01_0316
Anschlussplan: EUT-060_LP5_354_DS-_UG01_0318
OK Estrich -5.28
OKF Rinne -5.02 = 112.48 m üNHN
OKF Bord -4.88 = 112.62 m üNHN
OKF -4.90 = 112.6 m üNHN
OKF -4.97 = 112.53 m üNHN
DET. 2407
DET. 2403
DET. 2409
OKF Rampe -5.04 = 112.46 m üNHN
OKF Rampe -4.85 = 112.65 m üNHN
BEREICH MIT FAHRBAHNBEHEIZUNG ca. 155 m² (GENEIGTE FLÄCHE BEHEIZT)
DET. 24013
-1.F016 ZB2.U1.512C Rampe Müllhof 161.68 m²
DET. 2408
RAMPE ENTSORGUNG UG FAHRBAHN BEHEIZT
OK STAHLGELÄNDER 1m ü OKFFB
OKFFB GITTERROST -3.51 = 113.99m üNHN
3 STG 16.4/28
DET. 2453
LÖ / TR7
WD DRUCKENTLASTUNG
5.01.01.07 ZB2.U1.036 Aufenthalt Pers Allgemeine Lager 25.36 m² li.RH 3.10 m
5.01.01.12 ZB2.U1.035 Putz Allgemeine Lager 5.15 m² li.RH 2.50 m
5.01.01.10.02 ZB2.U1.037 Umkleide Damen Allgemeine Lager 18.69 m² li.RH 2.50 m
5.01.01.10.01 ZB2.U1.038 Umkleide Herren Allgemeine Lager 23.91 m² li.RH 2.50 m
5.01.01.14 ZB2.U1.039 Streumittel Allgemeine Lager 15.51 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.A010 ZB2.U1.708 Aufzug B5 9.35 m²
Kabine 1.80 x 2.70
SCHACHTGRUBE -6.06
-1.T034 ZB2.U1.832 Aufzug Maschine 7.83 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.T064 ZB2.U1.858 AV-/SV-Steiger 8.70 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.F010 ZB2.U1.509 Flur 66.60 m² li.RH 2.90 m
OKFFB -4.96 = 112.54m üNHN
OKRFB -5.06 = 112.44m üNHN
8 STG 18.4/28
OKFFB -3.49 = 114.01 m üNHN
OKRFertigteil -3.515 m = 113.91 m üNHN
OKFFB -4.96
OKRFB -5.06
LAUF 1 18 STG 16.6/28
DET. 561, 562
-1.TR007 ZB2.U1.607 Treppe 7 52.98 m²
BD 2.77/5.675
OKRFB -8.04 = 109.46m üNHN
-1.T056 ZB2.U1.833 Zugang Kollektor Technikknoten II 28.74 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.T037 ZB2.U1.830 Serviceraum Technikknoten II 8.27 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.F011 ZB2.U1.510 Flur 14.30 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.T033 ZB2.U1.831 FMT-GA 9.49 m² li.RH 4.54 m=RD
OK Estrich -5.28
-1.T036 ZB2.U1.834 AV Technikknoten II 5.76 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.T035 ZB2.U1.835 SV Technikknoten II 5.79 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.T032 ZB2.U1.836 BOS Technikknoten II 5.63 m² li.RH 4.54 m=RD
LICHTE HÖHE: 4.10 m
5.01.01.09 ZB2.U1.512 Wirtschaftshof Allgemeine Lager 864.39 m² li.RH 4.19 m=RD
OK Estrich -5.305
OKF Hof -5.02 = 112.48 m üNHN
OKRD Hof -5.34 = 112.76 m üNHN
OKF Rinne -5.10 = 112.40 m üNHN
OK Estrich -5.335
DET. 2404
DET. 2406
OKF Bord -4.98 = 112.52 m üNHN
BEREICH FREIZUHALTEN / 5 METER BRANDSCHUTZ
OK Estrich -5.30
OKF Hof -4.98 = 112.52 m üNHN
DET. 2411
DET. 2413
DET. 2412
OKF Rinne -5.02 = 112.48 m üNHN
KNICKLINIE ROHBAU RAMPE
BEREICH MIT FAHRBAHNBEHEIZUNG ca. 187 m² (GENEIGTE FLÄCHE BEHEIZT)
OK WD = UKRD
RAMPE WIRTSCHAFTSHOF UG FAHRBAHN BEHEIZT
OKR-Wand 115.80 m ü. NHN (weiße Wanne)
-1.F017 ZB2.U1.512D Rampe Wirtschaftshof 291.13 m²
-1.T053 ZB2.U1.856 Netzknoten Technikknoten II 43.96 m² li.RH 4.54 m=RD
BD 2.85/2.85
OKFFB -6.84
OKRFB -6.84
-1.T054 ZB2.U1.857 Löschtechnik Technikknoten II 14.39 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.T043 ZB2.U1.837 DV-IT Technikknoten II 13.28 m² li.RH 4.54 m=RD
BD 1.60/2.85
-1.T044 ZB2.U1.838 DV-IT-HV Technikknoten II 20.68 m² li.RH 4.54 m=RD
-1.T045 ZB2.U1.839 NSHV-AV Technikknoten II 38.51 m² li.RH 3.94 m=RD
-1.T046 ZB2.U1.840 NSHV-SV 2 Technikknoten II 23.57 m² li.RH 3.94 m=RD
-1.T047 ZB2.U1.841 NSHV-SV 1 Technikknoten II 23.72 m² li.RH 3.94 m=RD
-1.T048 ZB2.U1.842 Trafo Technikknoten II 8.72 m² li.RH 4.16 m
-1.T049 ZB2.U1.843 Trafo Technikknoten II 8.75 m² li.RH 4.26 m=RD
-1.T050 ZB2.U1.844 Trafo Technikknoten II 8.75 m² li.RH 4.26 m=RD
-1.T051 ZB2.U1.845 Trafo Technikknoten II 8.44 m² li.RH 4.26 m=RD
-1.T052 ZB2.U1.846 Trafo Technikknoten II 8.97 m² li.RH 4.26 m=RD
OKFFB -5.06
OKRFB -5.06
ZB2.U1.932 ZBV-Technik Technikknoten II 2.82 m² li.RH 3.94 m
-1.T042 ZB2.U1.847 Mittelspannung Technikknoten II 37.71 m² li.RH 3.46 m
4 STG 15/30
DET. 1985
WD DRUCKENTLASTUNG
-1.T055 ZB2.U1.855 Hausanschluss Technikknoten II 34.38 m² li.RH 2.15 m
BD 2.85/1.60
OKFFB -6.56
OKRFB -6.56
KOPFHÖHE 2.40
FLANKIERENDE WANDDÄMMUNG 1m ab UKRD
-1.T057 ZB2.U1.854 USV Technikknoten II 9.74 m² li.RH 2.58 m
-1.T061 ZB2.U1.852 Steuerung Med. Gase Technikknoten II 10.86 m² li.RH 2.86 m=RD
-1.T062 ZB2.U1.853 Med. Gase Technikknoten II 25.83 m² li.RH 2.77 m
-1.T038 ZB2.U1.851 Vorratstank NEA Technikknoten II 23.39 m² li.RH 3.35 m
-1.T039 ZB2.U1.850 Vorratstank NEA Technikknoten II 23.39 m² li.RH 3.62 m
-1.T040 ZB2.U1.849 Diesel-USV Technikknoten II 68.17 m² li.RH 4.20 m
-1.T041 ZB2.U1.848 Diesel-USV Technikknoten II 67.86 m² li.RH 4.20 m
SCHALLDÄMM-KULISSEN
BRH 10
SCHALLDÄMMUNG Alpha w >=0,75 d=8cm FÜR DECKE
ROHDECKE IM GEFÄLLE
UKRD 4.54 = -0.42
OKFFB Hohlraum -5.34
OKRD Bodenplatte -5.34 = 112.76 m üNHN
BRH 271,5
MIN. 1M² RA siehe Detail 1977
MIN. 1M² RA
L-STB Winkel INKL. ANARBEITUNG AN GELÄNDE (STLB-Winkel) GELÄNDER Steckbar in einfundamentierten Hülsen LEISTUNG FREIANLAGEN
OKFFB -2.675
KÜHLWASSER 4x DN 100
ABGAS 2x DN 350
-1.T058 ZB2.U1.849B USV/Zuluft 1 Technikknoten II 15.49 m² li.RH 4.26 m=RD
OKF Gelände -1.98 = 115.52 ü NHN
12 STG 16/28 STAHLTREPPE
DET. 2452
VK VORDACH ZNA
-1.T060 ZB2.U1.849A USV/Abluft Technik 13.65 m² li.RH 4.26 m=RD
-1.T059 ZB2.U1.848A USV/Zuluft 2 Technikknoten II 9.88 m² li.RH 4.26 m=RD
9x E-DP 24cm RA= 207 OKRFB
ANSICHT NORD

LEGENDE TROCKENBAUWÄNDE

Typ	Dicke	Brandschutz	Schallschutz Tür R'w / Wand R'w	Sonstiges
TW1	10cm	-	normal 32 / 47	-
TW2	12,5cm	-	normal 32 / 47	-
TW3	15cm	-	normal 32 / 47	-
TW4	20 - 25cm	-	normal 32 / 47	Doppelständer
TW5	10cm	-	normal 32 / 47	reduzierte Höhe der Beplankung bis OK AD
TW6	15cm	-	normal 32 / 47	reduzierte Höhe der Beplankung bis OK AD
TW7	10cm	F30	normal 32 / 47	-
TW8	12,5cm	F30	normal 32 / 47	-
TW9	15cm	F30	normal 32 / 47	-
TW10	20 - 25cm	F30	normal 32 / 47	Doppelständer
TW11	10cm	F90	normal 32 / 47	-
TW12	12,5cm	F90	normal 32 / 47	-
TW13	15cm	F90	normal 32 / 47	-
TW14	15cm	F90+M	normal 32 / 47	tragende Wand

TW15 Vorwand
TW16 Vorwand reduzierte Höhe der Bepl. bis 15cm ü OK AD
TW17 Vorwand F30

TW20 Freistehende Wand mit Brüstungsabschluss

Zulage

-UKAD	F0	Anschluß Wand an UK GK-Abhangdecke; Deckenzulage: Horizontalaussteifung durch diagonale Verstrebung im Bereich der Abhänger
-UKFD	F0	Anschluß Wand an UK GK-Freitragende Decke Deckenzulage: Horizontalaussteifung durch Lastweiterleitung über die Deckenscheibe auf die flankierenden Wände

LEGENDE HAUSTECHNIK

RAUCHMELDER
RAUCHMELDER ZWISCHENDECKE MIT REVISIONSÖFFNUNG 60x60
PRÄSENZMELDER
FLUCHTWEGPIKTOGRAMM
Ⓛ LÜFTUNG

LEGENDE DECKENSPIEGEL

GIPSKARTON
🟦 GK FEUCHTRAUMGEEIGNET
🟪 GK NASSRAUMGEEIGNET
🟦 ZEMENTPLATTE FÜR AUSSEN-DECKEN
GK-AKUSTIKDECKE MIT RANDFRIES
METALL-LANGFELDDECKE B = 30 CM
HEIZ - KÜHLDECKE GEWERK TGA
METALLKASSETTENDECKE (62.5 x 62.5 CM)
MINERALFASER-RASTERDECKE (62.5 x 62.5 CM)
SCHWERLASTDECKE
🟨 Trockenbau Deckenleuchten
E... Einbau- **A**... Anbauleuchten
genaue Typen siehe ELT-Planung
🟥 UNTERKONSTRUKTION / VERSTÄRKUNG EINRICHTUNG DECKENMONTIERT
🟫 AUSSTATTUNG RAUMHOCH / DECKENNAH
FERTIGTEIL
WÄRMEDÄMMUNG | SCHALLDÄMMUNG
UNTERDECKENSCHOTT
DEHNUNGSFUGE
RÖ TÜR 60X60 REVISIONSÖFFNUNG FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG
(RV TÜR) REVISIONSÖFFNUNG ZUSÄTZLICH NUTZBAR FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG
DM Tür ⊠ ZUSÄTZLICHER DECKENMELDER BEI STURZHÖHEN ÜBER 1m
ROHDECKE li.H ab OKFFB
UNTERDECKE/OBERFLÄCHENFERTIG li.H ab OKFFB
ROHDECKE li.H ab OKFFB
UNTERDECKE/OBERFLÄCHENFERTIG li.H ab OKFFB
L Zu- bzw. Abluft
Genaue Typen siehe HLS Planung
Bei F30: Einbau von Wildeboer FKU30

BAULICHER BRANDSCHUTZ

🟩 DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-30
🟧 DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-90
Startkante Rasterdecke 62,5x62,5cm
Start Mittelachse Rasterdecke 62,5x62,5cm

MEDIZINTECHNIK

▨ BEREICH VON REVI-ÖFFNUNGEN FREIZUHALTEN
BEREICH VON INSTALLATIONEN FREIZUHALTEN

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

PB BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

UNTERDECKEN KONSTRUKTIONSARTEN

		DETAILVERWEIS
TYP 1	F30 o/u, Fries abgehangen für F30-Langfelddecke	Plan 2460 / 2466
TYP 2	F30 o/u, Fries freitragend für F30-Langfelddecke	Plan 2461 / 2467 / 2468
TYP 3	F30 o/u, Abhangdecke	Plan 2462 / 2464 / 2466
TYP 4	F30 o/u, Freitragende Decke	Plan 2463 / 2465 / 2467 / 2468
TYP 5	F30 o/u, Abhangdecke mit Akustik	Plan 2464
TYP 6	F30 o/u, Freitragende Decke mit Akustik	Plan 2465
TYP 7	Freitragende Decke ohne Brandschutz	Plan 2470 / 2471 / 2472
TYP 8	Abhangdecke ohne Brandschutz	
TYP 9	F90 o/u, Freitragende Decke	
TYP 10	F90 o/u, Abhangdecke	
DS 1	F30 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	Plan 2462 / -64 / -65 / -67 / -68
DS 2	Deckenschott F0 für Deckenanschlüsse	Plan 2470 / 2472
DS 3	F90 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	
DV 1	F30 o/u, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	Plan 2465
DV 2	F30 o/u, Deckenversprung nicht selbsttragend	Plan 2464
DV 3	F0, Deckenversprung nicht selbsttragend	
DV 4	F0, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	
DV RD	F0, Deckenversprung in Rasterdecke	Plan 2473
a	Fries bei Langfelddecke in F0	
b	Fries bei Langfelddecke als freitragend	
d	Abhangdecke mit Direktabhänger	
g	Gleitender Anschluss AD an Wand	
s	Akustik	

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN HAUSTECHNIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
03	24.07.2026	mg	Fortschreibung AFU
02	04.02.2026	sk	Planfortschreibung Typen aktualisiert
01	19.12.2025	sk	Planfortschreibung Typen aktualisiert
00	18.09.2025	up	Integration Fachplaner, Bemaßung

STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
EUT	060	LP5	354	DS	UG1	0317	F03

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH
DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE

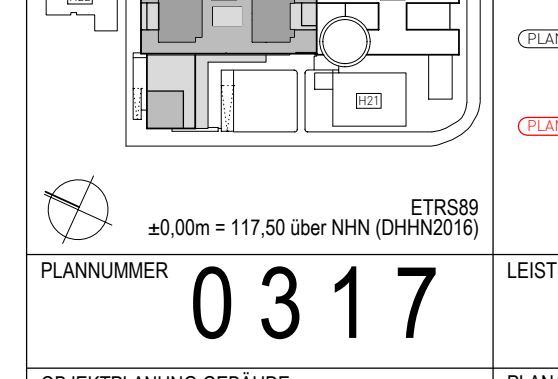

ETRS89
±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

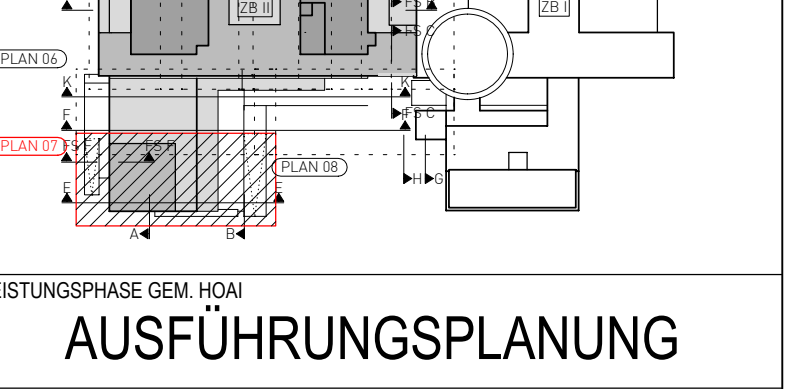
PLAN 01
PLAN 02
PLAN 03
PLAN 04
PLAN 05
PLAN 06
PLAN 07
PLAN 08
ZB II
ZB I
FS

PLANNUMMER 0317
LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE
PLANART / ZUORDNUNG
DECKENSPIEGEL
1. UNTERGESCHOSS

PLANUNG MEDIZINTECHNIK
PLANSCHNITT
PLAN 07

TRAGWERKSPLANUNG
PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD
W4 - FREIGABE

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK
EUT-060_LP5_354_DS-_UG01_ARC-_F01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

PLANUNG ELEKTROTECHNIK
BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK :
EUT-060_LP5_473_DS-_UG01_----_F01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN
BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :
EUT_060_LP5_430_DS-_UG01_HLS-_F01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BRANDSCHUTZ
BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
EUT_060_LP5_445_DS-_UG01_ELT-_F01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BAUPHYSIK
FREIGABE
FREIGABE
ORT/DATUM BAUHERR
ORT/DATUM PLANVERFASSER

ERST. - DATUM / ERST.	MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM
30.05.2022 / jhi	1:50	18554	leipzig_KSG ZB2 _LPH5.1	24.07.2026

H/B = 841 / 1859 (1.56m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - Allplan 2021