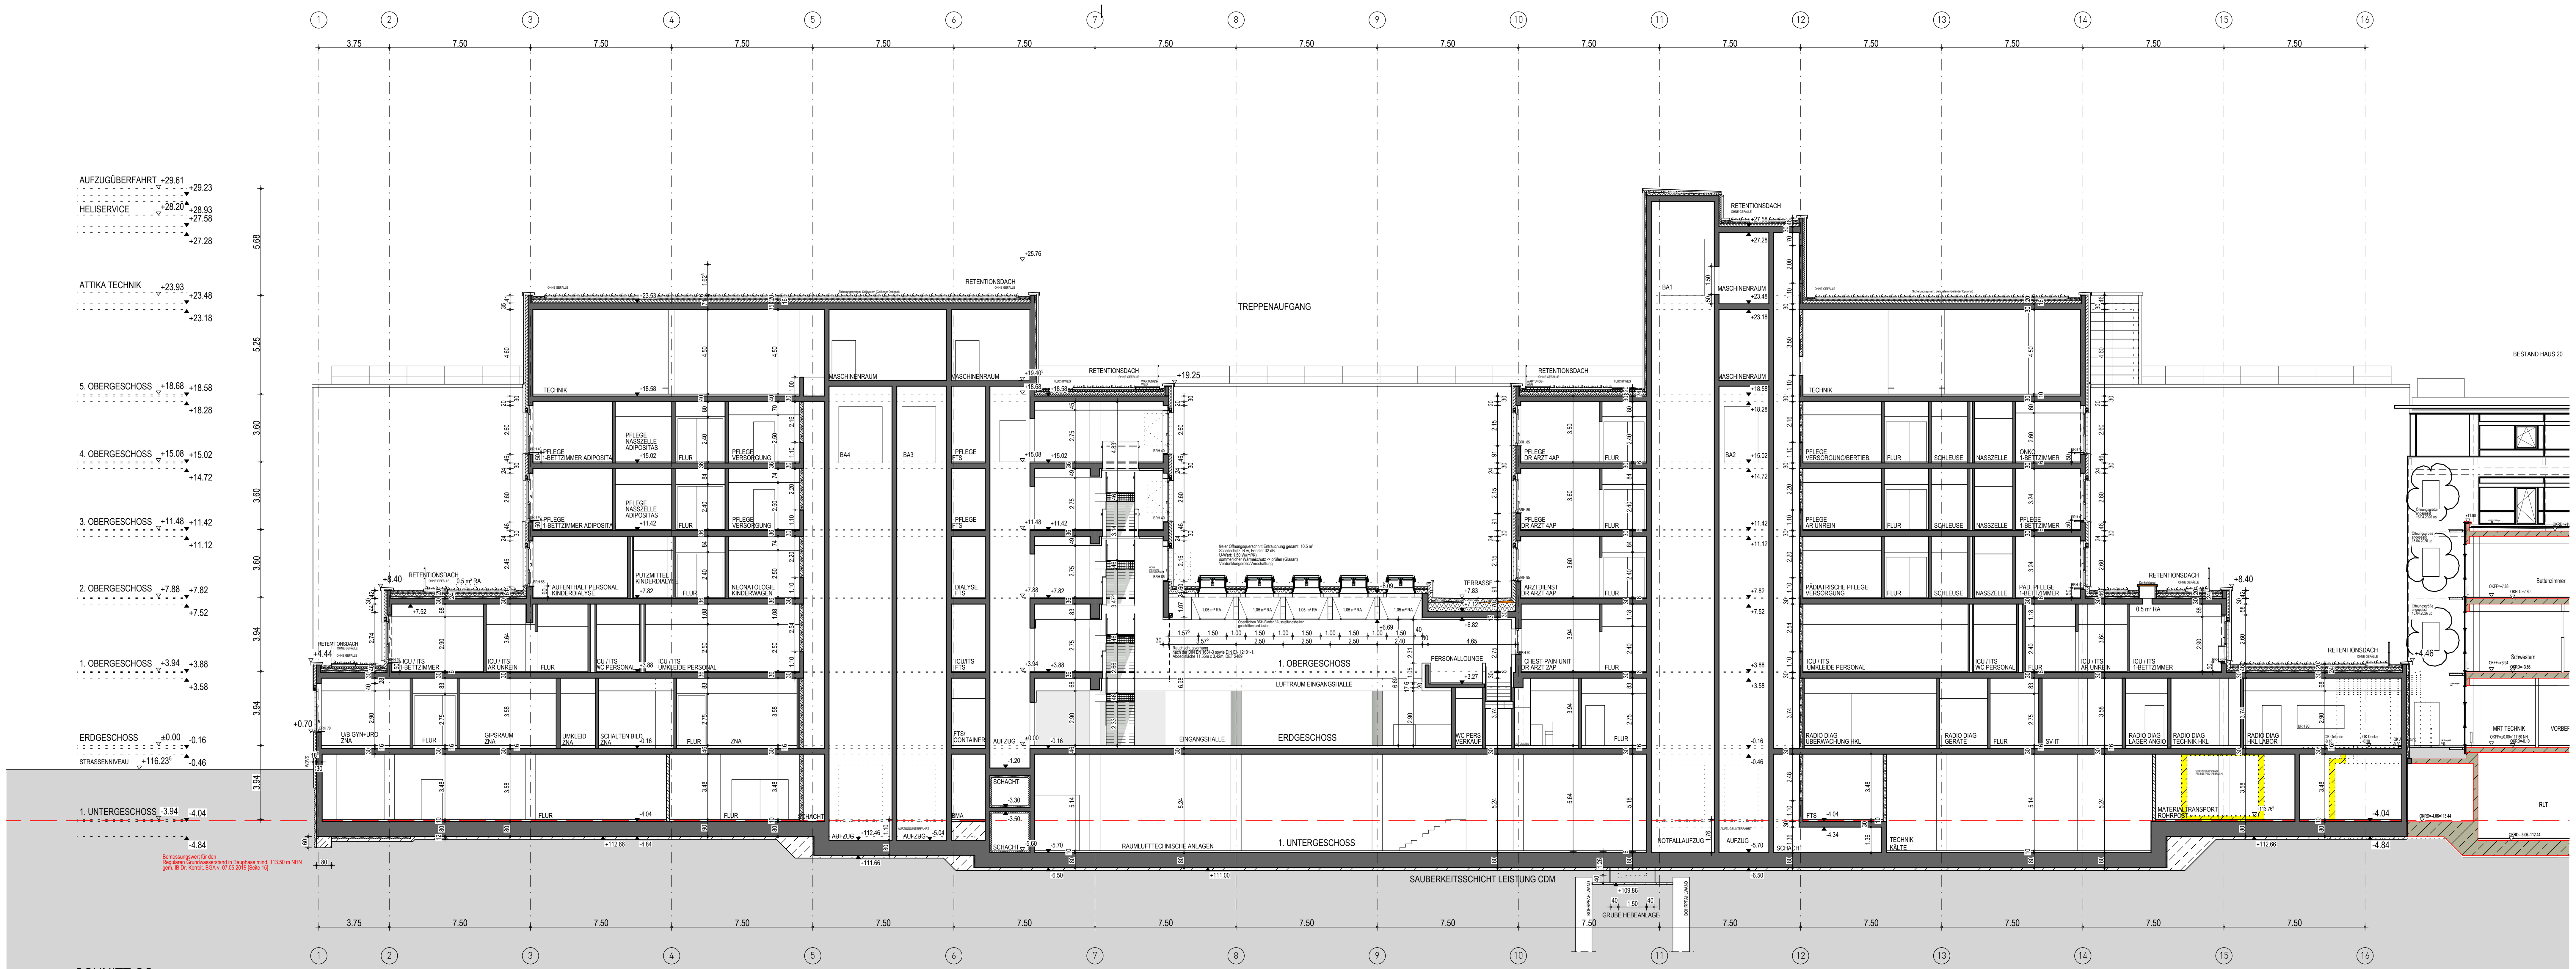

SCHNITT CC

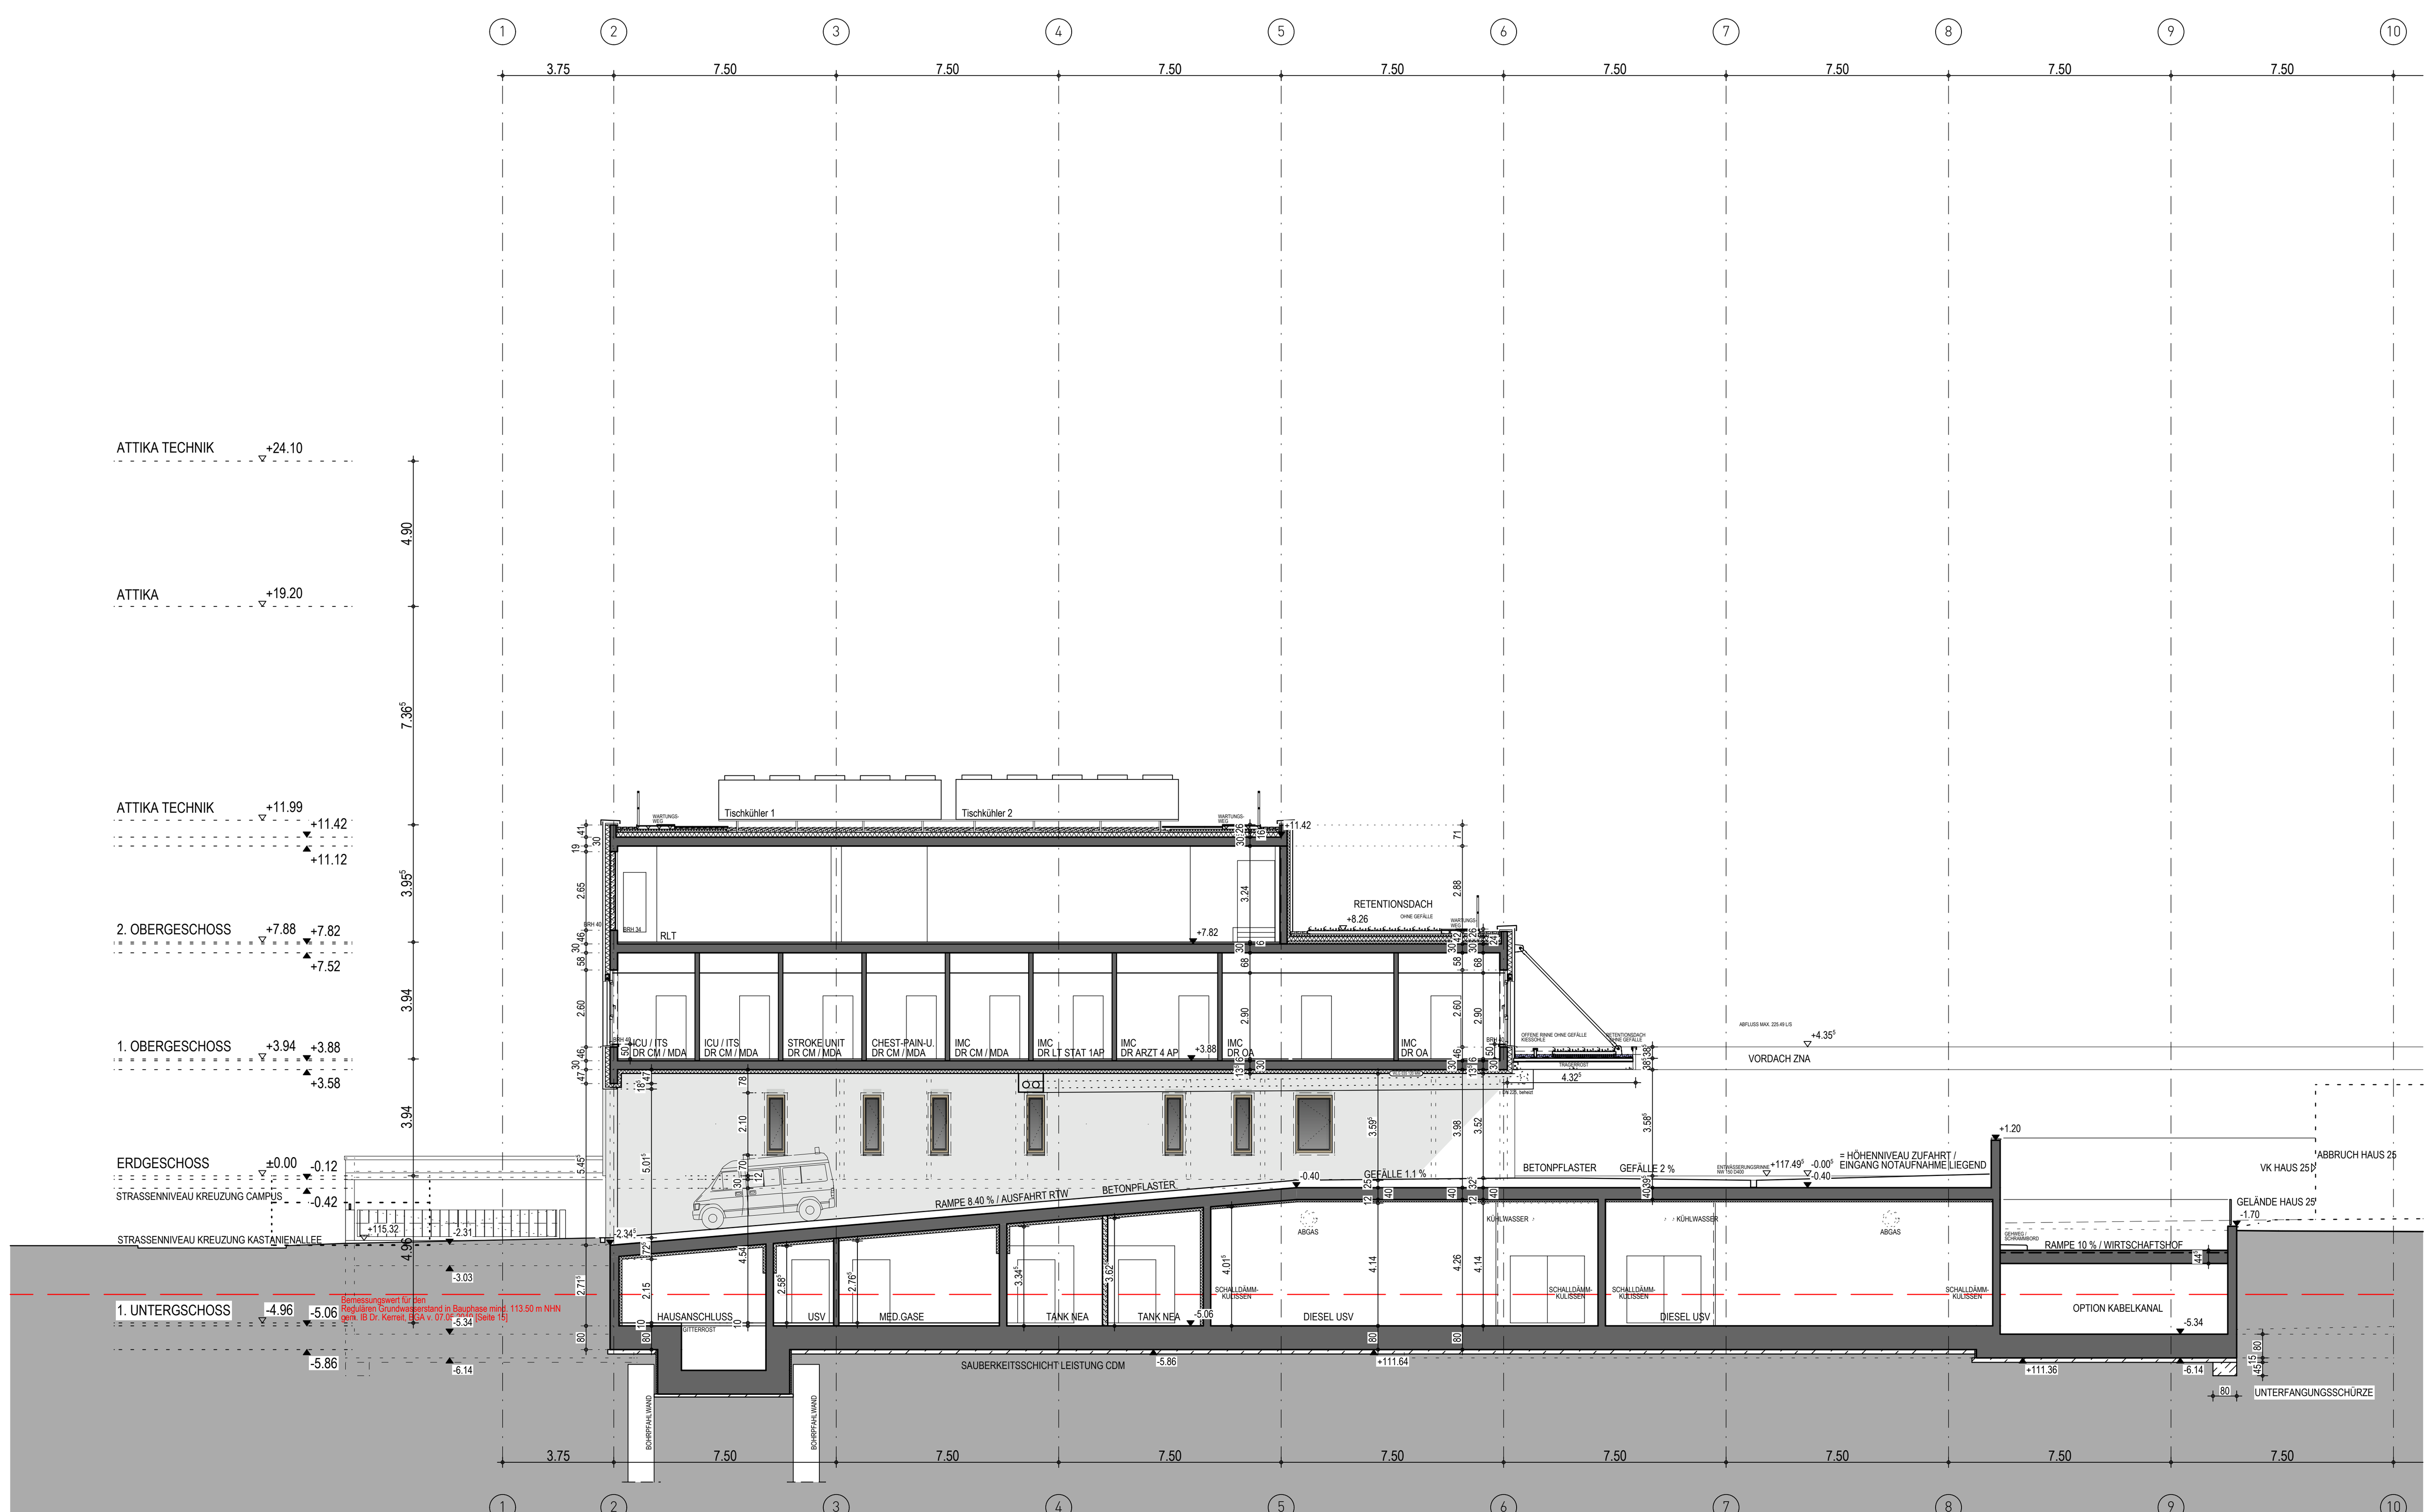

SCHNITT EE

SCHNITT DD

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE

- STAHLBETON ORTBETON
- STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
- STAHLBETON VOLLFERTIGTEIL
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- MAUERWERK AUS KSV 2.0
- MAUERWERK AUS PB4
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON BEPLANKUNG BIS OK TROCKENBAUDECKENKONSTRUKTION
- Brandschutzanforderung Min. EI90 / F90
- Brandschutzanforderung Min. EI30 / F30
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- ELEMENTIERTE TRENNWAND
- WÄRMEDÄMMUNG

ROHBAU SONSTIGES

- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DE DACHEINLAUF
- BE BODENEINLAUF/GULLY (OK BE BEZGL. OKFFB; OK BE= -5)
- ESTRICHFUGE
- ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH
- SB SICHTBETON QUALITÄT SB (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der deutschen Zementindustrie)
- STB HALBFERTIGTEIL MIT VERPRESSSCHLAUCH
- VERPRESSANSCHLUSSDOSE

WÄNDE IM BESTAND

- BESTAND
- NEUBAU
- ABBRUCH

ACHTUNG:
MASZE IM BESTAND NUR UNTER VORBEHALT!
SIND DURCH AUFMASZ ZU ERMITTELN

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:

EI 30 / F 30	Feuerhemmende Wand	RS	RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
EI 90 / F90 / REI 90 / F 90	Feuerbeständige Wand / Tragend	T30	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
REI 90-M / F90+M	Brandwand und Bauart Brandwand	T90	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
	Brandwand		
F30	Feuerhemmende Verglasung mit thermischer Isolation		
F90	Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation		
dsT	Dicht- und selbstschließende Tür		
A-Tür	F90-Fahrschachttür		

FEUCHTRAUMBEANSPR.

- W0-I GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
- W1-I MÄSSIG (NASSZELLE)
- W2-I HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
- W3-I SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
- ▲ BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- F H FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
- LÖSCHWASSEREINSPEISUNG
- ENTNAHMESTELLE

SCHALLSCHUTZ

- W56dB ERHÖHTES SCHALLDÄMMMASZ WAND
- W56dB = Rw,R 56dB
- NORMALES SCHALLDÄMMMASZ WAND: Rw,R 52dB

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

PB BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

WANDANFORDERUNGEN

- ZP Kalk-Zementputz (MW / StB) Feuchträume
- GP Gipsputz (MW-/ StB-wände) ca. 15mm
- SP Spachtelung (StB-wände / -Stützen) ca. 5mm
- MA Maler Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)
- Trockenbaubeplankung W1-I / W2-I
- TP Trockenputz vor Massivbauteil
- GL-DA Gleitender Deckenanschluss siehe Pläne 0872 - 0876
- WVS Wandverstärkung/Traverse in GK-Wänden
- Beachte: WVS Nasszellen siehe in RST 1001-1018
- Wandfliesen mit Höhenangabe

Gewerkezuordnung

- Ausstattung
- Medizintechnik
- HLS
- Elektro

MASZE

OK ZARGE; CA. 5; BRH; 90; 2.08^5 = LICHTE DURCHGANGSHÖHE; 2.13^5 = NENNMASZ; TÜRHÖHE VON OKFFB - UK STURZ; OKFFB; OKRD

- 88^5 / 2.13^5 VERMASSUNG ROHBAU/AUSBAU
- 65 VERMASSUNG SANITÄROBJEKTE
- OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
- OKRFB -0.XX = XXX.XX m üNHN

BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS

90 = LICHTES ÖFFNUNGSMASS; 1.01; 2.13^5 = NENNMASZ

- DETAIL 1111
- VERWEIS AUF PLANNUMMER

HINWEIS

ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2./3./4.OG MAX. 8CM TIEF

ALLE ANGABEN ZU UNTERKANTEN VON UNTERZÜGEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN. ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN! ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
02	28.11.2025	sk	Schnitt CC: 2.OG Achse 3/D-F: Überzug, Fenster
01	05.11.2025	sk up	Freigabe
00	16.06.2025	up	Planstand

STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
EUT	060	LP5	300	SN	CDE	0512	F02

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH
DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

ETRS89
±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)

PLANNUMMER 0512

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG
SCHNITT CC
SCHNITT DD
SCHNITT EE

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

PLANSCHNITT

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD
W4 - FREIGABE

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

BRANDSCHUTZ

BAUPHYSIK

FREIGABE — ORT/DATUM — BAUHERR
FREIGABE — ORT/DATUM — PLANVERFASSER

11.12.2020 / jhi	1:200	18554	leipzig_KSG ZB2 _LPH5.1	10.07.2026
ERST. - DATUM / ERST.	MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2023