
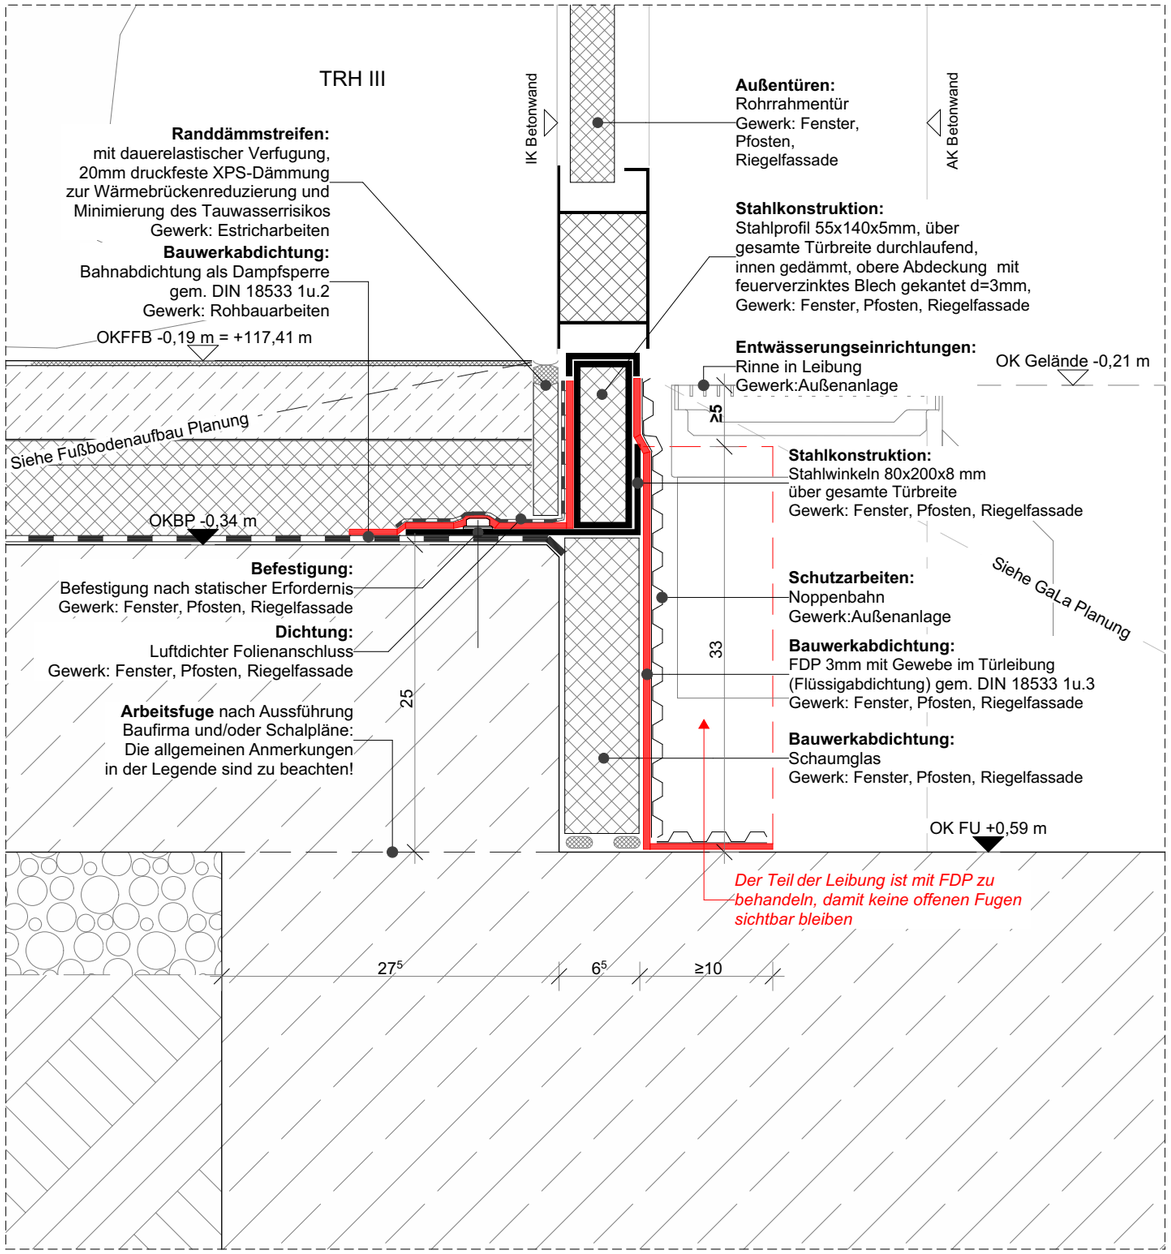


Detail D-15

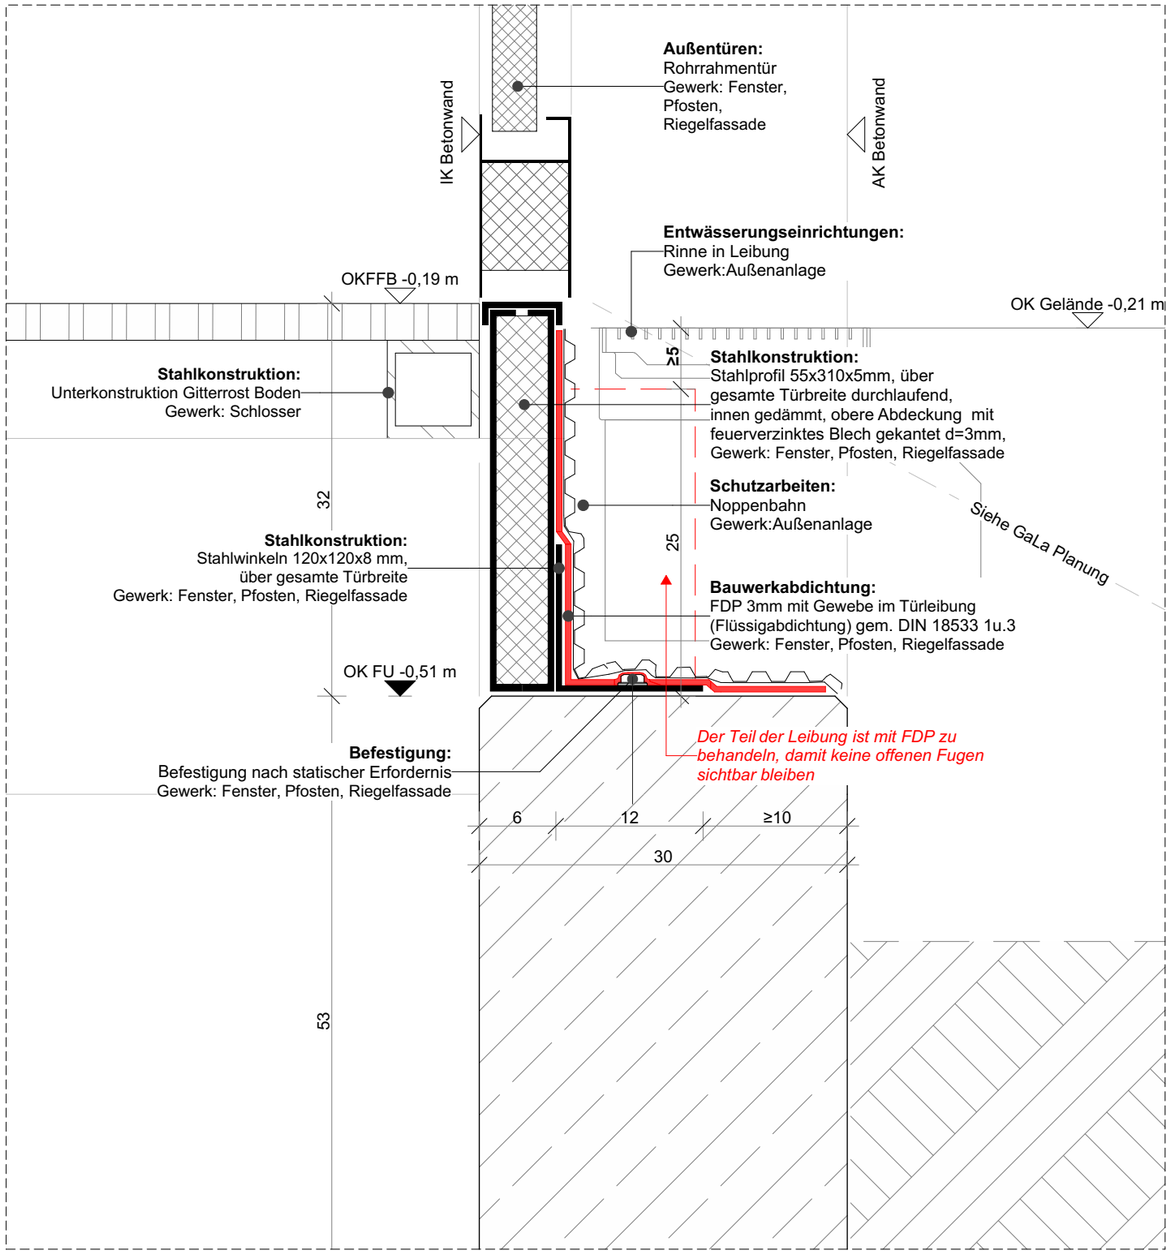

Detail D-16

Allgemeine Anmerkung:
Überall dort, wo die Arbeitsfuge des Betonierabschnitts auf die Außenwand trifft, ist diese mit FDP mindestens 10 cm oberhalb und 10 cm unterhalb der Fuge abzudichten. Anschließend ist die Abdichtung durch eine Noppenbahn zu schützen. Die Abdichtung ist zudem etwa 5 cm unterhalb des höchsten Geländeniveaus zu beenden, damit die Fassade im sichtbaren Außenbereich sauber und unverändert bleibt.

Bauherr
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig
Delitzscher Straße 141 I 04129 Leipzig
Tel.: +49 341 909-0
Städtisches Klinikum „St.GEORG“ LEIPZIG Multifunktionsgebäude

Projekt:
STÄDTISCHES KLINIKUM "ST. GEORG" LEIPZIG
Maßnahme:
NEUBAU MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

Plan
Sockeldetails D-15 und D-16

Blattgröße: 420 x 297

Maßstab 1:5

Stand: 21.07.2026

Architekt

Stand	Bear./Gepr.
21.07.2026	

Bearbeiter:

Gezeichnet:

Standort-Objekt	Gebäudenummer	Planungsphase	Kostengruppe	Planart	Zuordnung	Freitext/ Plannummer	Index
EUT	RZN	LP5	300	DET	SO	009	V00