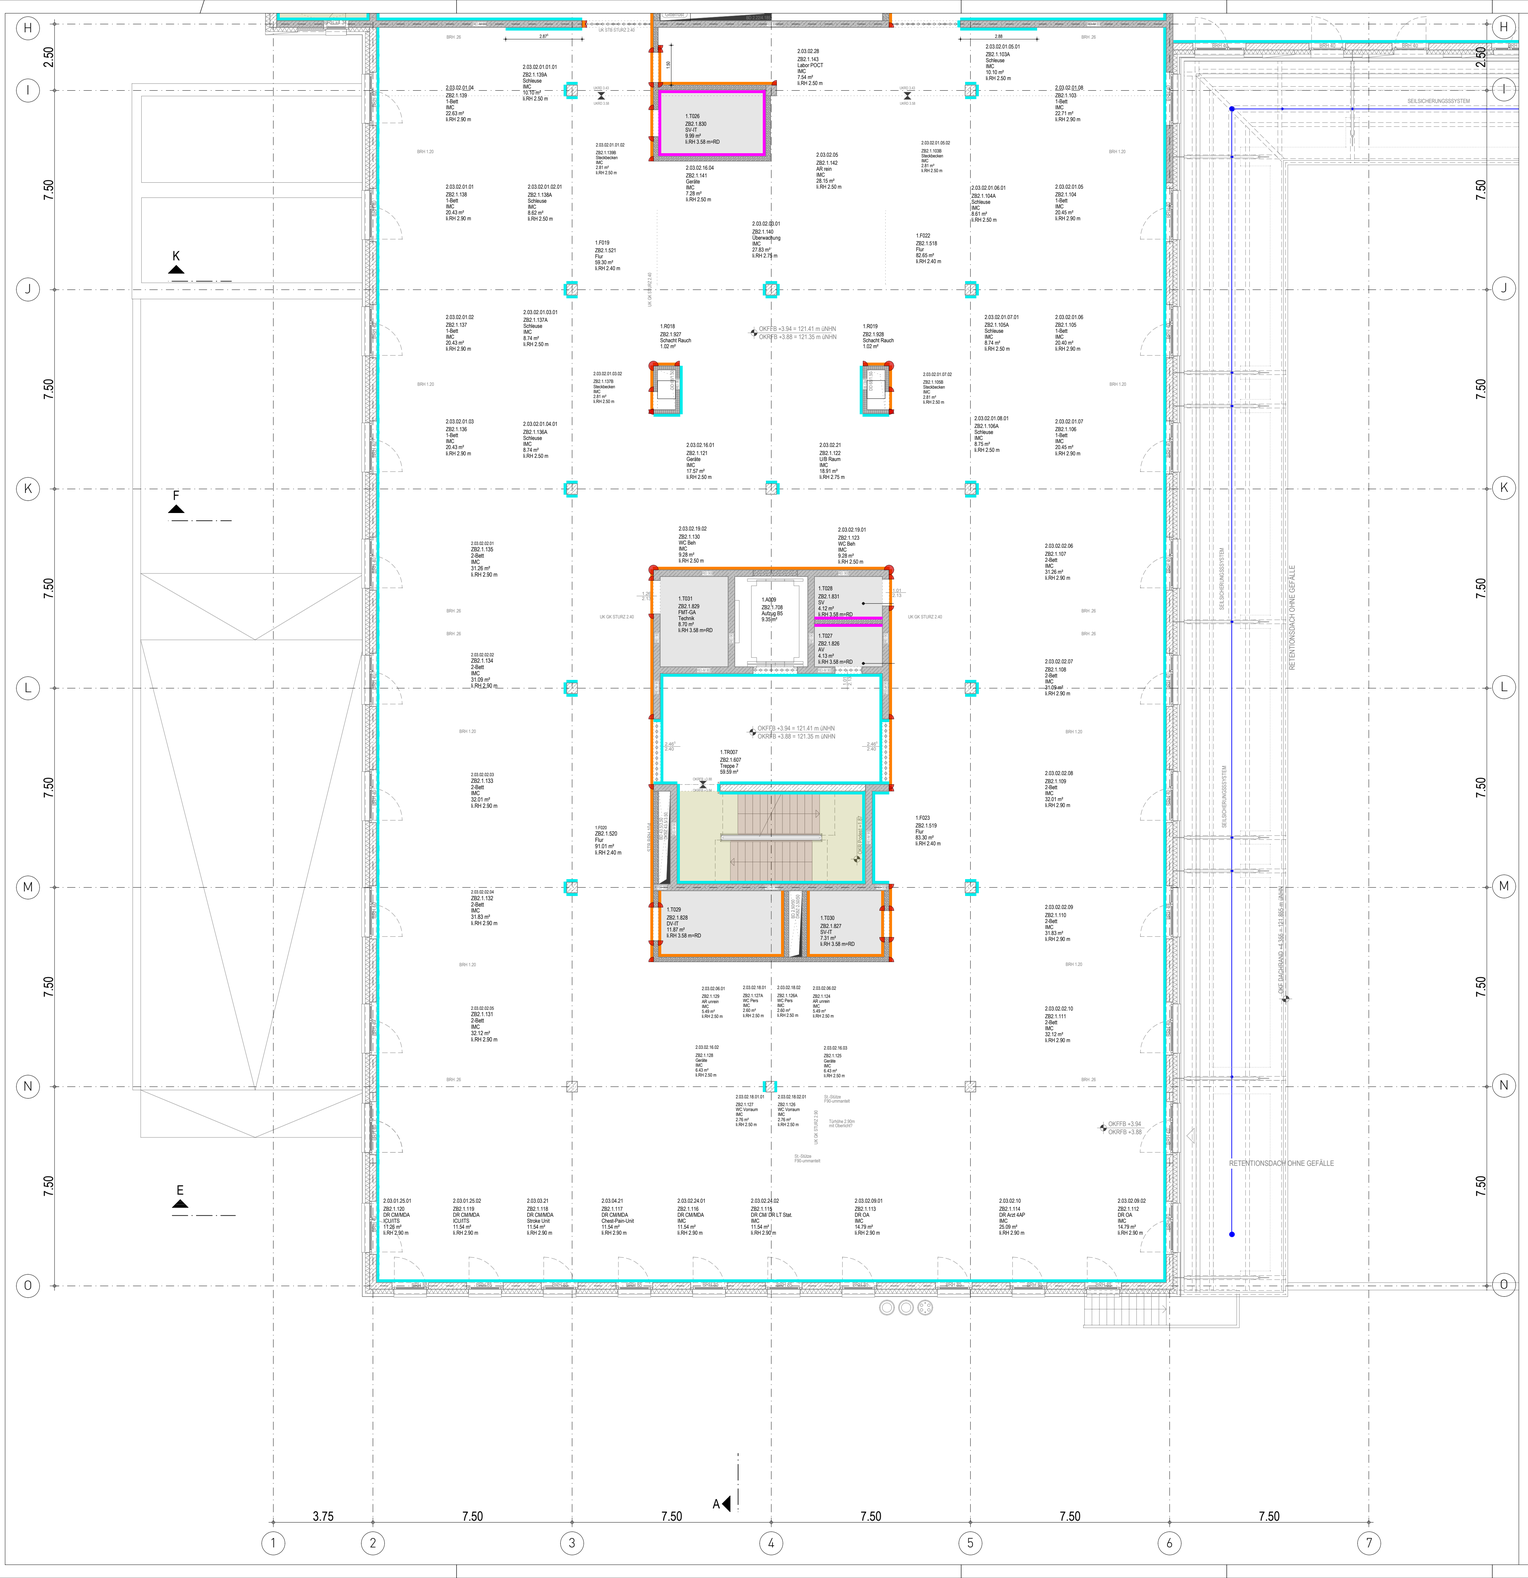
1.T026 ZBZ-1.830 SV-IT 9.99 m² ILRH 3.58 m+RD
1.T031 ZBZ-1.829 FMT-GA Technik 8.70 m² ILRH 3.58 m+RD
1.A009 ZBZ-1.708 Aufzug BS 9.35 m²
1.T028 ZBZ-1.831 Aufzug 4.12 m² ILRH 3.58 m+RD
1.T027 ZBZ-1.826 AV 4.13 m² ILRH 3.58 m+RD
1.TR007 ZBZ-1.607 Treppe 7 59.59 m²
1.T029 ZBZ-1.828 DV-IT 11.87 m² ILRH 3.58 m+RD
1.T030 ZBZ-1.827 DV-IT 7.31 m² ILRH 3.58 m+RD
1.F019 ZBZ-1.521 Flur 59.30 m² ILRH 2.40 m
1.F020 ZBZ-1.520 Flur 91.01 m² ILRH 2.40 m
1.F022 ZBZ-1.518 Flur 82.65 m² ILRH 2.40 m
1.F023 ZBZ-1.519 Flur 83.30 m² ILRH 2.40 m
1.R018 ZBZ-1.507 Schacht Rauch 1.02 m²
1.R019 ZBZ-1.508 Schacht Rauch 1.02 m²
OKFFB +3.94 = 121.41 m üNHN
OKRFB +3.88 = 121.35 m üNHN
OKFFB +3.94
OKRFB +3.88
RETENTIONSDACH OHNE GEFÄLLE
SEILSICHERUNGSSYSTEM
UK GK STURZ 2.40
UK GK STURZ 2.45
UK GK STURZ 2.90
UK GK STURZ 2.95
UK GK STURZ 3.00
UK GK STURZ 3.05
UK GK STURZ 3.10
UK GK STURZ 3.15
UK GK STURZ 3.20
UK GK STURZ 3.25
UK GK STURZ 3.30
UK GK STURZ 3.35
UK GK STURZ