


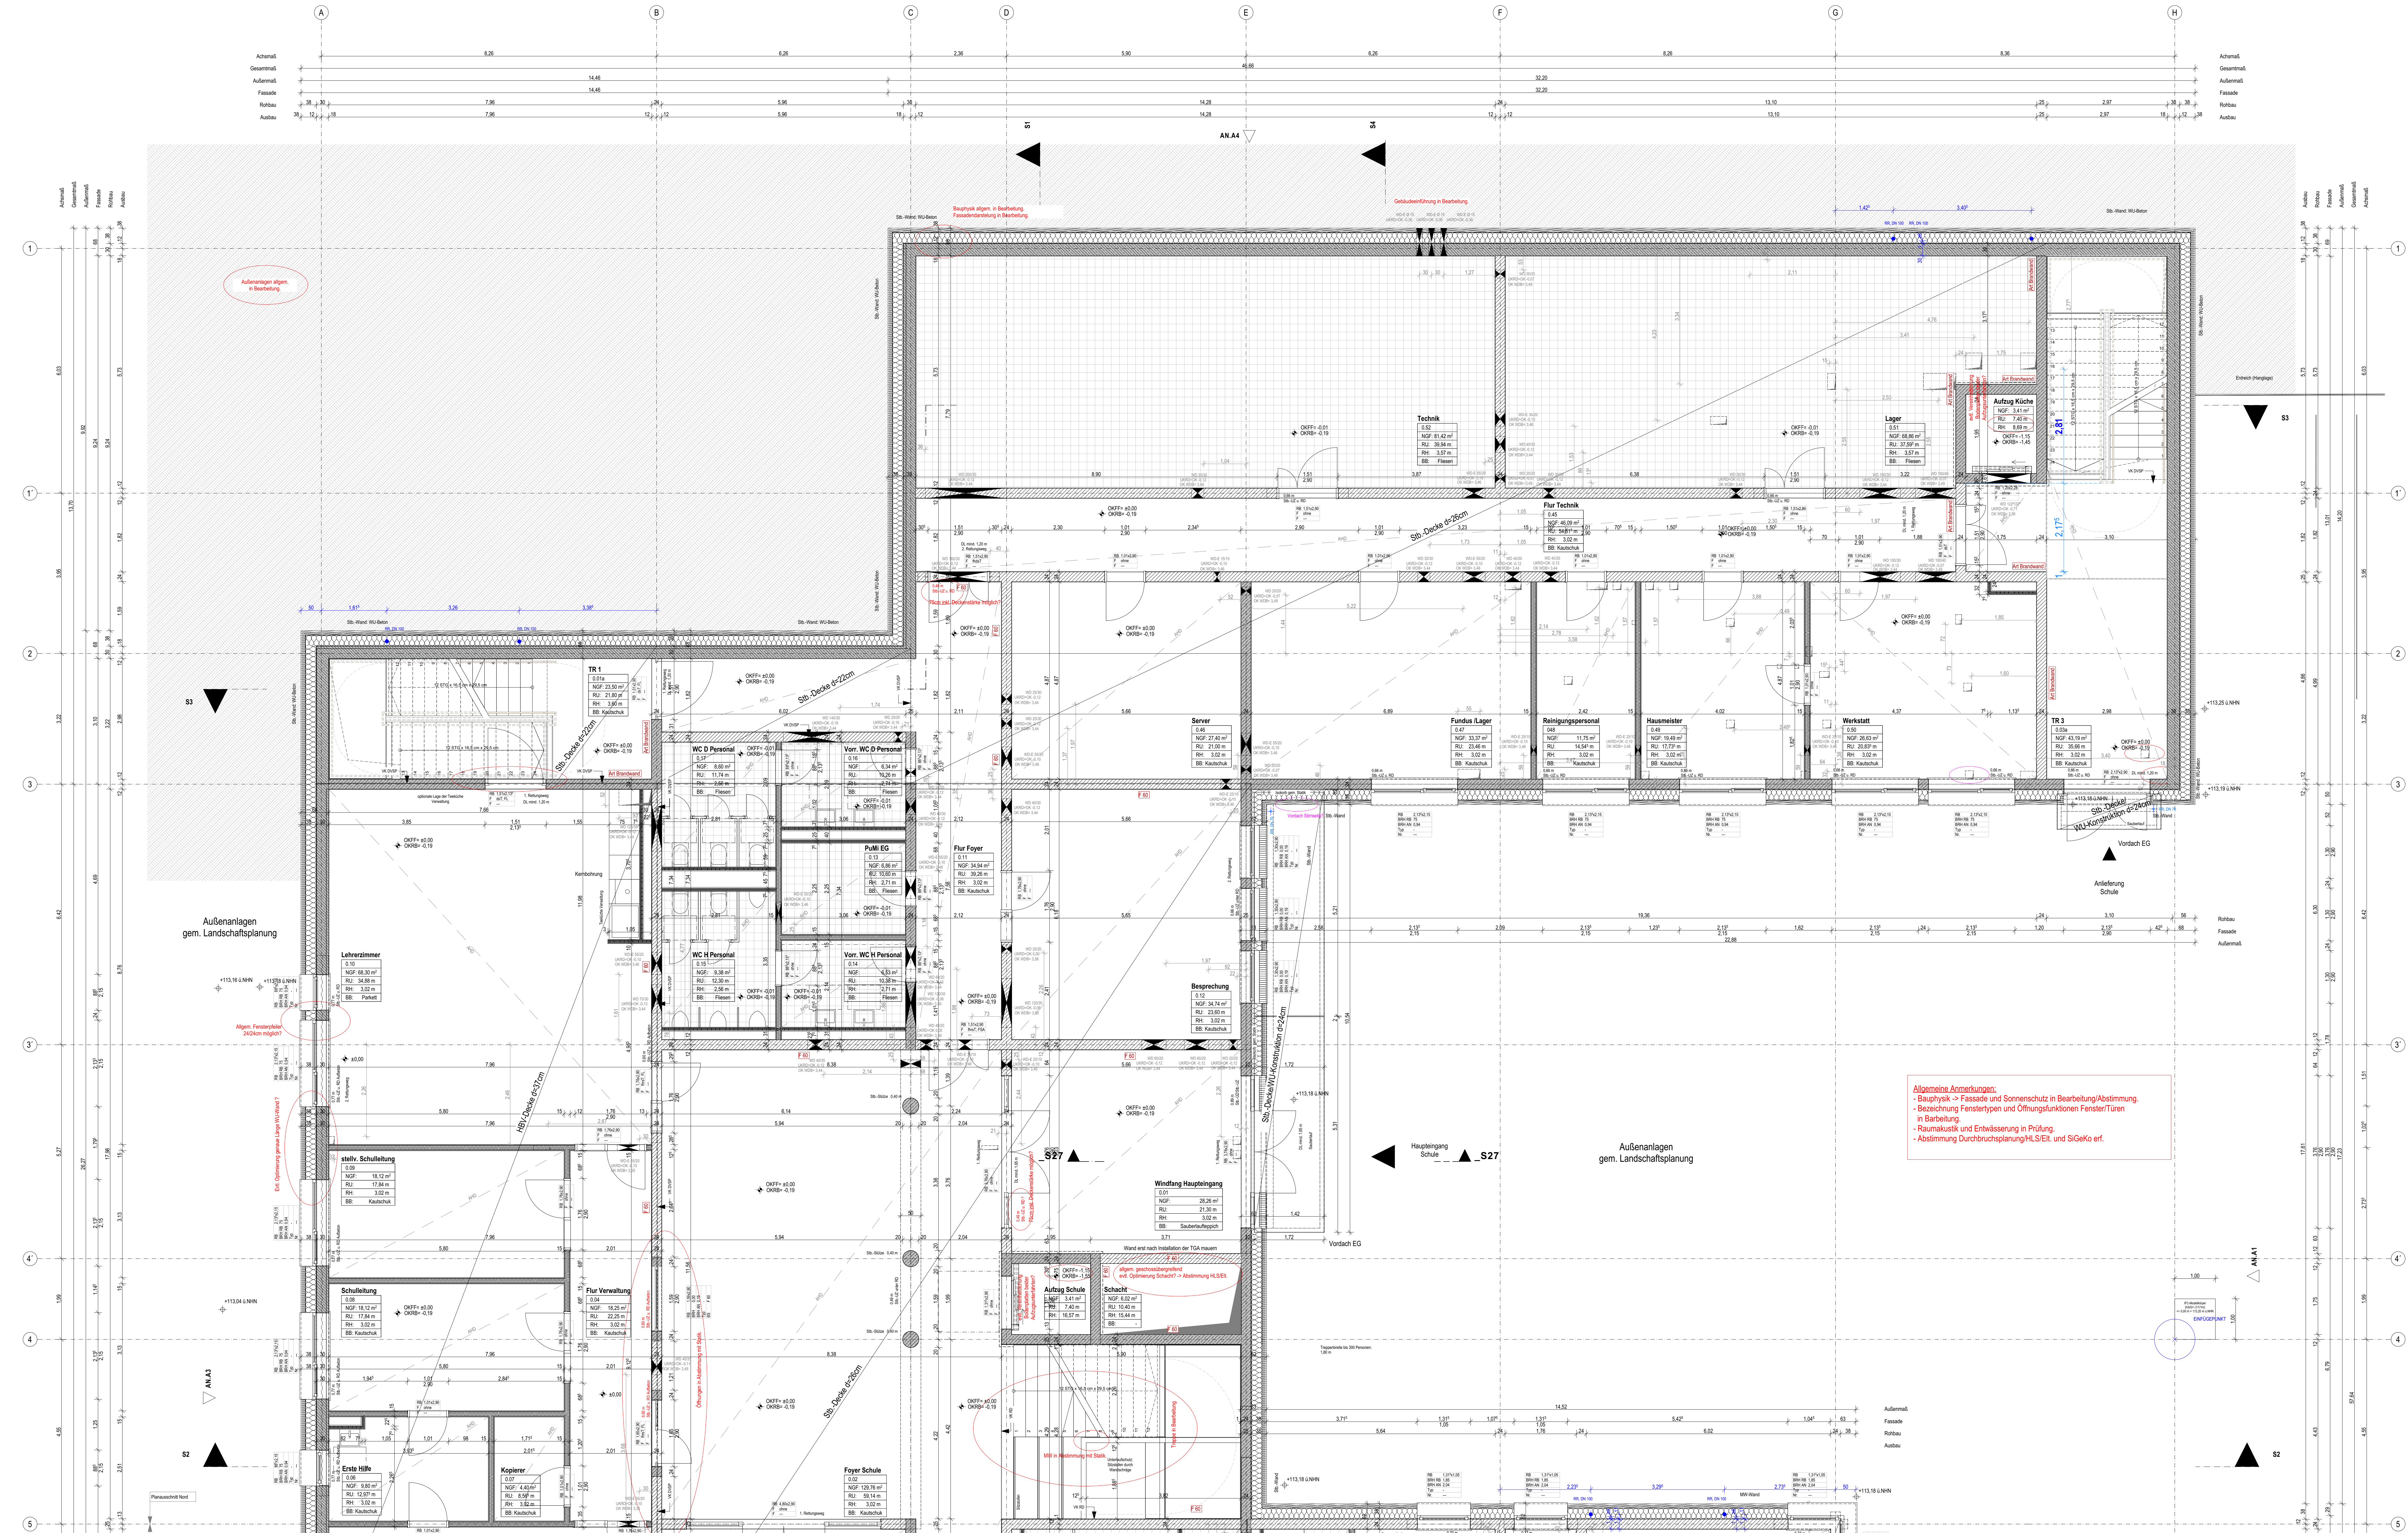

Schleife- und Durchbruchplanung (S-D-Planung):
Bei Wanddurchbrüchen, wo zwei verschiedene Deckensysteme auf der Wand aufliegen, ist der Betrag zur UPRD immer zum schmalen Deckensystem z.B. HSB 37 cm und Sauerblech 22cm!

WÜ-Bauart:
Wanddurchbruch Maße (Breite / Höhe)
Untere Röhre (URD) + Oberer (OD) Höhe
OD Wanddurchbruch zum Fenstereingang = 3,00 m

WÜ-Bauart:
OD: Einseitig
OD: Beidseitig
OD: Beidseitig (Breite / Höhe)

Möblierungsanforderung:
Für die neue Möblierung gibt es ein genehmigtes Möblierungskonzept.
Die in den Grundrissen dargestellte neue Möblierung ist exemplarisch.

Durchgangshöhe Durchgänge und Türen:
Durchgangshöhe (bis zu 300 Personen): mind. 1,85 m
Durchgangshöhe (bis zu 100 Personen): mind. 1,70 m
Durchgangshöhe (bis zu 50 Personen): mind. 1,55 m
Durchgangshöhe (bis zu 20 Personen): mind. 1,40 m
Durchgangshöhe (bis zu 10 Personen): mind. 1,25 m
Durchgangshöhe (bis zu 5 Personen): mind. 1,10 m
Durchgangshöhe (bis zu 2 Personen): mind. 0,95 m

Legende	Legende	Legende	Legende
OK Fensterrahmen	Stahlbeton	Wanddurchbruch (WÜ) WÜB	Mischwände
OK Fensterrahmen	Mauerwerk	Dachdurchbruch	EPS Dämmung
OK Fensterrahmen	Spannbetonplatte	Bauwerkschicht (BD)	WÜ Dämmung
OK Fensterrahmen	Betonsteg	WÜ-Beton	Trennbau
OK Fensterrahmen	FF Fensterrahmen	CL Glasfront	BoB Sonnenschutz
OK Fensterrahmen	FF Fensterrahmen	RR Regenschirm	SPF Sonnenschutz
OK Fensterrahmen	FF Fensterrahmen	RR Regenschirm	WE Wärmehülle
OK Fensterrahmen	FF Fensterrahmen	RR Regenschirm	WSP Dämmung
OK Fensterrahmen	FF Fensterrahmen	RR Regenschirm	WSP Dämmung
OK Fensterrahmen	FF Fensterrahmen	RR Regenschirm	WSP Dämmung

Alle Maße vor Ort und vor Ausführung zu prüfen!
- Innenwände (WÜB) beachten sich auf OK Fensterrahmen
- Außenwände (WÜB) beachten sich auf OK Fensterrahmen
- Außenwände (WÜB) beachten sich auf OK Fensterrahmen

Index	Datum	Änderungen	gzt.
01	22.06.2025	Planänderung	ne
02	13.08.2025	allg. Anpassung, allg. Anpassung Rohbaufluchten, allg. Anpassung	ne
03	07.07.2025	allg. Anpassung, allg. Anpassung Rohbaufluchten, allg. Anpassung	ne
04	13.08.2025	allg. Anpassung, allg. Anpassung Rohbaufluchten, allg. Anpassung	ne
05	31.10.2025	allg. Anpassung, allg. Anpassung Rohbaufluchten, allg. Anpassung	ne

TEU_ARC_5_X_GR.E0.1



Höheangaben:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN

HW:
+11.000 = 7,3,20 m ü. NN