


280.03

GK-ABHANGDECKE F0
EG GEM.-RÄUME HAUS 15+17+19
Abhanghöhe 35cm/40cm

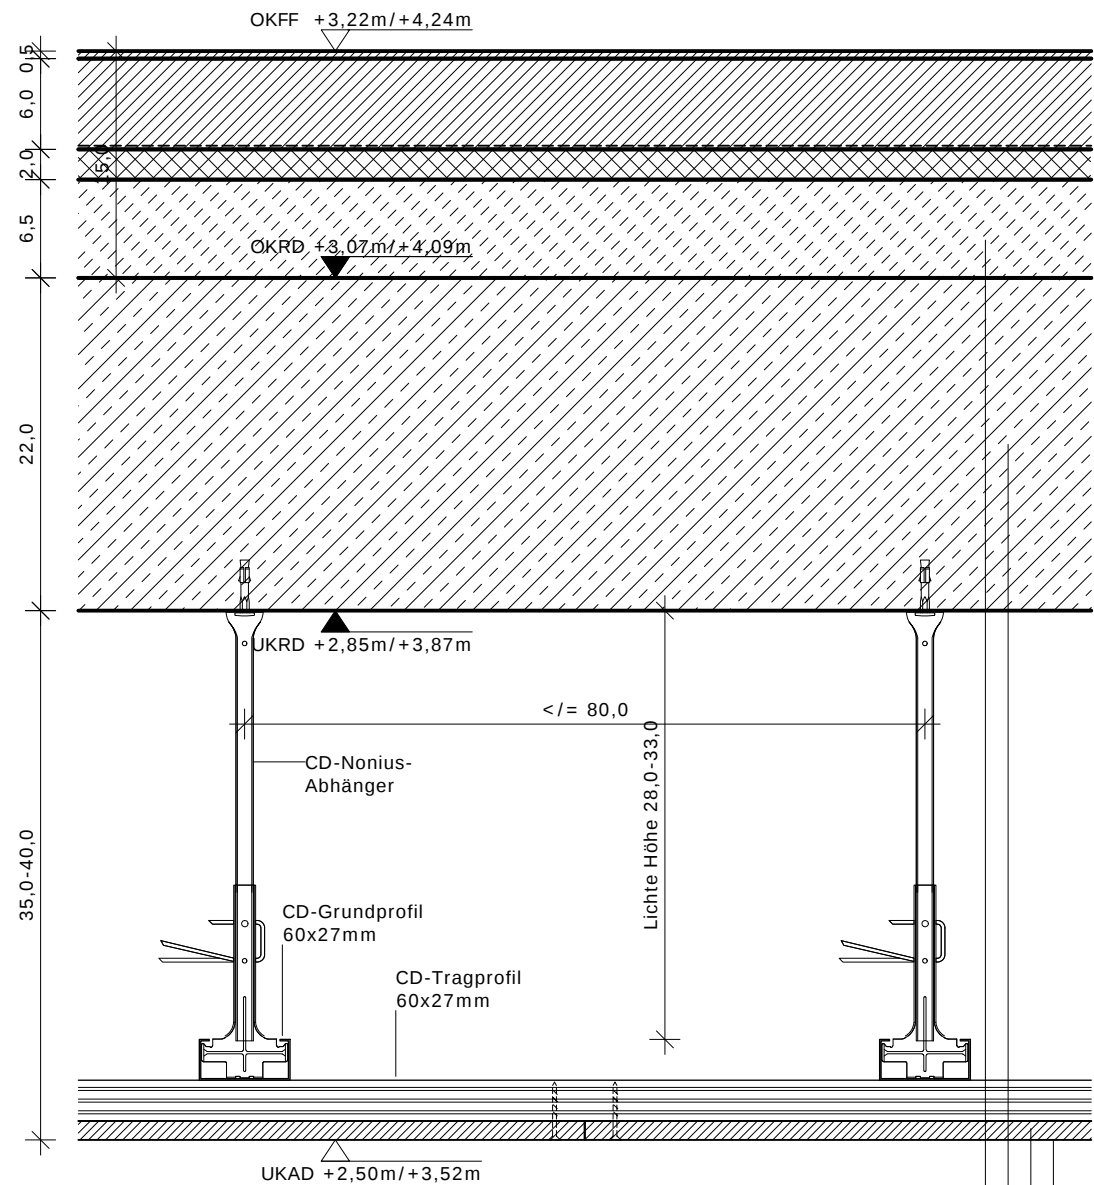

Fußbodenaufbauten siehe Detail 261.03 ff.
150mm

Stahlbetondecke (nach Statik)
220mm


GK-ABHANGDECKE (F0) (GEMEINSCHAFTSRÄUME EG):
Abhangdecke mit Metallunterkonstruktion, z.B. Knauf **D112**,

drucksteife Abhängung aus CD-Nonius-Abhänger (Achsabstand $\leq 800\text{mm}$),
mit Grundprofil verschraubt,
CD-Grundprofil 60x27mm (Achsabstand $\leq 800\text{mm}$),
CD-Tragprofil 60x27mm (Achsabstand $\leq 625\text{mm}$),
Beplankung: einlagig 12,5mm GK-Bauplatte GKB, z.B. Knauf Bauplatte

ANSTRICH GEMEINSCHAFTSRÄUME, APARTMENTS EG (AD1):
Anstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatt Dispersionsfarbe,
(Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, schwer entflammbar B1, wasserdampfdiffusionsfähig) z.B. Brillux,
Untergrundvorbehandlung: Spachtelung Oberflächengüte Q3, Grundierung, z.B. Lacryl Tiefgrund 595,
Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Topp 948,
Glanzgrad: stumpfmatt, Farbton: weiß

280.04

GK-ABHANGDECKE F0
BÄDER HAUS 15+17+19
Abhanghöhe 20cm/35cm/40cm

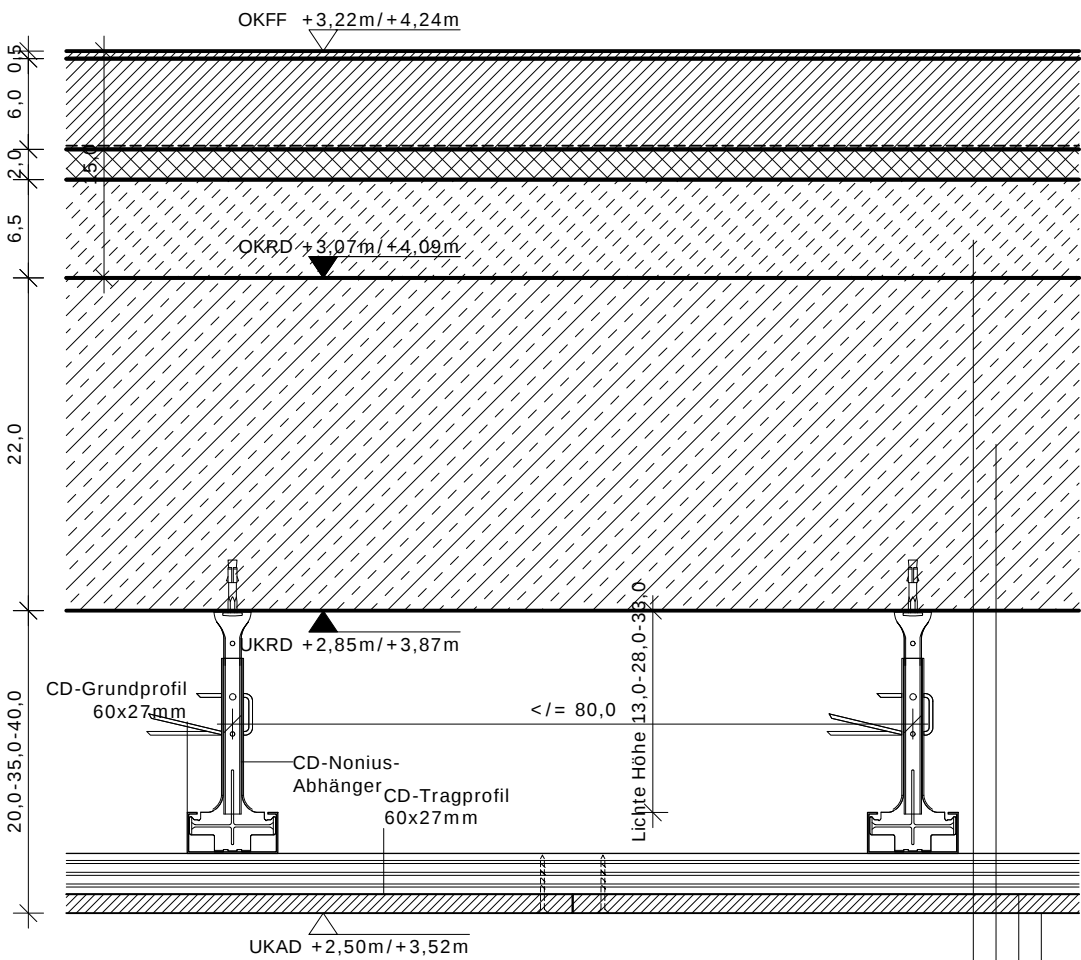

Fußbodenaufbauten siehe Detail 261.03 ff.
150mm

Stahlbetondecke (nach Statik)
220mm

GK-ABHANGDECKE (F0) (GEMEINSCHAFTSRÄUME EG):
Abhangdecke mit Metallunterkonstruktion, z.B. Knauf **D112**,

drucksteife Abhängung aus CD-Nonius-Abhänger (Achsabstand $\leq 800\text{mm}$),
mit Grundprofil verschraubt,
CD-Grundprofil 60x27mm (Achsabstand $\leq 800\text{mm}$),
CD-Tragprofil 60x27mm (Achsabstand $\leq 625\text{mm}$),
Beplankung: einlagig 12,5mm GK-Bauplatte GKB, imprägniert, z.B. Knauf Bauplatte GKB

ANSTRICH BÄDER (AD3):
Anstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatt Dispersionsfarbe,
(Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, schwer entflammbar B1, wasserdampfdiffusionsfähig) z.B. Brillux,
Untergrundvorbehandlung: Spachtelung Oberflächengüte Q3, Grundierung, z.B. Lacryl Tiefgrund 595,
Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Topp 948,
Glanzgrad: stumpfmatt, Farbton: weiß

GK-Abhangdecken
D.280.03 F0
D.280.04 BÄDER

ALLE ANGABEN DER PLANUNG Z.B. MAßE, FLUCHT- UND RECHTWINKLIGKEIT SIND VOR ORT EINGEHÄNDIG ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLANUNG UND ÖRTLICHKEIT SOWIE DEN PLANUNGSUNTERLAGEN UNTEREINANDER SIND RECHTZEITIG VOR DER AUSFÜHRUNG DIE BETREFFENDEN PLANUNGSBETEILIGTEN NACHWEISLICH ZU INFORMIEREN.

DER PLAN GILT NUR IN WECHSELSEITIGER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KONSTRUKTIONS- SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.

DIE STATIK ALLER STAHLBAUTEILE UND DEREN VERBINDUNG SOWIE DIE STATIK ZU ALLEN VERGLASUNGEN IST DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU ERBRINGEN.

A	19.06.2026	Änderung Anstrich

INDEX DATUM ÄNDERUNG

AUSSCHREIBUNG

DETAIL

PROJEKT: **NEUBAU "WOHNEN FÜR STUDIERENDE
FRUWIRTHSTRASSE 15-19"
STUTGART-HOHNHEIM
FRUWIRTHSTRASSE 15-19
70599 STUTTGART-HOHNHEIM**

BAUHERR: STUDIERENDENWERK
TÜBINGEN-HOHNHEIM A.d.ö.R.
FRIEDRICHSTRASSE 21 72072 TÜBINGEN
FON: +49 (0)7071-2973867
BAUWESEN@SW-TÜBINGEN-HOHNHEIM.DE

ARCHITEKT:

PLANINHALT		DATUM	BEARBEITER
GK-Abhangdecken Haus 15+17+19		19.06.2026	-
PLAN-NR.	FORMAT	INDEX	MASSTAB
280.03/04	DIN A3	A	1:5