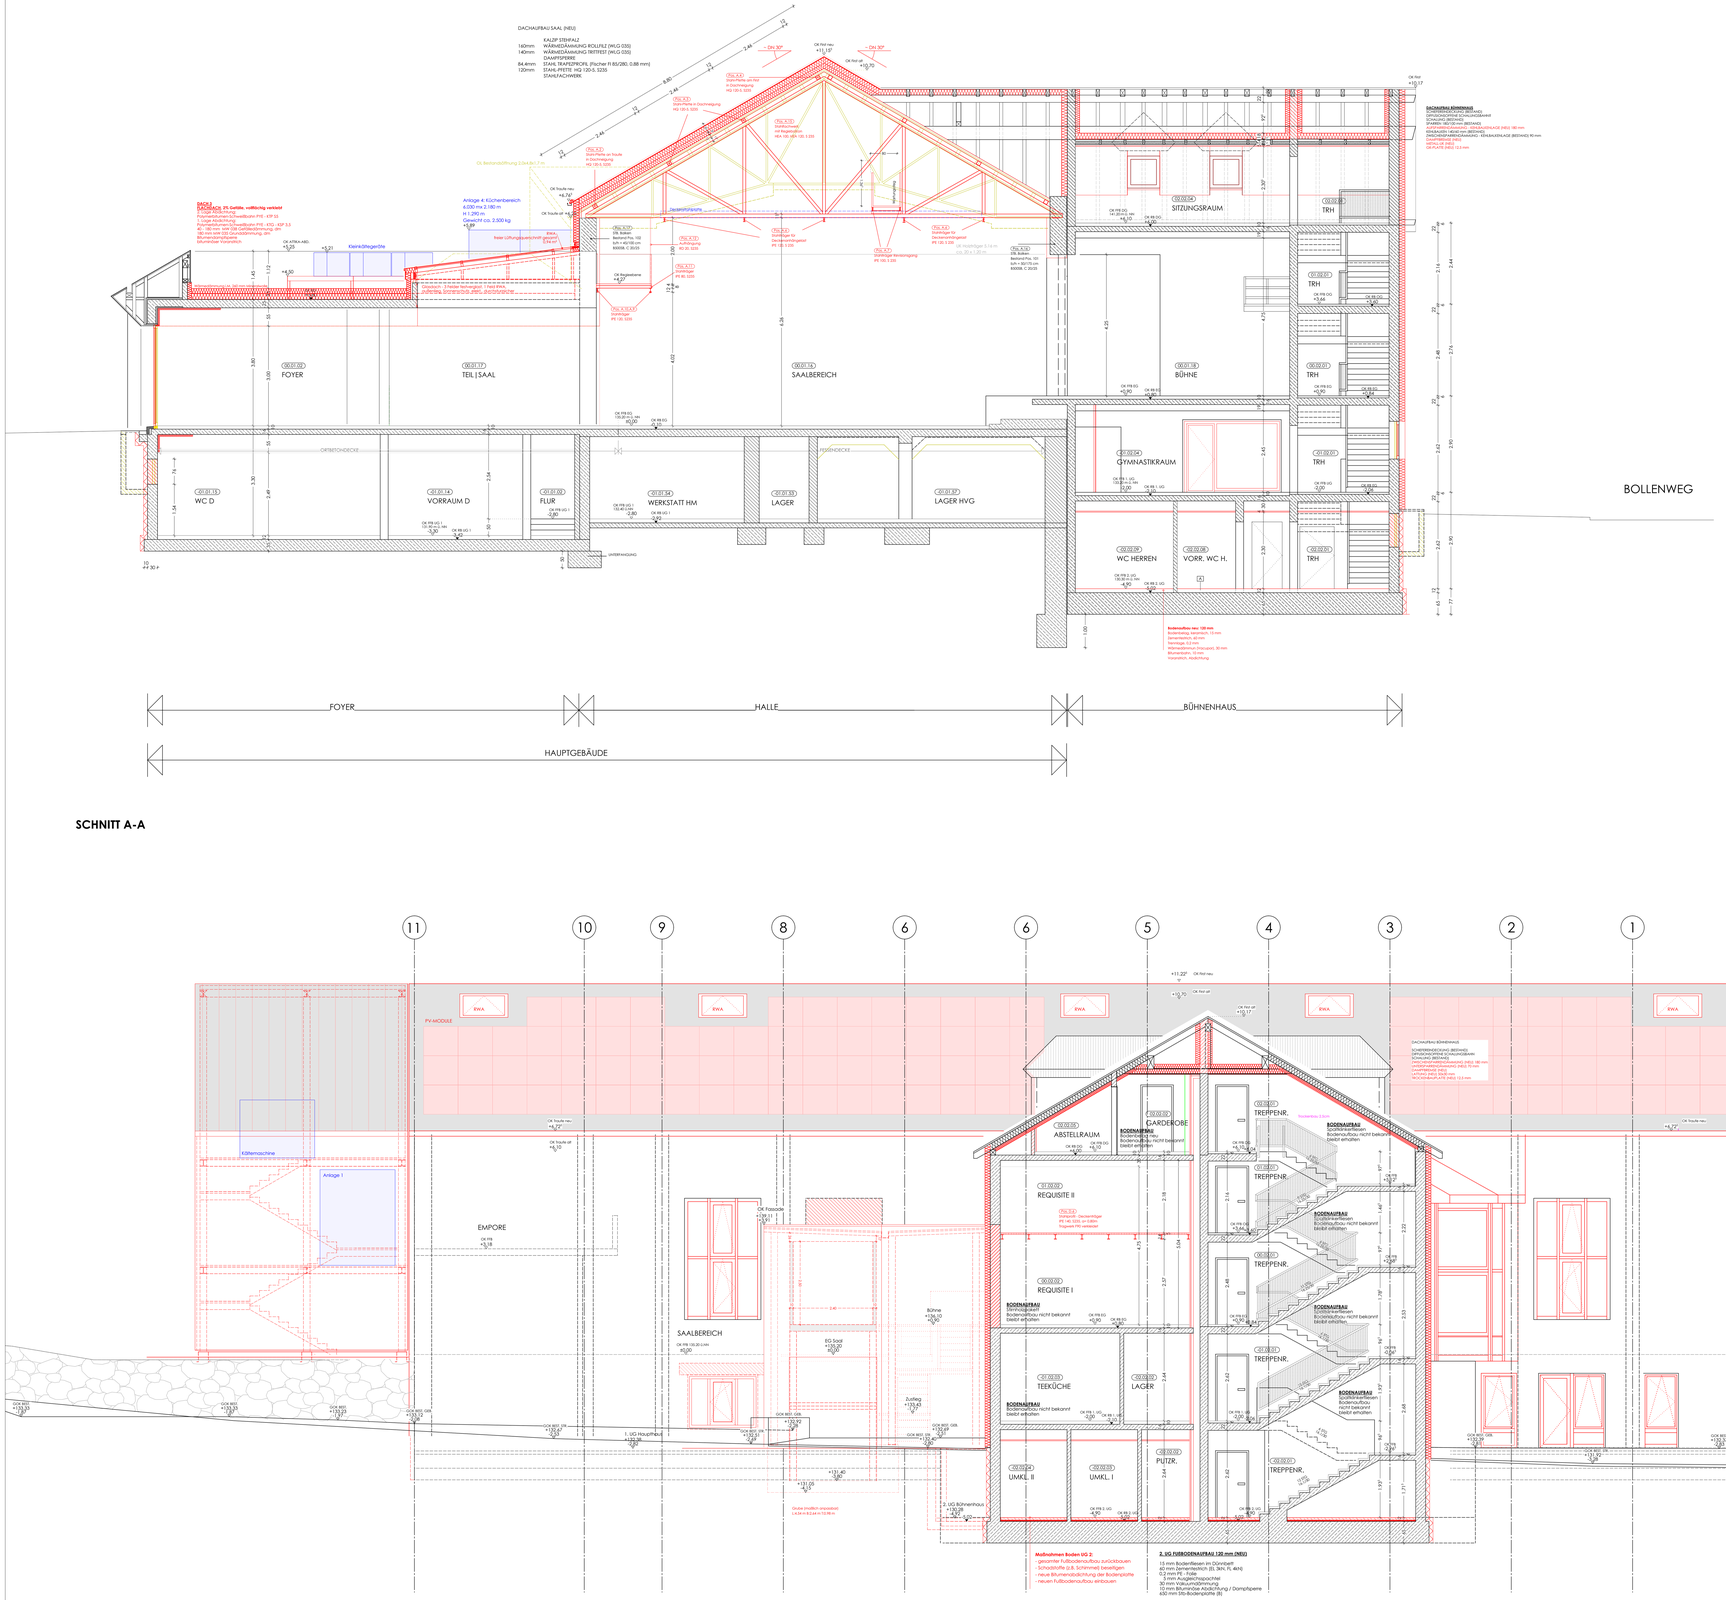

DACHAUFBAU SAAL (NEU)
KALZIP STEHFALZ
160mm WÄRMEDÄMMUNG ROLLFILZ (WLG 035)
140mm WÄRMEDÄMMUNG TRITTFEST (WLG 035)
DAMPFSPERRBAHN
84,4mm STAHL TRAPEZPROFIL (Fischer FI 85/280, 0.88 mm)
120mm STAHL-PFETTE: HEA 120-S, S235
STAHLFACHWERK
DACHAUFBAU BÜHNENHAUS
SCHWERBEDACHUNG (BESTAND)
DRUCKSCHEIBTENDE SCHALUNGSBRÄHEN
DAMPFSPERRBAHN
HARTSCHAUMPLATTENDÄMMUNG (MEDI) 180 mm
DRUCKSCHEIBTENDE SCHALUNGSBRÄHEN (MEDI) 70 mm
DAMPFSPERRBAHN (MEDI)
HOLZBALKEN / MEHRSCHICHTHOLZ (MEDI) 160 mm
DACHSCHALUNG (BESTAND) - VERMUTLICH HOLZ
DACHFENSTER (NEU)
VELUX GIL 3082
U-WERTE (NEU) 1,0 W/m²K
DACHAUFBAU BÜHNENHAUS
SCHWERBEDACHUNG (BESTAND)
DRUCKSCHEIBTENDE SCHALUNGSBRÄHEN
DAMPFSPERRBAHN
HARTSCHAUMPLATTENDÄMMUNG (MEDI) 180 mm
DRUCKSCHEIBTENDE SCHALUNGSBRÄHEN (MEDI) 70 mm
DAMPFSPERRBAHN (MEDI)
HOLZBALKEN / MEHRSCHICHTHOLZ (MEDI) 160 mm
DACHSCHALUNG (BESTAND) - VERMUTLICH HOLZ (MEDI) 90 mm
DACHFENSTER (NEU)
VELUX GIL 3082
U-WERTE (NEU) 1,0 W/m²K
BACH
DACHRINNE: 2% Gefälle, vollflächig verklebt
Flüssigkunststoffabdichtung
Trennlagenvlies 2x
Polyethylenfolie/Dampfbremse
Trockenbauplatte/Schalung
Unterkonstruktion
Dämmung: Mineralwolle
Unterdeckbahn
Dachhaut: Titanzink
Attika
Anlage 4: Küchenbereich
6.050 mm x 2.180 m
H = 290 m
Gewicht ca. 2.500 kg
Kleine Dreiergitter
freier Lüftungsquerschnitt gemäß Herstellervorgaben
Lüftungsöffnung, Durchmesser 200, gegen Eindringen von Tieren gesichert
Kühlmaschine
Anlage 1
PV-MODULE
EMPORE
SAALBEREICH
Bühne
EG Saal
Zuzieg
1. UG Hauptniveau
2. UG Bühnenhaut
Grube (maßlich unspezifiziert)
Maßnahmen Boden UG 2:
- gesamter Fußbodenaufbau zurückbauen
- Schadstoffe (z.B. Schimmel) beseitigen
- neue Bitumenabdichtung der Bodenplatte
- neuen Fußbodenaufbau einbauen
2. UG FUßBODENAUFBAU 120 mm (NEU)
15 mm Bodenfliesen im Dünnbett
55 mm Zementestrich (EL 36N/ FL 4kN)
0,2 mm PE - Folie
3 mm Ausgleichsschicht
30 mm Trittschalldämmung
10 mm Bitumenbox AUSRÜSTUNG / Dampfsperre
650 mm Sto-Bodenplatte (B)
BODENAUFBAU
Bodenbeläge entfernen
Bodenaufbau nicht bekannt
bleibt erhalten
TREPPENR.
GARDEROBE
ABSTELLRAUM
REQUISITE II
REQUISITE I
TEEKÜCHE
LAGER
UMKL. II
UMKL. I
PUTZR.
SITZUNGSRAUM
TRH
BÜHNE
GYMNASTIKRAUM
WC HERREN
VORR. WC H.
FOYER
TEIL I SAAL
WERKSTATT HM
VORRAUM D
FLUR
WC D
LAGER HVG
OKFF EG +0,00
OKFF 1.OG +3,84
OKFF 2.OG +7,68
OKFF DG +11,52
OKFF 1.UG -3,84
OKFF 2.UG -7,68
OKRF +13,17
OKFF BÜHNE +4,90
OKFF GYMNASTIKRAUM +2,90
OKFF WC HERREN +2,90
OKFF WC D +2,90
OKFF FOYER +2,90
OKFF VORRAUM D +2,90
OKFF FLUR +2,90
OKFF WERKSTATT HM +2,90
OKFF LAGER +2,90
OKFF LAGER HVG +2,90
OKFF SAALBEREICH +0,00
OKFF TEIL I SAAL +0,00
OKFF FOYER +0,00
OKFF 1.UG HAUPTNIVEAU +130,26
OKFF 2.UG BÜHNENHAUT +126,38
OKFF 2.UG +126,38
OKFF 1.UG +130,26
OKFF EG +134,10
OKFF 1.OG +137,94
OKFF 2.OG +141,78
OKFF DG +145,62
OKFF BÜHNE +134,10
OKFF GYMNASTIKRAUM +137,00
OKFF WC HERREN +137,00
OKFF WC D +137,00
OKFF FOYER +137,00
OKFF VORRAUM D +137,00
OKFF FLUR +137,00
OKFF WERKSTATT HM +137,00
OKFF LAGER +137,00
OKFF LAGER HVG +137,00
OKFF SAALBEREICH +135,10
OKFF TEIL I SAAL +135,10
OKFF FOYER +135,10
OKRF +145,62
OKFF SITZUNGSRAUM +141,78
OKFF TRH +141,78
OKFF TRH +145,62
OKFF TRH +137,94
OKFF TRH +137,00
OKFF TRH +137,00
OKFF TRH +137,00