

Boden
Geschoss
Raum


Bauteilkatalog

Typ **BO320.BB10.sL**

Erdgeschoss

Technikraum / Trockenraum

- | | |
|--|-------------|
| 4 2-komponenten-Epoxidharz-Dispersion, Rutschhemmung R9, zweischichtiger Auftrag | 0,002 m |
| 3 Ausgleichsspachtelung auf Teilflächen nach Notwendigkeit | 0,005 m |
| Gewerkeübergang Estrich / Bodenbelag | |
| 2 Verbundestrich nach DIN 18560-3 | 0,033 m |
| Zementestrich CT-C35 nach DIN 13813 | |
| Erhöhte Ebenheit nach DIN 18202 - Tab. 3, Zeile 4 entspr. Übersicht | |
| 1 ggf. Untergrundvorbereitung; Kugelstrahlen oder Einbau von Haftbrücken | |
| Gewerkeübergang Rohbau / Estrich | |
| 0 Stahlbeton nach Angabe der Statik | 1,000 m |
| Ebenheit DIN 18202 - Tab. 3, Zeile 2a | |
|
Aufbaudicke Boden (ohne Stahlbeton) |
0,040 m |

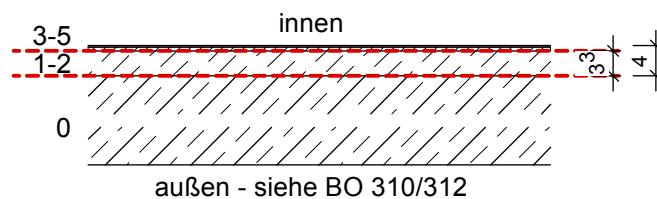

Brandschutz:

Bauphysik:

Sonstiges: Nutzlasten bemessen nach DIN 1991-1-1
Einordnung Kategorie E, Lagerräume
FL Flächenlast: **15 kN/m²**
EL Einzellast: **10 kN**

Aufstellung der Leichtbautrennwände auf Verbundestrich entsprechend Übersichtsplan.

Ausgang LV - 21.01.26

Meßstab / Format	1:10	DIN A4
gez.	JWi	
Dateiname	BattL3_BTK_BO_JW.vwx	
Plannummer	706_5_--_DE_--_--_01_BTK_BO320.BB10.sL	Datum 15.01.26
Planinhalt	BTK BO 320.BB10.sL	
Projekt	Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie Heisenbergstraße, 48149 Münster	
Bauherr	Technologieförderung Münster GmbH Mendelstraße 11, 48149 Münster	

BOLLES+WILSON

BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG ++++++
Hafenweg 16 + + + D-48155 Münster ++++++
T +49 (0)2 51/4 82 72-0 ++++++ F 4 82 72-24
info@bolles-wilson.com ++++++