


Wand
Geschoss
Raum

Bauteilkatalog
Typ IW230.2.175S
EG - 5.OG
Schachtwand Turmgebäude / Schacht 1.OG Labor

nichttragendes Mauerwerk nach DIN 4103-1 mit Brandschutzanforderung F90

- 1 Schacht: o.A.
- 0 Mauerwerk aus Kalksandstein - Planstein 6DF nach DIN 20000-402 0,175 m
Steinfestigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse $\geq 1,8$
für späteren Putzauftrag, DBM nach DIN EN 998-2/DIN V 18580
mit Leichtzuschlag nach DIN EN 13055-1
in Verbindung mit DIN V 20000-412
z.B. KS-R 12-1,8-6 DF (248/175/248)
Erhöhte Toleranz nach DIN 18202, Tabelle 3 Zeile 6
- 1 Sichtseite: Spachtelung mit Vlieseinbettung, leicht Q2, Anstrich 0,005 m
- Aufbaudicke Wand 0,180 m

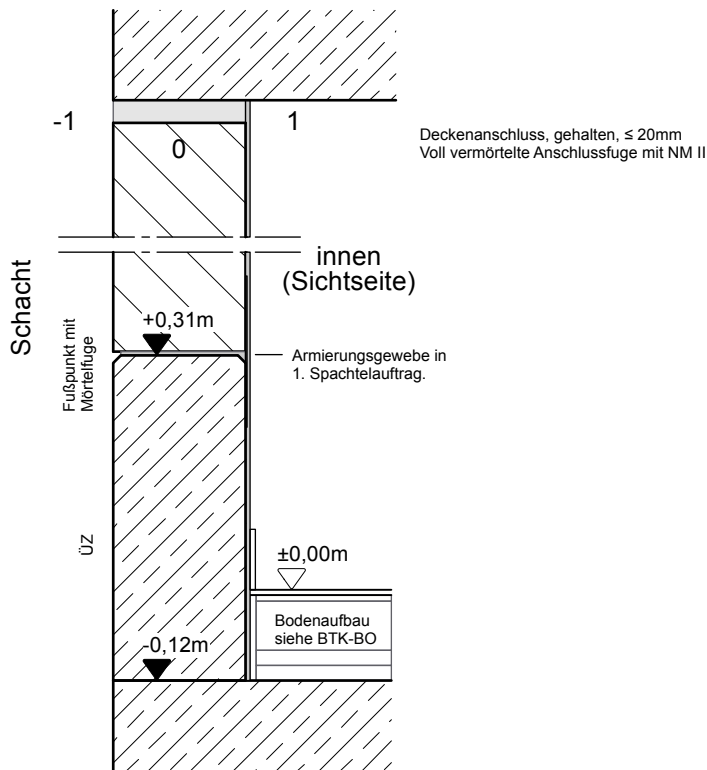

Schallschutz:

Brandschutz: F90

Wärmeschutz:

Sonstiges:

Planausgang VE370 - 13.05.26

Meßstab / Format	1:10 DIN A4
gez.	JWi
Dateiname	BattL3_BTK_IW_JW.vwx
Plannummer	706_5_--_DE_--_01_BTK IW230.2.175S
Datum	22.05.25
Planinhalt	
Projekt	Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie Heisenbergstraße, 48149 Münster
Bauherr	Technologieförderung Münster GmbH Mendelstraße 11, 48149 Münster

BOLLES+WILSON

BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG
Hafenweg 16 + + + D-48155 Münster + + + + +
T +49 (0)2 51/4 82 72-0 + + + + + F 4 82 72-24
info@bolles-wilson.com + + + + +

BTK IW230.2.175S