



BO 1.2 - GESCHLIFFENER ESTRICH	19,0 cm
Geschliffener Sichtestrich, CT C 40 F 6, SW1, Überdeckung	5,7 cm
Heizschlaufen (Ø = 20mm) inkl. Stahlgittermatte	2,6 cm
Trennlage	
Trittschalldämmung MW	3,5 cm
dynamische Steifigkeit ≤ 10 MN/m³	
Zusammendrückbarkeit ≤ 2mm	
Ausgleichsschüttung	1,0 cm
Schüttung, elastisch gebunden (m' ca. 90kg/m²)	6,0-6,2 cm
Brettsper Holzdecke, 7-schichtig	26,0 cm
Gesamt:	44,0 cm

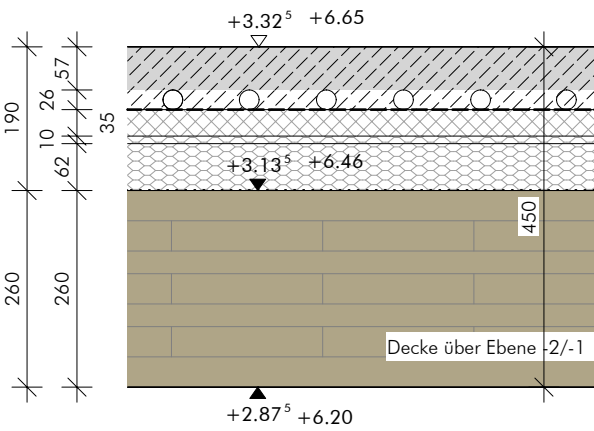

BO 1.2

Einbauort: Decke über Ebene -1 und -2 - Verkehrsflächen
Lotrechte Nutzlasten C3: FL 5kN/m², EL 4kN
Anf. Brandschutz: REI 90
Rauchdichtigkeit gem Holzbaurichtlinie:
Hohlraumfreier Fußboden


BO 1.1 - GESCHLIFFENER ESTRICH	14,0 cm
Geschliffener Sichtestrich, CT-C-40-F6	6,5 cm
Trennlage	
Trittschalldämmung nicht brennbar	2,5 cm
dynamische Steifigkeit ≤ 30 MN/m³	
Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm	
Wärmedämmung nicht brennbar für T2 Nutzlasten	4,5 cm
Bauteilabdichtung	0,5 cm
Stahlbetondecke	30,0 cm
Gesamt:	44,0 cm

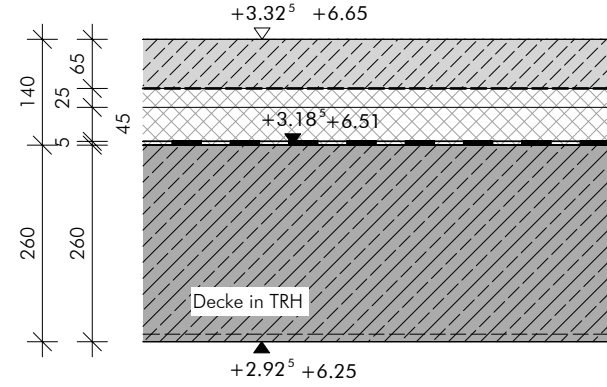

BO 1.1

Einbauort: Hauptpodeste in Treppenhäusern
Lotrechte Nutzlasten T2 : FL 5kN/m², EL 2kN
Anf. Brandschutz: nicht brennbar


BO 2.2 - LINOLEUM	19,0 cm
Linoleum Bahnenbelag, inkl. Kleber	0,5 cm
Heizestrich, F6, Überdeckung	6,0 cm
Heizschlaufen (Ø = 20mm) inkl. Stahlgittermatte	2,6 cm
Trennlage	
Trittschalldämmung MW	
dynamische Steifigkeit ≤ 10 MN/m³	3,5 cm
Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm	
Schüttung, elastisch gebunden (m' ca. 90kg/m²)	6,0-6,3 cm
Brettsper Holzdecke, 7-schichtig	26,0 cm
Gesamt:	44,0 cm

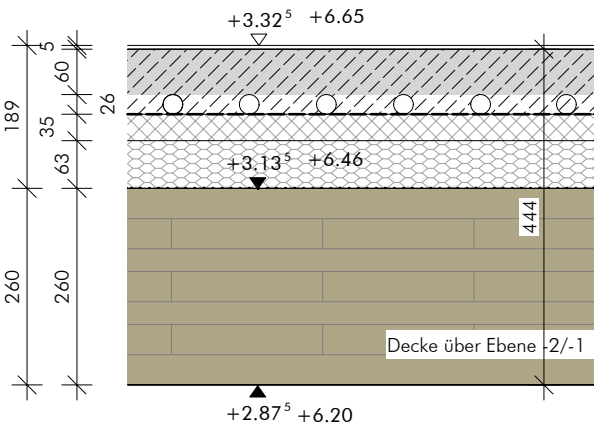

BO 2.2

Einbauort: Decke über Ebene -1 und -2 - Gruppenräume
Lotrechte Nutzlasten C1: FL 3kN/m², EL 4kN
Anf. Brandschutz: REI 90
Rauchdichtigkeit gem Holzbaurichtlinie:
Hohlraumfreier Fußboden


BO 2.5 - LINOLEUM	18,0 cm
Linoleum Bahnenbelag, inkl. Kleber	0,7 cm
Zementestrich F6-, Nenndicke	6,0 cm
Trennlage	
Trittschalldämmung MW	5,0 cm
dynamische Steifigkeit ≤ 10 MN/m³	
Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm	
Schüttung, elastisch gebunden (m' ca. 90kg/m²)	6,3 cm
Brettsper Holzdecke, 7-schichtig	26,0 cm
Gesamt:	44,0 cm

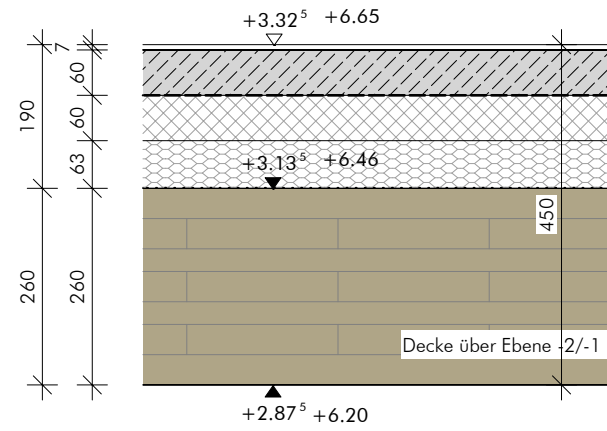

BO 2.5

Einbauort: Decke über Ebene -1 und -2 - Technik
Lotrechte Nutzlasten C1: FL 3kN/m², EL 4kN
Anf. Brandschutz: REI 90
Rauchdichtigkeit gem Holzbaurichtlinie:
Hohlraumfreier Fußboden


BO 2.4 - LINOLEUM ABLEITFÄHIG	19,0 cm
Linoleum Bahnenbelag, ableitfähig	0,5 cm
Kupfereinlage	
Heizestrich, F6, Überdeckung	6,0 cm
Heizschlaufen (Ø = 20mm) inkl. Stahlgittermatte	2,6 cm
Trennlage	
Trittschalldämmung MW	
dynamische Steifigkeit ≤ 10 MN/m³	3,5 cm
Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm	
Schüttung, elastisch gebunden (m' ca. 90kg/m²)	6,0-6,3 cm
Brettsper Holzdecke, 7-schichtig	26,0 cm
Gesamt:	44,0 cm

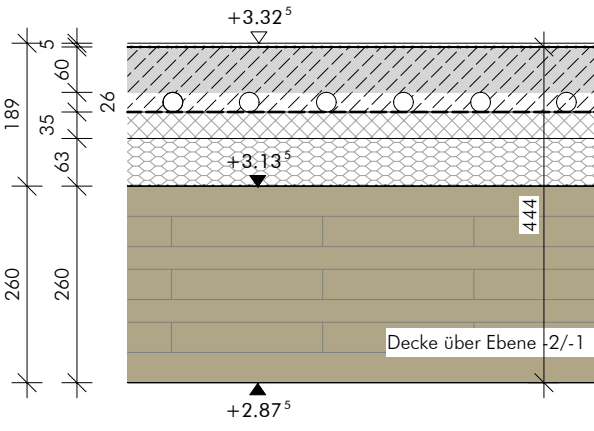

BO 2.4

Einbauort: EDS Raum, Ebene -1
Lotrechte Nutzlasten C1: FL 3kN/m², EL 4kN
Anf. Brandschutz: REI 90
Rauchdichtigkeit gem Holzbaurichtlinie:
Hohlraumfreier Fußboden


BO 3.2 - BODENFLIESE	19,0 cm
Bodenfliese, Rutschhemmung R10	1,4 cm
Dünnbettkleber, Verbundabdichtung nach DIN 18534	
Heizzementestrich F6, Überdeckung	6,0cm
Heizschlaufen (Ø = 20mm) inkl. Stahlgittermatte	2,6 cm
Trennlage	
Trittschalldämmung MW	3,0 cm
dynamische Steifigkeit ≤ 10 MN/m³	
Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm	
Schüttung, elastisch gebunden (m' ca. 90kg/m²)	6,0 cm
Brettsper Holzdecke, 7-schichtig	26,0 cm
Gesamt:	44,0 cm

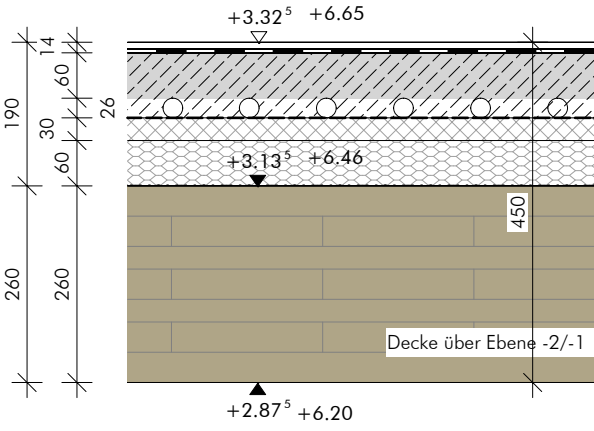

BO 3.2

Einbauort: Decke über Ebene -1 und -2 - WCs
Lotrechte Nutzlasten C1: FL 3kN/m², EL 4kN
Anf. Brandschutz: REI 90
Rauchdichtigkeit gem Holzbaurichtlinie:
Hohlraumfreier Fußboden
Wassereinwirkungsklasse: W1-I,W2-I

BO 1.2 - GESCHLIFFENER ESTRICH	14,0 cm
Geschliffener Sichtestrich, CT-C-40-F6, Überdeckung	6,5 cm
Heizschlaufen (Ø = 20mm)	2,0 cm
Trennlage	
Trittschalldämmung mit FBH Trägerplatte	2,5 cm
EPS WL 045	
dynamische Steifigkeit ≤ 30 MN/m³	
Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm	
Wärmedämmung	3,0 cm
EPS WL 035	
Stahlbetondecke	40,0 cm
Gesamt:	54,0 cm

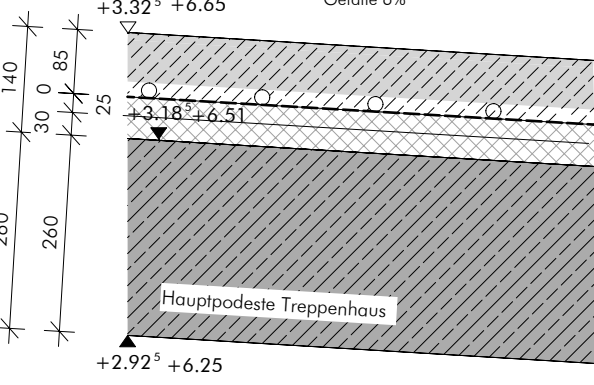

BO 1.2

Einbauort: Decke über Ebene -2,-1 - Rampe
Lotrechte Nutzlasten C3: FL 5kN/m², EL 4kN
Anf. Brandschutz: REI 90



±0,00 = 212,59 m ü. NN ALLE MASSE SIND AN ORT UND STELLE ZU PRÜFEN.

Index	Datum	Planausgabe	Bearb.
a	07.08.2026	Planerstellung	
b			
c			
d			

NEUBAU HORTGEBÄUDE DER EICHENDORFFSCHULE VEITSHÖCHHEIM

Flurstücknummer: 1340 - Günterslebener Straße 41 in 97209 Veitshöchheim

Planname EDS_ARC_H6_DT_BO_04_BODENAUFBAUTEN_EBENE -1,0		Index a
Planinhalt FUSSBODENAUFBAUTEN - EBENE -1,0		
 BAUHERR: GEMEINDE VEITSHÖCHHEIM VERTRETEN DURCH 1.BGM HERR J. GÖTZ ERWIN-VORNBERGER-PLATZ 1 97209 VEITSHÖCHHEIM		
GEZ:	PROJEKT-NR.: 8.19	FORMAT: 420 mm x 594 mm
MASSSTAB:		DATUM: 28.08.2026