


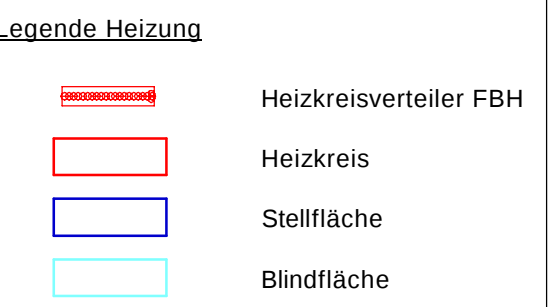

Nr.	HK	mbar	xg/h	EN _{VE}
1	228 Klasse 14 3	5	25,3	< 1
2	228 Klasse 14 2	6	26,1	< 1
3	228 Klasse 14 1	6	26,6	< 1
4	228 Klasse 14 4	4	22,7	< 1
5	227 Klasse 13 2	11	38,6	< 1
6	227 Klasse 13 3	9	35,7	< 1
7	227 Klasse 13 1	13	41,2	< 1
8	227 Klasse 13 4	13	40,5	< 1

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	229 Klasse 15 4	10	38,9	< 1
2	229 Klasse 15 1	11	40,2	< 1
3	229 Klasse 15 2	12	41,5	< 1
4	229 Klasse 15 3	8	35,7	< 1
5	230 Gruppe 08 1	10	35,6	< 1
6	230 Gruppe 08 2	10	35,3	< 1
7	232 Rückzug 3	48	92,3	3
8	232 Rückzug 1	53	96,1	3
9	232 Rückzug 2	54	96,5	3
10	233.1 WC M 1	13	49,7	1,5

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	231 Klasse 16 3	31	63.1	2.5
2	231 Klasse 16 2	35	65.9	2.5
3	231 Klasse 16 1	35	66	2.5
4	231 Klasse 16 4	21	54.7	2

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	226 Gruppe 07 1	22	49,5	3
2	226 Gruppe 07 2	19	46,8	3
3	225 Gruppe 06 1	6	29,1	1,5
4	225 Gruppe 06 2	7	30,2	1,5
5	2FL2 Flur 02 4	11	43,6	2,5
6	2FL2 Flur 02 3	29	63,7	3
7	2FL2 Flur 02 2	17	51,8	3
8	2FL2 Flur 02 1	21	56,4	3
9	2FL2 Flur 02 5	22	56,6	3

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	223 Klasse 11 2	4	24,2	< 1
2	223 Klasse 11 3	5	25,5	< 1
3	223 Klasse 11 4	6	27,1	< 1
4	223 Klasse 11 1	4	22,6	< 1
5	224 Klasse 12 3	11	38,9	2
6	224 Klasse 12 2	9	35,4	1,5
7	224 Klasse 12 4	12	39,7	2
8	224 Klasse 12 1	11	38,7	2

Nr.	HK	mbar	kg/m	EN _{VG}
1	235.2 WC J 1	14	50.8	2.5
2	221 Gruppe 05 1	7	28.4	< 1
3	221 Gruppe 05 2	7	28.4	< 1
4	222 Klasse 10 2	5	27.8	< 1
5	222 Klasse 10 3	9	33.3	1.5
6	222 Klasse 10 4	7	30.8	1.5
7	222 Klasse 10 1	6	29.2	< 1

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	220 Klasse 09 2	20	48.8	3
2	220 Klasse 09 3	21	49.8	3
3	220 Klasse 09 4	21	49.9	3
4	220 Klasse 09 1	13	42.1	2.5

Nr.	HK	mbar	kg/h	$\dot{E}N_{ve}$
1	2FL1 Flur 01 7	3	17.4	< 1
2	2FL1 Flur 01 6	3	17.1	< 1
3	2FL1 Flur 01 5	3	17.2	< 1
4	2FL1 Flur 01 4	3	16.1	< 1
5	2FL1 Flur 01 3	2	16.1	< 1
6	2FL1 Flur 01 2	3	16.5	< 1
7	2FL1 Flur 01 1	3	17.2	< 1
8	2FL1 Flur 01 8	1	12.7	< 1
9	2FL1 Flur 01 11	1	9.5	< 1
10	2FL1 Flur 01 10	3	18.1	< 1
11	2FL1 Flur 01 9	3	17.3	< 1

 **Ingenieurbüro Frank Fuchs**
Technische Gebäudeausrüstung
Clameystraße 14 · 16 * 63571 Geinhausen
Telefon 06051 / 6 86 66 * Telefax 06051 / 6 92 39
E-Mail: info@fuchs-ingenieure.de

Planinhalt	Grundriss 2. Obergeschoss - Fußbodenheizung
------------	---

Projekt-Nr.	919 24	Datum	22.09.2025	Leistungsphase	Ausführungsplan
Gewerke	H	Gezeichnet/Geprüft	FF	CAD-File	PMS_NB_A TGA GR E02 00 LP5 F B
Maßstab	1:50	Format	A0	Blatt-Nr.	PMS NB A HZG FBH E02 00 LP5 F B