

GT 301 = Float / Float;  
GT 302 = VSG / VSG TRAV;  
GT 303 = Float / VSG Brüstung 2m;  
GT 304 = VSG / VSG Brüstung 2m außen;  
GT 305 = Float / Float + Sonnenschutz;  
GT 306 = VSG / VSG TRAV + Sonnenschutz;  
GT 307 = Float / VSG Brüstung + Sonnenschutz;  
GT 308 = VSG / VSG Brüstung 2m + Sonnenschutz;


|     |                                                   |                                                                                         |                       |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FFB | Fensterrahmen                                     |  BRK | Bauzug Rohbauteile    |
| FRB | Fensterrahmen                                     |  BRK | Bauzug Fertigbauteile |
| BE  | Bodeneneinfuß                                     | HK                                                                                      | Heizkörper            |
| BRH | Brüstungshöhe                                     | HKV                                                                                     | Heizkreisverteiler    |
| DA  | Dachstuhl                                         | RHS                                                                                     | Rohrleitung           |
| DF  | Deckenlage                                        | STG                                                                                     | Steigung              |
| KV  | Keller                                            | Regenr                                                                                  | Regenrohr             |
| UZ  | Unterzug                                          | GK                                                                                      | Gekantet              |
| UZ  | Unterzug                                          | GKI                                                                                     | Gekantet imprägniert  |
| UZ  | Unterzug                                          | GP                                                                                      | Gewand                |
| LH  | Leichte Höhe                                      | PRF                                                                                     | Platten-Regel-Fassade |
| RH  | Raumhöhe                                          | VWI                                                                                     | Vorwand               |
| FL  | Umfang                                            | IK                                                                                      | IK-Installationswand  |
|     |                                                   | SB                                                                                      | Sichtbeton            |
| F   | Festverglasung                                    | AK                                                                                      | Aussenkante           |
| D   | Drehflügel                                        | OK                                                                                      | Oberkante             |
| DK  | Drehkopf Flügel                                   | UK                                                                                      | Unterkante            |
| KV  | Kopfflügel                                        | VK                                                                                      | Vorderkante           |
| SG  | Sattiniertes Glas                                 | TP                                                                                      | Tiefpunkt             |
|     |                                                   | HP                                                                                      | Hauptpunkt            |
| DS  | dichtschließend                                   |                                                                                         |                       |
| DSS | dichtschließend                                   |                                                                                         |                       |
| RS  | Reuchschutz                                       |                                                                                         |                       |
| F90 | feuerhemmende Wand                                |                                                                                         |                       |
| F90 | feuerbeständige Wand                              |                                                                                         |                       |
| T30 | feuerhemmende Brandschutztür                      |                                                                                         |                       |
| T30 | feuerbeständige Brandschutztür                    |                                                                                         |                       |
| RW  | Retungsweg                                        |                                                                                         |                       |
| -   | +/- 0,00m = ± 16,18 m NN                          |                                                                                         |                       |
| -   | Alle Türschwenkbereichen beziehen sich auf OK FFB |                                                                                         |                       |
| -   | Alle Brüstungsbereichen beziehen sich auf OK FFB  |                                                                                         |                       |
| BRH | Brüstungshöhe Fertig                              |                                                                                         |                       |
| BRH | Brüstungshöhe Rohbau                              |                                                                                         |                       |

**Alle Angaben HLSE sind mit den Angaben/Pläne der Fachplanung abzustimmen**

**ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN UND MIT DEN ANGABEN DES STATISCHEN ÜBEREINSTIMMEN**

| ID | DATUM    | NAMM | ANMERKUNG                                                                                         | FIRMA     |
|----|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |          |      |                                                                                                   |           |
|    |          |      |                                                                                                   |           |
|    |          |      |                                                                                                   |           |
|    |          |      |                                                                                                   |           |
|    |          |      |                                                                                                   |           |
|    |          |      |                                                                                                   |           |
|    |          |      |                                                                                                   |           |
|    |          |      |                                                                                                   |           |
| e  | 01.04.26 | DOUT | Herstellung Stahlsitzbank hinter Fenster, Anpassung Maße                                          | KULLA ACO |
| f  | 19.03.26 | JAI  | Außenherge Stahl angepasst                                                                        | KULLA ACO |
| c  | 23.01.26 | SF   | Trennfüge WDVS eingesetzt                                                                         | KULLA ACO |
| b  | 21.01.26 | SF   | Angaben AK Füllmaterialdämmung + Kastenabstimmung<br>Feuerwiderstände und Schutzklassen abgefragt | KULLA ACO |
| a  | 10.07.25 | DOUT | Anpassung Brüstung als Stahlblech + Fenster Treppenaum                                            | KULLA ACO |

## LP05 - Ausführungsplanung

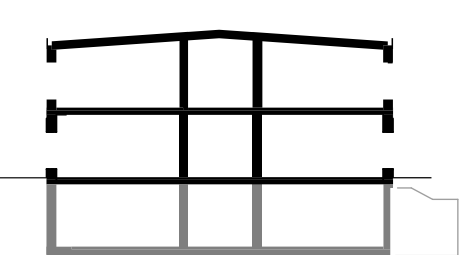

**Kulla Architektur GmbH**  
Hauptstraße 29  
65795 Hattersheim am Main  
tel.: 06190 99 00 90  
fax.: 06190 99 00 99  
mail@kulla-architekten.de

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Planstand: xx.xx.xxxx | Plott: 18.05.2026 |
|-----------------------|-------------------|

|          |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| Maßstab: | Blattgröße: | PlanNr.:     |
| 1:50     | A0          | AP50 AN302_e |