

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Inhaltsverzeichnis	Seite:
OZ (LV-Gruppe)	
T R O C K E N B A U A R B E I T E N	3
A ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	3
1. Allgemeine Angaben	3
1.1 Baubeschreibung	3
1.2 Kontakt	5
2. Angaben zur Baustelle	5
2.1 Zufahrt / Erschließung / Baustelleneinrichtung	5
2.2 Bauwasser / Baustrom	6
2.3 Sanitäreinrichtungen	6
2.4 Bauabfälle	6
2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz /	7
2.6 Unterbrechung durch Witterung	7
2.7 Arbeitszeiten	7
2.8 Gerüste	7
2.9 Fachbauleiter	7
2.10 Baustellentagebuch	7
2.11 Baubesprechungen	8
2.12 Termin- und Arbeitsablaufplanung	8
2.13 Prüfzeugnisse / Zulassungen	8
2.14 Aufmaßpläne	8
3. Leistungsumfang	8
3.1 Leistungsumfang	8
B ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN	9
1.1 Allgemein / Grundlage	9
1.2 Planungsunterlagen / Detailskizzen	9
1.3 Nebenleistungen	9
1.4 Schutzmaßnahmen	9
1.5 Material	9
1.6 Ausführung	10
C LEISTUNGSBESCHREIBUNG	10
1 Trockenbauarbeiten	11

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
1. 1	Baustelleneinrichtung und Gerätschaften	11
1. 2	GK-Wände/ Verkleidungen	15
1. 3	Abgehängte Decken, Laibungsverkleidung Lichtkuppeln	40
1. 4	Brandschutzverkleidungen Stahlträger	61
1. 5	Stundenlohnarbeiten	65

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

TROCKENBAUARBEITEN

Dieses Leistungsverzeichnis gliedert sich wie folgt:

A ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

B ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

C LEISTUNGSBESCHREIBUNG

A ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1.1 Baubeschreibung

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung der Sporthalle der Albert-Einstein-Schule, Ober der Röth 1-5, 65824 Schwalbach am Taunus, Flur 39, Flurstück 14/3.

Die Sporthalle einschl. der dazugehörenden Umkleide- und Nebenräume ist als eingeschossiges Gebäude konzipiert. Das Gebäude wurde in massiver Bauweise errichtet. In dem eingeschossigen Bestandsgebäude befinden sich die 3-Feld-Sporthalle, Geräteräume, Dusch- und WC-Anlagen für Kinder und Lehrer sowie diverse Nebenräume wie Lager- und Technikräume.

Auf einer versetzten Ebene über dem EG befindet der Eingangsbereich für Besucher incl. dazugehöriger Sanitärräume und eine Tribüne, die aktuell für die Nutzung von 200 Personen begrenzt ist. Die ausziehbare Tribüne soll zukünftig durch die maximal mögliche Personenanzahl genutzt werden können. Dies entspricht einer Anzahl von 420 Personen. Gemeinsam mit der Anzahl von 30 Sportlern beträgt die Zahl aller Nutzer maximal 450 Personen.

Die Sporthalle ist einzuordnen in die Gebäudeklasse 3, Sonderbau. Das Gebäude bleibt in seinem Bestand grundsätzlich erhalten. Die erforderlichen Änderungen sind den beiliegenden Plänen zu entnehmen.

Räumliche Änderungen:

Das im Bestand vorh. Beh.-WC (Achsen A-B/4-5) entspricht nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Aus diesem Grund wird die Nutzung der Räume Beh.-WC und Putzmittelraum (Achse A-B/8) untereinander getauscht.

Der im Bestand vorh. Heizraum (Achse A-B/2) wird durch zwei Trennwände in die Bereiche Technik-Elektro, Technik-Heizung und Technik-Sanitär unterteilt.

Der im Bestand vorh. Konditionsraum (Achse A-B/8) wird zum Technikraum umgenutzt. Von diesem Raum wird ein weiterer kleiner Raum für die SAA-Anlage (Sprachalarmanlage) abgetrennt.

Der Raum für die Lüftungstechnik befindet sich im Bestand im Bereich Achse B/3-4. Im Zuge der Sanierungsmaßnahme und der Nutzungsänderung erhält das Gebäude zwei neue Lüftungsanlagen. Der ehemalige Lüftungsraum wird zukünftig als Lagerraum genutzt.

Die im Bereich der Tribüne vorhandene Regiekanzel wird zurückgebaut.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

Konstruktive und bauliche Änderungen:

In Folge der Nutzungsänderung der Sporthalle als Versammlungsstätte sind bauliche Änderungen erforderlich. Die lichte nutzbare Breite von vorh. Türen im Bereich von Flucht- und Rettungswegen muss an die Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept angepasst werden.

Die Türöffnungen aus der Sporthalle in die Flure des angrenzenden Umkleidetraktes (Achse B) müssen verbreitert werden. Gleiches gilt auch für die Tür zwischen der Tribüne und dem Flur/ der Garderobe (Besuchereingang).

Zur Entfluchtung der Sporthalle muss eine zusätzliche Notausgangstür in der Außenwand der Sporthalle (Achse B-C/2) angelegt werden.

Die Anzahl der Lichtkuppeln in der Dachfläche über der Sporthalle soll von 36 auf 18 Stück reduziert werden. Die entstehenden Öffnungen werden mit Stahltrapezblechen geschlossen. In diesem Zusammenhang werden die Dämmung und die Abdichtung dieser Dachfläche erneuert. Die verbleibenden Lichtkuppeln werden erneuert. Von den insgesamt 18 Lichtkuppeln werden sechs Lichtkuppeln zur Entrauchung und zum Wärmeabzug automatisch öffnend ausgeführt (NRWG).

Der Dachaufbau über dem Umkleidetrakt und dem Besuchereingang bleibt unverändert.

Auf dem Dach über der Sporthalle soll eine PV-Anlage installiert werden. Die Wechselrichter werden auf dem Dach montiert.

Als Folge der Nutzungsänderung und im Zuge der Sanierungsmaßnahme werden Wand- und Deckenverkleidungen, der Sporthallenboden sowie die Prallwand erneuert. In der Sporthalle wird eine Deckenstrahlheizung zur Beheizung der Halle eingebaut.

Im Bereich der Anbauten (Umkleiden und Besuchereingang) wird der vorh. Fliesenbelag einschl. Estrich ausgebaut und durch einen neuen Estrich und Fliesenbelag incl. Fußbodenheizung ersetzt. Die vorh. Abhangdecken werden durch neue Abhangdecken ersetzt.

Die Fassade des Bestandsgebäudes bleibt unverändert. Eine energetische Sanierung der Fassade ist nicht vorgesehen. Die Haupteingangstüren des Umkleide- sowie des Besuchertraktes werden erneuert.

Die Beheizung der Sporthalle und der Nebenräume sowie die zentrale Warmwasserbereitung erfolgen über Nahwärme aus der im Hauptgebäude vorhandenen Zentralheizung. Die Wärmeübergabe und weitere Verteilung erfolgt über den Technikraum 00.021.

Für die Trinkwasserversorgung wird ein neuer Hausanschluss hergestellt. Der vorhandene Hausanschluss wird stillgelegt/ zurückgebaut.

Die vorh. Schmutzwasserleitungen werden weiter verwendet und im Inlinerverfahren saniert. Die Entwässerung des Daches über der Sporthalle erfolgt im Bestand innenliegend. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden die Regenfallrohre auf die Fassade gelegt (Druckspiegelentwässerung). Die neuen Fallrohre müssen an die vorh. Grundleitungen angeschlossen werden. Hierfür sind an den Gebäudeecken der Halle die Grundleistungsanschlüsse freizulegen (Tiefbauarbeiten). Entlang der drei Außenwände des Besuchertraktes ist eine neue Grundleitung zu verlegen, welche an die bestehende Grundleitung angeschlossen werden muss. Das Regenwasser soll zur Toilettenspülung genutzt werden. Hierfür wird eine Zisterne im Außengelände eingebaut.

Die Sporthalle erhält eine RLT-Anlage 1 zur Be- und Entlüftung der Halle. Das Zentralgerät wird auf dem Dach über den Nebenräumen aufgestellt.

Die RLT-Anlage 2 wird zur Be- und Entlüftung der Nebenräume vorgesehen und in Raum 00.015 aufgestellt. Die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

Entlüftung der Sanitärräume im Nebengebäude erfolgt dezentral über Dach.

Die Aufteilung der Lüftungsanlagen erfolgte nach wirtschaftlichen und hygienischen Gesichtspunkten im Hinblick auf die unterschiedlichen Nutzungszeiten, Nutzungsanforderungen und Temperaturen in Abhängigkeit der Aufstellmöglichkeiten von Zu- und Abluftgeräten und unter Optimierung der Kanalsysteme.

Im Einzelnen sind folgende Anlagen geplant:

Lüftungsanlage 1 für die Be- und Entlüftung der Sanitärräume zur Abfuhr von Feuchtigkeit und Gerüchen sowie zur Senkung des Jahresprimärenergiebedarfs.

Lüftungsanlage 2 für die Be- und Entlüftung der Halle zur Sicherstellung der Luftqualität sowie zur Senkung des Jahresprimärenergiebedarfs.

Lüftungsanlage 3 für die Be- und Entlüftung der Besucher-WCs zur Abfuhr von Feuchtigkeit und Gerüchen sowie zur Senkung des Jahresprimärenergiebedarfs.

Die Anlagen 1 und 3 erhalten eine Wärmerückgewinnung mittels Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager mit automatischer Bypass-Klappensteuerung. Die Anlage 2 wird mit einer Wärmerückgewinnung über Rotationswärmetauscher ausgestattet.

Die Aufstellung des Lüftungsgeräts für RLT-Anlage 1 erfolgt in einem Technikraum im Erdgeschoss. Das RLT-Gerät für Anlage 2 wird auf dem Flachdach über den Nebenräumen aufgestellt. Hierfür wird auf dem Flachdach eine Stahlrahmenkonstruktion als Standfläche für die Lüftungsanlage montiert. Das RLT-Gerät für Anlage 3 wird im Putzraum im Bereich des Besuchereingangs (EG) aufgestellt.

Die vorhandene Sporthalle (Turnhalle) befindet sich zwischen den Parkplätzen der Schule und dem Hauptgebäude und ist von zwei Seiten durch die Feuerwehr von der Straße Ober der Röth anfahrbar. Auf dem Schulgelände befinden sich weitere Gebäude der Schule.

Die Außenanlagengestaltung umfasst lediglich die Herstellung eines neuen gepflasterten Wegs an der Nordseite der Sporthalle zwischen den Achsen B und C (neuer Ausgang aus der Sporthalle).

1.2 Kontakt

Auftraggeber:

Main-Taunus-Kreis, Der Kreisausschuss
Hochbau- und Liegenschaftsamt
Postanschrift:
Postfach 1480
65704 Hofheim

2.1 Zufahrt / Erschließung / Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt für die Umbau- und Sanierungsarbeiten an der bestehenden Sporthalle der Albert-Einstein-Schule erfolgt über die Straße Ober der Röth von der Sodener Straße kommend. Die Einholung der entsprechenden Genehmigung sowie die Ausführung der erforderlichen Beschilderung erfolgen, falls erforderlich, bauseits durch eine Fachfirma.

Das gesamte Baufeld wird mit einem Bauzaun umschlossen. Lager- und Arbeitsplätze werden, soweit auf der genannten Baustelleneinrichtungsfläche möglich, in Absprache mit der Bauleitung entsprechend der Baustelleneinrichtungsplanung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Im einzelnen benötigte Flächen innerhalb des Baufeldes sind durch den AN im Rahmen der Ortsbesichtigung zu ermitteln und mit der Bauleitung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

abzustimmen. Darüber hinaus gehende Lagerplätze sind Sache des AN. Hierfür erforderliche Genehmigungen hat der AN einzuholen und die Kosten hierfür zu tragen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat, soweit erforderlich, die Genehmigung zur Benutzung der öffentlichen Straße über die o.g. Flächen der Baustelleneinrichtungsplanung hinaus, eigenverantwortlich einzuholen, die evtl. erforderlichen Straßenverkehrsschilder und Absperrungen sind nach Anordnung der Straßenverkehrsbehörde zu liefern, aufzustellen, vorzuhalten und nach Beendigung wieder zu beseitigen.

Die Absicherung der Lagerplätze gegen Diebstahl ist Sache des AN. Eine Baustellenbewachung ist seitens des AG nicht vorgesehen. Sollte der AN eine Baustellenbewachung anstreben, so ist diese in eigener Regie und auf eigene Rechnung auszuführen.

Im Rahmen der für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehenden Flächen ist es grundsätzlich möglich, auf dem Grundstück Mannschafts-, Polier-, Lagercontainer etc. aufzustellen. Der Anschluss der Ver- und Entsorgungsleitungen etc. sowie die anschließende restlose Beseitigung einschl. der ggf. erforderlichen Planierung der Fläche, ist Sache des Auftragnehmers.

Öffentliche und dem allgemeinen Verkehr dienende Straßen einschl. dem Übergangsbereich zwischen den öffentlichen Straßen und dem Grundstück sind von allen Lagermöglichkeiten ausgeschlossen und sind vor Beschädigungen zu schützen. Vor Beginn der Baumaßnahme erstellt die Bauleitung zusammen mit den zuständigen Behörden ein Protokoll über den Zustand der Flächen. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird dieser Zustand anhand des Protokolls überprüft. Die Kosten der ggf. erforderlichen Reparaturen werden anteilig zur Schlussrechnungssumme auf die beteiligten AN umgelegt.

Es ist zu beachten, dass die Straße Ober der Röth und besonders auch die am Schulgrundstück liegende Bushaltestelle bei Andienung frei zu halten sind. Andienende Fahrzeuge können hier nicht warten.

In unmittelbarer Umgebung des Baufelds verlaufen die Hauptwege zur Erschließung des Schulgeländes und der darauf stehenden Gebäude. Aus diesem Grund ist bei der Andienung des Baufeldes größte Vorsicht geboten. Bei der Anlieferung von Maschinen, Baustoffen etc. ist entsprechend immer Personal zur Absicherung der Verkehrswege bereitzustellen. Besonders beim Rangieren muss stets der rückwärtige Bereich hinter den Fahrzeugen besonders überwacht werden.

Die Örtlichkeit sollte vor Angebotsabgabe vom AN besichtigt werden.

2.2 Bauwasser / Baustrom

Es werden seitens der AN Elektro und Sanitär entsprechende Baustromverteiler und eine Wasserzapfstelle zur Verfügung gestellt.

Für die Arbeitsplatzbeleuchtung hat der AN selbst zu sorgen. Die Beleuchtung der Hauptverkehrswege erfolgt bauseits.

2.3 Sanitäreinrichtungen

Sofern nicht anders beschrieben, werden Bauaborte bzw. ein Sanitärcontainer bauseits gestellt.

2.4 Bauabfälle

Die Entsorgung aller in Zusammenhang mit der Ausführung der Werkvertragsleistung entstehenden Abfälle erfolgt durch den Auftragnehmer. Alle anfallenden Abfallstoffe sind entsprechend den Vorschriften und behördlichen Auflagen einzusammeln, zu befördern und zu entsorgen. Für Sonderabfälle sind die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

Entsorgungsnachweise nach den behördlichen Vorschriften zu führen und dem Auftraggeber vorzulegen. Kommt der Auftragnehmer seinen Pflichten nicht nach, so ist der AG berechtigt nach fruchtloser einmaliger Fristsetzung die Abfallbeseitigung durch Dritte ohne Preisvergleich ausführen zu lassen. Die dabei entstandenen Kosten trägt der AN zuzüglich der bei der Bauleitung entstandenen Aufwendungen.

2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz / Baustellenverordnung

Für die Überwachung der Einhaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz gemäß der Baustellenverordnung ist durch den Bauherrn ein SiGe-Koordinator eingesetzt. Er ist befugt, alle Einrichtungen der Baustelle zu betreten und zu allen Belangen seines Arbeitsbereiches Auskunft zu verlangen. Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung

der Arbeiten die Arbeitsschutzgesetzgebung und die daraus resultierenden Verordnungen in der aktuell gültigen Fassung zu beachten sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Baustellenverordnung sind dem SiGe-Koordinator 10 AT nach Beauftragung folgende Unterlagen unaufgefordert vorzulegen:

- die Gefährdungsbeurteilung gemäß §§5 und 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1 bzw. GUV-V A1)
- Nachweis der innerbetrieblichen Unterweisungen der Mitarbeiter nach § 12 Arbeitsschutzgesetz
- min. ein gültiger Ersthelfernachweis (nicht älter als 2 Jahre)

2.6 Unterbrechung durch Witterung

Die Ausführung in verschiedenen Zeiträumen, falls durch die Witterung oder den Bauablauf erforderlich, wird nicht gesondert vergütet. Mit jahreszeitlich üblichen Arbeitsunterbrechungen ist zu rechnen.

2.7 Arbeitszeiten

Bei Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeiten sind die behördlichen Ausnahmegenehmigungen durch den AN einzuholen und dem AG vorzulegen.

2.8 Gerüste

Arbeits- und Schutzgerüste müssen bezüglich der verwendeten Bauteile, der Standsicherheit sowie der Arbeits- und Betriebssicherheit nach DIN 4420 entsprechen. Sie sind vor Inbetriebnahme, nach längeren Arbeitspausen, nach konstruktiven Veränderungen vom Gerüstersteller zu prüfen und entsprechend zu kennzeichnen.

2.9 Fachbauleiter

Der AN hat für die Dauer der Bauarbeiten einen geeigneten Fachbauleiter zu bestellen und dem AG schriftlich zu benennen. Ein Wechsel des Fachbauleiters während der Dauer dieser Baumaßnahme ist nur aus wichtigem Grund zulässig und dem AG rechtzeitig mitzuteilen.

2.10 Baustellentagebuch

Die Bauleitung des AN hat ein Bautagebuch zu führen, in welchem der Bauablauf und alle Angaben, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können, festgehalten werden. In diesen Berichten müssen mindestens folgende Daten dokumentiert werden:

- Anzahl der beschäftigten Personen mit Name und Lohngruppe; Einsatz der Maschinen
- gelieferte Materialien mit Lieferschein und Menge
- Art und Umfang der täglichen Arbeiten und Leistungen
- Witterungsverhältnisse
- Arbeitsunterbrechungen mit Angabe der Gründe

Das Bautagebuch ist täglich zu führen und wöchentlich der Bauleitung zu übergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

2.11 Baubesprechungen

Der AN verpflichtet sich zur initiativen Abstimmung mit der Bauleitung und den anderen am Bau Beteiligten. Der AN hat zu den vom AG vorgegebenen Baubesprechungen einen geeigneten, bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

2.12 Termin- und Arbeitsablaufplanung

Vor Auftragserteilung findet ein technisches Klärungsgespräch mit dem AG statt. Hierzu hat der AN einen detaillierten Arbeitsablaufplan über die in den genannten Ausführungsfristen zu erbringende Leistung zu erstellen. Dieser wird anschließend Vertragsbestandteil. Dieser Arbeitsablaufplan ist über die gesamte Bauzeit des AN fortzuschreiben. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet.

2.13 Prüfzeugnisse / Zulassungen

Für alle einzubauenden Baustoffe hat der AN dem AG unaufgefordert die Prüfzeugnisse und die bauaufsichtlichen Zulassungen vor Beginn der Ausführung vorzulegen.

2.14 Aufmaßpläne

Grundsätzlich sind mit jedem Aufmaß die dazugehörigen Aufmaßpläne vorzulegen. In den Aufmaßplänen müssen grundsätzlich alle Zahlen eingetragen sein, die im Aufmaß enthalten sind. Dies bedeutet, dass solche Maße, die in den Plänen vorhanden sind, durch Unterstreichen für das Aufmaß kenntlich gemacht werden und Maße, die innerhalb des Aufmaßes neu errechnet werden, dort eingetragen werden.

3. Leistungsumfang

3.1 Leistungsumfang

Der Leistungsumfang umfasst alle Arbeiten, die in den Positionen aufgeführt sind; die angebotenen Einheitspreise enthalten sämtliche Leistungen, die zur Erreichung des Auftragsziels erforderlich sind. Als Auftragsziel gelten die beschriebenen Leistungen, hergestellt unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN- und EN-Normen und den anerkannten Regeln der Baukunst sowie unter Berücksichtigung der lokalen Vorschriften und den Einbau- und Verwendungsvorschriften der jeweiligen Produkthersteller.

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß der Allgemeinen und zusätzlichen Vertragsbedingungen, sowie den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszuführen.

Alle Positionen sind als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfähige Leistungen anzubieten. Notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung schriftlich dem Angebot beizufügen.

Nachtragsangebote werden Bestandteil des Hauptauftrages.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

B ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1.1 Allgemein / Grundlage

Grundlage für die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen ist die jeweils neueste Fassung der "Allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen" der VOB, Teil C insbesondere

- Trockenbauarbeiten - DIN 18340

Bei der Ausführung der Arbeiten sind nachfolgende Bemerkungen zu beachten. Leistungen, die sich hieraus ergeben und im Leistungsverzeichnis nicht gesondert vermerkt sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Diese Leistungsbeschreibung entheben den ausführenden Unternehmer nicht von der eigenen Verpflichtung zur gewissenhaften Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines Berufsstandes.

1.2 Planungsunterlagen / Ausführungsunterlagen

Die vom Architekten zur Verfügung gestellten Detailunterlagen treffen in erster Linie formale Gestaltungsansagen. Es bleibt Aufgabe des AN, die Verbindungen und dgl. nach Rücksprache mit dem Architekten den örtlichen Gegebenheiten und technischen Erfordernissen anzupassen.

1.3 Nebenleistungen

Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind, soweit in den Positionen nichts anderes erwähnt ist, als Nebenleistungen in die Einheitspreise einzurechnen:

- Die für die Ausführung notwendigen Verschnitte, Befestigungs- und Verbindungsmaterialien oder dauerelastische Auskittungen.
- Untergrundvorbereitungen, wie Säubern von Staub und losen Teilen.

1.4 Schutzmaßnahmen

Die an die Leistung des Auftragnehmers angrenzenden oder einbindenden Bauteile sind vom Auftragnehmer gegen Verschmutzung und Beschädigung zu sichern. Eventuelle Verunreinigungen sind sofort, in frischem Zustand mit geeignetem Mittel beschädigungsfrei zu entfernen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Spachtelarbeiten im Bereich der Wände die bauseits vorhandenen Randdämmstreifen NICHT abzuschneiden sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Wiederherstellung der Randdämmstreifen zu Lasten des AN.

1.5 Material

Sämtliche Verbindungsmittel wie Schrauben, Dübel, Abhänger etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und müssen aus nichtrostendem Material sein.

Eine Verträglichkeit untereinander aller zum Einsatz kommenden Materialien ist zu gewährleisten.

Bei allen nachfolgend in den Leistungspositionen aufgeführten Metallständerwänden und Decken muss die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Vertragliche Regelungen

Systemtreue des Herstellers eingehalten werden. Das heißt, alle Komponenten der jeweiligen Trockenbaukonstruktion müssen vom gleichen System und Hersteller oder vom Hersteller zur Ausführung empfohlen sein.

Eine Vermischung von Komponenten unterschiedlicher Systeme und unterschiedlicher Hersteller ist nicht zulässig. Der Nachweis der Systemtreue ist nach Aufforderung unentgeltlich vorzulegen.

1.6 Ausführung

Es ist zu beachten und einzukalkulieren, dass die Trockenbauarbeiten nicht in einem Zuge ausgeführt werden. Die Ausführung der Leistungen erfolgt in einzelnen Abschnitten. Die hierfür erforderlichen An- und Abfahrten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Ausführung der Leistungen erfolgt in einzelnen Abschnitten:

- GK-Wände / Verkleidungen (wie unten beschrieben)
- Abgehängte Decken (wie unten beschrieben)

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der AN sich davon zu überzeugen, dass die Untergrundflächen, Bauteile und angrenzenden Materialien geeignet sind, die zur Ausführung kommenden Konstruktionsaufbauten bzw. Materialien aufzunehmen.

GK-Wände / Verkleidungen:

Im ersten Arbeitsabschnitt sind die Wandkonstruktionen zu stellen sowie die Wände einseitig zu beplanken. Erst nach Fertigstellung der Installationen werden die Wände nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen.

Es ist zu beachten, dass die Ständerprofile der Wände, Vorsatzschalen etc. an die Lage von Kabeltrassen sowie den Verlauf von Leitungen und Lüftungskanälen angepasst werden müssen. Eine Vergütung für im Nachhinein anfallende Anpass-/ Änderungsarbeiten erfolgt nicht!

Abgehängte Decken:

Im ersten Arbeitsabschnitt sind die Deckenkonstruktionen herzustellen. Erst nach Fertigstellung der Installationen werden die Decken nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen. Das Schließen der Decken erfolgt in Abstimmung mit den technischen Ausbaugewerken in einzelnen Abschnitten.

C LEISTUNGSBESCHREIBUNG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung und Gerät			in EUR	in EUR

1 Trockenbauarbeiten

1. 1 Baustelleneinrichtung und Gerätschaften

1. 1. 10 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Die Bereitstellung aller für die Ausführung benötigten Hebegeräte und sonstiger Hilfswerkzeuge und Sicherungsmittel ist einzukalkulieren. Gerüste/ Hebebühnen, die zur Ausführung der Trockenbauarbeiten im Innenbereich benötigt werden, sind durch den AN zu stellen (Beschreibung in separater Position).

Der AN gewährleistet, dass die Entsorgung aller Abfallprodukte in Containern u. ä. den geltenden Vorschriften entsprechend erfolgt.

Zu den Leistungen gehört die gründliche Reinigung des Baus vor Abnahme der Trockenbauarbeiten, sowie die wiederholte Reinigung der Baustelle während der Bauzeit.

Das Gelände ist bauseits durch einen Bauzaun gesichert. Der Bauzaun und die dazugehörigen Tore sind stets geschlossen zu halten.

Sind für die Andienung/ Anlieferung Straßensperrungen außer der bereits im BE-Plan vorgesehenen erforderlich, so ist die Genehmigung rechtzeitig bei der Behörde einzuholen. Die hierdurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

Sämtliche in dieser Position entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

(siehe auch Anlage 'Baustelleneinrichtungsplan')

1 psch

.....

1. 1. 20 Fahrbares Standgerüst (Rollgerüst) bis ca. 4,0 m Höhe

Für die Ausführung der Trockenbauarbeiten im Umkleide- sowie im Besuchertrakt sind geeignete Aufstiegshilfen in Form von fahrbaren Standgerüsten (Rollgerüsten) erforderlich. In dieser Position sind alle benötigten fahrbaren Standgerüste in ausreichender Anzahl, die nach Ermessen des Bieters zur Durchführung der Trockenbauarbeiten erforderlich sind, anzubieten. Die Abrechnung aller benötigten Gerüste und Aufstiegshilfen erfolgt über eine Pauschale.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung und Gerät			in EUR	in EUR

Anforderungen:

Fahrbares Rollgerüst, für Innenräume, Gerüst DIN EN 12811-1 nach Wahl des AN, System-Rahmengerüst, im Innenbereich, Lastklasse 2, Höhenabstand der Gerüstlagen bis 2 m, Höhe der zu bearbeitenden Flächen von 2,85 m bis ca. 3,00 m von OKFF bis UK Rohdecke (Stahlbetondielen) im Umkleidetrakt bzw. bis 3,20 m im Besuchertrakt.

Im Raum 00.005 des Umkleidetraktes beträgt die lichte Raumhöhe ca. 4,00 m.

Hinweis:

Der Umkleide- und der Besuchertrakt sind räumlich nicht miteinander verbunden.

Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz, gesicherter Aufstiegsleiter und Feststellbremse, Aufstellung in verschiedenen Bereichen des Gebäudes gemäß Erfordernis.

Aufstandsflächen: STB-Bodenplatte, ggf. Gefahrstellen im Boden durch OSB-Platten abdecken. Auf der STB-Bodenplatte der Sporthalle befinden sich Hülsen der Sportgeräte.

Gerüst für alle anfallenden Leistungen des AN, Ausführung entsprechend Zulassung/ Herstellervorschriften, statischen Erfordernissen, Unfallverhütungsvorschriften, Vorschriften der Berufsgenossenschaften etc.

Gerüst an- und abtransportieren, auf- und abbauen, vorhalten, mehrfaches umsetzen in den einzelnen Arbeitsbereichen über die gesamte Arbeitsdauer.

1 psch

.....

1. 1. 30

Fahrbares Standgerüst (Rollgerüst) bis ca. 9,0 m Höhe

Für die Ausführung der Trockenbauarbeiten in der Sporthalle sind geeignete Aufstiegshilfen in Form von fahrbaren Standgerüsten (Rollgerüsten) erforderlich. In dieser Position sind alle benötigten fahrbaren Standgerüste in ausreichender Anzahl, die nach Ermessen des Bieters zur Durchführung der Trockenbauarbeiten in der Sporthalle erforderlich sind, anzubieten. Die Abrechnung aller benötigten Gerüste und Aufstiegshilfen erfolgt über eine Pauschale.

Anforderungen:

Fahrbares Rollgerüst, für Innenräume, Gerüst DIN EN 12811-1 nach Wahl des AN, System-Rahmengerüst, im Innenbereich, Lastklasse 2, Höhenabstand der Gerüstlagen bis 2.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung und Gerät			in EUR	in EUR

Höhe der zu bearbeitenden Flächen:

- Vorsatzschalen und Stützenverkleidungen an den Innenseiten der Wände entlang der Achsen 2 und 8 von ca. 2,35 m bis 7,50 m, gemessen von OKFF.
- Laibungsverkleidung der Lichtkuppeln von ca. 7,00 m (UK Abhangdecke) bis ca. 9,00 m (UK Trapezblech).

Hinweis:

In der Sporthalle befindet sich auf gesamter Hallenlänge eine Tribüne. OK Fertigfußboden der Tribüne liegt ca. 1,85 m über OK Fertigfußboden der Sporthalle. Die Breite der Tribüne beträgt ca. 1,75 m. Die Tribüne ist nur über den Besuchertrakt zu erschließen. Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Trockenbauarbeiten nur von der Tribüne aus ausgeführt werden kann.

Aufstandsflächen: STB-Bodenplatte, ggf. Gefahrstellen im Boden durch OSB-Platten abdecken. Auf der STB-Bodenplatte der Sporthalle befinden sich Hülzen der Sportgeräte und Unebenheiten (Absenkungen in Teilbereichen).

Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz, gesicherter Aufstiegsleiter und Feststellbremse, Aufstellung in verschiedenen Bereichen des Gebäudes gemäß Erfordernis.

Gerüst für alle anfallenden Leistungen des AN, Ausführung entsprechend Zulassung/ Herstellervorschriften, statischen Erfordernissen, Unfallverhütungsvorschriften, Vorschriften der Berufsgenossenschaften etc.

Gerüst an- und abtransportieren, auf- und abbauen, vorhalten, mehrfaches umsetzen in den einzelnen Arbeitsbereichen über die gesamte Arbeitsdauer.

Anstelle der vor beschriebenen fahrbaren Standgerüste mit einer Arbeitshöhe bis ca. 9,00 m können alternativ auch andere Aufstiegsvorrichtungen und Arbeitsebenen nach Wahl des Bieters, z.B. Scherenbühnen o.ä., zur Durchführung der Trockenbauarbeiten in der Sporthalle verwendet werden.

Die gewählten Aufstieghilfen müssen den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechen und eine sichere Ausführung der Arbeiten garantieren. Aus statischen Gründen sollten die Aufstieghilfen ein Gewicht von ca. 4,0 to nicht überschreiten (Abstimmung im Vorfeld mit Bauleitung/ Statiker).

Angaben des Bieters zu den gewählten Aufstieghilfen und Arbeitsebenen:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung und Gerät			in EUR	in EUR
.....					
		1	psch		
Summe 1.1	Baustelleneinrichtung und Gerätschaften				<u>.....</u>

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen				

Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Stahlbeton, (Sicht-) Mauerwerk, Kalksandstein. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe der Stahlbetondielen dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden. Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75/50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Herstellen der umlaufenden Anschlüsse einschl. Dichtungsband.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen.

Angeb. Fabrikat:

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Schnittkantenfugen der sichtbaren Beplankungen sind zusätzlich mit Papierfugendeckstreifen zu verspachteln.
 Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

12,5 m²

1. 2. 20

Metallständerwand F30, d=12,5 cm, 2x 12,5 mm GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Metallständerwand mit Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30/ feuerhemmend raumabschließend liefern und nach Herstellervorschrift montieren.

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30.

Bewertetes Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 53$ dB.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

Wandhöhe: ca. 2,95-4,15m
Wanddicke: 125 mm

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Stahlbeton, (Sicht-) Mauerwerk, Kalksandstein. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe der Stahlbetondielen dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden. Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75/50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Herstellen der umlaufenden Anschlüsse einschl. Dichtungsband.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen.

Angeb. Fabrikat:

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Schnittkantenfugen der sichtbaren Beplankungen sind zusätzlich mit Papierfugendeckstreifen zu verspachteln.
Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Raum 00.005/00.005.1 und 00.002.1/00.002.2

47,5 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-------------------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2. 30

Vorsatzschale mit Ständerwerk, d=75-125 mm, 2x 12,5 mm GKB

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2, raumhoch.

Wandhöhe: ca. 2,95-3,10 m

Wanddicke: 75-125 mm.

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Stahlbeton, (Sicht-) Mauerwerk, Kalksandstein. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe der Stahlbetondielen dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden. Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2
Anschlüsse an flankierende Bauteile luftdicht spachteln.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

Raum 00.002, 00.022, 00.030

5 m²

1. 2. 40

Vorsatzschale mit Ständerwerk, d=175-225 mm, 2x 12,5 mm GKB

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2, raumhoch.

Wandhöhe: ca. 2,95-3,10 m

Wanddicke: 175-225 mm.

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Stahlbeton, (Sicht-) Mauerwerk, Kalksandstein. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

unterliegenden Bewehrungsstäbe der Stahlbetondielen dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden. Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2
Anschlüsse an flankierende Bauteile luftdicht spachteln.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

Raum 00.004, 00.009, 00.014, 00.019, 00.028, 01.002, 01.003, 01.005

65 m²

1. 2. 50

Vorsatzschale mit Ständerwerk, d=300-350 mm, 2x 12,5 mm GKB

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2, raumhoch.

Wandhöhe: ca. 2,95-3,10 m

Wanddicke: 300-350 mm.

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Stahlbeton, (Sicht-) Mauerwerk, Kalksandstein. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe der Stahlbetondielen dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden. Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig, Plattendicke 2x12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2
 Anschlüsse an flankierende Bauteile luftdicht spachteln.

Lieferrn und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
 Raum 00.011, 00.012, 00.020

25 m²

1. 2. 60 Zulage Kleinflächen < 5 m²

Zulage zur Position 'Vorsatzschale mit Ständerwerk, d=75-125 und 175-225 mm' für die Ausführung von Kleinflächen < 5 m².

27,5 m²

1. 2. 70 Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale, d=75-125 mm

Zulage zu Position 'Vorsatzschale mit Ständerwerk, d=75-125 mm' für das Herstellen der Stirnseitenverkleidung, Beplankung mit 2x 12,5 mm GK-Bauplatte einschl. Unterkonstruktion, b= 75-125 mm.

20 m

1. 2. 80 Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale, d=175-225 mm

Zulage zu Position 'Vorsatzschale mit Ständerwerk, d= 175-225 mm' für das Herstellen der Stirnseitenverkleidung, Beplankung mit 2x 12,5 mm GK-Bauplatte einschl. Unterkonstruktion, b= 175-225 mm.

7 m

1. 2. 90 Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale, d=300-350 mm

Zulage zu Position 'Vorsatzschale mit Ständerwerk, d= 175-225 mm' für das Herstellen der Stirnseitenverkleidung, Beplankung mit 2x 12,5 mm GK-Bauplatte einschl. Unterkonstruktion, b= 300-350 mm.

10 m

1. 2. 100 Doppelständerwand, d=22,5 bis 30 cm, 2x 12,5 mm GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Doppelständerwand.

Wandhöhe: ca. 2,95-3,10 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen				

Wanddicke: 225 bis 300 mm

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Stahlbeton, (Sicht-) Mauerwerk, Kalksandstein. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe der Stahlbetondielen dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden. Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile CW 75/50, als Doppelständerwerk, entkoppelt.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x60 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen.

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Schnittkantenfugen der sichtbaren Beplankungen sind zusätzlich mit Papierfugendeckstreifen zu verspachteln.

Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

Raum 00.024/00.025 und 00.031/00.032

21 m²

1. 2. 110

Doppelständerwand, d=37,5 bis 45 cm, 2x 12,5 mm GKB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Doppelständerwand.

Wandhöhe: ca. 2,95-3,10 m

Wanddicke: 375 bis 450 mm

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Stahlbeton, (Sicht-)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

Mauerwerk, Kalksandstein. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe der Stahlbetondielen dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden. Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile CW 75/50, als Doppelständerwerk, entkoppelt.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x60 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen.

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind zu verspachteln. Schnittkantenfugen der sichtbaren Beplankungen sind zusätzlich mit Papierfugendeckstreifen zu verspachteln.

Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

Raum 01.003/01.004

9 m²

1. 2. 120

Zulage Kleinflächen < 5 m²

Zulage zur Position `Installationswand, d=22,5 bis 30 cm, 2x 12,5 mm GKB` für die Ausführung von Kleinflächen < 5 m².

9 m²

1. 2. 130

Trockenputz 12,5 mm GKB, Wandfläche

Trockenputz als Wandbekleidung Trockenputz GKB 12,5 mm Ansetzart A auf ebenem Untergrund Oberflächenqualität Q2

Trockenputz als Wandbekleidung an Wänden aus Stahlbeton,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

Mauerwerk, Gipsputz und Gipsplatten DIN 18180:
 GKB, Plattendicke 12,5 mm,
 Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
 Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung
 gemäß DIN 18181.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
 Raum 00.004, 00.024/00.025, 00.031/00.032, 01.003, 01.004

20 m²

1. 2. 140

**Trockenputz 12,5 mm GKB, Leibung, Stützen, b= bis 25
 cm**

Trockenputz als Wandbekleidung im Bereich von Leibungen,
 Stirnseiten von Massiwänden, Stützen.

Trockenputz GKB 12,5 mm

Ansetzart A auf ebenem Untergrund

Oberflächenqualität Q2

Trockenputz als Wandbekleidung an Leibungen, STB-Stützen,
 Massiwänden, Tiefe bis ca. 25 cm aus Gipsplatten DIN
 18180:

GKB, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung
 gemäß DIN 18181.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Angeb. Fabrikat:

15 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

1. 2. 150	Rohr-/Leitungsverkleidung 50 bis 75 cm Abwickl., 2x 12,5 mm GKFI waagerechte oder senkrechte Rohr-/Leitungsverkleidung, Abwicklung 51 bis 75 cm, mit GKFI-Hartgipsplatten 2 x 12,5 mm verkleiden einschl. Unterkonstruktion. Liefern, einbauen und verspachteln, Qualitätsstufe Q2. Angeb. Fabrikat:	6,5	m		
1. 2. 160	Rohr-/Leitungsverkleidung 76 bis 100 cm Abwickl., 2x 12,5 mm GKFI waagerechte oder senkrechte Rohr-/Leitungsverkleidung, Abwicklung 76 bis 100 cm, mit GKFI-Hartgipsplatten 2 x 12,5 mm verkleiden einschl. Unterkonstruktion. Liefern, einbauen und verspachteln, Qualitätsstufe Q2. Angeb. Fabrikat:	3,5	m		
1. 2. 170	Stützenverkleidung 125 bis 150 cm Abwickl., 2x 12,5 mm GKFI senkrechte Stützenverkleidung, Abwicklung 125 bis 150 cm, mit GKFI-Hartgipsplatten 2 x 12,5 mm verkleiden einschl. Unterkonstruktion. Liefern, einbauen und verspachteln, Qualitätsstufe Q2. Angeb. Fabrikat: Einbauort: Raum 01.001	3,5	m		
1. 2. 180	Zulage 1-seitig Hartgipsplatte, 2x 12,5 mm GKFI Zulage zu vor beschriebenen Positionen Wand, Vorsatzschalen und Installationswände für die Ausführung der Beplankung mit <u>einseitig</u> 2x 12,5 mm Hartgipsplatten GKFI Verschraubung entsprechend Herstellervorgabe. Angeb. Fabrikat:	120	m²		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

1. 2. 190

Zulage 1-seitig Feuchtraumplatte, 2x 12,5 mm GKBI

Zulage zu vor beschriebenen Positionen Wand, Vorsatzschalen und Installationswände für die Ausführung der Beplankung mit einseitig 2x 12,5 mm Feuchtraumplatten GKBI

Verschraubung entsprechend Herstellervorgabe.

Angeb. Fabrikat:

50 m²

1. 2. 200

Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale

Hartgipsplatte, d=75-125 mm, 2x 12,5 mm GKFI

Zulage zu Pos. 'Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale', für die Ausführung der Beplankung mit einseitig 2x 12,5 mm Hartgipsplatte GKFI.
 b= 75-125 mm

Verschraubung entsprechend Herstellervorgabe.

Angeb. Fabrikat:

20 m

1. 2. 210

Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale

Hartgipsplatte, d=175-225 mm, 2x 12,5 mm GKFI

Zulage zu Pos. 'Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale', für die Ausführung der Beplankung mit einseitig 2x 12,5 mm Hartgipsplatte GKFI.
 b= 175-225 mm

Verschraubung entsprechend Herstellervorgabe.

Angeb. Fabrikat:

3,5 m

1. 2. 220

Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale

Feuchtraumplatte, d=175-225 mm, 2x 12,5 mm GKBI

Zulage zu Pos. 'Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale', für die Ausführung der Beplankung mit einseitig 2x 12,5 mm Feuchtraumplatte GKBI.
 b= 175-225 mm

Verschraubung entsprechend Herstellervorgabe.

Angeb. Fabrikat:

3,5 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 230	Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale Feuchtraumplatte, d=300-350 mm, 2x 12,5 mm GKBI Zulage zu Pos. 'Zulage Beplankung Stirnseite Vorsatzschale', für die Ausführung der Beplankung mit <u>einseitig</u> 2x 12,5 mm Feuchtraumplatte GKBI. b= 300-350 mm Verschraubung entsprechend Herstellervorgabe. Angeb. Fabrikat:	10	m		
1. 2. 240	Zulage Trockenputz Hartgipsplatte, 1x 12,5 mm GKFI, Wandfläche Zulage zu Pos. 'Trockenputz 12,5 mm GKB, Wandfläche', für die Ausführung der mit 1x 12,5 mm Hartgipsplatte GKFI. Angeb. Fabrikat:	3	m²		
1. 2. 250	Zulage Trockenputz Feuchtraumplatte, 1x 12,5 mm GKBI, Wandfläche Zulage zu Pos. 'Trockenputz 12,5 mm GKB, Wandfläche', für die Ausführung der mit 1x 12,5 mm Feuchtraumplatte GKBI. Angeb. Fabrikat:	15	m²		
1. 2. 260	T-Verbindung, Montagewand (90°) Anschluss einer quer laufenden Montagewand an die bestehende Montagewand (T-Verbindung), mit starrer Verbindung. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen.	3,5	m		
1. 2. 270	Anschluss an Massivwand (90°) Herstellen des Wandanschlusses an eine Massivwand. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen.	150	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2. 280	Fußbodenanschluss an Rohdecke, Metallständer-/ Installationswände Herstellen des Bodenanschlusses an Rohdecke. Die Beplankung ist dicht an die Rohdecke anzuschließen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen.	24,5	m		
1. 2. 290	Fußbodenanschluss an Rohdecke, Vorsatzschalen Herstellen des Bodenanschlusses an Rohdecke. Die Beplankung ist dicht an die Rohdecke anzuschließen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen.	26,5	m		
1. 2. 300	Abdichtung mit Polymerbitumenbahn , b= ~50 cm Aufbringen eines Abdichtungsstreifens, b= ~50 cm gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18195-4, auf Rohbetonbodenplatte im Bereich der zu stellenden Metallständerwände, Installationswände und Vorsatzschalen, als Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit Aluminiumeinlage und Glasviesverstärkung einschl. Anschlussstreifen, ca. 1 mm dick, Rollenbreite 1,25 m, sd-Wert ≥ 1500 m, Längsnähte selbstklebend, 10 cm Stoß-Überlappung, Kopfstöße der Abdichtungsbahn mit selbstklebenden Anschlussstreifen schließen. Die Sperre ist an sämtlichen Anschlüssen mind. 15 cm hochzuziehen. Angeb. Fabrikat:	41	m		
1. 2. 310	Abdichtung mit Polymerbitumenbahn , b= ~70 cm Aufbringen eines Abdichtungsstreifens wie in Pos. zuvor beschrieben, jedoch b= ~70 cm.	10	m		
1. 2. 320	Zulage Anschluss an Dachschräge (DN 2°), Metallständer-/ Doppelständerwände Anschluss an Dachschräge (Dachneigung 2°), als Zulage für vor beschriebene Metallständer- und Doppelständerwände.	24,5	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

1. 2. 330	Zulage Anschluss an Dachschräge (DN 2°), Vorsatzschalen Anschluss an Dachschräge (Dachneigung 2°), als Zulage für vor beschriebene Vorsatzschalen und Schachtwände.	26,5	m		
1. 2. 340	Zulage CW Profil (Platzvorhalt HLS-Wanddurchbrüche) Zulage zu Pos. 'Metallständerwand d=12,5 cm' für zusätzlich nötige 75mm CW- Profile, verzinkt, als Platzvorhalt im Bereich der Wanddurchbrüche die durch das Gewerk HLS selbst hergestellt werden, liefern und einbauen.	19,5	m		
1. 2. 350	Zulage verstärktes Profil UA 75 (seitlich Sanitäregestelle) Zulage zu Pos. 'Metallständerwand d=12,5 cm', 'Installationswand' und 'Vorsatzschale' für die Ausführung der Ständer seitlich der Sanitäregestelle raumhoch aus verstärkten Metallständerprofilen UA 75 einschl. Boden- und Deckenanschluss liefern und einbauen.	115	m		
1. 2. 360	Zulage verstärktes Profil UA 75 (an Wandenden) Zulage zu Pos. 'Metallständerwand d=12,5 cm', 'Installationswand' und 'Vorsatzschale' für die Ausführung der Ständer an freien Wandenden raumhoch aus verstärkten Metallständerprofilen UA 75 einschl. Boden- und Deckenanschluss liefern und einbauen.	21,5	m		
1. 2. 370	Zulage Türöffnung UA 75 (0,76, 0,885, 1,01, 1,385 x 2,135 bis 2,45 m), Metallständerwand d= 12,5 cm Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 75, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Baurichtmaße B/H 0,76, 0,885, 1,01, 1,135 x 2,135 bis 2,45m, Wanddicke 125 mm.	4	Stck		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen				

1. 2. 380	Zulage Türöffnung UA 75 (0,76, 0,885, 1,01, 1,385 x 2,135 bis 2,45 m), Metallständerwand d= 12,5 cm Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 75, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Baurichtmaße B/H 0,76, 0,885, 1,01, 1,135 x 2,135 bis 2,45m, Wanddicke 125 mm.	4	Stck		
1. 2. 390	Zulage Türöffnung UA 75 (1,76 x 2,385 m), Metallständerwand d= 12,5 cm Türöffnung, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 75, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Baurichtmaße B/H = 1,76 x 2,385 m, Wanddicke 125 mm.	1	Stck		
1. 2. 400	Universal-Traverse Traverse aus Mehrschichtholzplatte und Stahlprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge liefern und fachgerecht in den Wandhohlraum einbauen. Angeb. Fabrikat:	4	Stck		
1. 2. 410	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage im Wandhohlraum, aus Stahlblech d=0,75 mm, verzinkt, mit Gipsfasereinlage, Einbau mittels Stanzzange, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge, geeignet zum Einbau in GK-Wänden mit Brandschutzanforderung (feuerhemmend). Angeb. Fabrikat:	6	Stck		
1. 2. 420	Rigipseckwinkel Rigipseckwinkel an sämtlichen Ecken einbauen und verspachteln. Qualitätsstufe Q2	55	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-------------------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2. 430

**Sturzkonstruktion F30, Stahl Q-Profil Querträger 50/50/4,
2x 12,5 mm GKFI - Länge ca. 1,50 m**

Ausbildung Sturzkonstruktion zum Anschluss der
Rauchschutz-Metallbau-Innentüre bestehend aus
Unterkonstruktion aus Stahl Q-Profil Querträger 50/50/4 mm,
verzinkt (oder mind. 2-fach grundiert), mit gleitender
Befestigung seitlich an Ziegelmauerwerk, STB-Ringanker und
Stahlbetondielen aus Leichtbeton und Unterkonstruktion aus
CW-Profilen 50/50, Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW
50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln. Herstellen der umlaufenden Anschlüsse
einschl. Dichtungsband.

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40
mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen.

Angeb. Fabrikat:

Beplankung beidseitig aus Hartgipsplatten GKFI DIN 18180:
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN
18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberflächenqualität Q2

Die Plattenfugen (auch erste Lage) und Schraubenköpfe sind
zu verspachteln. Schnittkantenfugen der sichtbaren
Beplankungen sind zusätzlich mit Papierfugendeckstreifen zu
verspachteln.

Qualitätsstufe Q2, Einbaubereich 2

Abmessungen: l x h
ca. 1,50 m x 0,60 m

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Raum 00.006/00.006.1

1 stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

1. 2. 440

Aufdopplung GK-Stürze, b = ca. 85 mm, d = 25 mm

Aufdopplung von Trockenbau-Stürzen im Bereich von einzubauenden Aluminium-Türelementen mit Streifen aus nicht brennbaren Plattenwerkstoffen mind. A2 nach DIN 4102-1 bzw. A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1.
 Streifenbreite: b = ca. 85 mm
 Materialstärke: d = 25 mm

Angeb. Fabrikat:

1,5 m

1. 2. 450

Aufdopplung Massiv- und STB-Stürze, b = ca. 240 mm, d = 25 mm

Aufdopplung von Massiv- und STB-Stürzen im Bereich von einzubauenden Stahlumfassungszargen von Brand- und Rauchschutztüren mit Streifen aus nicht brennbaren Plattenwerkstoffen mind. A2 nach DIN 4102-1 bzw. A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1.
 Streifenbreite: b = ca. 240 mm
 Materialstärke: d = 25 mm

Angeb. Fabrikat:

13,5 m

1. 2. 460

Aufdopplung Massiv- und STB-Stürze, b = ca. 125 mm, d = 25 mm

Aufdopplung von Massiv- und STB-Stürzen wie in Pos. zuvor beschrieben, jedoch Türen ohne Anforderung an den Brandschutz und Streifenbreite b = ca. 125 mm anstelle 240 mm, Materialstärke d = 25 mm (1x 25 mm oder 2x 12,5 mm).

Angeb. Fabrikat:

10 m

1. 2. 470

Wandrevision, 20 x 20cm

Revisionsklappe Metall für Vorsatzschale/ Montagewand, inkl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm, ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.

Liefen und montieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen				

Angeb. Fabrikat:

2 Stck

1. 2. 480 Wandrevision, 30 x 30cm
 wie vor beschrieben, jedoch 30 x 30 cm.

2 Stck

1. 2. 490 Zulage Lochbohrungen rund (d= 50-150mm)
 Zulage zu Pos. 'Metallständerwand (...)' und 'Vorsatzschale (...)' für das Herstellen von Lochbohrungen inkl. Wiederverschließen und Beispachteln an das durchdringende Medium (einseitige Beplankung).

190 Stck

1. 2. 500 Zulage Wanddurchführung rund, d=50-100 mm
 Zulage zu Pos. 'Metallständerwand d=12,5 cm' für das Herstellen von Wanddurchbrüchen, inkl. Beispachteln an das durchdringende Medium.
 Durchmesser 50-100 mm

22 Stck

1. 2. 510 Zulage Wanddurchführung Rechteckig, 0,01<0,10 m²
 Zulage zu Pos. 'Metallständerwand d=12,5 cm' für das Herstellen von Wanddurchbrüchen, inkl. Beispachteln an das durchdringende Medium.
 Abmessungen: 0,01<0,10 m²
 (Wanddurchführungen in Vorsatzschalen, Schachtwänden, Rohrverkleidung werden mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt, da die Wanddruchführung hier nur in einer Beplankungsseite herzustellen ist.)
 Einschl. der fachgerechten Ausbildung/Beplankung der Leibung gemäß Herstellervorschriften.

20 Stck

1. 2. 520 Zulage Wanddurchführung Rechteckig, 0,10<0,25 m²
 Zulage zu Pos. 'Metallständerwand d=12,5 cm' für das Herstellen von Wanddurchbrüchen, inkl. Beispachteln an das durchdringende Medium.
 Abmessungen: 0,10<0,25 m²
 (Wanddurchführungen in Vorsatzschalen, Schachtwänden, Rohrverkleidung werden mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt, da die Wanddruchführung hier nur in einer Beplankungsseite herzustellen ist.)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen				

Einschl. der fachgerechten Ausbildung/Beplankung der
Leibung gemäß Herstellervorschriften.

1 Stck

1. 2. 530

**Zulage Wanddurchführung Rechteckig,
Brandschutz / F30, F90, 0,01<0,10 m²**

Zulage zu Pos. 'Metallständerwand F30 d=12,5 cm' für das
Herstellen von Wanddurchbrüchen, inkl. Beispachteln an das
durchdringende Medium.

Einschl. der fachgerechten Ausbildung/Beplankung der
Leibung gemäß Herstellervorschriften.

F30, F90, Abmessungen: 0,01<0,10 m²

3 Stck

Sporthalle

Hinweis:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind in der
Sporthalle zu erbringen. Für alle Konstruktionen
(Vorsatzschalen, Rohr-/Leitungsverkleidungen etc.) gilt, dass
diese in ballwurfsicherer Ausführung herzustellen sind. Dies ist
bei der Herstellung der Unterkonstruktion und den zu
verwendenden Werkstoffen zu berücksichtigen und in den
nachfolgenden Einheitspreisen mit einzurechnen.

1. 2. 540

**Vorsatzschale direkt befestigt <= 10,00 m, d=80-85 mm, 2x
12,5 mm GKFI, ballwurfsichere Ausführung**

Innere Wandbekleidung in ballwurfsicherer Ausführung.

Wandhöhe: ca. 5,25 m (max. zul. Wandhöhe: 10,00 m)

UK Wandbekleidung: ca. 2,35 m über OKFF

OK Wandbekleidung: ca. 7,50 m über OKFF

Wanddicke: ca. 80 mm (Wanddicke $\geq$ 70 mm)

Hohlraumtiefe: $\geq$ 40 mm

Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, Ständerprofile CD 60/27, Achsabstand 625 mm bzw.
nach Herstellerangabe, mit Direktschwingabhängern an der
bestehenden Wand befestigt, Befestigung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30
mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand A_{Fr} nach DIN EN 29053: $\geq 10 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$,

Angeb. Fabrikat:

Beplankung aus Hartgipsplatten GKFI DIN 18180: zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberflächenqualität Q2

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Achse 2/B-F und Achse 8/B-F, Einbauhöhe ca. 2,35 bis 7,50 m über OKFF

295 m²

1. 2. 550

Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn verlegen

Herstellung der luftdichten Ebene nach DIN 4108-7 mit einer Hochleistungs-Dampfbremse und Luftdichtungsbahn.

Luftdichte und feuchtevariable mit Gittergelege armierte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert feuchtevariabel zwischen 0,25 m und über 25 m gemäß DIN EN ISO 12572) fachgerecht auf der Raumseite der Unterkonstruktion bzw. vor der Beplankung verlegen. Die Verlegung erfolgt fachgerecht auf der Raumseite der Unterkonstruktion bzw. vor der Beplankung mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Alle Stöße und Anschlüsse an angrenzende Bauteile dauerhaft dicht, schleifenfrei und systemkonform nach Herstellerangaben verkleben, inkl. Anschlusskleber/ Klebeband. Leistung inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Angeb. Fabrikat Dampfbremse:

Angeb. Fabrikat Klebeband:

Einbauort:
Achse 2/B-F und Achse 8/B-F, Einbauhöhe ca. 2,35 bis 7,50 m über OKFF

295 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

1. 2. 560 Rohr-/Leitungsverkleidung 100 bis 125 cm Abwickl., 2x 12,5 mm GKFI, ballwurfsicher

waagerechte oder senkrechte Rohr-/Leitungsverkleidung, Abwicklung 100 bis 125 cm, mit GKFI-Hartgipsplatten 2 x 12,5 mm verkleiden einschl. Unterkonstruktion. Liefern, einbauen und verspachteln, Qualitätsstufe Q2.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

- Achse 2/B-D, waagerecht, Einbauhöhe ca. 2,35 bis 2,80 m über OKFF
- Achse B/3, B/5, B/7, senkrecht, Einbauhöhe ca. 2,35 bis 7,00 m über OKFF

32 m

1. 2. 570 Rohr-/Leitungsverkleidung 126 bis 150 cm Abwickl., 2x 12,5 mm GKFI, ballwurfsicher

waagerechte oder senkrechte Rohr-/Leitungsverkleidung, Abwicklung 126 bis 150 cm, mit GKFI-Hartgipsplatten 2 x 12,5 mm verkleiden einschl. Unterkonstruktion. Liefern, einbauen und verspachteln, Qualitätsstufe Q2.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

- Achse 2/B, senkrecht, Einbauhöhe bis ca. 2,35 m über OKFF

2,5 m

1. 2. 580 Zulage Schräge 45°/135°

Zulage für Herstellung einer Schräge/ 45°-Ecke anstelle einer 90°-Ecke der vorbeschriebenen Rohr-/Leitungsverkleidungen. Die Beplankung ist dicht an die Massiwand/ Vorsatzschale anzuschließen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen. (Anschlusswinkel 45°/135°)

Einbauort:

- Achse 2/B, senkrecht, Einbauhöhe bis ca. 2,35 m über OKFF

2,5 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

1. 2. 590

Zulage Schräge 80°/100°

Zulage für Herstellung einer Schräge/ 100°-Ecke anstelle einer 90°-Ecke der vorbeschriebenen Rohr-/Leitungsverkleidungen. Die Oberseite der Verkofferung ist als Schräge auszubilden, so dass Bälle etc. nicht auf der Abkofferung liegenbleiben. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand/ Vorsatzschale anzuschließen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen. (Anschlusswinkel 80°/100°)

Einbauort:

- Achse 2/B-D, waagrecht,
Einbauhöhe ca. 2,35 bis 2,80 m über OKFF

17,5 m

1. 2. 600

Anschluss an Massivwand/ Vorsatzschale, 45°/135°

Herstellen eines nicht rechtwinkligen Wandanschlusses von Rohr-/ Leitungsverkleidungen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand/ Vorsatzschale anzuschließen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen. Anschlusswinkel 45°/135°.

Einbauort:

- Achse 2/B, senkrecht,
Einbauhöhe bis ca. 2,35 m über OKFF

2,5 m

1. 2. 610

Anschluss an Massivwand, 80°/100°

Herstellen eines nicht rechtwinkligen Wandanschlusses von Rohr-/ Leitungsverkleidungen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand/ Vorsatzschale anzuschließen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen. Anschlusswinkel 80°/100°.

Einbauort:

- Achse 2/B-D, waagrecht,
Einbauhöhe ca. 2,35 bis 2,80 m über OKFF

17,5 m

1. 2. 620

Beplankung offenes Ende Rohr-/Leitungsverkleidung

Beplankung offenes Ende Rohr-/Leitungsverkleidung der vorbeschriebenen Positionen, Beplankung mit 2x 12,5 mm GKFI-Bauplatte einschl. Unterkonstruktion in ballwurfsicherer Ausführung. Liefern, einbauen und verspachteln, Qualitätsstufe Q2. Ansichtsfläche = ca. 0,15 bis 0,25 m².

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

Angeb. Fabrikat:

4 Stck

1. 2. 630

Zulage Dämmung Hohlraum Rohr-/Leitungsverkleidungen

Zulage zu Positionen Rohr-/Leitungsverkleidungen wie vor beschrieben, für liefern und einbauen von Mineralfaserdämmstoff (Brandschutzanforderung A1). Nach Verlegung der Rohre/ Leitungen ist der gesamte Hohlraum mit Dämmung auszustopfen. Liefern und fachgerecht gemäß den Herstellervorschriften einbauen.

Einbauort:

- Achse 2/B-D, waagrecht,
Einbauhöhe ca. 2,35 bis 2,80 m über OKFF
- Achse 2/B, senkrecht,
Einbauhöhe bis ca. 2,35 m über OKFF

2 m³

1. 2. 640

Trockenputz 20 mm GKFI, Leibung, Stützen, b= 40 bis 45 cm

Trockenputz als Wandbekleidung im Bereich von STB-Stützen.

Trockenputz GKFI 20 mm

Ansetzart A auf ebenem Untergrund

Oberflächenqualität Q2

Trockenputz als Wandbekleidung an STB-Stützen, Breite von 40 bis 45 cm aus Hartgipsplatten DIN 18180:

GKFI, Plattendicke 20 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund. Die Vorderkante der STB-Stützen springt ca. 25 bis 30 mm gegenüber den angrenzenden STB-Wänden zurück. VK Trockenputz = Vorderkante STB-Wände.

Einbauhöhe:

Von 2,35 m über OKFF bis 7,50 m über OKFF

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Liefern und fachgerecht herstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

Achsen C, D, E und Achsen 3, 4, 5, 6, 7, Einbauhöhe ca.
 2,35 bis 7,50 m über OKFF

82,5 m

1. 2. 650

Rigipseckwinkel

Rigipseckwinkel an sämtlichen Ecken einbauen und
 verspachteln. Qualitätsstufe Q2

175 m

1. 2. 660

Abschlussprofil, Aluminium natur

Abschlussprofil im Übergang Trockenbau/ Sichtbeton
 einbauen und verspachteln. Qualitätsstufe Q2

Abschlussprofil aus Aluminium, natur als "Göppinger Profil"
 oder vergleichbar, zur Herstellung von einseitig
 angespachtelten Abschlüssen, mit abreißbarem
 Schutzstreifen zum Schutz angrenzender Bauteile vor
 Verschmutzung.

GKFI-Platte: 20 mm

liefern und fachgerecht montieren

Verarbeitung entsprechend Herstellerempfehlung.

Angeb. Fabrikat:

126 m

1. 2. 670

Abschlussprofil, Kunststoff PVC weiß

wie vor beschrieben, jedoch aus Kunststoff PVC weiß.

Angeb. Fabrikat:

105 m

1. 2. 680

Zulage Lochbohrungen rund (d= 50-150mm)

Zulage zu Pos. 'Metallständerwand (...)' und 'Vorsatzschale
 (...)' für das Herstellen von Lochbohrungen inkl.
 Wiederverschließen und Beispachteln an das durchdringende
 Medium (einseitige Beplankung).

30 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: GK-Wände/ Verkleidungen			in EUR	in EUR

Summe 1.2	GK-Wände/ Verkleidungen				
-----------	-------------------------	--	--	--	-------

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

1.3 Abgehängte Decken, Laibungsverkleidung Lichtkuppeln

Die tragende Schale des Flachdachs besteht aus 20 cm starken Stahlbetondielen aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge gemäß DIN 4028. Die Plattenbreite beträgt überwiegend ca. 50 cm. Es sind aber auch schmalere und breitere Passplatten verbaut.

Der AN muss sicherstellen, dass die vor Ort tätigen Mitarbeiter über die zuvor beschriebenen statischen Eigenschaften der Stahlbetondielen informiert und die entsprechenden Vorgaben umgesetzt und eingehalten werden.



Akustik-Rasterdecke 625 mm x 625 mm (Abhanghöhe ca.
Unter Stahlbetondielen aus Leichtbeton abgehängte Akustik-
Rasterdecke aus Mineralwolle als sichtbares
Schienensystem, Platten herausnehmbar, liefern und
einbauen.

Mineralplatten fest gebunden mit beidseitigem Grundanstrich. Die Platte ist frei von Asbest. Eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Instituts für Bautechnik liegt vor. Die zur Herstellung der Platte verwendete Mineralwolle ist biolöslich. Die Kriterien der Nichteinstufung als krebserzeugender Stoff gemäß der Chemikalienverbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23 biopersistente Fasern) werden eingehalten und durch das "RAL-Gütesiegel Mineralwolle" gewährleistet.

Mineralplatten nach DIN EN 13964.

Formaldehyd: Klasse E1 nach DIN 13964: 2014 oder besser

Oberfläche: mieskaschiert, glatt, homogen, strukturlos bzw. nur sehr fein strukturiert

Farbe: weiß, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Feuchtebeständigkeit: bis mind. 95% rel. Luftfeuchtigkeit (keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit)

Abmessung: 625 x 625 mm einschl.

Anpassplatten

Baustoffklasse: mind. A2-s1,d0 nach DIN EN 13501, nicht brennbar

Dicke: 15 mm

Kanten: Kanten gerade, ringsum scharfkantig

Schallabsorption: $\alpha_w \geq 0,85$ (EN ISO 11654)

Sichtbares Einlegesystem. Qualitätsmerkmale der Haupt- und Querschienen: Hauptschiene, Querschiene, Sichtbreite ca. 24 mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß. Sichtflächen höhengleich.

Lieferung und Montage einschl. der gemäß vorgegebener Abhanghöhe erforderlichen Abhänger und Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund:

Stahlbetondielen aus Leichtbeton. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden.

Einbauhöhe in ca. 2,80-3,00 m

Abhängehöhe ca. 40-60 cm, Untersicht Abhangdecke gerade

Abhängung angepasst an Dachneigung DN = ca. 2°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Lichte Raumhöhe zwischen OKFF u. UK Abhangdecke:
ca. 2,45 m

Im ersten Arbeitsabschnitt sind die Deckenkonstruktionen herzustellen. Erst nach Fertigstellung der Installationen der technischen Ausbaugewerke sind die Deckenplatten in einem zweiten Schritt nach Freigabe durch die Bauleitung und in Zusammenarbeit mit den technischen Ausbaugewerken (Herstellung von Ausschnitten für Leuchten etc.) in die beschriebene Konstruktion einzulegen.

Sicherheit:

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden. Befestigungs- und Tragschienenabstände sind nach Herstellervorschrift bzw. nach Prüfzeugnis exakt einzuhalten.

Ausführung:

Material, Lieferung und abnahmefertige Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964, DIN 4102, sowie den für den Brandschutz gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

Angeb. Fabrikat:

Plattendesign:

System:

Einbauort:

alle Räume im Umkleidetrakt mit Ausnahme der Duschen sowie der Geräte- und Technikräume

365 m²

1. 3. 20

Akustik-Rasterdecke 625 mm x 625 mm (Abhanghöhe ca.

Unter Stahlbetondielen aus Leichtbeton abgehängte Akustik-Rasterdecke aus Mineralwolle als sichtbares Schienensystem, Platten herausnehmbar, liefern und einbauen, wie in Position zuvor beschrieben, jedoch:

Einbauhöhe in ca. 3,15-3,25 m

Abhängehöhe ca. 40-55 cm, Untersicht Abhangdecke gerade

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Abhängung angepasst an Dachneigung DN = ca. 2°
Lichte Raumhöhe zwischen OKFF u. UK Abhangdecke:
ca. 2,625 m

Einbauort:
Raum 01.001, 01.002, 01.003

65 m²

1. 3. 30

Hygienedecke 625 x 625 mm (Abhanghöhe ca. 40-60 cm), Duschen

Unter Stahlbetondielen aus Leichtbeton abgehängte
Mineralfaserdecke als sichtbares System, Platten
herausnehmbar, liefern und einbauen.

Qualitätsanforderungen Mineralplatten:

Mineralplatten fest gebunden mit beidseitigem Grundanstrich.
Die Platte ist frei von Asbest. Eine "Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für
Bautechnik liegt vor. Die zur Herstellung der Platte verwendete
Mineralwolle ist biolöslich. Die Kriterien der Nichteinstufung
als krebserzeugender Stoff gemäß der
Chemiekalienvorbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23
biopersistente Fasern) werden eingehalten und durch das
"RAL-Gütesiegel Mineralwolle" gewährleistet.

Ausführung: vieskaschierte/ glatt laminierte
Oberfläche
Oberfläche: weiß
Lichtreflexionsgrad: ≥ 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Abmessung: 625 x 625
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
schwerentflammbar
Dicke: ca. 19 mm
Kanten: Kanten gerade, ringsum
scharfkantig
Schallabsorption: $\alpha_w \geq 0,90$ (EN ISO 11654)

Sichtbares Einlegesystem, Qualitätsmerkmale der Haupt- und
Querschienen: Hauptschiene, Querschienen Sichtbreite ca. 24
mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.
Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.

Einbauhöhe in ca. 2,80-3,00m
Abhänghöhe ca. 40-60 cm, Untersicht Abhangdecke gerade
Abhängung angepasst an Dachneigung DN = ca. 2°
Lichte Raumhöhe zwischen OKFF u. UK Abhangdecke:
ca. 2,45m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Befestigungsuntergrund:

Stahlbetondielen aus Leichtbeton. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden.

Einbauhöhe in ca. 2,80-3,00 m

Abhängehöhe ca. 40-60 cm, Untersicht Abhangdecke gerade

Abhängung angepasst an Dachneigung DN = ca. 1°

Lichte Raumhöhe zwischen OKFF u. UK Abhangdecke:

ca. 2,45 m

Im ersten Arbeitsabschnitt sind die Deckenkonstruktionen herzustellen. Erst nach Fertigstellung der Installationen der technischen Ausbaugewerke sind die Deckenplatten in einem zweiten Schritt nach Freigabe durch die Bauleitung und in Zusammenarbeit mit den technischen Ausbaugewerken (Herstellung von Ausschnitten für Leuchten etc.) in die beschriebene Konstruktion einzulegen.

Sicherheit:

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden. Befestigungs- und Tragschienenabstände sind nach Herstellervorschrift bzw. nach Prüfzeugnis exakt einzuhalten.

Ausführung:

Material, Lieferung und abnahmefertige Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964, DIN 4102, sowie den für den Brandschutz gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

Angeb. Fabrikat:

Plattendesign:

System:

Einbauort:

Duschen im Umkleidetrakt

80 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv				

1. 3. 40 Zulage Rasterdecke als Kleinfläche < 5 m²
 Zulage zur Pos. 'Rasterdecke 625 mm x 625 mm (...)' für die Ausführung in Kleinflächen < 5 m².

18 m²

1. 3. 50 Zulage erhöhter Korrosionsschutz
 Zulage zu Pos. 'Hygienedecke' für die Ausführung mit erhöhtem Korrosionsschutz.

Angeb. Fabrikat:

80 m²

1. 3. 60 Zulage Drucksicherung
 Zulage zu Pos. 'Hygienedecke' für die Arretierung sämtlicher Platten mit Druckfedern (4 Stück/Platte) zur leichteren Reinigung (Wischen).

80 m²

1. 3. 70 Wandanschluss-Winkel
 Wandanschlüsse für Akustik-Rasterdecke liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift verarbeiten, passend zu den vor beschriebenen Decken Positionen. Die Wandanschlüsse bestehen aus weißen L-Winkelprofilen, die mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen sind. Abstand der Befestigungen entsprechend den Herstellerhinweisen bzw. dem Brandschutz-Prüfzeugnis. In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen. Montage an aufgehenden Wänden aus Sichtmauerwerk (Klinkerstein), STB und Trockenbauwänden. Bei Montage der Wandanschluss-Winkel an Sichtmauerwerk dürfen Dübel nur in den Lager- und Stoßfugen des Sichtmauerwerks gesetzt werden.

Abmessungen ca. 24 x 19 mm, Stärke ca. 0,5 mm

Angeb. Fabrikat:

485 m

1. 3. 80 Zulage Wandanschluss Duschen, mit erhöhtem Korrosionsschutz
 Zulage zu Pos.'Wandanschluss-Winkel' für den Duschbereich mit erhöhtem Korrosionsschutz.

Angeb. Fabrikat:

100 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

1. 3. 90

Komprimband für Wandanschluss-Winkel

Herstellen sämtlicher Anschlüsse der Wandanschluss-Winkel an angrenzendes Sichtmauerwerk aus Klinkersteinen mit vorkomprimierten, schwarzen Fugendichtbändern aus PUR-Weichschaumstoff (BG1 nach DIN 18542), Feuerwiderstandsklasse DIN 4102 B1 (schwer entflammbar), Verarbeitung gemäß Herstellervorschrift.

Dichtbänder vor Montage der Wandanschluss-Winkel auf die Rückseite der Winkel aus vorheriger Position kleben.

Breite des Komprimbandes: ca. 15 mm

Fugenbreite: ca. 1 - 4 mm

Angeb. Fabrikat:

345 m

1. 3. 100

Zulage Gehrungen Wandwinkel

Zulage zu Pos.'Wandanschluss-Winkel' für die fachgerechte Herstellung von Ecken durch Gehrungsschnitt.

240 Stck

1. 3. 110

Weitspannträger

Liefen und Montieren von Weitspannträgern als Unterkonstruktion für die vor beschriebenen Akustik-Rasterdecken zur Überbrückung von Abhängepunkten im Bereich der Lüftungsinstallationen.

Bestehend aus UA 50-Profilen, Abhängung mit Gewindestäben an den Stahlbetondielen aus Leichtbeton, einschl. der erforderlichen Befestigungsmittel.

Angeb. Fabrikat:

10 m

1. 3. 120

Ausschnitte Einbauleuchten, Einbaulautsprecher etc., rund, d= 60 - 90 mm

Vorbereitung der Ausschnitte für die bauseitige Montage von Einbauleuchten, Lautsprechern, usw.. Die Elektroanschlüsse werden bauseits durchgeführt. Klein- und Abhängeteile sind mit dem Ausschnittstückpreis abgegolten einschl. sämtlicher Deckenanpass- und Auswechselarbeiten. Das Leuchtengewicht ist fachgerecht über die statisch tragende Konstruktion bzw. über zusätzliche Hänger abzuleiten.

Grundlage: Hersteller-Empfehlung.

Die Vorbereitung der Ausschnitte bezieht sich auf die Decken

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

der Pos. 'Akustik-Rasterdecke'. Die Anordnung der Leuchten und Einbauteile hat nach Deckenspiegeln des Architekten zu erfolgen.

Ausschnitt bis d= 60-90 mm

85 Stck

1. 3. 130 **Ausschnitte Einbauleuchten, Einbaulautsprecher etc., rund, d= 100 - 190 mm**

wie vor in Pos. 'Ausschnitte Einbauleuchten, (...) rund', beschrieben, jedoch Ausschnitt d= ca. 100-190 mm

15 Stck

1. 3. 140 **Ausschnitt Einbauleuchten, Einbaulautsprecher etc., rund, d= 200-350 mm**

wie vor in Pos. 'Ausschnitte Einbauleuchten, (...) rund', beschrieben, jedoch Ausschnitt d= ca. 200-350 mm

20 Stck

1. 3. 150 **Ausschnitt Einbauleuchten, quadratisch, ca. 90x90 mm**

wie vor in Pos. 'Ausschnitte Einbauleuchten, (...) rund', beschrieben, jedoch Ausschnitt quadratisch, ca. 90x90 mm Bereich der Einbauleuchten.

4 Stck

1. 3. 160 **Ausschnitt Piktogramme, rechteckig, ca. 290 x 100 mm**

wie vor in Pos. 'Ausschnitte Einbauleuchten, (...) rund', beschrieben, jedoch Ausschnitt rechteckig, ca. 290 x 100 mm im Bereich der Piktogrammleuchten.

12 Stck

1. 3. 170 **Ausschnitt Leitungssanschluss, rund, d = 30 mm**

wie vor in Pos. 'Ausschnitte Einbauleuchten, (...) rund', beschrieben, jedoch Ausschnitt d = ca. 30 mm im Bereich von Leitungen.

12 stk

1. 3. 180 **Zulage Akustik-Rasterdecke 625 mm x 625 mm, GK-Platten als Verstärkung**

Zulage Akustik-Rasterdecke 625 mm x 625 mm, einlegen einer GK-Platte als Verstärkung für Einbauelemente wie Leuchten, Lautsprecher etc. inkl. Herstellung von runden oder eckigen Ausschnitten in erforderlicher Größe (Angabe durch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv				

Fachplaner).

32 Stck

1. 3. 190 Lieferung Mineralplatten 625 x 625 mm

Lieferung Mineralplatten gemäß Beschreibung der Pos. 'Akustik-Rasterdecke 625 x 625 mm' zum Einlagern. Lieferung bis zum Lagerort, nach Angabe der Bauleitung.

30 Stck

1. 3. 200 Lieferung Mineralplatten Hygienedecke 625 x 625 mm

Lieferung Mineralplatten gemäß Beschreibung der Pos. 'Hygienedecke 625 x 625 mm, Duschen' zum Einlagern. Lieferung bis zum Lagerort, nach Angabe der Bauleitung.

10 Stck

1. 3. 210 Zulage nachträgliches Einlegen von Mineralplatten 625 x 625 mm

Zulage zur Pos. 'Akustik-Rasterdecke 625 x 625 mm' für das nachträgliche Einlegen von Einzelplatten im Bereich technischer Einbauten nach erfolgter Abnahme und Freigabe durch die Haustechnik
 Montage nach Freigabe durch die Bauleitung/ Fachplanung HLS.

75 Stck

1. 3. 220 Zulage nachträgliches Einlegen von Mineralplatten Hygienedecke 625 x 625 mm

Zulage zur Pos. 'Hygienedecke 625 x 625 mm' für das nachträgliche Einlegen von Einzelplatten im Bereich technischer Einbauten nach erfolgter Abnahme und Freigabe durch die Haustechnik
 Montage nach Freigabe durch die Bauleitung/ Fachplanung HLS.

15 Stck

1. 3. 230 Nachträglicher Austausch von beschädigten/ verschmutzten Mineralplatten 625 x 625 mm

Durch Dritte verschmutzte oder beschädigte Deckenplatten austauschen, einschl. Lieferung der neuen Platte, Austausch und Entsorgung der alten Platte.
 Mineralplatten gemäß Beschreibung der Pos. 'Akustik-Rasterdecke 625 x 625 mm'.
 Austausch nur auf Anweisung der Bauleitung.

35 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

**1. 3. 240 Nachträglicher Austausch von beschädigten/
verschmutzten Mineralplatten Hygienedecke 625 x 625
mm**

Durch Dritte verschmutzte oder beschädigte Deckenplatten austauschen, einschl. Lieferung der neuen Platte, Austausch und Entsorgung der alten Platte.

Mineralplatten gemäß Beschreibung der Pos. 'Hygienedecke 625 x 625 mm, Duschen'.

Austausch nur auf Anweisung der Bauleitung.

5 Stck

GK-Decken

1. 3. 250 Abgehängte Decke GK, gerade (Abhanghöhe 40-55 cm)

Deckenbekleidung DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Tragprofil 1500/500

Beplankung aus GKB-Bauplatten 1x 12,5 mm

Oberflächenqualität Q2

Einbauhöhe in ca. 3,15-3,25 m

Abhänghöhe ca. 40-55 cm, Untersicht Abhangdecke gerade

Abhängung angepasst an Dachneigung DN = ca. 2°

Lichte Raumhöhe zwischen OKFF u. UK Abhangdecke:

ca. 2,625 m

Befestigungsuntergrund:

Stahlbetondielen aus Leichtbeton. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit an die Abhanghöhe angepassten Abhängern gemäß Herstellervorschrift und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:

Bauplatten GKB, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2. Verarbeitung gemäß DIN 18181.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Einschl. Randanschluss/ Eckwinkel liefern, fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen und verspachteln (Q2).

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Raum 01.003 und 01.004

17 m²

1. 3. 260

Randausbildung/ Abschottung senkrecht, h= ca. 65-75 cm

Randausbildung/ Abschottung senkrecht im Bereich von Deckenversprüngen der beschriebenen Akustik-Rasterdecken. Die senkrechte Blende aus GK-Bauplatte, d=12,5 mm, ist bis zur Rohdecke zu führen.

GK-Blende: h= ca. 65-75 cm.

Liefen und fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen, einschl. erforderlicher Unterkonstruktion, Eckwinkel und Spachteln Q2.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Raum 00.006/00.006.1

7 m

1. 3. 270

Zulage Friesausbildung Decke GK, gerade, b= 5-15 cm

Zulage zu Pos. 'Abgehängte Decke GK gerade' für flächenbündigen Anschluss an Rasterdecke, einschl. Randabschluss/ Randabschlusswinkel liefern, fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen und verspachteln, Fries Teilflächen < 1,00m Breite / Breite 5-15 cm

Qualitätsstufe Q2

Kleinflächen < 5 m²

Einbauort: Lichtkuppeln

32 m

1. 3. 280

Zulage Friesausbildung Decke GK, gerade, b= 25-35 cm

Zulage zu Pos. 'Abgehängte Decke GK gerade' für flächenbündigen Anschluss an Rasterdecke, einschl. Randabschluss/ Randabschlusswinkel liefern, fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen und verspachteln, Fries Teilflächen < 1,00m Breite / Breite 25-35 cm

Qualitätsstufe Q2

Kleinflächen < 5 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Einbauort: Lichtkuppeln

15 m

1. 3. 290

F30-Unterdecke GKFI, gerade (Deckenöffnungen), ca. 20/20 bis 40/40 cm

Unterdecke, F30 von unten, bestehend aus Grund- und Tragprofil, Gipsplatte GKFI 2x 12,5 mm, Unterdecke gemäß DIN 18168-1. Einbau im Bereich von Deckenöffnungen (Flachdach), die von oben durch den Dachdecker mit konstruktiven Sperrholzplatten, d = 24 mm, geschlossen werden. Einbau direkt unter den Sperrholzplatten auf Höhe der Leibung der ca. 20 cm hohen Deckenöffnung der Stahlbetondielen aus Leichtbeton.

Einbauhöhe in ca. 3,15-3,25 m

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F30, für die Deckenbekleidung allein bei Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der Roh-/ Holzdecke.

Befestigungsuntergrund:

Stahlbetondielen aus Leichtbeton. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit an die Abhanghöhe angepassten Abhängern gemäß Herstellervorschrift und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180: Gipsplatten GKFI, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2. Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Öffnungsgröße: ca. 20/20 bis 40/40 cm

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umkleide- und Besuchertrakt				
		4	Stck		
1. 3. 300	F30-Unterdecke GKFI, gerade (Deckenöffnungen), ca. 41/41 bis 60/60 cm Unterdecke, F30 von unten, wie in Pos. zuvor beschrieben, jedoch: Öffnungsgröße: ca. 41/41 bis 60/60 cm	4	Stck		
1. 3. 310	F30-Unterdecke GKFI, gerade (Deckenöffnungen), ca. 61/61 bis 80/80 cm Unterdecke, F30 von unten, wie in Pos. zuvor beschrieben, jedoch: Öffnungsgröße: ca. 61/61 bis 80/80 cm	6	Stck		
1. 3. 320	F30-Unterdecke GKFI, gerade (Deckenöffnungen), ca. 100/100 bis 125/125 cm Unterdecke, F30 von unten, wie in Pos. zuvor beschrieben, jedoch: Öffnungsgröße: ca. 100/100 bis 125/125 cm	2	Stck		
1. 3. 330	F30-Unterdecke GKFI, gerade (Deckenöffnungen), ca. 126/126 bis 150/150 cm Unterdecke, F30 von unten, wie in Pos. zuvor beschrieben, jedoch: Öffnungsgröße: ca. 126/126 bis 150/150 cm	2	Stck		
1. 3. 340	Deckenöffnung in F30-Unterdecke, ca. 42,5 x 72,5 cm Herstellung einer rechteckigen Öffnung in F30-Unterdecke der vorbeschriebenen Positionen zur Durchführung eines Lüftungskanals, einschl. Anarbeiten/ Beispachteln an das durchdringende Medium. Öffnungsgröße: ca. 42,5 x 72,5 cm	3	Stck		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

1. 3. 350 Deckenöffnung in F30-Unterdecke, ca. 35 x 25 cm

Herstellung einer rechteckigen Öffnung in F30-Unterdecke der vorbeschriebenen Positionen zur Durchführung eines Lüftungskanals, einschl. Anarbeiten/ Beispachteln an das durchdringende Medium.
 Öffnungsgröße: ca. 35 x 25 cm

1 Stck

1. 3. 360 Deckenöffnung in F30-Unterdecke, D = ca. 25 cm

Herstellung einer runden Öffnung in F30-Unterdecke der vorbeschriebenen Positionen zur Durchführung eines Lüftungskanals, einschl. Anarbeiten/ Beispachteln an das durchdringende Medium.
 Öffnungsgröße: D = ca. 25 cm

2 Stck

1. 3. 370 Ausschnitte Einbauleuchten, Einbaulautsprecher etc. rund, d= 60 - 90 mm

Vorbereitung der Ausschnitte für die bauseitige Montage von Einbauleuchten, Lautsprechern, usw.. Die Elektroanschlüsse werden bauseits durchgeführt. Klein- und Abhängeteile sind mit dem Ausschnittstückpreis abgegolten einschl. sämtlicher Deckenanpass- und Auswechselarbeiten. Das Leuchtengewicht ist fachgerecht über die statisch tragende Konstruktion bzw. über zusätzliche Hänger abzuleiten.
 Grundlage: Hersteller-Empfehlung.
 Die Vorbereitung der Ausschnitte bezieht sich auf die Decken der Pos. 'Abgehängte Decke GK, gerade'. Die Anordnung der Leuchten und Einbauteile hat nach Deckenspiegeln des Architekten zu erfolgen.
 Ausschnitt bis d= 60-90 mm

4 Stck

1. 3. 380 Ausschnitt Einbauleuchten, Einbaulautsprecher etc. rund, d= 200-350 mm

wie vor in Pos. 'Ausschnitte Einbauleuchten, (...) rund', beschrieben, jedoch Ausschnitt d= ca. 200-350 mm

2 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-------------------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 3. 390 Ausschnitt Einbauleuchten, rechteckig, ca. 70x1700 mm
wie vor in Pos. 'Ausschnitte Einbauleuchten, (...) rund',
beschrieben, jedoch Ausschnitt rechteckig, ca. 70x1700 mm
Bereich der Einbauleuchten.

4 Stck

1. 3. 400 Decken Revisionselement 20 / 20 cm
Revisionselement, Rahmen aus Aluminium, Füllung aus
Hartgipsplatte 12,5 mm für vor beschriebene GK-Decke
einschl. Herstellen der erforderlichen Öffnung.
Ausführung mit Sicherungsketten und nicht sichtbarem
Verschluss- und Scharniersystem.
Abmessung 20 x 20 cm.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Angeb. Fabrikat:

2 Stck

Lichtkuppelverkleidung, Umkleide- und Besuchertrakt

**1. 3. 410 Laibungsverkleidung für Lichtkuppeln 100x100cm,
Feuerschutzplatten (GKF)**
Herstellen und Liefern einer Laibungsverkleidung an
Dachöffnungen von Lichtkuppeln mit Feuerschutzplatten (F30).
Die Ausführung erfolgt als Trockenbaukonstruktion, passend
für die vorhandenen Aufsetzkränze, inklusive erforderlicher
Unterkonstruktion, Befestigungsmittel und Anschlüsse an die
angrenzende Deckenbekleidung (GK-Decke).

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund
Stahlbetondielen aus Leichtbeton. Dies ist bei der Wahl der
Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der
unterliegenden Bewehrungsstäbe dürfen keine Bohrlöcher
hergestellt werden.

Im Bereich der Laibungen der Lichtkuppelöffnungen befinden
sich Stahlträger als Auswechslung zur Abfangung der
Stahlbetondielen. Die Stahlträger müssen unterseitig und
seitlich mit Feuerschutzplatten GFK verkleidet werden. Die
senkrechte Verkleidung erfolgt über die hier beschriebene
Laibungsverkleidung der Lichtkuppeln.
Die unterseitige Verkleidung freiliegender Stahlträger wird in
einer separaten Position beschrieben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Ausrichten und Montieren einer systemgerechten Unterkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlblechprofilen (CD-/UD-Profile, Dicke min. 0,6 mm). Achsabstand der Tragprofile nach Systemvorgabe des Herstellers. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an vorh. Deckenuntersicht aus Stahlbetondielen aus Leichtbeton, inklusive aller notwendigen, schubsicheren Verankerungen.

Beplankung, feuerhemmend aus Hartgipsplatten GKF, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1, d0, EN 520: einlagig, Plattendicke 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2, Verarbeitung gemäß DIN 18181 für Anstrich bzw. Beschichtung.

Einschl. Einbau von Kantenschutzprofilen am unteren Abschluss der Laibungsverkleidung, Umfang ca. 4,0 m.

Dichter und elastischer Anschluss an den Aufsetzkranz der Lichtkuppel.

Abmessungen (lichtes Maß):
Dachöffnung: ca. 100 x 100 cm
Laibungshöhe: ca. 75 cm

Abrechnungseinheit:
Die Abrechnung erfolgt nach Stück. Allseitige Eckschutzprofile, Verstärkungsmaßnahmen und Anschlüsse sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Raum 01.003 und 01.004

2 Stck

1. 3. 420

Laibungsverkleidung für Lichtkuppeln 120x120cm, Feuerschutzplatten (GKF)

Herstellen und Liefern einer Laibungsverkleidung an Dachöffnungen von Lichtkuppeln mit Feuerschutzplatten (F30). Die Ausführung erfolgt als Trockenbaukonstruktion, passend für die vorhandenen Aufsetzkränze, inklusive erforderlicher Unterkonstruktion, Befestigungsmittel und Anschlüsse an die angrenzende Deckenbekleidung (Akustik-Rasterdecke).

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Stahlbetondielen aus Leichtbeton. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden.

Im Bereich der Laibungen der Lichtkuppelöffnungen befinden sich Stahlträger als Auswechslung zur Abfangung der Stahlbetondielen. Die Stahlträger müssen unterseitig und seitlich mit Feuerschutzplatten GFK verkleidet werden. Die senkrechte Verkleidung erfolgt über die hier beschriebene Laibungsverkleidung der Lichtkuppeln. Die unterseitige Verkleidung freiliegender Stahlträger wird in einer separaten Position beschrieben.

Ausrichten und Montieren einer systemgerechten Unterkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlblechprofilen (CD-/UD-Profile, Dicke min. 0,6 mm). Achsabstand der Tragprofile nach Systemvorgabe des Herstellers. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an vorh. Deckenuntersicht aus Stahlbetondielen aus Leichtbeton, inklusive aller notwendigen, schubsicheren Verankerungen.

Beplankung, feuerhemmend aus Hartgipsplatten GKF, DIN 18180, Brandverhalten A2-s1, d0, EN 520: einlagig, Plattendicke 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2, Verarbeitung gemäß DIN 18181 für Anstrich bzw. Beschichtung.
Einschl. Einbau von Kantenschutzprofilen am unteren Abschluss der Laibungsverkleidung, Umfang ca. 5,0 m.

Dichter und elastischer Anschluss an den Aufsetzkranz der Lichtkuppel.

Abmessungen (lichtes Maß):
Dachöffnung: ca. 120 x 120 cm
Laibungshöhe: ca. 75 cm

Abrechnungseinheit:
Die Abrechnung erfolgt nach Stück. Allseitige Eckschutzprofile, Verstärkungsmaßnahmen und Anschlüsse sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv				

Raum 00.007, 00.015, 00.026, 01.001

5 Stck

1. 3. 430

Laibungsverkleidung für Lichtkuppeln 120x120cm, Feuerschutzplatten (F30)

Herstellen und Liefern einer Laibungsverkleidung an Dachöffnungen von Lichtkuppeln mit imprägnierten und feuchteunempfindlichen Feuerschutzplatten (F30). Die Ausführung erfolgt als Trockenbaukonstruktion, passend für die vorhandenen Aufsetzkränze, inklusive erforderlicher Unterkonstruktion, Befestigungsmittel und Anschlüsse an die angrenzende Deckenbekleidung (Akustik-Rasterdecke).

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahlbetondielen aus Leichtbeton. Dies ist bei der Wahl der Befestigungsmittel zu berücksichtigen. Im Verlauf der unterliegenden Bewehrungsstäbe dürfen keine Bohrlöcher hergestellt werden.

Im Bereich der Laibungen der Lichtkuppelöffnungen befinden sich Stahlträger als Auswechslung zur Abfangung der Stahlbetondielen. Die Stahlträger müssen unterseitig und seitlich mit imprägnierten und feuchteunempfindlichen Feuerschutzplatten verkleidet werden. Die senkrechte Verkleidung erfolgt über die hier beschriebene Laibungsverkleidung der Lichtkuppeln.

Die unterseitige Verkleidung freiliegender Stahlträger wird in einer separaten Position beschrieben.

Ausrichten und Montieren einer systemgerechten Unterkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlblechprofilen (CD-/UD-Profile, Dicke min. 0,6 mm). Achsabstand der Tragprofile nach Systemvorgabe des Herstellers. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an vorh. Deckenuntersicht aus Stahlbetondielen aus Leichtbeton, inklusive aller notwendigen, schubsicheren Verankerungen.

Beplankung, imprägniert, feuchteunempfindlich und feuerhemmend aus Spezialgipsplatten, Brandverhalten A2-s1, d0, EN 520: einlagig, Plattendicke 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2, Verarbeitung gemäß DIN 18181 für Anstrich bzw. Beschichtung.

Einschl. Einbau von Kantenschutzprofilen am unteren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Abschluss der Laibungsverkleidung, Umfang ca. 5,0 m.

Dichter und elastischer Anschluss an den Aufsetzkranz der Lichtkuppel.

Abmessungen (lichtes Maß):
Dachöffnung: ca. 120 x 120 cm
Laibungshöhe: ca. 75 cm

Abrechnungseinheit:
Die Abrechnung erfolgt nach Stück. Allseitige Eckschutzprofile, Verstärkungsmaßnahmen und Anschlüsse sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Raum 00.011, 00.012 und 00.020 (Duschen)

3 Stck

Lichtkuppelverkleidung, Sporthalle

1. 3. 440

Ballwurfsichere Laibungsverkleidung für Lichtkuppeln, 200x200cm

Herstellen und Liefern einer ballwurfsicheren Laibungsverkleidung an Dachöffnungen von Lichtkuppeln gemäß den Anforderungen der DIN 18032-3 („Sporthallen - Ballwurfsicherheit“). Die Ausführung erfolgt als mechanisch hoch belastbare Trockenbaukonstruktion, passend für die vorhandenen Aufsetzkränze, inklusive verstärkter Unterkonstruktion, Befestigungsmittel und Anschlüsse an die angrenzende Deckenbekleidung (Deckenstrahlheizung). Laibungsverkleidung konisch zulaufend.

Lichtes Öffnungsmaß:

- Unterkante Laibungsverkleidung ca. 2,50 x 2,50 m
- Oberkante Laibungsverkleidung ca. 2,00 x 2,00 m

Umlaufende Anschlüsse starr, vorh. Befestigungsuntergrund Stahl-Trapezblech. Ausrichten und Montieren einer systemgerechten Unterkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlblechprofilen (CD-/ UD-Profile, Dicke min. 0,6 mm). Achsabstand der Tragprofile maximal 312,5 mm, bzw. nach Systemvorgabe des Herstellers für Ballwurfsicherheit. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an vorh. Deckenuntersicht aus Stahl-Trapezprofilen, inklusive aller notwendigen, schubsicheren Verankerungen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

Damit die Dampfsperre/ Luftdichtigkeitsschicht nicht beschädigt wird, ist die Befestigung nur im Bereich der Tiefsicken/ Untergurte zulässig.

Beplankung, stoßfest aus Hartgipsplatten GKFI DIN 18180: zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2, Verarbeitung gemäß DIN 18181 für Anstrich bzw. Beschichtung.

Einschl. Einbau von stoßfesten, mechanisch belastbaren Kantenschutzprofilen am unteren Abschluss der Laibungsverkleidung, Umfang ca. 10,0 m, z.B. flexible, stahlarmierte Kantenschutzbänder oder spezielle Aluwinkel an den sichtbaren Außenecken.

Dichter, elastischer und ballwurfsicherer Anschluss an den Aufsetzkranz der Lichtkuppel.

Abmessungen (lichtes Maß):
Dachöffnung: ca. 200 x 200 cm
Laibungshöhe: ca. 200 cm
OK Lichtkuppelverkleidung: ca. 9,00 m über OKFF
UK Lichtkuppelverkleidung: ca. 7,00 m über OKFF

Abrechnungseinheit:
Die Abrechnung erfolgt nach Stück. Allseitige Eckschutzprofile, Verstärkungsmaßnahmen und Anschlüsse sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Angeb. Fabrikat:

18 Stck

1. 3. 450

Ballfangnetz unter Lichtkuppel

Lieferung und Montage eines horizontal gespannten Ballfangnetzes als Schutznetz unter der Lichtkuppelkonstruktion und zwischen der vorbeschriebenen Laibungsverkleidung der Lichtkuppeln.

- Netzmaterial:
Polypropylen (PP), hochfest, knotenlos, Materialstärke mind. 3-4 mm.
- Maschenweite:
max. 45-50 mm (ballwurfsicher nach DIN 18032-3 / DIN EN 13996).

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Abgehängte Decken, Laibungsv			in EUR	in EUR

- Farbe:
Schwarz
- Einfassung:
Mit verstärkter Kantenabschlagschnur/ eingeflochtener Kante.
- Unterkonstruktion/ Abspannung:
Umlaufendes Stahlseil, verzinkt und kunststoffummantelt, Ø = ca. 6 mm), inkl. Kauschen, Duplex-Klemmen und Spannschlössern aus Edelstahl zur bauseitig sicheren Befestigung zwischen der Laibungsverkleidung der Lichtkuppeln.
- Abmessungen:
lichtes Öffnungsmaß L x B = 250 x 250 cm

Angeb. Fabrikat:

18 Stck

Summe 1.3	Abgehängte Decken, Laibungsverkleidung Lichtkuppeln	
-----------	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS


Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: Brandschutzverkleidungen Stahl				

1. 4 Brandschutzverkleidungen Stahlträger

1. 4. 10 Stahlträger-Bekleidung 15 mm, einlagig, HEA 100, F30

Stahlträger-Bekleidung mit Feuerschutzplatten.
Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN EN 13381-4.
Verwendete Profilart nach DIN EN 10025-1: HEA 100,
Profilhöhe ca. 96 mm.

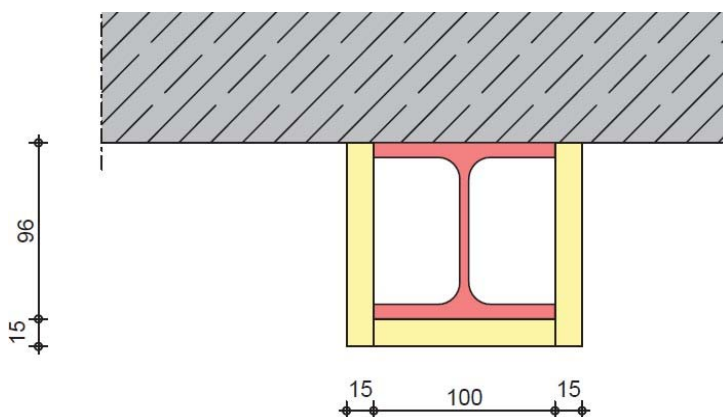

Ausführung ohne Unterkonstruktion, dreiseitig mit nicht brennbaren, faserverstärkten Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1: Feuerschutzplatten, Plattendicke 15 mm, Achsabstand max. 500 mm, einlagig, Plattenstoß hinterlegen und stumpf stoßen. Fehlstellen mit Fireboard-Spachtel schließen. Befestigung aller Beplankungslagen mit Stahlklammern nach DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566 mit Stahldrahtdurchmesser $\geq 1,34$ mm oder mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Ausführung gemäß der für den Brandschutz gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:

Raum 00.002 und 00.005, Statik Pos. U4, U4a, U45b, U5, U5a, U5b

23 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Brandschutzverkleidungen Stahl			in EUR	in EUR

1. 4. 20

Stahlträger-Bekleidung 15 mm, einlagig, F30, unterseitig

Stahlträger-Bekleidung mit Feuerschutzplatten, waagrecht. Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN EN 13381-4, wie in Pos zuvor beschrieben, jedoch L-förmige Stahlprofile im Bereich von Auswehlungen der Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Breite der zu verkleidenden Untersicht ca. 80 - 100 mm. Es ist nur die Untersicht des L-Profils zu verkleiden, welche frei zugänglich ist.



Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Umkleide- und Besuchertrakt

195 m

1. 4. 30

Stahlträger-Bekleidung 15 mm, einlagig, F30, senkrecht

Stahlträger-Bekleidung mit Feuerschutzplatten, senkrecht. Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN EN 13381-4, wie in Pos zuvor beschrieben, jedoch L-förmige Stahlprofile im Bereich von Auswehlungen der Stahlbetondielen aus Leichtbeton, Höhe des zu verkleidenden senkrechten Stahlstegs ca. 120 -140 mm. Es ist nur die senkrechte Seite des L-Profils zu verkleiden, welche frei zugänglich ist.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
 Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
 LV : Trockenbauarbeiten
 LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: Brandschutzverkleidungen Stahl				



Angeb. Fabrikat:

Einbauort:


Umkleide- und Besuchertrakt im Bereich von ehemaligen Dachdurchführungen ausgebauter Lüftungskanäle

65 m

1. 4. 40

Stahlträger-Bekleidung 15 mm, einlagig, HEB 140, F30

Stahlträger-Bekleidung mit Feuerschutzplatten.
 Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
 Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN EN 13381-4.
 Verwendete Profilart nach DIN EN 10025-1: HEB 140,
 sichtbare Profilhöhe ca. 15 mm (unterer Flansch).

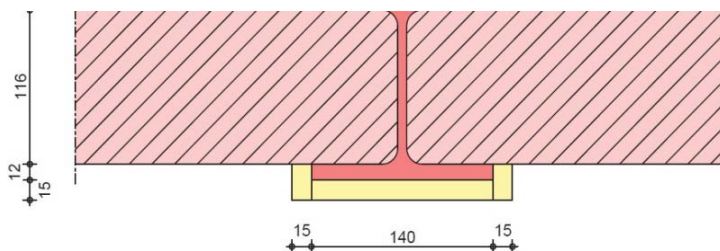

Ausführung ohne Unterkonstruktion, dreiseitig mit nicht brennbaren, faserverstärkten Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1: Feuerschutzplatten, Plattendicke 15 mm, Achsabstand max. 500 mm, einlagig, Plattenstoß hinterlegen und stumpf stoßen. Fehlstellen mit Fireboard-Spachtel schließen. Befestigung aller Beplankungslagen mit Stahlklammern nach DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566 mit Stahldrahtdurchmesser $\geq 1,34$ mm oder mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Brandschutzverkleidungen Stahl			in EUR	in EUR

Ausführung gemäß der für den Brandschutz gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Angeb. Fabrikat:

Einbauort:
Umkleidetrakt, Statik Pos. 3.4/3.4b

3,5 m

1. 4. 50

Stahlträger-Bekleidung 15 mm, einlagig, HEB 160, F30

Stahlträger-Bekleidung mit Feuerschutzplatten.
Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN EN 13381-4, wie in Pos zuvor beschrieben, jedoch verwendete Profilart nach DIN EN 10025-1: HEB 160, sichtbare Profilhöhe ca. 15 mm (unterer Flansch).

Einbauort:
Umkleidetrakt, Statik Pos. 3.3/3.3b

29 m

Summe 1. 4	Brandschutzverkleidungen Stahlträger	<u>.....</u>
-------------------	---	--------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stundenlohnarbeiten			in EUR	in EUR

1. 5 Stundenlohnarbeiten

Technischer Vorbeschrieb Arbeiten auf Nachweis

Tagelohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit dem Bauherrn und auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Nachweise hierfür sind täglich zur Anerkennung vorzulegen. Mit der Unterzeichnung dieser Angebote erklärt der Bieter rechtverbindlich, dass die nachstehend ausgeführten Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sind und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden Gültigkeit haben.

Sämtliche Nebenkosten wie Fahrtkosten, Auslösungen, Werkzeugvorhaltungskosten, sind soweit keine eindeutig anderslautenden Vereinbarungen mit dem AG bestehen in den vorgenannten Zuschlägen enthalten.

Das im Zuge von Stundenlohnarbeiten anfallende Material wird zu den vereinbarten Einheitspreisen abgerechnet.

Der Materialverbrauch ist nachzuweisen.

1. 5. 10 Stundenlohn Facharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere Anordnung der Bauleitung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:

Stundensatz Facharbeiter einschl. Gemeinkostenanteil, Sozialbeiträge, evtl. vermögenswirksame Leistungen, sowie sonstige Nebenkosten.

20 Std

1. 5. 20 Stundenlohn Helfer

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere Anordnung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen werden berechnet für:

Stundensatz Helfer einschl. Gemeinkostenanteil, Sozialbeiträge, evtl. vermögenswirksame Leistungen, sowie sonstige Nebenkosten.

15 Std

1. 5. 30 Material Stundenlohnarbeiten

Material, das im Zuge der o.g. Stundenlohnarbeiten anfällt. Der Materialverbrauch ist detailliert nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt nicht über die Pauschale sondern im Einzelnen über vorzulegende Nachweise der verwendeten Materialien. Zur Kalkulation ist ein Wert von 500,-€ netto in Ansatz zu bringen.

1 Psch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Trockenbauarbeiten Unterabschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.5	Stundenlohnarbeiten				
Summe 1	Trockenbauarbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung und Gerätschaften	
1. 2	GK-Wände/ Verkleidungen	
1. 3	Abgehängte Decken, Laibungsverkleidung Lichtkuppeln	
1. 4	Brandschutzverkleidungen Stahlträger	
1. 5	Stundenlohnarbeiten	
1	Trockenbauarbeiten	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Main-Taunus-Kreis
Projekt : 2330 Sanierung Sporthalle AES, Schwalbach
LV : Trockenbauarbeiten
LV-Datum : 07.10.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EUR
--	-----------------

1	Trockenbauarbeiten	
---	--------------------	-------

<u>Angebotssumme netto</u>	
----------------------------	-------

<u>abzüglich Nachlass</u>		
---------------------------	-------	-------

<u>Summe Netto inkl. Nachlass</u>	
-----------------------------------	-------

<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>	
-----------------------------	-------

<u>Angebotssumme brutto</u>	
-----------------------------	-------

Seiten: 1 - 68 Das Dokument enthält 124 Positionen, davon 124 im freien Text.