


- ⑨ Vertikale Beschichtung als Sockel
gem. Hersteller Bodenbelag, d= 0,2 - 0,5mm (Untergrundbehandlung, Porenverschluss + Deckbeschichtung),
gleiches Deckmaterial wie Bodenbelag (jedoch ohne Berücksichtigung der Rutschfestigkeit)
- ⑧ - Dauerelastische Verfugung / Versiegelung gem Hersteller, Fugendichtstoff und Rundschnur
- ⑦ - Randdämmstreifen, d= mind. 8 mm
- ⑥ - 2K Beschichtung, etc. erhöhter Anspruch an Oberflächenzugfestigkeit, R 10
- ⑤ - 80 mm Zementestrich CT-C40-F5-S80, Nutzlasten 5,0 - 6,0 kN/m²
- ④ - Trennlage, (z.B. PE-Folie 0,2 mm)
- ③ - 20 mm Trittschalldämmung, EPS 035 DES sg, 10 kPa
- ② - 50 mm Ausgleichsdämmung, EPS 100 035 DEO
- ① - 300 mm Stb.-Betondecke C30/37 n. statischen Erfordernis



Objekt		Bildungswerk der HWK Dortmund Ardeystraße 93, 44139 Dortmund		BDO-AR-H3		Maßstab 1:5	
Planinhalt		FBA-5_Industrieestrich im 1-2.OG		Gezeichnet		Datum 28.07.2026	
Datum	Änderung	Ind.	Type	Plannr.	Ind.	Unterschrift	
23.06.2026	Rutschhemmungsklassen, Nutzlasten	B		A5305	C		
28.07.2026	Wandanschluss - Sockel	C					

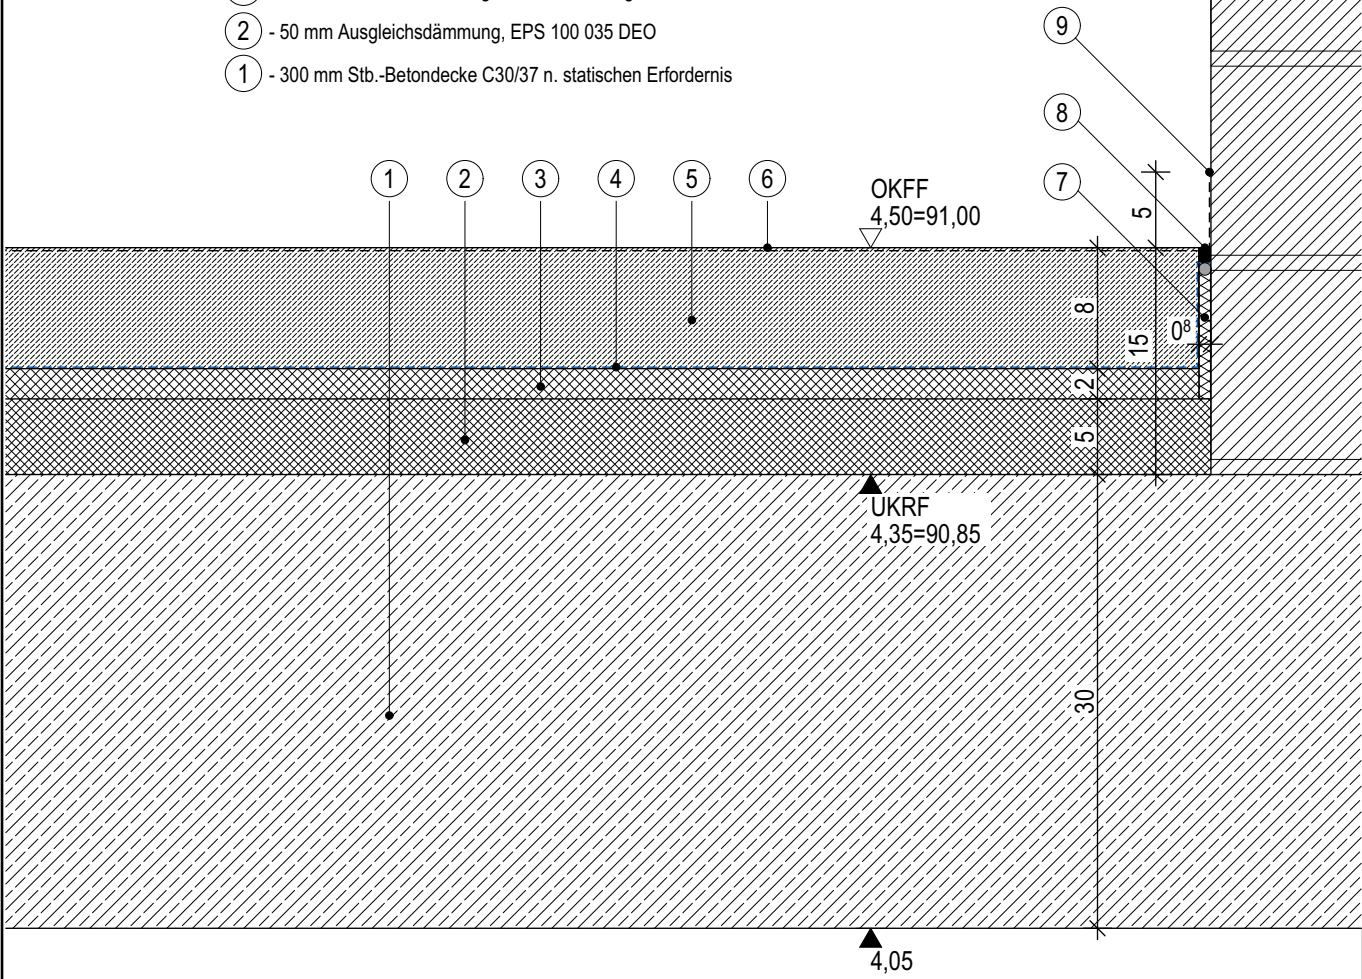