


FBA-9 Fußbodenaufbau Hochkantlamelle - Industrieparkett (B5)

Flure und Foyer
Haus 3, EG

- 15 im Flur: nur Sockelleiste, h= 50 mm, d= 16 mm, Oberkante abgerundet, Eiche in Weiß, BK- Cfl-s1
- 14 im Foyer: nur Fugenabschluss mit Kork-Streifen, Abstand Hochkantlamelle-Industrieparkett zu Wand = 15 mm
- 13 - Randdämmstreifen, d= mind. 8 mm + PE-Folienstreifen am Rande über Tackerplatte
- 12 - ca. 20 mm Hochkantlamelle-Industrieparkett, Eiche versiegelt, vollflächig verklebt, BK- Cfl-s1 , R 9
- 11 - ca. 5 mm Ausgleichsmittel und Kleber
- 10 - ≥ 50 mm Tragschicht - Zementestrich CT-C40-F7-S75-H50, Nutzlasten bis 5,0 kN/m² (gem. DIN 18560-2)
- 9 - ca. 20-25 mm Bodenheizung im Estich (Heizrohrsystem Ø 20 mm + Tackernägel)
- 8 - 20 mm Tackerplatte EPS-200 DEO, $\lambda=0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Nutzlast 35 kPa
- 7 - 30 mm EPS-Wärmedämmung, $\lambda=0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Druckfestigkeit 100 kPa
- 6 - 0,2 mm PE Folie
- 5 - 300 mm Betonbodenplatte (WU) C30/37 n. statischen Erfordernis
- 4 - 1,2 mm druckwasserdichtwannees, rissüberbrückendes FBVS-Kunststoffdichtungsbahn
- 3 - 150 mm XPS-Wärmedämmung, $\lambda=0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Druckfestigkeit ≥ 200 kPa
- 2 - 8~10 mm Noppenbahn
- 1 - ca. 50 mm Ausgleichsschicht

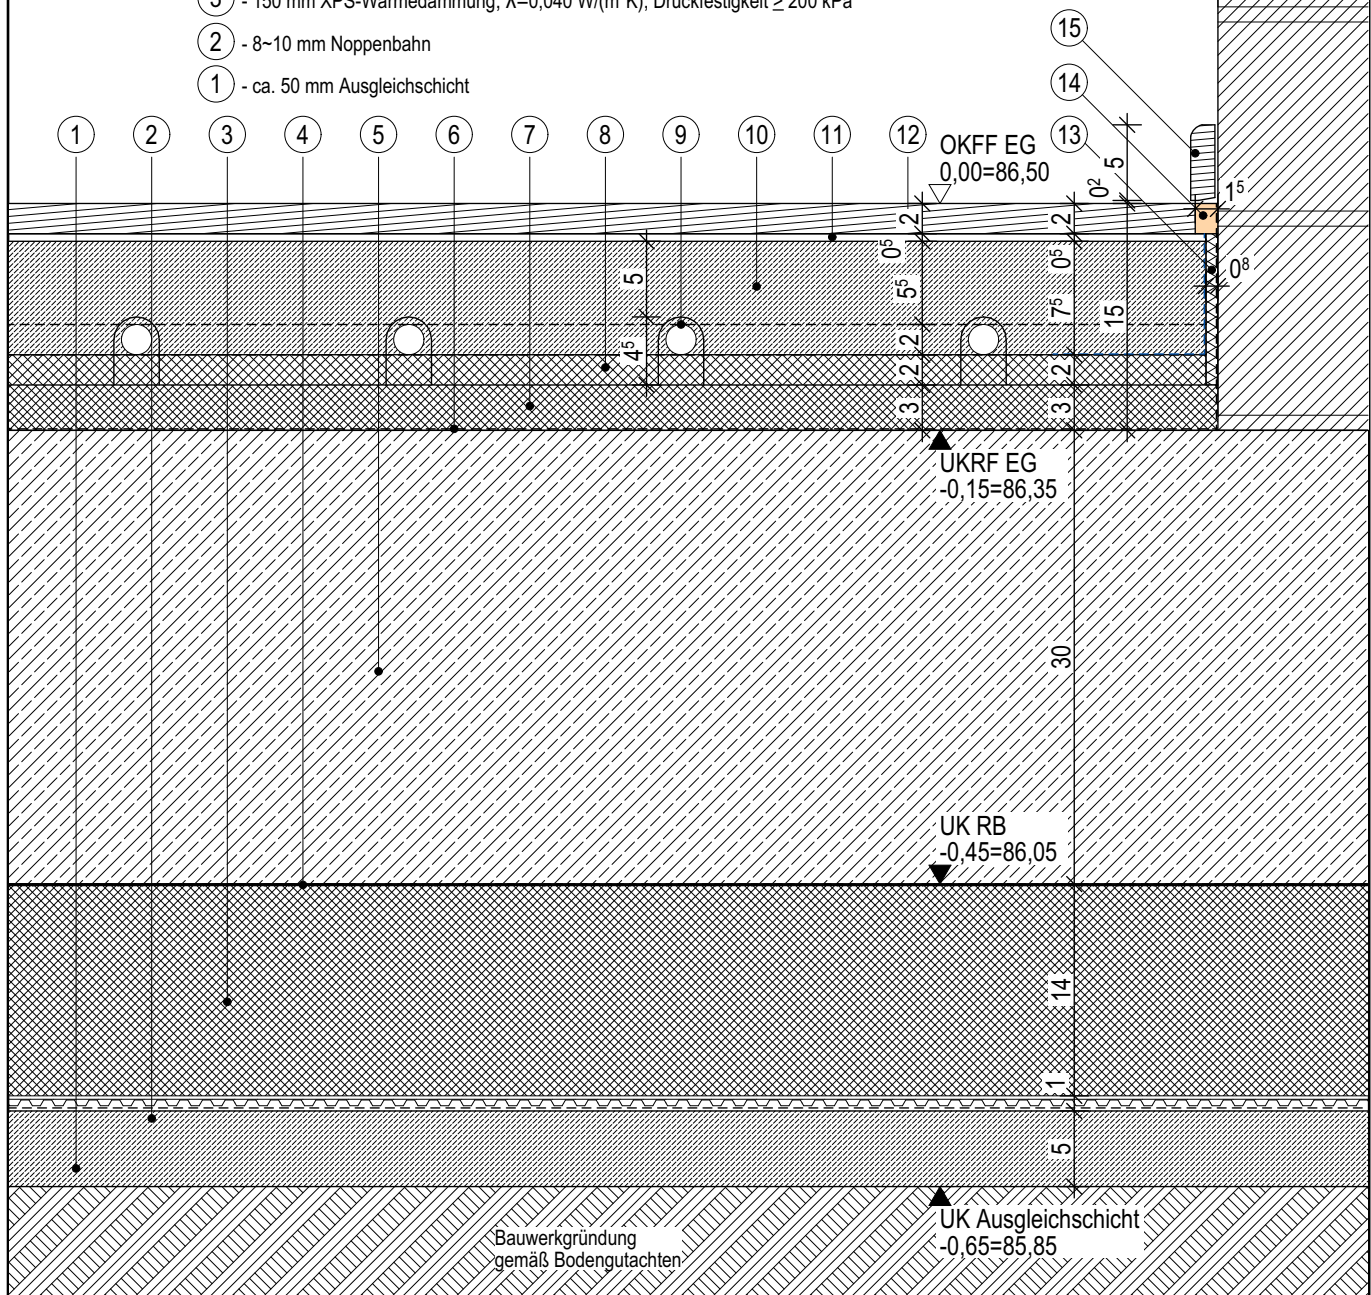

Objekt		Bildungswerk der HWK Dortmund Ardeystraße 93, 44139 Dortmund		BDO-AR-H3		Maßstab 1:5	
Planinhalt		FBA-9_Industrieparkett im EG		Gezeichnet		Datum 28.07.2026	
Datum	Änderung	Ind.	Typ	Plannr.	Ind.	Unterschrift	
23.06.2026	Rutschhemmungsklassen, Nutzlasten	B		A5309	C		
28.07.2026	Sockelleiste, bzw. Kork-Streifen	C					

