


FBA-2 Fußodenaufbau Hochkantlamelle - Industrieparkett (B5)

Flure und Foyer
Haus 3, 1.OG und 2.OG

- 10) im Flur: nur Sockelleiste, h= 50 mm, d= 16 mm, Oberkante abgerundet, Eiche in Weiß, BK- Cfl-s1
- 9) im Foyer: nur Fugenabschluss mit Kork-Streifen, Abstand Hochkantlamelle-Industrieparkett zu Wand = 15 mm
- 8) - Randdämmstreifen, d= mind. 8 mm + PE-Folienstreifen am Rande über Tackerplatte
- 7) - ca. 20 mm Hochkantlamelle-Industrieparkett, Eiche versiegelt, vollflächig verklebt, BK- Cfl-s1 , R 9
- 6) - ca. 5 mm Ausgleichsmittel und Kleber
- 5) - ≥ 50 mm Tragschicht - Zementestrich CT-C40-F7-S75-H50, Nutzlasten bis 5,0 kN/m² (gem. DIN 18560-2)
- 4) - ca. 20-25 mm Bodenheizung im Estich (Heizrohrsystem Ø 20 mm + Tackernägel)
- 3) - 20 mm Tackerplatte EPS-200 DEO, λ=0,035 W/(m*K), Nutzlast 35 kPa
- 2) - 30 mm Ausgleichsdämmung, EPS 100 035 DEO
- 1) - 300 mm Stb.-Betondecke C30/37 n. statischen Erfordernis

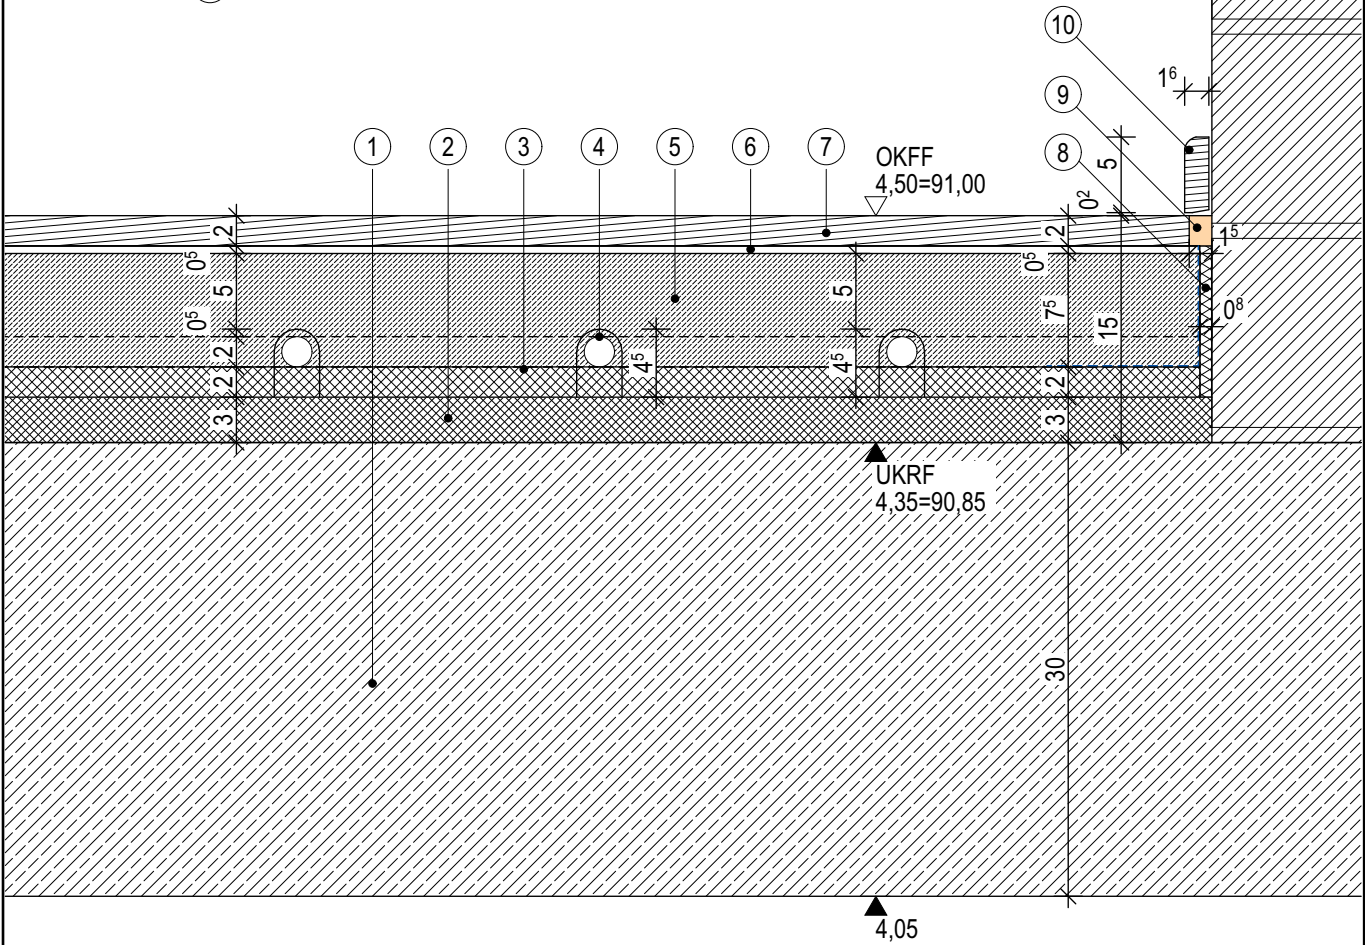

Objekt		Bildungswerk der HWK Dortmund Ardeystraße 93, 44139 Dortmund		BDO-AR-H3		Maßstab 1:5	
Planinhalt		FBA-2_Industrieparkett im 1-2.OG		Gezeichnet		Datum 28.07.2026	
Datum	Änderung	Ind.	Type	Plannr.	Ind.	Unterschrift	
23.06.2026	Rutschhemmungsklassen, Nutzlasten	B		A5302	C		
28.07.2026	Sockelleiste, bzw. Kork-Streifen	C					

