
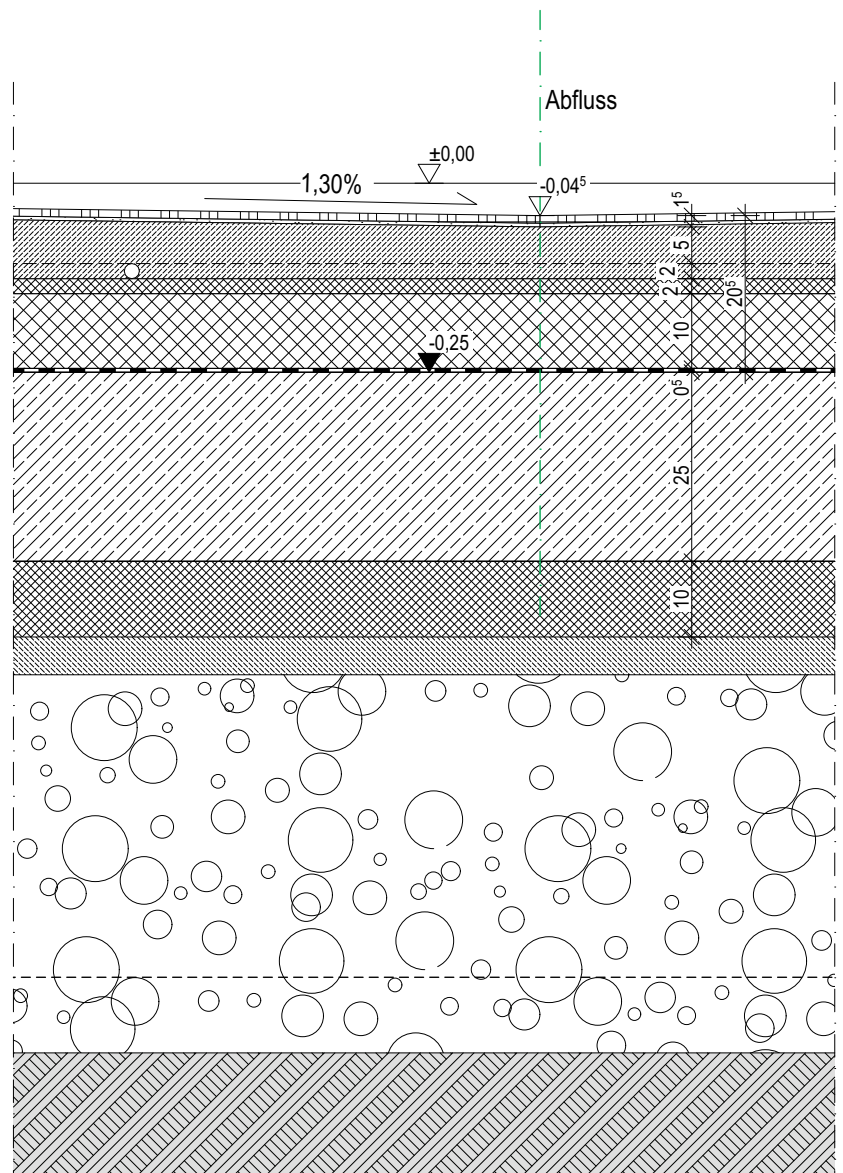


Prüfstücke

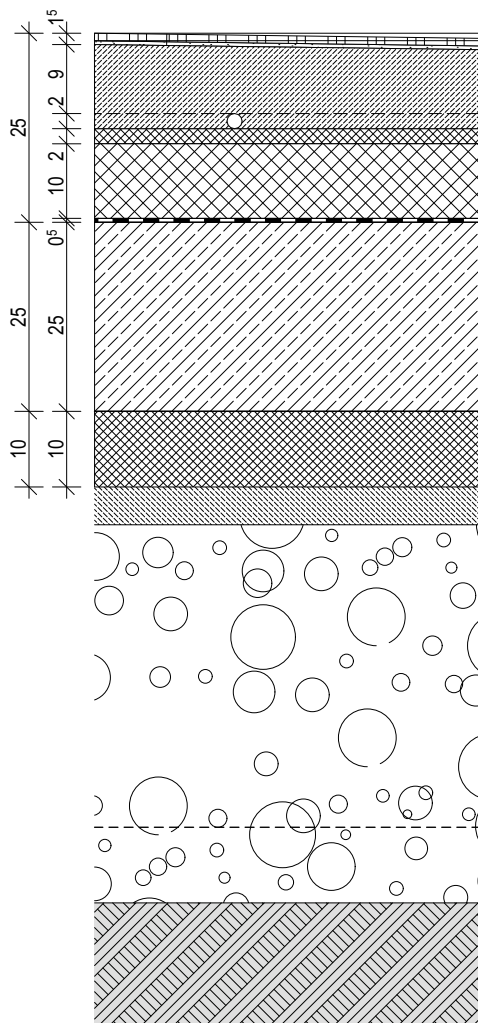

- 1 Fliese d= 1,0 cm mit Fliesenkleber/ Dünnbettmörtel
- 2 70-85 mm Heizestrich, CT-C25-F4-S70/S85-H45 (gem. Din.18560-2) mit 20 mm Fußbodenheizung, Nutzlasten bis 5 kN/m²
- 3 20 mm Tackerplatte, Angabe gem. TGA Fachplaner
- 4 100 mm Wärmedämmung, WLK 0,035 W/(m²K)
- 5 Elastomerbitum-Schweißbahn 1-lagig mit Stahleinlage geschweißt
- 6 250 mm Betonbodenplatte C30/37 n. statischen Erfordernis
- 7 PE-Folie
- 8 100 mm XPS-Wärmedämmung, $\lambda=0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Druckfestigkeit > 200 kPa
- 9 50 mm Sauberkeitsschicht
- 10 500 mm HKS-Schicht

Objekt	Neubau einer Kunststoffwerkstatt an der HWK			BDO-HN	Maßstab
Planinhalt	DO			Gezeichnet	Datum
Bauteilaufbau	Prüfstücke			LKOE	09.06.2026
Datum	Änderung	Ind.	Typ	Plannr.	Ind.
				A5108	d
			Unterschrift		