


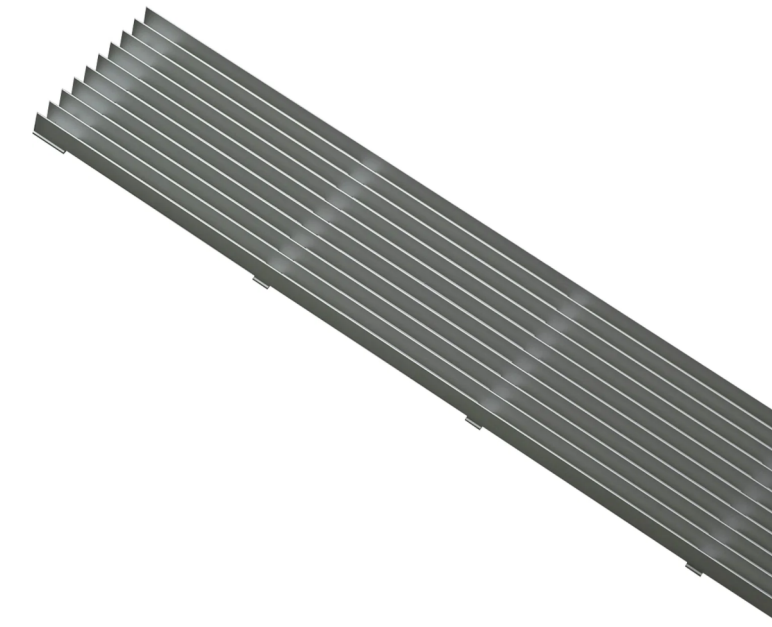

	FA Fußbodenaussparung		Stahl
	FD Fußbodendurchbruch		Schotter
	DA Deckenaussparung		Sand, Füllboden
	DD Deckendurchbruch		gewachsener Boden
	WA Wandaussparung		OKKF Oberkante Fertigfußboden
	WD Wanddurchbruch		OKRF Oberkante Rohlfußboden
	KB Kernbohrung		UKRD Unterkante Rohdecke
	RH Rührhülse (einbetoniert)		VK Vorderkante
	Holzkonstruktion tragend		UZÜZ Unterzug / Überzug
	Stahlbeton		BRH Brüstungshöhe Rohbau (von OKKF bis OK Fensterbank)
	Schichtbeton		BRHF Brüstungshöhe Fertigbau (von OKKF bis UK Rohdecke)
	WU-Beton		LH lichte Raumböhe fertig (von OKKF bis UK Decke fertig)
	unbewehrter Beton		LH lichte Raumböhe Rohbau (von OKKF bis UK Rohdecke)
	Stahlbetonfertig		EUV Elektرونutverfälgung
	tragendes Mauerwerk		HKV Heizkreisverteiler
	nichttragendes Mauerwerk		
	Gipskarton		
	Dämmung weich		
	Dämmung hart		
	Holz		
	Holzwerkstoff		
	Naturstein		

Maßketten

± 2,5 Maß für Toleranzangabe

520 Lüftungsgitter Aufzugsschacht B

$\pm 0,00 = 72,70$ (B1),
71,93 (B2) m ü.NHN

Bauherr: Studierendenwerk Münster

Am Mittelhafen 16
48155 Münster
fon 0251-686617-0
office@heupel-architekten.de

Vorabzug

[illegible]

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.

Firmendetails und -ausführungszeichnungen
gelten nur mit dem Freigabevermerk des
Architekten.

Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.