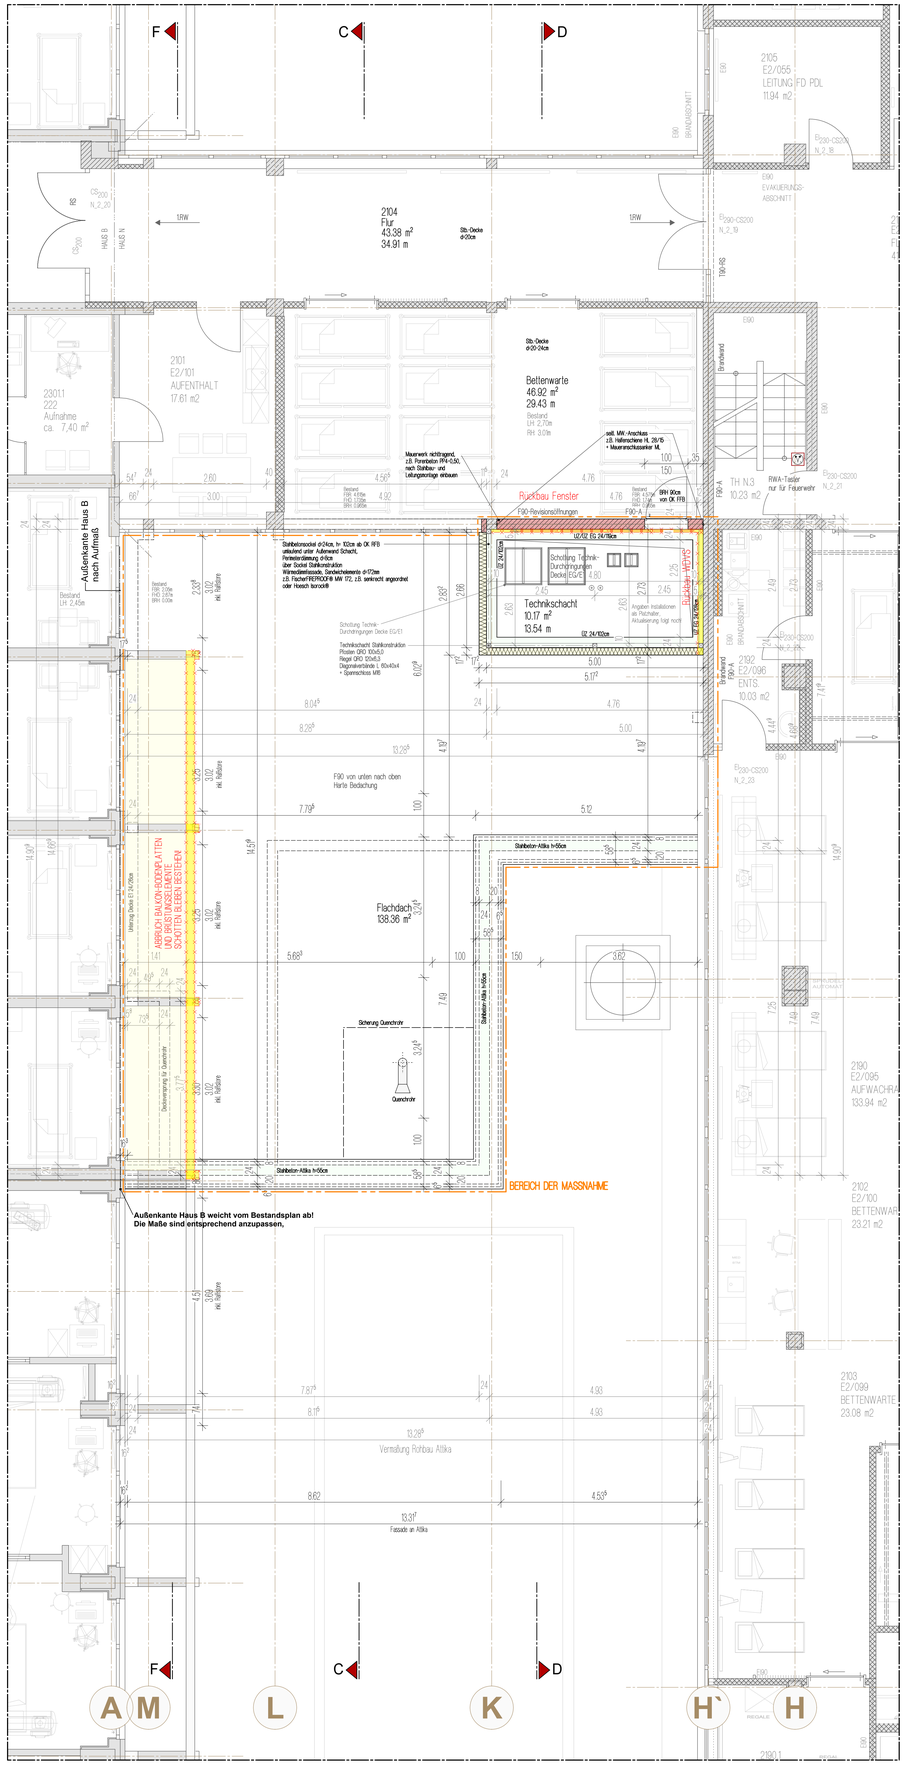

F
C
D
2104
Flur
43.38 m²
34.91 m
2105
E2/055
LEITUNG FD PDL
11.94 m2
2101
E2/101
AUFENTHALT
17.61 m2
23011
222
Aufnahme
ca. 7,40 m²
Bettenwarte
46.92 m²
29.43 m
Rückbau Fenster
F90-Revisionsöffnungen
Technikschacht
10.17 m²
13.54 m
Rückbau Attika
Flachdach
138.96 m²
Flachdach Bestand
22.40 m²
21.71 m
Luftungstechnik
76.65 m²
38.07 m
RÜCKBAU DACHAUFBAU
Treppe
2.79 m²
7.28 m
TH N.3
16.09 m²
20.47 m
TH N.3
11.11 m²
14.82 m
Öffnung für RWA
Türdurchbruch
Kältetechnik
84.62 m²
38.09 m
Technikschacht
14.31 m²
15.84 m
Neue Treppe
6 STG
17,5/27cm
Neue Treppe E3
6 STG
17,5/27cm
BEREICH DER MASSNAHME
Außenkante Haus B
nach Aufmaß
Außenkante Haus B weicht vom Bestandsplan ab!
Die Maße sind entsprechend anzupassen,
Abbruch der abgehängten Decke
unterhalb der Stütze!
3016
313
3 Bettzimmer
ca. 25,30 m²
3301
314
3 Bettzimmer
ca. 24,50 m²
3302
315
3 Bettzimmer
ca. 24,40 m²
3303
316
3 Bettzimmer
ca. 24,70 m²
3304
317
3 Bettzimmer
ca. 25,40 m²
3105
E3/004
SCHLEUSE
17.06 m2
3101
E3/001
VORRAUM
18.47 m2
3110
E3/009
SCHLEUSE
17.06 m2
E3/007
WC
9.57 m2
3309
4012
413
3 Bettzimmer
ca. 25,20 m²
4301
414
3 Bettzimmer
ca. 25,20 m²
4302
415
3 Bettzimmer
ca. 25,20 m²
4303
416
3 Bettzimmer
ca. 25,10 m²
4304
417
3 Bettzimmer
ca. 25,30 m²
4101
E4/001
VORRAUM
18.47 m2
4103
E4/004
SCHWACHSTROM
12.46 m2
4109
E4/003
FLUR
25.70 m2
2190
E2/095
AUFWACHRA
133.94 m2
2102
E2/100
BETTENWAR
23.21 m2
2103
E2/099
BETTENWARTE
23.08 m2
2192
E2/096
ENTS
13.03 m2
F90 - EI90
EVAKUIERUNGSABSCHNITT
BRANDABSCHNITT
Brandwand
F90-A
Stahlbeton-Attika h=50cm
Stahlbeton-Attika h=60cm
Stahlbetonsockel d=24cm, h= 102cm ab OK RFB
umlaufend unter Außenwand Schacht,
Perlenstärr-Dämmung d=8cm
über Sockel Stahlkonstration
Wärmedämmfassade, Sandwichelemente d=172mm
z.B. FischerFERROXAL MW 172, z.B. senkrecht angeordnet
oder Hoesch Isorock®
Schottung Technik-Durchdringungen Decke EG/E1
Technikschacht Stahlkonstration
Plostien QRO 100x5,0
Riegel QRO 120x5,0
Diagonalverbände L 60x40x4
+ Sperrschloss MRI
Schottung Technik-Durchdringungen Decke EG/E1
Mauerwerk nichtragend,
z.B. Porenbeton PP4-0,50,
nach Stahlbau- und Lüftungsanlage anbauen
Schalldichtwand
100mm Ständer mit 100mm Mineralwoll-Dämmung,
2x 12,5mm Beplankung Elapsbaltic GKFI, A2/
dazwischenliegende Dampfsperre
Wandbuch
z.B. Rundventil L 100x200x10
am Bestand befestigen
Fischer FAZ II 10/10,
a = 400 mm
Notüberlauf
Flachdach Bestand versetzen
Aufenwand auf vorh. Attika-Überzug
Stahlträger HEB 240
Stahlstütze QRO 120x6,3
Weiterschaltgerät
WL: W15052 - 1500x1600
LWA(k) = 43,9 dB(A)
v1 = 3,01 m³/s
v = 8000 m³/h
Alma = 0,71 ⌀
BRH 2,5 ab OK FFB
Stahlstütze ⌀ 240
Stahlträger HEB 240
Deckenverband
5x2 Diagonalen
Flachstahl FI 70x10
+ Sperrschloss MRI
Stahlstütze QRO 120x6,3
Stahlträgerlage
IPE 240, w=60cm
Fertigteil-Estrich-Element
z.B. Ecked
QP-Moor PRESTO 32+18
Stahlstütze QRO 120x6,3
Stahlträgerlage
z.B. Perenbeton PP4-0,50,
nach Stahlbau- und
Lüftungsanlage anbauen
Schloss Öffnungsmaß
Stahlstütze ⌀ 240
Stahlträger HEB 240
Stahlstütze ⌀ 240
Stahlträger HEB 240
Stahlstütze ⌀ 240
Stahlstütze ⌀ 240
Stahlstütze ⌀