
Gebäudeklasse 5:
Tragende und aussteifende Bauteile (Wände, Pfeiler und Stützen):

alle Geschosse: F 90-A


BMA Flächendeckende Brandmeldeanlage nach DIN 14675, Kat. 1 (Vollschutz)! Direktaufschaltung zur Feuerwehrleitstelle , akustische Alarmierung!

Sicherheitsbeleuchtung und Hinterleuchtete Rettungsweg- und Notausgangsbeschilderungen, nach DIN V VDE V 0108-100, ASR 2.3, ASR 3.4/3, gem. DIN ISO 23601, DIN EN 7010 in Flucht- und Rettungswegen (siehe Textteil).


Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305.

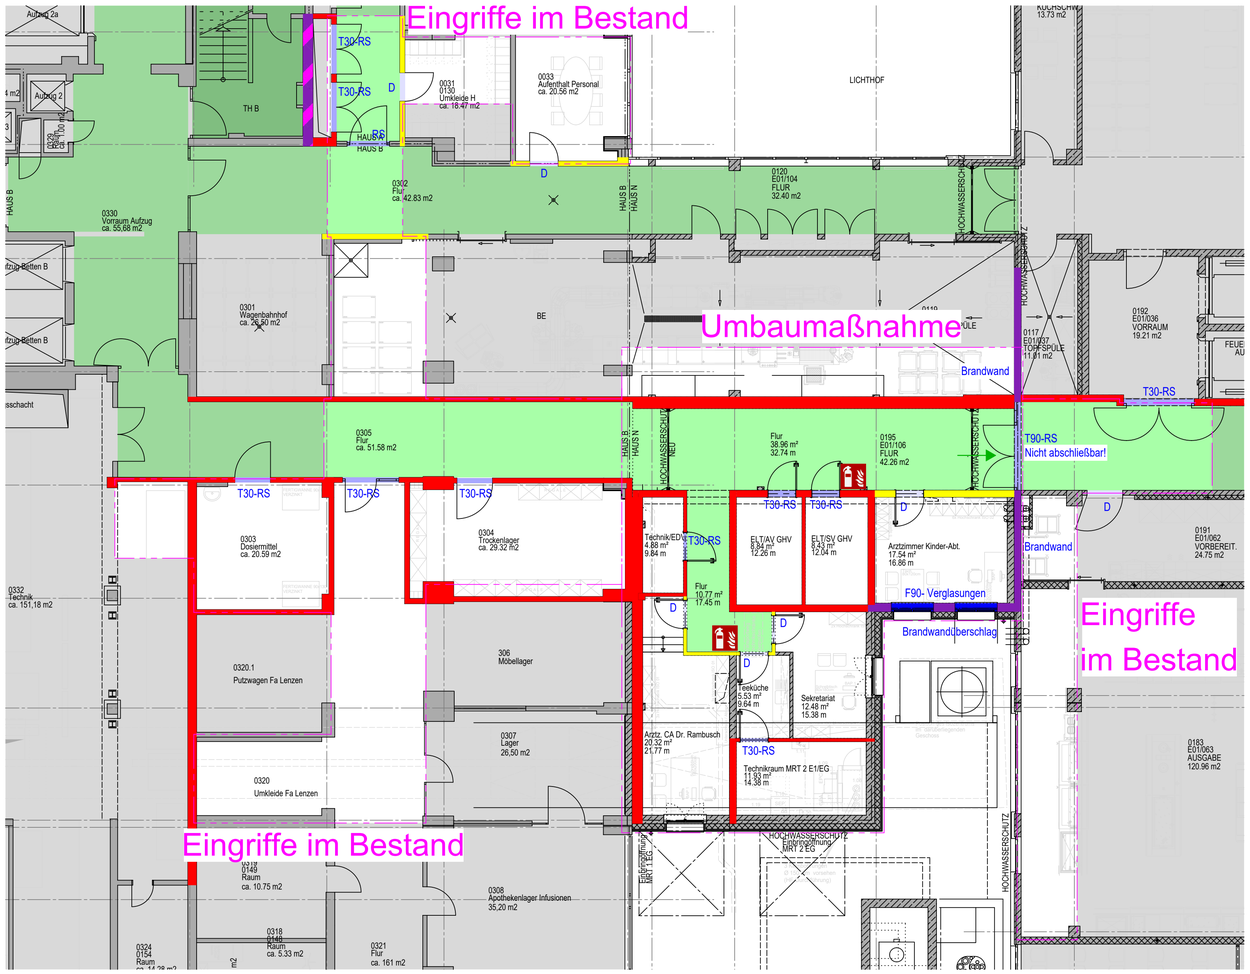


Grundriss Kellergeschoss

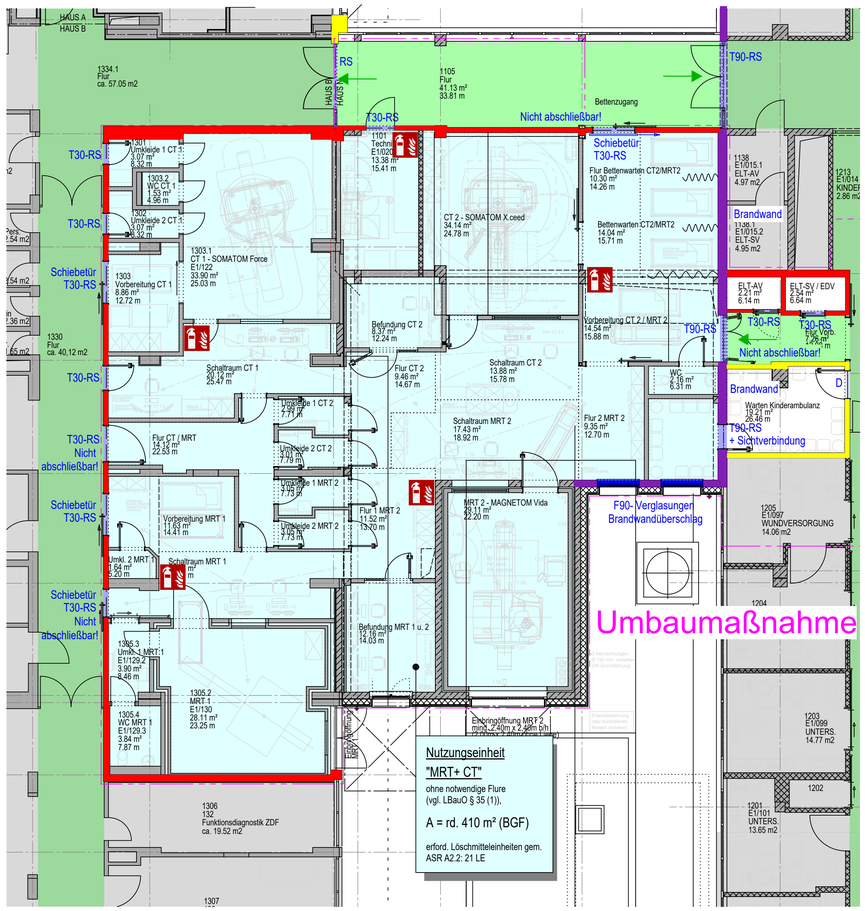


Grundriss Erdgeschoss

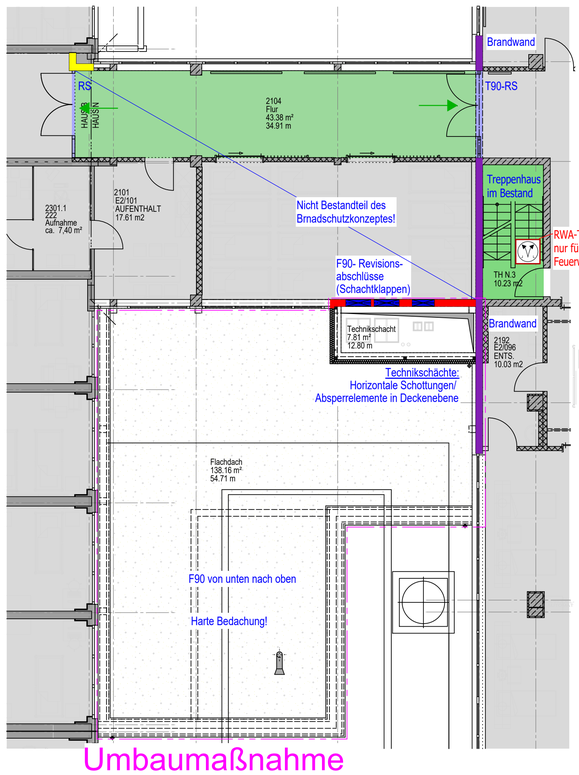

Grundriss 1. Obergeschoss

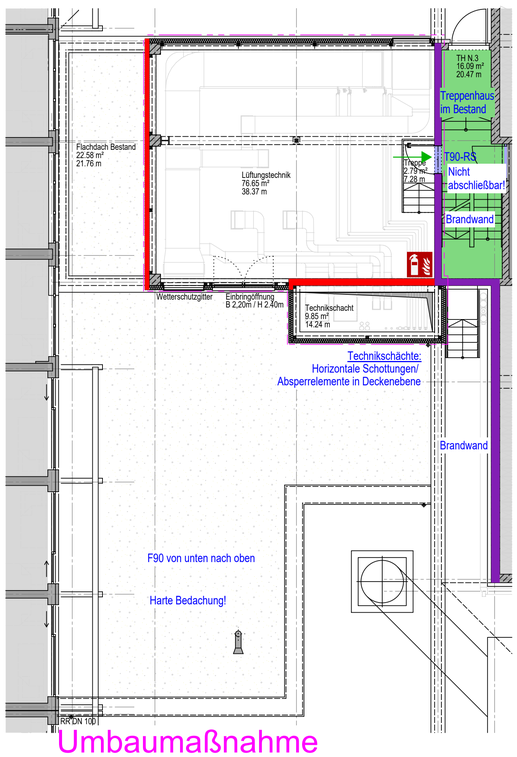

Grundriss 2. Obergeschoss

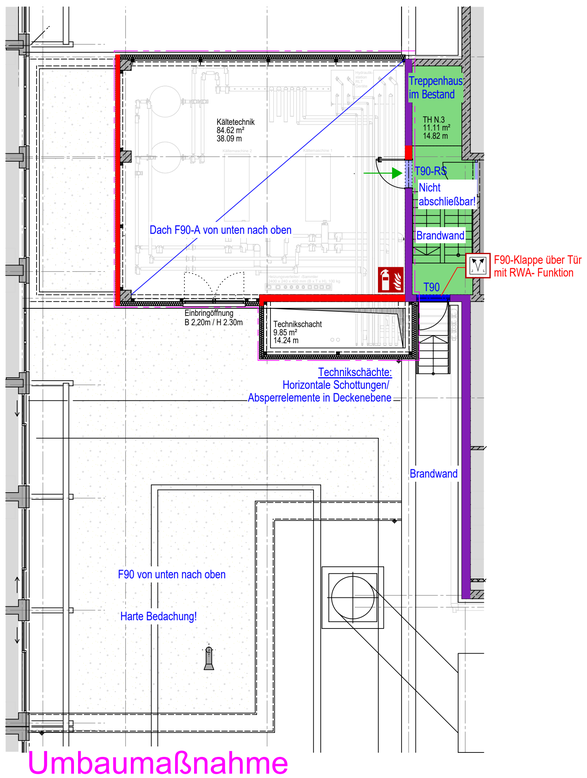

Grundriss 3. Obergeschoss

Die angegebenen Standorte von Selbsthilfe-Löscheinrichtungen dienen nur zur Orientierung

Die Dimensionierung, der Typ und der genaue Standort der Feuerlöscher ist im Zuge der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der technischen Regeln für Arbeitsstätten, ASR A2.2 "Maßnahmen gegen Brände" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zu überprüfen und ggf. anzupassen!

WÄNDE

Brandwand	F 90-A
Treppenraumwand	F 90-A+M
feuerbeständig (fb)	F 90-A
feuerhemmend (fh)	F 30-A

FLÄCHEN

- Notwendige Treppe, Notwendiger Treppenraum
- Notwendiger Flur

TÜREN UND SONSTIGE ABSCHLÜSSE

- RS: Rauchschutztür nach DIN 18095 bzw. Brandschutzverglasung G30/G90 auch in Kombination mit Brandschutzanforderungen
- T30: Feuerschutztür T30/T90 bzw. Brandschutzverglasung F30/F90
- DSNP: Tür mit nicht klassifizierten Anforderungen D = dichtschließend, S = selbstschließend N = nicht abschließbar, P = Paniktürbeschlag

RETTUNGSWEGE

- erster Rettungsweg
- zweiter oder weiterer Rettungsweg
- Rettungswegläge
- NA: Notausgang ins Freie
- Zweiter Rettungsweg durch anleiterbare Stelle mit Drehleiter (DLK) der Feuerwehr + geeignetes Fenster

LÖSCHEINRICHTUNGEN

- Feuerlöscher (Selbsthilfeeinrichtung), MRT- Bereich nicht magnetisch

BRANDMELDEANLAGE

- BMZ: Brandmeldezentrale, DIN 14675, Vollschutz
- Handauslösung

TECHNISCHER BRANDSCHUTZ

Planung und Ausführung der
- Lüftungsanlagen und -leitungen gemäß LüAR
- Leitungsanlagen gemäß LAR

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.
a	Tektur A zur HU-Bau 30.10.2024	05/2025	J.A.

GORGES - WAHLEN
INGENIEURPARTNERSCHAFT m.b.B.
BAUSTATIK · BAUPHYSIK · BRANDSCHUTZ
BERATENDE INGENIEURE KBI

SCHEIBELSTRASSE 13
54421 REINSFELD
TELEFON: 06503/9275-0
TELEFAX: 06503/9275-20
info@gorges-wahlen.de
www.gorges-wahlen.de

PROJEKT: KMT Mitte - Anbau Haus B Radiologie CT+MRT
Feldstraße 16
NR: 54290 Trier

BAUHERR: Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
Feldstraße 16
54290 Trier

BS-PLAN: Brandschutzplan
Keller-, Erd-, 1. + 2. und 3. Obergeschoss

GEZ.	P.W / J.A.
DATUM	30.10.2024
MAßSTAB	1:100
PLANGR.	s. u.
PLAN-NR.	BS1a

ERSTELLT
Patrick Wahlen
M. Ing. Vorb. Brandschutz