DACHAUFSICHT
Innenspange

Fahrrad

Punkteinlauf 300/300mm, Höhe 400mm, Rost Klasse B 125, Gussrost

Schwerlastrinne Nennweite 200mm, Höhe 365mm, Rost Klasse D 400, Stegrost Gusseisen

Punkteinlauf 300/300mm, Höhe 400mm, Rost Klasse B 125, Gussrost RS 103,868

Punkteinlauf 300/300mm, Höhe 400mm, Rost Klasse B 125, Gussrost

Punkteinlauf 300/300mm, Höhe 400mm, Rost Klasse B 125, Gussrost

Muldenrinne 30/60/12

H 4/RE Fuenf, L= 0,772 m, DN 150, PP
G=104,664
S=103,864
t=0,800 m
Red. 150/200

H RS-R4, Länge: 11,138 m, -46,361 ‰, DN 200, PP

H RS-R51, Länge: 22,250 m, -20,706 ‰, DN 200, PP

RS ca. 103,43
RS ca. 103,04

R5
D=105,340
S=103,390
t=1,950

RS1
D=105,500
S=103,830
t=1,670

Einlauf vorhanden

Abzw. 200/150
RS 103,812

Abzw. 200/150
RS 103,660

Abzw. 150/150
RS 104,608

105,78 Best.

KD

H 7/RE Sechs, L= 0,919 m, DN 150, PP
G=105,487
S=104,687
t=0,800 m
Red. 150/200

R4
D=106,150
S=103,860
SHz=103,923
t=2,290

S3
D=106,100
S=103,580
SHz=103,627
t=2,520

H S3-S31, Länge: 9,995 m, -22,234 ‰, DN 200, PP

S31
D=105,700
S=103,780
t=1,920

Abzw. 200/100
RS 104,641

Abzw. 100/100
RS 104,724

Entw.Rinne 150 mm Abdeckung Klasse A15

Einlauf 10 an vorh. Leitung anschließen. Anschluß an gepl. Kanal höhentechnisch nicht möglich.

Einlauf vorhanden
RS 104,767

Abzw. 200/150
RS 104,801

Abzw. 150/100
RS 104,858

Löschwasser-einspeisung

7.RR
DN 100
G 105,520
RS 104,920
Red. 100/150

8.RR
DN 100
RS 104,75
Red. 100/150

Schwerlastrinne Nennweite 200mm, Höhe 365mm, Rost Klasse D 400, Stegrost Gusseisen

Einlauf 10 an vorh. Leitung anschließen. Anschluß an gepl. Kanal höhentechnisch nicht möglich.
--> Oder Gelände auf 80cm ü. Anschluss anheben

1.RR
DN 100
RS 107,341
Red. 100/150

Entw.Rinne, Nennweite 150 mm Abdeckung Klasse A15

Abzw. 150/150
RS 107,304

Der vorh.Schacht muss versetzt werden!
Die Höhenlage der vorh.Leitung ist nicht bekannt, sie ist vor Baubeginn örtlich zu prüfen!

Geländehöhe Neu
+2,83
108,37

+3,23
108,77

SHz 107,260
DN 150

R1
D=108,300
S=107,260
t=1,040

Absturz!
Red. 150/200

H 10/RFR Zwei, L= 0,289 m, DN 150, PP
G=107,856
S=107,256
t=0,600 m

2.RR
DN 150
G 108,644
RS 107,844
Red. 100/150

Balkon 2.+3.OG

H R2-R1, Länge: 25,189 m, -5,250 ‰, DN 200, PP

3.RR
DN 100
G 108,964
RS 108,164
Red. DN 100/150

H 9/RFR Drei, L= 0,714 m, DN 150, PP
G=108,613
S=107,813
t=0,800 m

Red. 150/200

Abzw. 100/150
RS 107,582

6.RR
DN 150
G 108,500
RS 107,700

Abzw. 200/150
RS 106,690

Abzw. 200/150
RS 106,690

S2
D=108,750
S=105,990
SHz=106,390
t=2,760

H 13, L= 3,288 m, DN 150, PP

H S2-S1, Länge: 10,259 m, -53,463 ‰, DN 200, PP

Übernahme SW
G=109,550
S=106,900
t=2,650

Entw.Rinne 150 mm Abdeckung Klasse A15

Kanaldeckel vorh.
KD 108,97

R31
D=108,700
S=106,850
t=1,850

H R3I -Anschlusspunkt Bogen, Länge: 16,960 m, -2,948 ‰, DN 200, PP

S1
D=109,550
S=106,890
t=2,660

H S1-Übernahme SW, Länge: 4,078 m, -2,452 ‰, DN 125, PP

11.RR
DN 100
G 109,70
RS 108,91
Red. DN 100/150

H 12/RFR Fuenf, L= 0,342 m, DN 150, PP
G=108,142
S=107,142
t=1,000 m

Abzw. 150/150
RS 108,844

4.RR
DN 100
G 109,50
RS 108,70
Red. DN 100/150

Balkon 2.+3.OG

Anschlusspunkt Bogen
G=109,489
S=106,900
t=2,589

Pkt3a (Knick 30°)
RS 106,94

Pkt3b (Knick 30°)
RS 106,95

Pkt3c (Knick 30°)
RS 106,98

DN 150 PP 2,00%

Absturz!
Red. 150/200

H 11/BFR Vier, L= 0,640 m, DN 150, PP
G=108,562
S=107,562
t=1,000 m

H Anschlusspunkt Bogen-R2, Länge: 37,672 m, -6,078 ‰, DN 200, PP

R2
D=109,400
S=107,130
t=2,270


+3,86 OK KD
109,40

OK FFB
110,50

Tourbahnweg

Am Marksbach

Am Hüttenbach

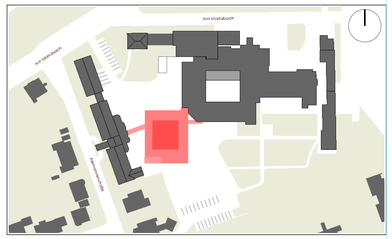

A	02.10.2026	Anpassung nach Bestandsentwässerung und Geländehöhen	mae
Index	Datum	Änderung	ges.

Alle Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit der Statik!
Maße sind örtlich zu prüfen!
Bitte Schnitte beachten!
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Planungsstand	Plot-Nr.
Ausführungsplanung	943

Darstellung
Entwässerungsplanung SÜD

Projekt
Erweiterungsbau inkl. Frischküche
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Bauherr
Hüttenhospital gGmbH
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Planung
weicken architekten
Platanenallee 15, 59425 Unna
Tel.: 02303/25025-0 info@weickenarchitekten.de www.weickenarchitekten.de

Unterschrift Bauherr | Unterschrift Architekt

Projekt-Nr.	Zeichen	Maßstab	Erstelldatum	Indexdatum	Index
20-294N	LP_100	1:100	02.10.2026	02.10.2026	A

H/B = 841 / 1189 (1.000mm) Allplan 2024