


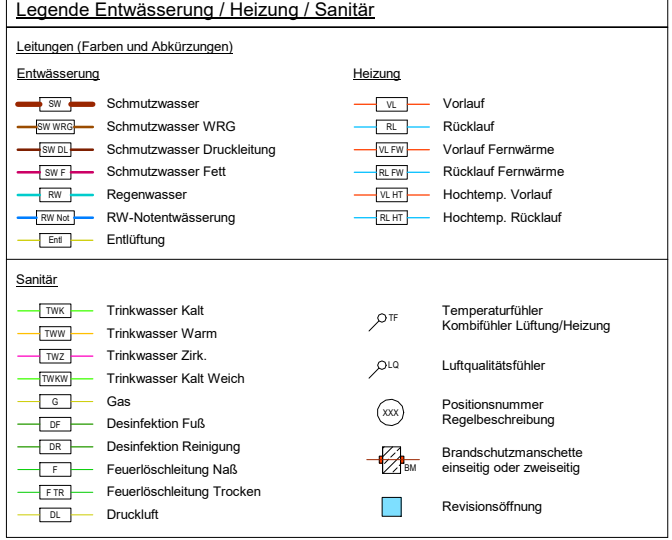

Hinweis: Regenständerrohr/Gully-Entwässerungseinrichtung:

- Die Verschlussöffnungen der Gully-Einrichtungen der Hauptklokanalisation sind im Sozialbereich in einer Höhe von max. 30 cm über Geländehöhe anzubringen. Sie müssen unterhalb der Vorhangsfassade liegen und jederzeit zugänglich und wartbar sein.

Hinweis:

- Exakte Position der SW-Einrichtungen, der Kälteaggregats und der dazugehörigen Durchbrüche auf ST1 - Dach 1 können erst nach erfolgreicher Positionierung der Solarpanels festgelegt werden
- Alle Regenwasserrohre sind als LÖRÖX Rohr auszuführen