N 3
14.62 m²
15.50 m

N 4
22.72 m²
19.10 m

N 2
15.99 m²
16.11 m

N 5
24.28 m²
19.79 m

N 1
23.62 m²
20.00 m

N 6
16.69 m²
16.49 m

AUFZÜGE
WERDEN
SANIERT

BARRIEREFREIER
AUFZUGE II
KABINENGRÖSSE
MIN. 1.10 m x 1.40 m

AUFZUG
3.39 m²
7.17 m

AUFZUG
3.49 m²
7.47 m

T30-RS

T30-RS

RDT

FLUR 6 N EG
21.32 m²
18.72 m

FLUR 3 N EG
79.49 m²
77.63 m

FLUR 2 N EG
25.59 m²
23.78 m

FLUR 1 N EG
44.22 m²
35.29 m

KÜCHE
N 7
8.46 m²
12.46 m

SITZUNGSSAAL
N 8
134.74 m²
47.46 m

Schacht

KUNDEN WC

ROLLSTUHL
ABSTELLPLATZ
1,80 m x 1,80 m

1.50

1.50

250

INSTALLATIONSCH.
BGF: 0.94 m²

SANIERUNG
DER WC-
ANLAGEN-
ABBRUCH
+ NEU

T30-RS

KONFERENZRAUM
N 10
36.30 m²
24.37 m

N 9a
5.05 m²
9.04 m

N 9
24.00 m²
22.45 m

N 25
22.85 m²
19.16 m

N 24
16.19 m²
16.19 m

N 23
24.66 m²
19.86 m

N 16
17.71 m²
16.87 m

T30

F30

T30-RS
NEU

EI 1 Hint. 120

F30

25.83

14.74

6.94⁵

2.69

14.64

1.10

1.30

5.72

5.39

3.94⁵

4.25⁵

4.09⁶

7.80

C 23
VERBINDUNGSGANG
41.74 m²
51.44 m

STB. UZ
20/30
C25/30

BRH = 90
LAMELLENFENSTER

RF
BRH = 90

3.47⁵

1.51

8.93

5.00 m BRANDÜBERSCHLAG
BEACHTEN

3.05⁵

2.30⁵

1.31

1.50

2.20

2.63⁵

1.50 (1.80)

1.69⁵

1.13

1.10⁵

5.64

2.69

13.91

7.69

3.05⁵

8.07⁵

5.38

14.02⁵

5.66

1.42⁵

5.97

5.64

4.19⁵

4.50⁵

3.32⁵

TAKTILES LEITSYSTEM

C 18
BÜRO
22.80 m²
19.26 m

DECKENGLEICH

BRH = 1.00

C 17
BEH. WC
9.62 m²
13.91 m

C 20.1
FLUR 2 C EG
6.68 m²
12.95 m

C 16.3
WC
2.78 m²
6.77 m

C 16.2
WC
2.78 m²
6.77 m

C 16.1
WC
2.66 m²
6.87 m

C 20
FLUR 1 C EG
64.81 m²
51.17 m

C 15
TECHNIK
15.45 m²
16.16 m

STB-WINDSCHEIBE
B=25 cm - C25/30

STB. UZ
25/30
C25/30

STB. UZ
20/30
C25/30

ZEICHENERKLÄRUNG

- BESTAND
- STAHLBETONWAND
- WÄRMEDÄMMSTEIN λ=0,09(W/mK)
- WÄRMEDÄMMUNG
- GIPSKARTONWAND
- NA — NOTAUSGANG
- RM — RAUCHMELDER
- F — FEUERLÖSCHER
- Fa — FETTBRANDLÖSCHER
- T — TASTER, AUTOMATISCHE TÜRANLAGE
- FST — FESTSTEHENDE TÜRANLAGE
- 1 — TAKTILE ORIENTIERUNGSHILFE
- 2 — TAKTILE TÜRSCHILDER IN ALLEN GESCHOSSEN
- 3 — STUFENMARKIERUNG IN ALLEN STUFEN HANDLAUF MIT BRAILLESCHRIFT
- 4 — GLASTÜREN MIT KONTRASTPIKTOGRAMME
- 1,50 m x 1,50 m BEWEGUNGSFLÄCHE
- RWA - AUSLÖSESTATION
- RR — REGENFALLROHR
- REGENWASSER BESTAND
- REGENWASSER GEPL.
- DRAINAGE
- SCHMUTZWASSER BESTAND
- SCHMUTZWASSER GEPL.
- WASSERLEITUNG BESTAND
- WASSERLEITUNG GEPL.


VERLEGUNG AUSSERHALB DES GEBÄUDES
IN FROSTFREIER TIEFE

LEITUNGSGEFÄLLE MIN. 1,5-2%

SIEHE BAUGRUNDUNTERSUCHUNG UND GEOTECHNISCHES GUTACHTEN VOM 10.11. 2023 PROJEKT-NR.: 23.041

GRUNDLEITUNGS- UND FUNDAMENTPLAN ÜBERSICHT VON B+F BEACHTEN VOM 17.11. 2025 PROJEKT-NR.: 2023 017

SCHALLTECHNISCHER NACHWEIS DER INNENBAUTEILE FÜR DIE ERWEITERUNG DER KREISVERWALTUNG IN BERNKASTEL-WITTLICH VON SCHALLTECHNISCHES INGENIEURBÜRO PIES BEACHTEN VOM 18.03.2026, BERICHT-NR.: 1/22024/0326/1

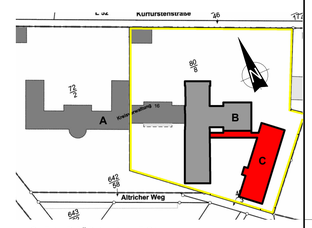

GILT NUR FÜR KALKULATION!

ERDGESCHOSS VERBINDUNGSGANG