


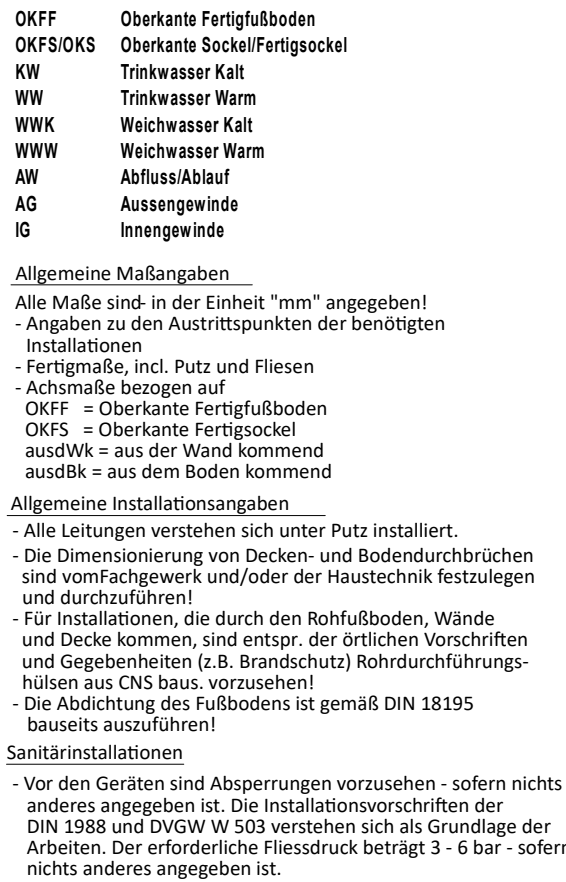

- Vor den Geräten sind Absperrungen vorzusehen - sofern nichts anderes angegeben ist. Die Installationsvorschriften der DIN 1988 und DVGW W 503 verstehen sich als Grundlage der Arbeiten. Der erforderliche Fließdruck beträgt 3 - 6 bar - sofern nichts anderes angegeben ist.

INDEX