




F18_005

Positionsnummer	Betriebsmittelkennzeichen	Typnummer
1	U1	VX.8454000
2	U1	
50	U8	TS.8800753
51	U9	TS.8800752
52	U10	TS.8800752
53	U11	TS.8800752
54	U12	TS.8800751
55	U13	TS.8800751
56	U14	TS.8800751
57	U15	TS.8800753
58	U16	TS.8800751
59	U18	TS.8800753
60	U19	TS.8800751
61	U20	SZ.2313150
62	U21	SZ.2313150
63	U22	SZ.2313150
64	U23	SZ.2313150
66	10021A1	KMA-F8
67	10026A1	KMA-F8
68	10029A1	KMA-F8
69	10030A1	KMA-F8
70	10022F1	BM617104--
71	10022F1	BM900022--
72	10024F1	BM617104--
73	10024F1	BM900022--
74	10029F1	BM617306--
75	10030F1	BM617306--
76	10011K1	LSHD0670--
77	10013K1	KRA-SRA-F10/21
78	10019K1	KRA-SRA-F10/21
79	10022K1	KRA-SRA-F10/21
80	10024K1	KRA-SRA-F10/21
81	10027K1	KRA-SRA-F10/21
82	10029K1	KRA-SRA-F10/21
83	10030K1	KRA-SRA-F10/21
84	10032K1	KRA-SRA-F10/21
85	U24	SZ.2313150
86	X1.2	PT 2,5
87	X1.2	PT 2,5
88	X1.2	PT 2,5
89	X1.2	PT 2,5-PE
90	X1.2	PT 2,5
91	X1.2	PT 2,5
92	X1.2	PT 2,5
93	X1.2	PT 2,5-PE
94	1	CLIPFIX 35
95	X3	PTTBS 2,5
96	X3	PTTBS 2,5
97	X3	PTTBS 2,5
98	X3	PTTBS 2,5
99	X3	PTTBS 2,5
100	X3	PTTBS 2,5
101	X3	PTTBS 2,5
102	X3	PTTBS 2,5
103	X3	PTTBS 2,5
104	X3	PTTBS 2,5
105	X3	PTTBS 2,5
106	X3	PTTBS 2,5
107	X3	PTTBS 2,5

					Projektname:		Projektnummer:		Modellansicht Schaltschrank	=	+		
					Vivantes Klinikum		Zeichnungsnummer:						Fertigungs- und Errichtungszeichnungen
													Seite
Revision	Index	Datum	Name		Bearb.	Datum	Geprüft von:					Blatt	von

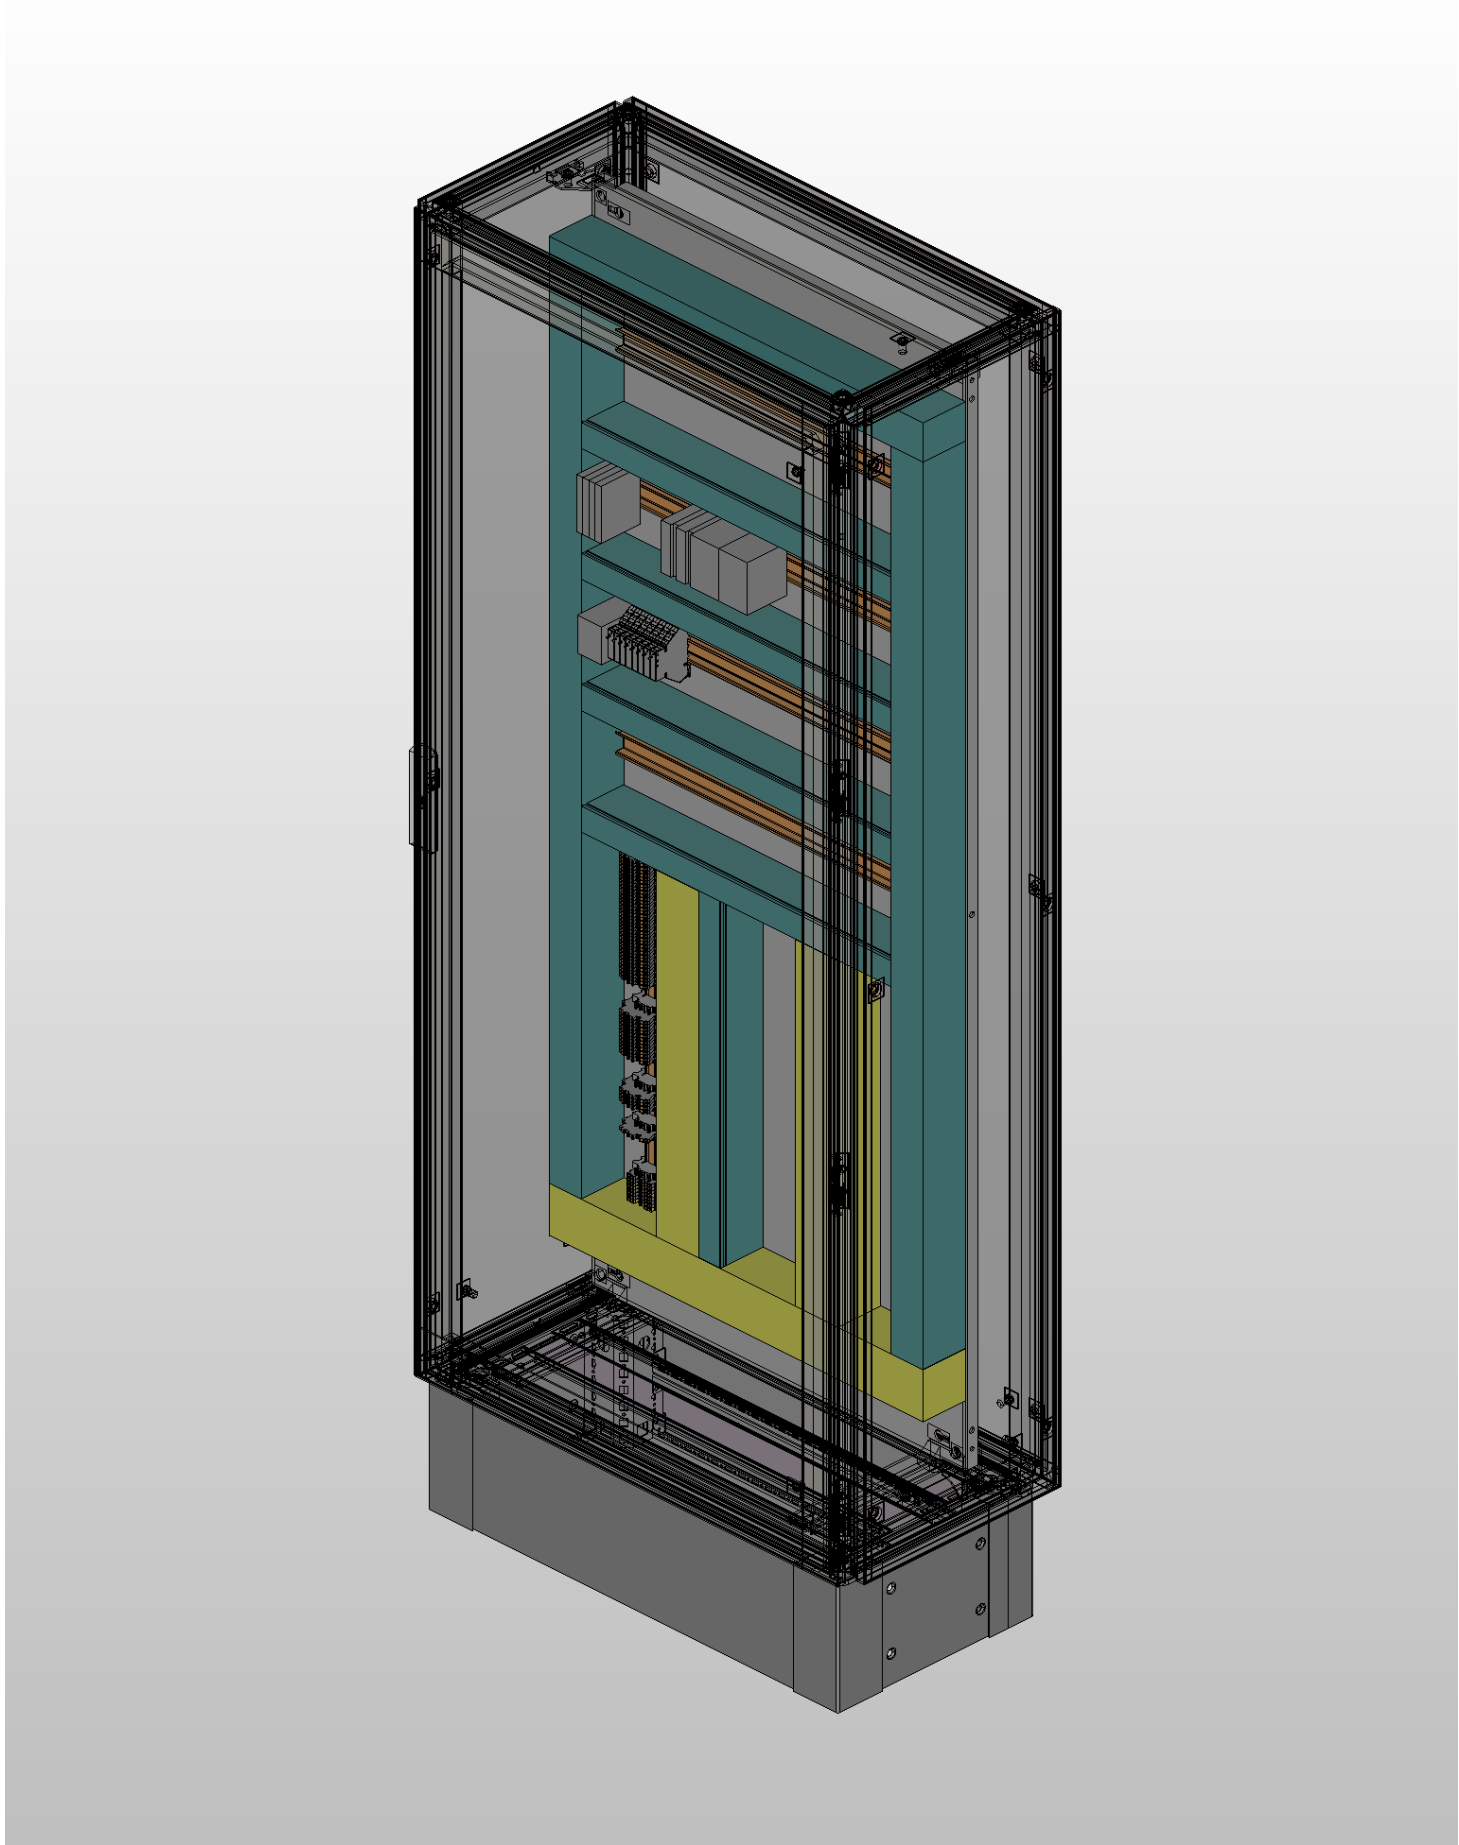