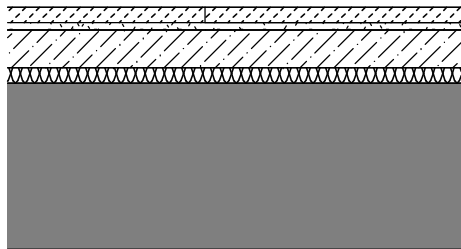


Z01

Bodenbelag: Terrazzofliesen, schw. Estrich auf TSD

Ausführungsort: E00 +E01 Magistrale Flur

Verkehrslasten: Flächenlast 5kN/m² - Einzellast 4kN
Rutschfestigkeitsklasse gem. BGR 181
Brandschutz: notwendiger Flur - Bfl-s1
Sockel: Terrazzo, h=100mm, d=10mm


	20 mm	a. Terrazzofliesen hell, 60 x 60cm, R9 b. Terrazzofliesen dunkel, 15 x 60 cm, R9
	10 mm	Mörtel, Ausgleichschicht
	50 mm	Calciumsulfatfließestrich CAF-F7 gem. DIN 18560, nicht brennbar, PE-Folie, Trennlage, verklebt
	20 mm	Trittschaldämmung aus Mineralwolle, nicht brennbar, dynamische Steifigkeit s´ = 30 MN/m³ gemäß Bauphysik Rohdichte ≥ 30 kg/m³ gemäß Statik
	220 mm	Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
100 mm		Fußbodenaufbauhöhe

Z02

Bodenbelag: Terrazzofliesen, schw. Estrich auf TSD

Ausführungsort: E01 Magistrale Flur auf Volldielen

Verkehrslasten: Flächenlast 5kN/m² - Einzellast 4kN
Rutschfestigkeitsklasse gem. BGR 181
Brandschutz: notwendiger Flur - Bfl-s1
Sockel: Terrazzo, h=100mm, d=10mm

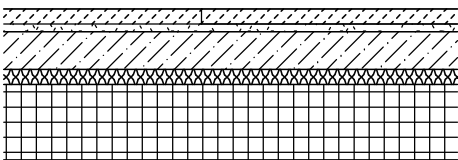	20 mm	Terrazzofliesen hell, 60 x 60cm, R9
	10 mm	Mörtel, Ausgleichschicht
	50 mm	Calciumsulfatfließestrich CAF-F7 gem. DIN 18560, nicht brennbar, PE-Folie, Trennlage, verklebt
	20 mm	Trittschaldämmung aus Mineralwolle, nicht brennbar, dynamische Steifigkeit s´ = 30 MN/m³ gemäß Bauphysik Rohdichte ≥ 30 kg/m³ gemäß Statik
	100 mm	StB-Volldiele F90
100 mm		Fußbodenaufbauhöhe

B01

Bodenbelag: Bodenbeschichtung auf WU-STB

Ausführungsort: EU2

Verkehrslasten: Flächenlast 7,5kN/m² - Einzellast 6kN
Rutschfestigkeitsklasse gem. BGR 181
Brandschutz: notwendiger Flur - Bfl-s1

	5 mm	Beschichtung, ableitfähig Untergrund wird kugelgestrahlt
	220 mm	Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
5 mm		Fußbodenaufbauhöhe

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Über-lassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.


MFD				
EM				
GAS				
HZE				
KAL				
RLT				
SAN				
AWT				
FTS				
RP				

Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index

Code

DT-FU-20-6001-XX

Übersichtsplan

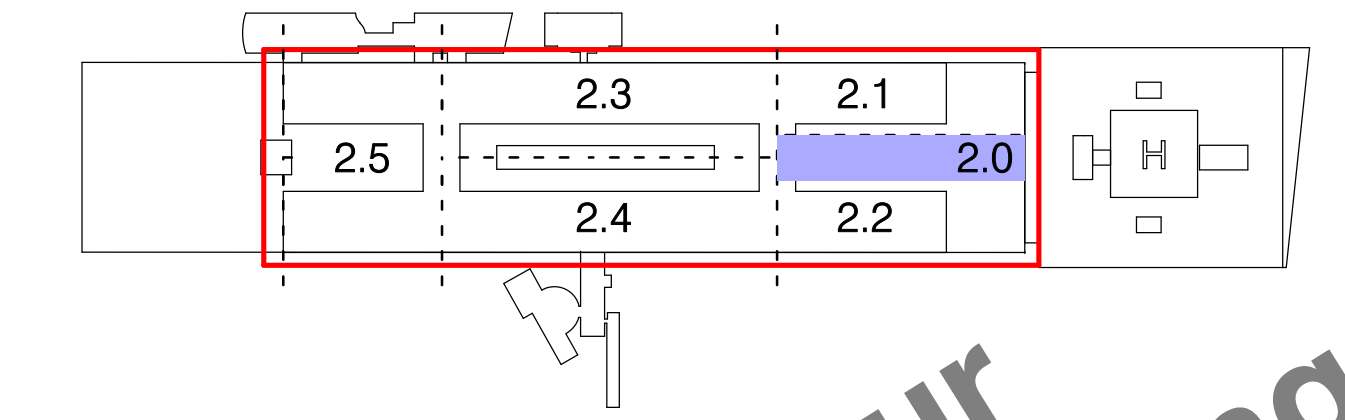

Projekt

Vivantes Klinikum Neukölln
Komplettsanierung Haus 30

Planungsphase

Entwurfsplanung

Spezifikation/Gewerk

Architektur

Planinhalt

Fußbodenaufbau - Typen

Plannummer	Index	Status	
H30-ARC-5-DT-FU-20-6001-XX-F00		F00	
Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format
27.06.2024	1 : 10		594 x 420 mm
Dateiname	Gefertigt	Geprüft	
117-H30-Detail-IA.rvt	ar	bs	
Bauherr	Architekt		
Vivantes Klinikum Neukölln Komplettsanierung Haus 30 vertreten d. Vivantes Service GmbH Facilitymanagement und Bau Aroser Allee 72-76 D-13407 Berlin + 49 30 130 11 51 39	Heinle Wischer Partnerschaft freier Architekten mbB Gutenbergstraße 4 10587 Berlin Telefon +49 30 399920-83 117-h30@heinlewischer.de		
Fachplaner	Fachplaner		