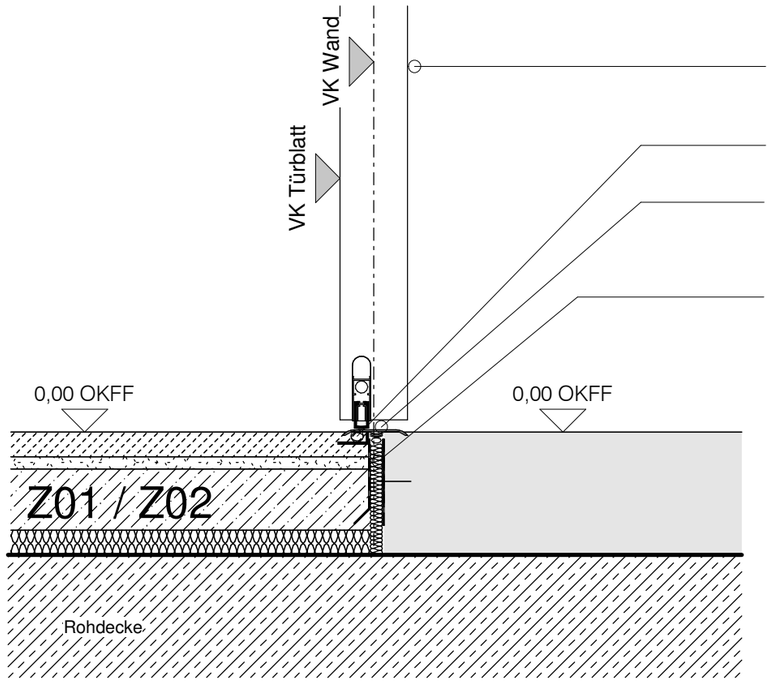

Übergang A: Terrazzo / Bestandsboden

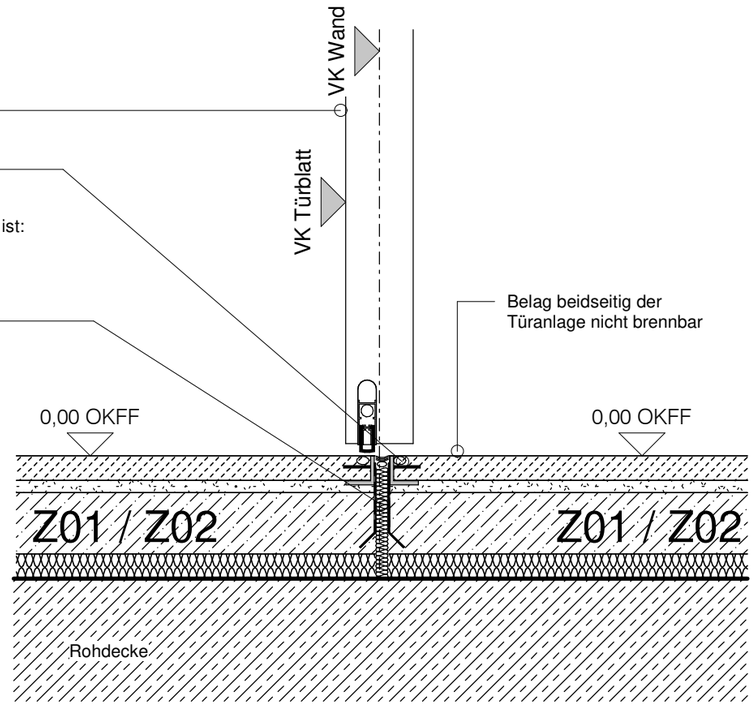

Übergang B: Terrazzo / Terrazzo

Tür mit Brandschutzanforderung

Dauerelastische Abdichtung

wenn keine 4-seitige Zarge vom Türenhersteller möglich ist:
Bodenschwelle aus 3mm Edelstahlblech V2A geklebt,
Breite = Türzarge, bündiger Einbau (LB Fußboden)

Estrichtrennung mit Randdämmstreifen,
Mineralwolle (nicht brennbar)

Belag beidseitig der Türanlage nicht brennbar

Projekt

Vivantes Klinikum Neukölln
Komplettsanierung Haus 30

nur zur Ausschreibung

Plannummer H30-ARC-5-DT-FU-20-6021-XX-F00		Index	Status F00
Erstelldatum 27.06.2024	Maßstab 1 : 5	Indexdatum	Format 420 x 297 mm
Dateiname 117-H30-Detail-IA.rvt		Gefertigt vb/ar	Geprüft bs

Planungsphase / Spezifikation / Planinhalt

Ausführungsplanung

Architektur

Übergang Türen mit Brandschutzanforderungen

Fußbodenaufbau - 10.04.2025

Auftraggeber
Vivantes Klinikum Neukölln
Komplettsanierung Haus 30
vertreten d. Vivantes Service GmbH
Facilitymanagement und Bau
Aroser Allee 72-76
D-13407 Berlin
Telefon +49 30 130 11 51 39

Architekt
Heinle Wischer
Partnerschaft freier Architekten mbB
Gutenbergstraße 4
10587 Berlin
Telefon +49 30 399920-83

117-h30@heinlewischer.de