


Nachbau der historischen Fenster


UKE Gebäude N 30

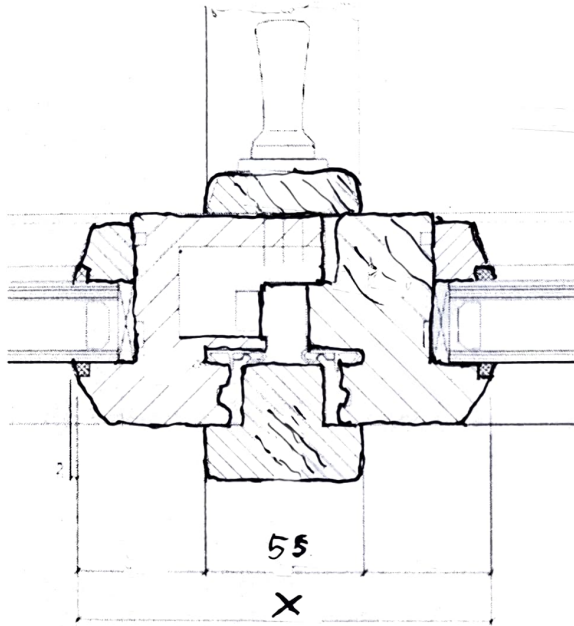

Prinzipdetails, umzuwandeln auf die vorhandenen Profile


Pfostenausbildung beim Sprossenfenster im Oberlichtbereich, $x = 137 \text{ mm}$

beim Wendefenster im Bereich unterhalb des Kämpfers, $x = 171 \text{ mm}$

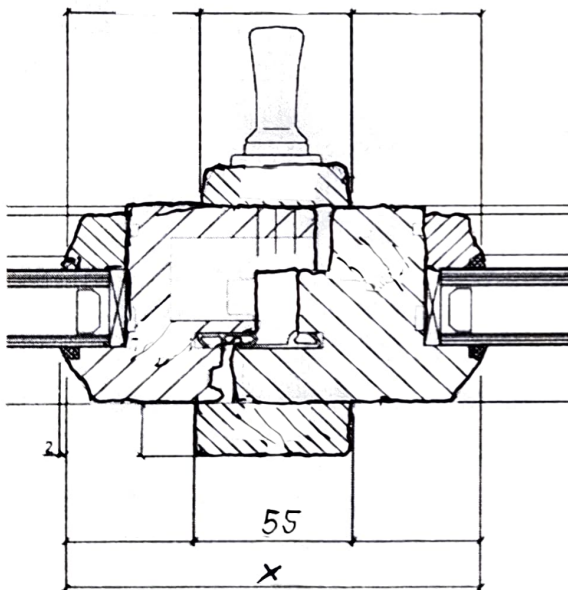

Stulpbereich beim Sprossenfenster unten

$x = 187 \text{ mm}$

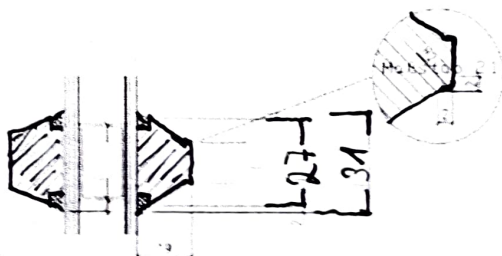

Sprosse mit schrägen Glasfalznacken