

M

Allgemeiner Schaltschrank

Schaltschrankbeschilderung

N 38
 Teil 3

 Ersatz für Ausgabe
 Januar 1999

Inhalt

- 1 Geltungsbereich
- 2 Mitgeltende Normen und Richtlinien
- 3 Ausführungsbeispiel
- 4 Anordnung des Schaltschrankschildes

1 Geltungsbereich


Die vorliegende Werknorm legt die Beschilderung der Schaltschränke des Flughafens München fest.

2 Mitgeltende Normen und Richtlinien

N 30 Teile 1-6	Kennzeichnung von betriebstechnischen Anlagen
N 38 Teil 1	Allgemeiner Schaltschrank; Konstruktion und Ausführung
Handbuch 35	Bezeichnungssystematik für Bauwerke und technische Anlagen des Flughafens München

3 Ausführungsbeispiel

Maße in mm

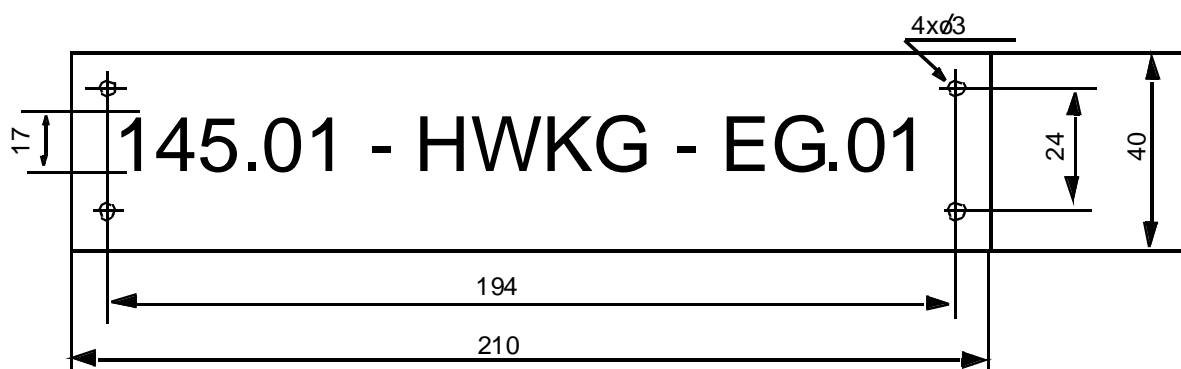

Anmerkungen:

Material: Resopal

Farbe: Ziffern, Buchstaben und Zeichen: schwarz Fläche: weiß


Ausführung: graviert

Stärke: 2 mm

Erweiterungen für die Feldbezeichnungen, z. B. 145.01-HWKG-EG.01+01, sind zulässig.

An die ZLT angeschlossene Schaltschränke sind nach besonderen Vorschriften zu kennzeichnen.
Hierzu ist eine Abstimmung mit den zuständigen Stellen erforderlich.

4 Anordnung des Schaltschrankschildes

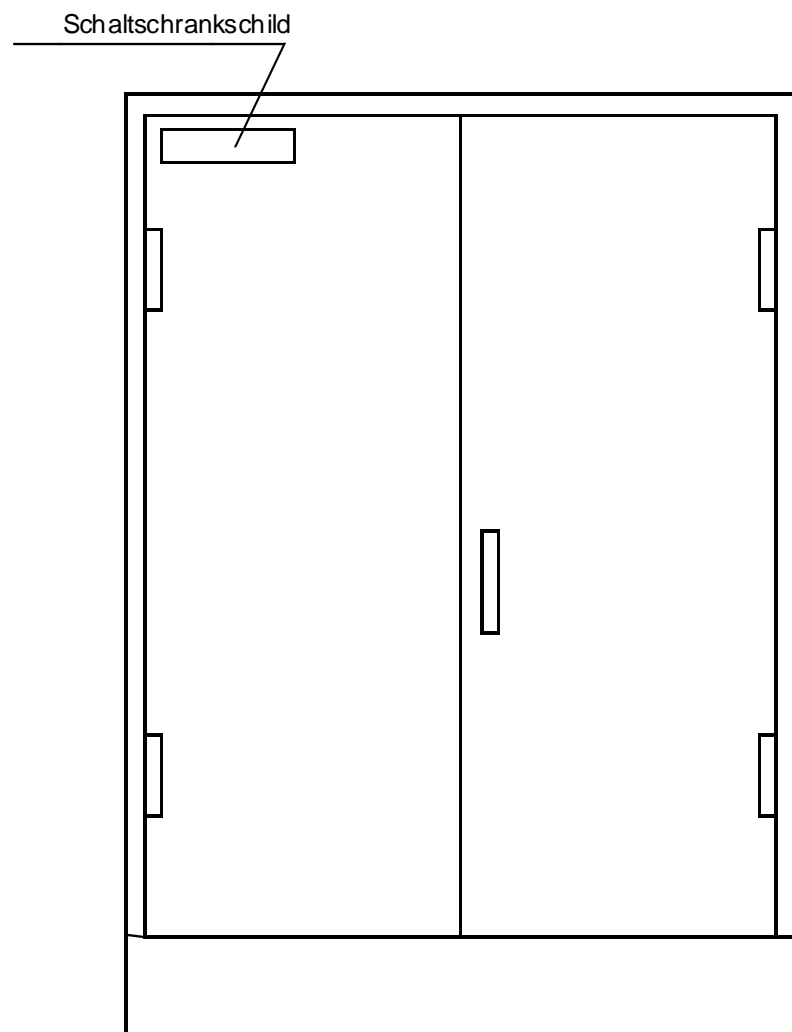

Die Schaltschrankschilder sind in der linken oberen Ecke der Schaltschrankschranktüre durch Niete zu befestigen.