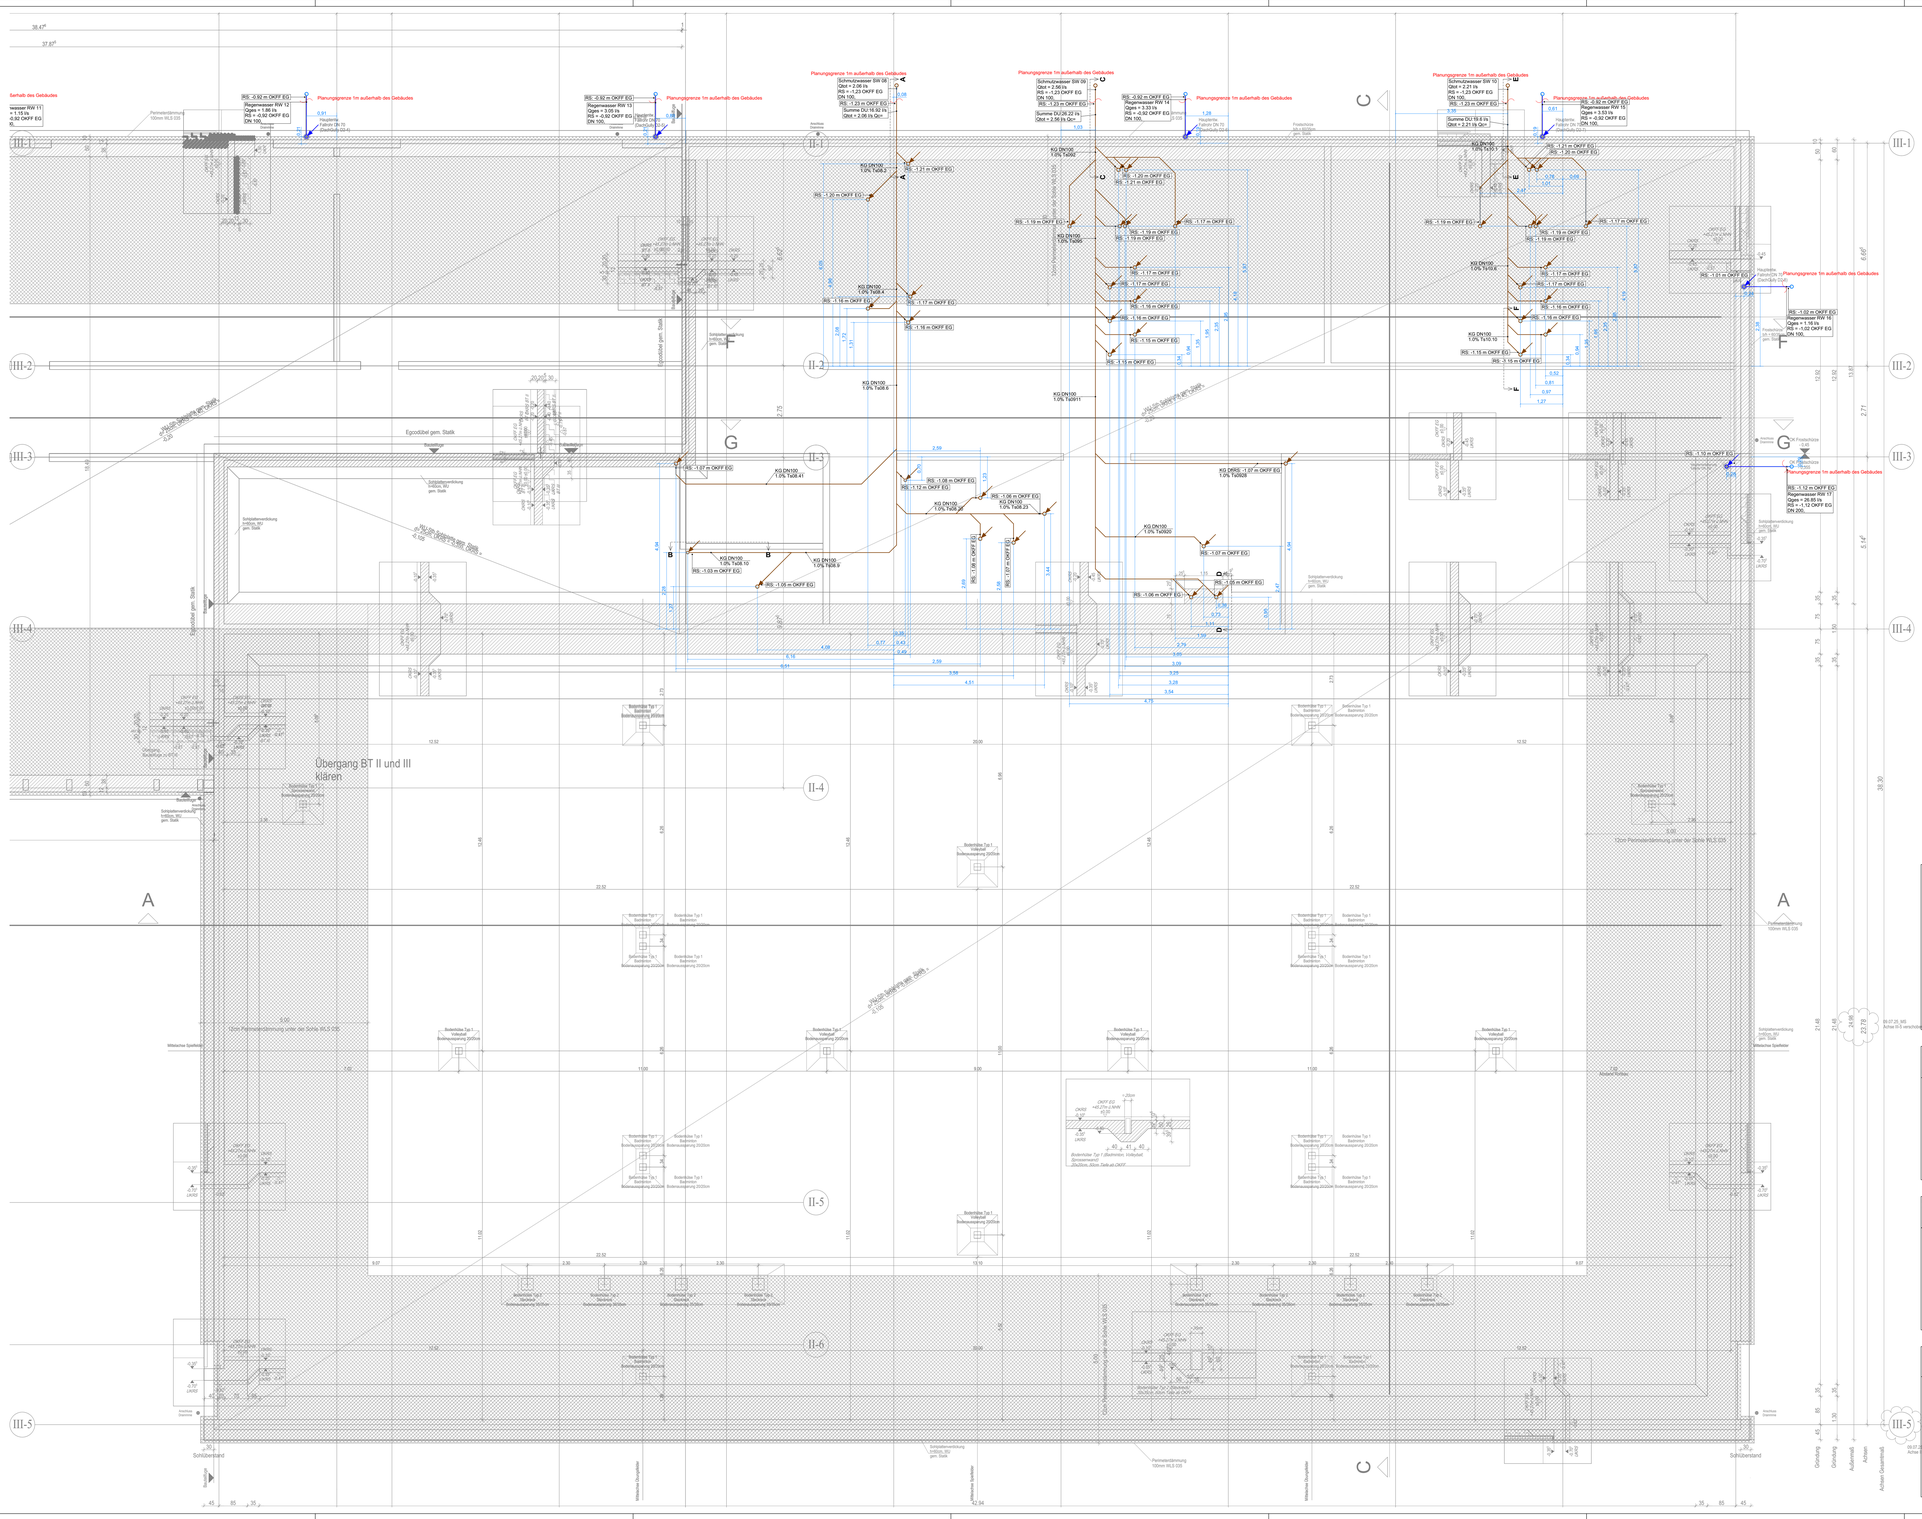
Übergang BT II und III
klären
Planungsgrenze 1m außerhalb des Gebäudes
Schmutzwasser SW 90
Qbd = 2.06 l/s
RG = -1.23 OKFF EG
DN 100,
RS. -1.23 m OKFF EG
Summe DU 90 ltr/s
Qbd = 2.06 l/s Qsr =
Schmutzwasser SW 10
Qbd = 2.26 l/s
RG = -1.23 OKFF EG
DN 100,
RS. -1.23 m OKFF EG
Summe DU 28 ltr/s
Qbd = 3.39 l/s Qsr =
Schmutzwasser SW 10
Qbd = 2.21 l/s
RG = -1.25 OKFF EG
DN 100,
RS. -1.23 m OKFF EG
Summe DU 18 ltr/s
Qbd = 2.21 l/s Qsr =
Regenwasser RW 11
Qges = 0.05 l/s
RG = -0.92 OKFF EG
DN 100,
RS. -0.92 m OKFF EG
Regenwasser RW 12
Qges = 0.02 l/s
RG = -0.92 OKFF EG
DN 100,
RS. -0.92 m OKFF EG
Regenwasser RW 13
Qges = 3.33 l/s
RG = -0.92 OKFF EG
DN 100,
RS. -0.92 m OKFF EG
Regenwasser RW 15
Qges = 0.05 l/s
RG = -0.92 OKFF EG
DN 100,
RS. -0.92 m OKFF EG
Regenwasser RW 16
Qges = 1.16 l/s
RG = -1.02 OKFF EG
DN 100,
RS. -1.02 m OKFF EG
Regenwasser RW 17
Qges = 26.85 l/s
RG = -1.12 OKFF EG
DN 200,
RS. -1.12 m OKFF EG
Grundleitung
Schmutzwasser
Regenwasser
Fallrohr DN 75
Fallrohr DN 100
Fallrohr DN 125
Fallrohr DN 150
Fallrohr DN 200
Fallrohr DN 250
Fallrohr DN 300
Fallrohr DN 400
Fallrohr DN 500
Fallrohr DN 600
Fallrohr DN 700
Fallrohr DN 800
Fallrohr DN 900
Fallrohr DN 1000
Fallrohr DN 1100
Fallrohr DN 1200
Fallrohr DN 1300
Fallrohr DN 1400
Fallrohr DN 1500
Fallrohr DN