
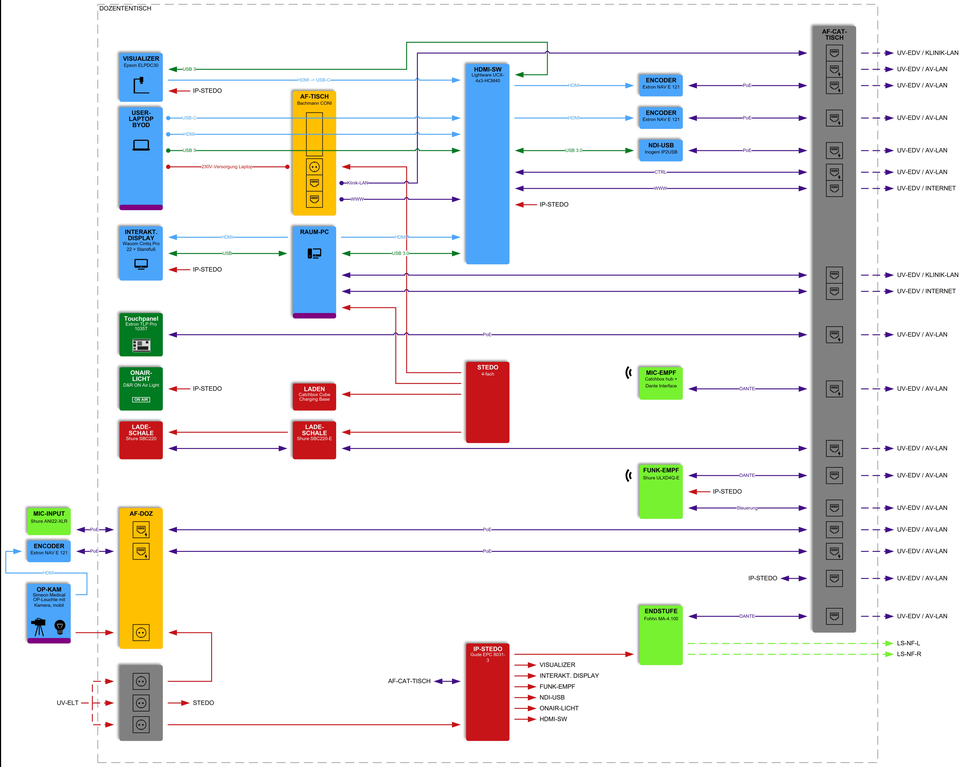


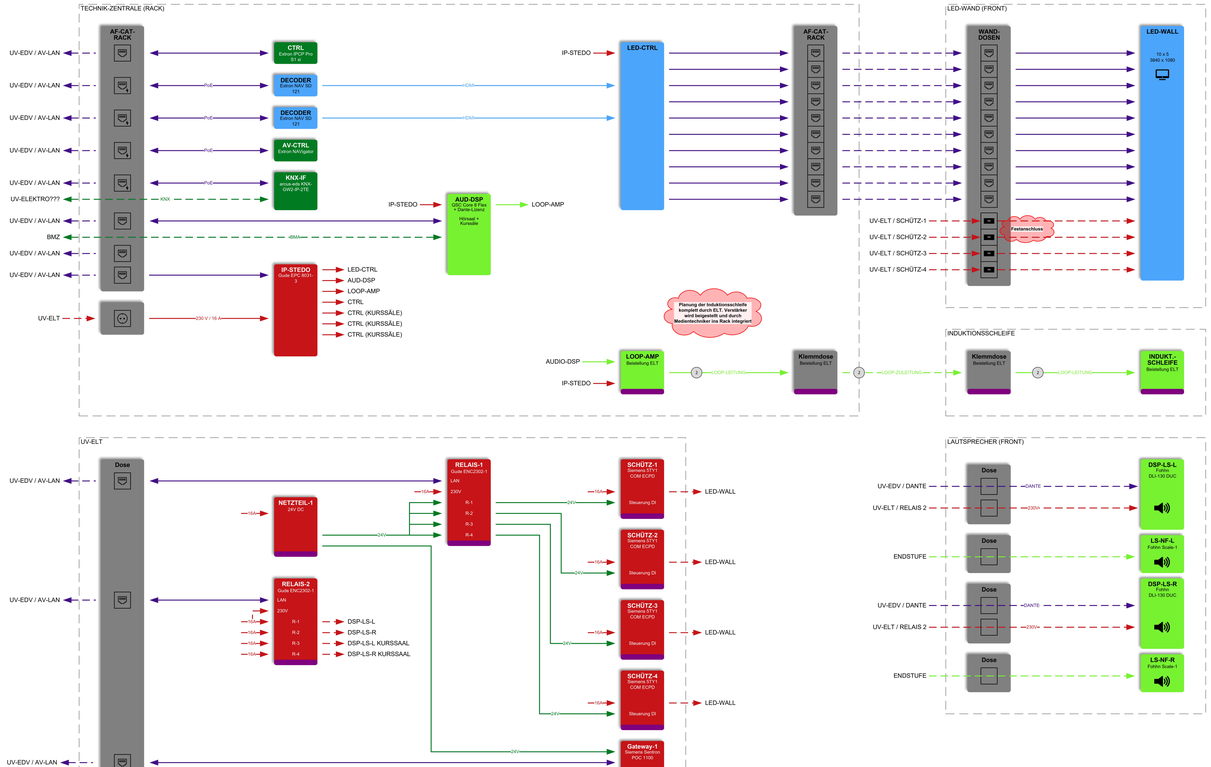

GERÄT Gerät
GERÄT optional
GERÄT Beistellung

AUDIO
VIDEO
230 V
IT
STEUERUNG
ANSCHLUSSFELD

	Patch-leitung	Verlege-leitung
LAN		
AUDIO		
VIDEO		
230V		
ANTENNE		
OPHOER		
HDMI		
DC		
LWL		
SDI		

Kabeldurchführung
RJ45-Buchse
PoE-Buchse
Schuko-Buchse
Klinken-Buchse
Cinch-Buchse
HDMI-Buchse
VGA-Buchse
DVI-Buchse
Speakon Buchse
USB-Buchse
XLR-Buchse

Universitätsklinikum Tübingen	Projektnummer	20_040	
Ersatzneubau Pathologie und Humangenetik	Gewerk	Medientechnik	
	Leistungsphase	Ausführungsplanung	
	Gezeichnet		201118
Prinzipschaltbild Hörsaal	Geprüft		260527
	Druck	260729	
DATEI: PHM_PSB_HÖRSAAL_260729.vsdx	Format	DIN A0	SEITE 1/1

Weitergabe dieser Zeichnung an Dritte nur mit unserer Genehmigung. – Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.