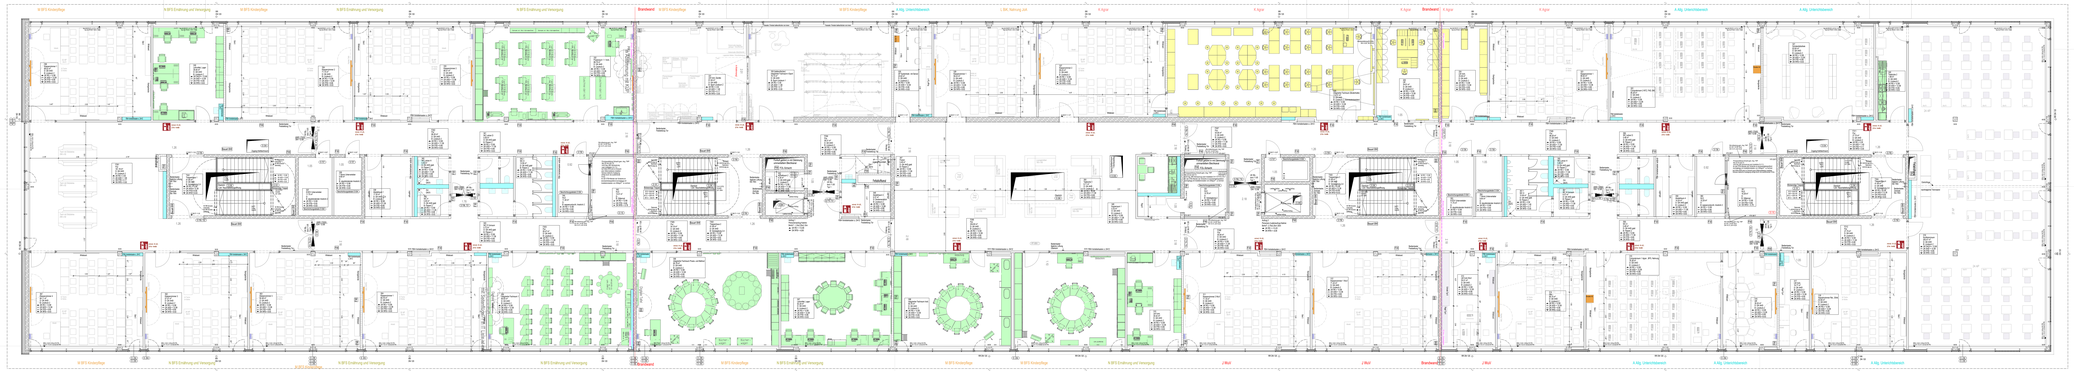

GRUNDRISS E3 SCHULE
AUSSTATTUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| STAHLBETON | BD | INNENDURCHBRUCH (Ø≤0,5 = KAT. AK) | |
| BETON UNBEHEIZT | FD | FUSSBODENDURCHBRUCH | |
| AKUSTIKOBERFLÄCHE HOLZ | WB | WANDSCHLITZ (Ø≤0,5 = KAT. AK) | |
| KALKSANDSTEIN, WW | FS | FUSSBODENSCHLITZ | |
| GIPSKARTON-GIPSFASERWAND F0 | FA | FUSSBODENTASTERSPALTUNG | |
| GIPSKARTON-GIPSFASERWAND F30 | DD | DECKENDURCHBRUCH (Ø≤0,5 = KAT. AK) | |
| GIPSKARTON-GIPSFASERWAND BAUART F90 | DS | DECKENSCHLITZ (Ø≤0,5 = KAT. AK) | |
| GIPSKARTON-GIPSFASERWAND F90 | DA | DECKENAUSPARUNG | |
| GIPSKARTON-GIPSFASERWAND BRANDWAND | BD | BODENDURCHBRUCH (Ø≤0,5 = KAT. AK) | |
| VOR- INSTALLATIONSWAND, HLS | BS | BODENSCHLITZ (Ø≤0,5 = KAT. AK) | |
| SANITÄRGEGENSTÄNDE / AUSSTATTUNG, HLS | BA | BODENAUSPARUNG | |
| AUSSTATTUNG, ELT | | FERTIGFUSSBODENOK | |
| LOSE MÖBEL HOCHBAU, ARCH. | | FERTIGFUSSBODENOK UK | |
| FESTEINBAUTEN HOCHBAU, ARCH. | | ROHFUSSBODENOK | |
| FESTEINBAUTEN KÜCHE, KÜCHENPL. | | ROHFUSSBODENOK UK | |
| FESTEINBAUTEN WERKSTATTPLANER | | ÄNDERUNGSWOLKE / -KREUZEN | |
| AUSSTATTUNG NUTZER -BESTAND | | ANSCHLUSSSICHERE WAND | |
| AUSSTATTUNG NUTZER - NEUANSCHAFFUNG | AHD | ABGEHÄNGTE DECKE | |
| GIPSFASERWAND MIT WANDVERSTÄRKUNG V1 zusätz. Holzständer, Achse 31,25 cm, H0hle = 300 cm V2 zusätz. Holzständer, Achse 31,25 cm, H0hle = 520 cm | WD | WÄRMEDÄMMUNG | |
| | WD | WÄRMEDÄMMUNG | |
| IMPRÄGNIERTE GIPSFASERWAND | AKD | LOCKUNG AKUSTIKDECKE | |
| ZEMENTHALPLATTE, H= 3/8in.( 9/9) | | DETAILVERWEIS | |
| TH01 15 cm - ohne Brandschutz / Schallschutz Rw, R'w 51dB geFD als innenwände mit Kernzarchung | | TORBEZEICHNUNG EI=Feuerschutz, RS=Rauchschutz, S=Schallschutz, EK=Einbruchhemmend | |
| TH02 21 cm - Brandschutz feuerhemmend (F30) / Schallschutz Rw, R'w 51dB geFD als innenwände mit Kernzarchung | | GEBÄUDEFUGE | |
| TH03 31 cm - Brandschutz feuerhemmend (F30) / Schallschutz Rw, R'w 51dB geFD als innenwände mit Kernzarchung | | GIPSKARTONWAND MIT WANDVERSTÄRKUNG GEM. DA03, DA04 | |
| BW01 17,5 cm - ohne Brandschutz / Schallschutz Rw, R'w 51dB geFD als Wände mit Kernzarchung. Trockenbauwände sind grundsätzlich zweifach beplankt herzustellen. Die Beplankung ist bis OK Rohdecke zu führen und stumpf zu stoßen/zu führen. Besondere Anforderungen an TB-Wände sind textlich im Plan vermerkt. z.B. TW02 F30, R'w ≥ ex dB, 2N-H3) in Räumen mit Bodenabfluss sind zementgebundene Platten zu verwenden. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Feuerfischer ergänzt | KL | 10.08.26 \| 002 |
| Ausstellung für Umzug aus dem Bestand wurde markiert gemäß Besprechung am 10.07.2026 | KL | 17.07.26 \| 001 |

| ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG | GEZ | DATUM |
|---|---|---|

**PLANINHALT:** E3 GRUNDRISS **PLANNR.:** BSZPAN_5_E3_GR_S

AUSFÜHRUNGSPLAN

WP3

E3 OKFFB = +8.80 = 396.30 m üNN
E2 OKFFB = +4.40 = 391.90 m üNN
E1 OKFFB = ±0.00 = 387.50 m üNN
E0 OKFFB = -5.50 = 382.00 m üNN

BSZ PAN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

NEUBAU BERUFLICHES SCHULZENTRUM PFARRKIRCHEN

BAUHERR

ARCHITEKT

FACHPLANER

PLANINHALT:
AUSSTATTUNGSPLAN
E3 SCHULE

PLANNR.:
BSZPAN_5_E3_GR_S

PLANGRUNDLAGE:

MAßSSTAB:
1/100

DATUM:
03.08.2026

FREIGEGEBEN:
VORABZUG

DATUM: